

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3046 del 15/06/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - LR N. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3199 DEL 22/10/2015, DA PETRO SERVICE SRL A CRISTELLA PETROLI DI CRISTELLA GAETANO E C. SNC, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, PIAZZA CADUTI SUL LAVORO N. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3173 del 15/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. N. 13/2015 - **VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3199 del 22/10/2015, DA PETROL SERVICE SRL A **CRISTELLA PETROLI DI CRISTELLA GAETANO E C. SNC**, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, PIAZZA CADUTI SUL LAVORO N. 1

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 DEL 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

Vista l'AUA adottata dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3199 del 22/10/2015, a favore della Petrol Service Srl (P.IVA 03639440266), avente sede legale in Montebelluna (TV), Corso Mazzini 133/13 e attività di distribuzione carburanti in Comune di Ravenna, Piazza Caduti sul Lavoro n. 1;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 06/06/2017 (assunta al protocollo di Arpae con PGRA 8071 in data 09/06/2017), dalla società Cristella Petroli di Cristella Gaetano e C. Snc (CF-P.IVA 01583110331), avente sede legale in Piacenza, Autostrada A 21 Area Servizio Trebbia Nord, con la quale comunica che, in seguito a cessata attività da parte della Ditta Petrol Service, la stessa assumerà la gestione della Stazione di Servizio adibita ad attività di distribuzione carburanti, ubicata nel Comune di Ravenna, Piazza Caduti sul Lavoro n.1 e richiede, pertanto, la voltura della titolarità dell'AUA n. 3199 del 22/10/2015, rilasciata alla Petrol Service Srl in proprio favore;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati, si ritiene di poter procedere alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 3199 del 22/10/2015 da Petrol Service Srl P.IVA 03639440266), a Cristella Petroli di Cristella Gaetano e C. Snc (CF-P.IVA 01583110331) nel rispetto delle condizioni e prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna dott. Alberto Rebucci:

DISPONE

1. **LA VOLTURA dell'AUA**, adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3199 del 22/10/2015, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della Ditta Cristella Petroli di Cristella Gaetano e C. Snc (CF-P.IVA 01583110331), avente sede legale in Piacenza, Autostrada A 21 Area Servizio Trebbia Nord**, per l'impianto adibito ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Ravenna, Piazza Caduti sul Lavoro n. 1, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
 - in seguito a dichiarazione dell'istante che non sono intervenute modifiche all'impianto autorizzato, si confermano, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia, contenute nell'Allegato A) all'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con atto n. 3199 del 22/10/2015, che vengono riportate anche nel presente atto di voltura;ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (**27/10/2015**), ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle sue prescrizioni prima

della scadenza qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP del Comune di Ravenna, per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA

CONDIZIONI:

L'insediamento origina scarichi di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale del distributore carburanti. La rete fognaria del distributore è stata ristrutturata nel 2004, quando la Direttiva Regionale sulla gestione delle acque di prima pioggia/reflue di dilavamento non era ancora entrata in vigore.

La DGR 1860/06 ammette in situazioni particolari e previo parere favorevole dell'Ente gestore, il recapito di tali acque in rete fognaria pubblica bianca, previo trattamento, ai sensi della direttiva stessa.


Le acque meteoriche di dilavamento, ad esclusione delle coperture della pensilina e del fabbricato, sono convogliate ad un disoleatore certificato UNI EN 858. Tali acque, ai sensi della DGR 286/05, sono da classificarsi acque reflue di dilavamento.

La planimetria della rete fognaria viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

PRESCRIZIONI:

1. Considerata l'esigua superficie scoperta, viene accettato lo scarico dei reflui in pubblica fognatura bianca, in quanto idraulicamente idonea all'accoglimento.
2. Sono ammessi unicamente scarichi derivanti da acque di prima pioggia in fognatura bianca, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) in fognatura nera.
3. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tab. 3, All.5, parte Terza del D.Lgs. n.152/06, (scarichi in acque superficiali).
4. Con cadenza almeno semestrale dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
5. Hera Spa si riserva di prescrivere ulteriori dispositivi di pre-trattamento e/o separazione acque 1^a e 2^a pioggia con relativi scarichi in rete separate, qualora si riscontrino problematiche al sistema fognario pubblico da ricondursi agli scarichi della Società in oggetto.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **vasca di separazione fanghi ed oli;**
 - **dispositivo contatore di funzionamento della pompa di svuotamento della vasca di prima pioggia** approvato ed approvato da Hera Spa;
 - **pozzetto di prelievo** subito a valle del disoleatore costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
 - **misuratore di portata** in uscita dalle vasche ed a monte del pozzetto di campionamento con caratteristiche tecniche adeguate. E' consentito l'impiego di un contatore volumetrico o in alternativa di un dispositivo contatore di funzionamento elettropompa (comunicando le caratteristiche tecniche progettuali).
7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
10. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
11. Hera Spa, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
14. La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura nell'anno solare precedente. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, Hera Spa effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3, Allegato 5 – parte Terza del DLgs. 152/06 (scarichi in acque superficiali), per i seguenti parametri: **Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali**.
16. Al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione dovrà essere effettuata periodica manutenzione al pozzetto disoleatore.
17. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici atti a modificare provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, al Servizio Territoriale di ARPA, e ad Hera Spa.
18. Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.
19. Nell'eventualità che si riscontrassero problematiche al sistema fognario pubblico da ricondursi allo scarico in oggetto, Hera Spa, in qualità di Ente Gestore della rete fognaria pubblica, si riserva di poter prescrivere ulteriori dispositivi, quale la separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia ed il recapito in rete fognaria pubblica nera.

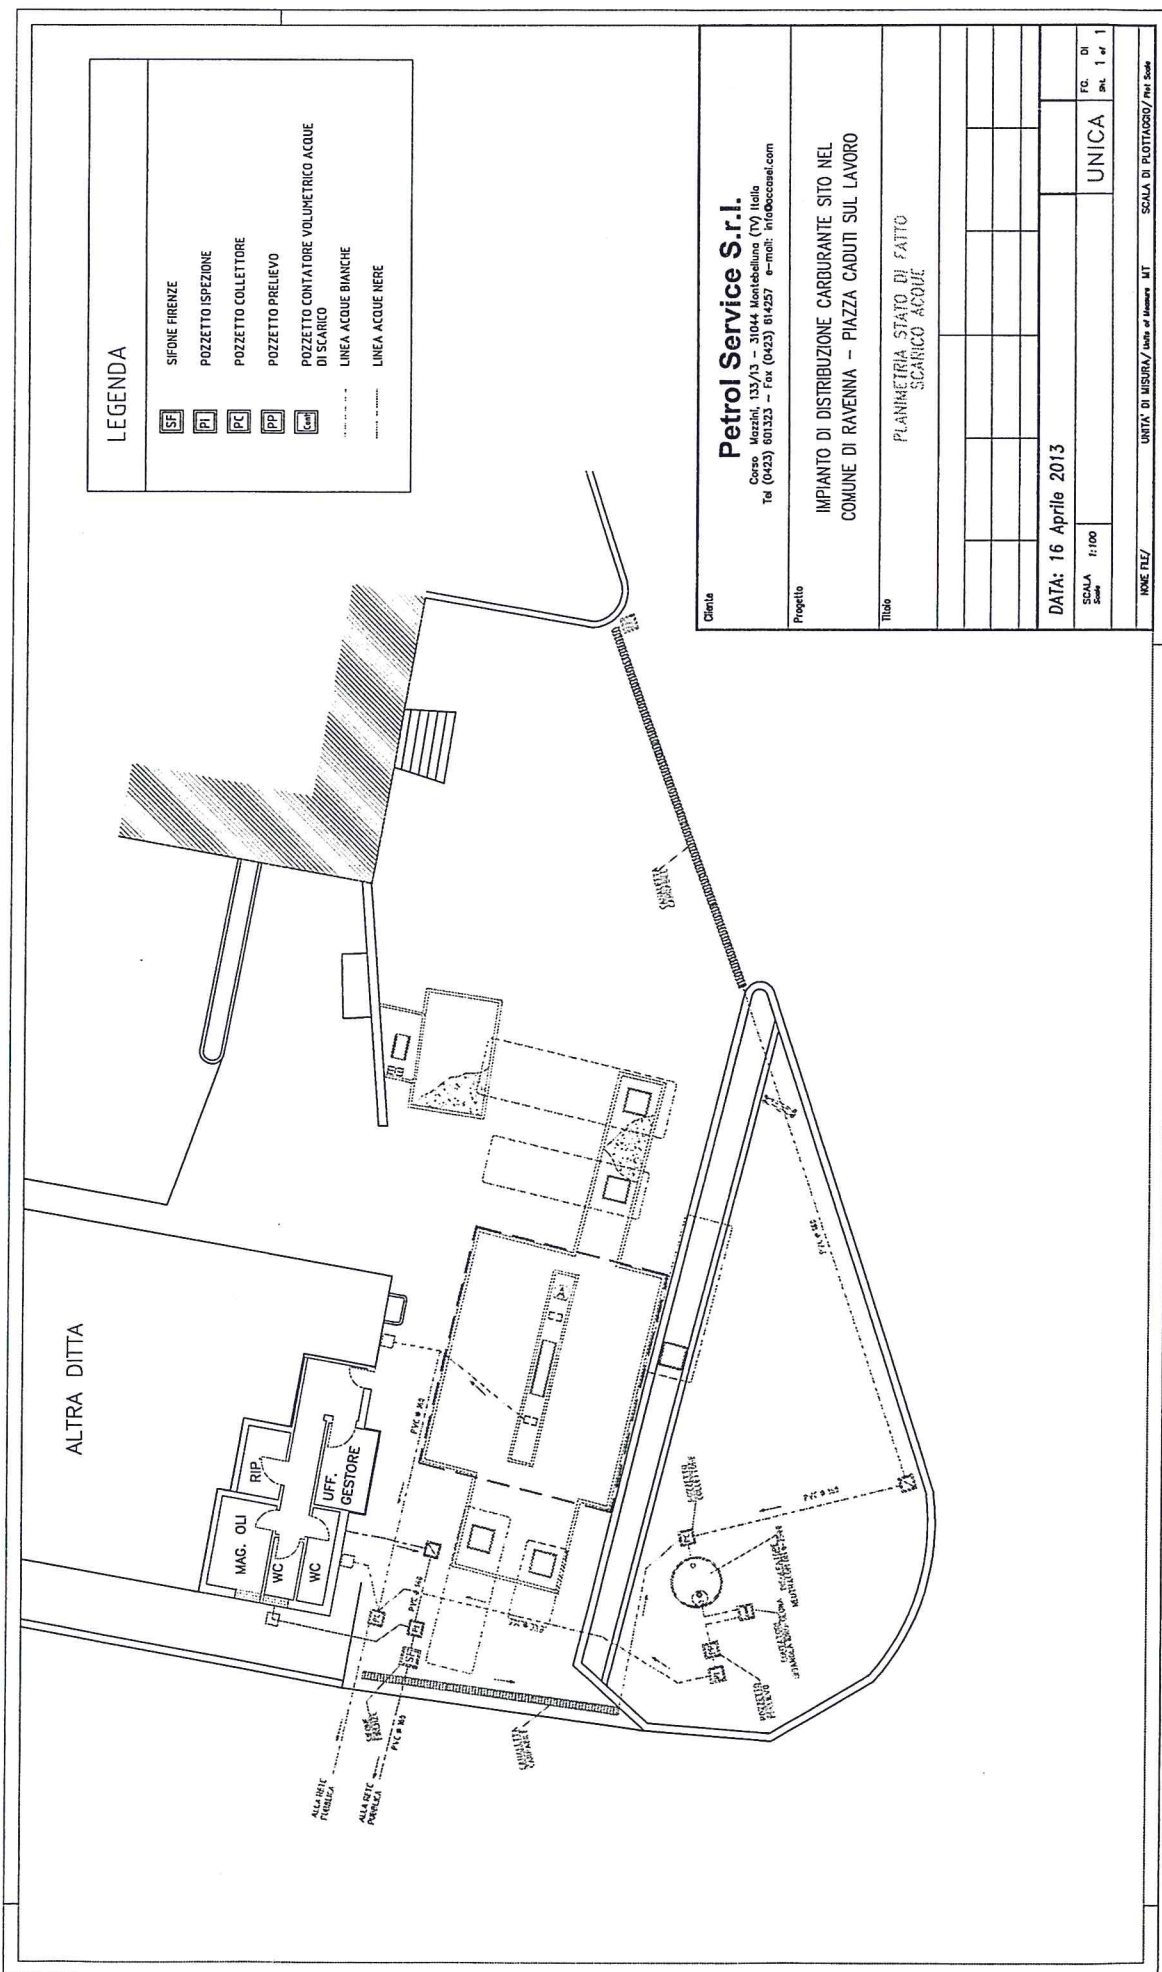

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.