

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI SANTA SOFIA - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4227 del 08/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI SANTA SOFIA - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia**

**LA DIRIGENTE**

**Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 114 del 19/11/2019;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti*";

- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”*.

**Visto** che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, il Comune di Santa Sofia, nella persona del Sindaco, ha presentato ad Arpae in data 03/06/2022, acquisita al PG/2022/92306, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per n. 9 scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all’Agglomerato AFC0106\_Santa Sofia, comprendente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che con nota di Arpae PG/2022/94266 del 07/06/2022 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Vista** la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell’art. 15 paragrafo *“Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici”* del Tariffario delle prestazioni di Arpae, in quanto attività sostenuta nell’interesse della collettività che non determina ricavi;

**Visto** che nell’ALLEGATO E dell’istanza è stato dichiarato che nell’impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell’allegato B del d.P.R. n. 227/2011) e pertanto non è stata allegata documentazione di impatto acustico;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale - Rapporto istruttorio acquisito in data 29/07/2022;

**Dato atto** che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell’**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI SANTA SOFIA**;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la nota PG/2021/201008 del 31/12/2021 e successiva nota PG/2022/112476 del 07/07/2022, con le quali la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

#### **DETERMINA**

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI SANTA SOFIA** (C.F. 80008900401) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Comune di Santa Sofia (FC), Piazza Matteotti, n. 1, **per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Santa Sofia, ad Arpae Presidio Territoriale di Forlì, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Forlì - Dipartimento di Sanità Pubblica ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata  
Tamara Mordenti

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 1****PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpa e al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 1 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, raccoglie le acque meteoriche ricadenti sul piccolo agglomerato urbano di San Martino ed aree agricole contermini, la cui superficie risulta pari a circa 26000 mq; il bacino risulta solo in minima parte occupato dall'agglomerato urbano, in quanto principalmente occupato da terreno agricolo; la rete afferente è costituita da un'unica dorsale principale, realizzata nel suo tratto terminale con una condotta DN500 CLS;
- Lo scarico finale è ubicato in Via San Martino ed è posizionato in sponda sinistra orografica del Rio Bellavista, sul muro in pietra di contenimento della strada pubblica sovrastante e fuori dal limite dell'area demaniale del rio Bellavista. Il manufatto di scarico si presenta come un condotto realizzato in blocchi di pietra avente dimensioni interne di 60 cm x H120 cm che scarica in una "forra" molto scoscesa che termina rapidamente nella sponda sinistra del Rio Bellavista afferente al bacino idrico dei Fiumi Uniti;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpa e al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa e in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa e in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

- **CONDIZIONI:**

- **SCARICO n. 1**

- **Località:** Via San Martino – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Bellavista
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro finale da 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 26.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 732672,1 Y = 4869157,57

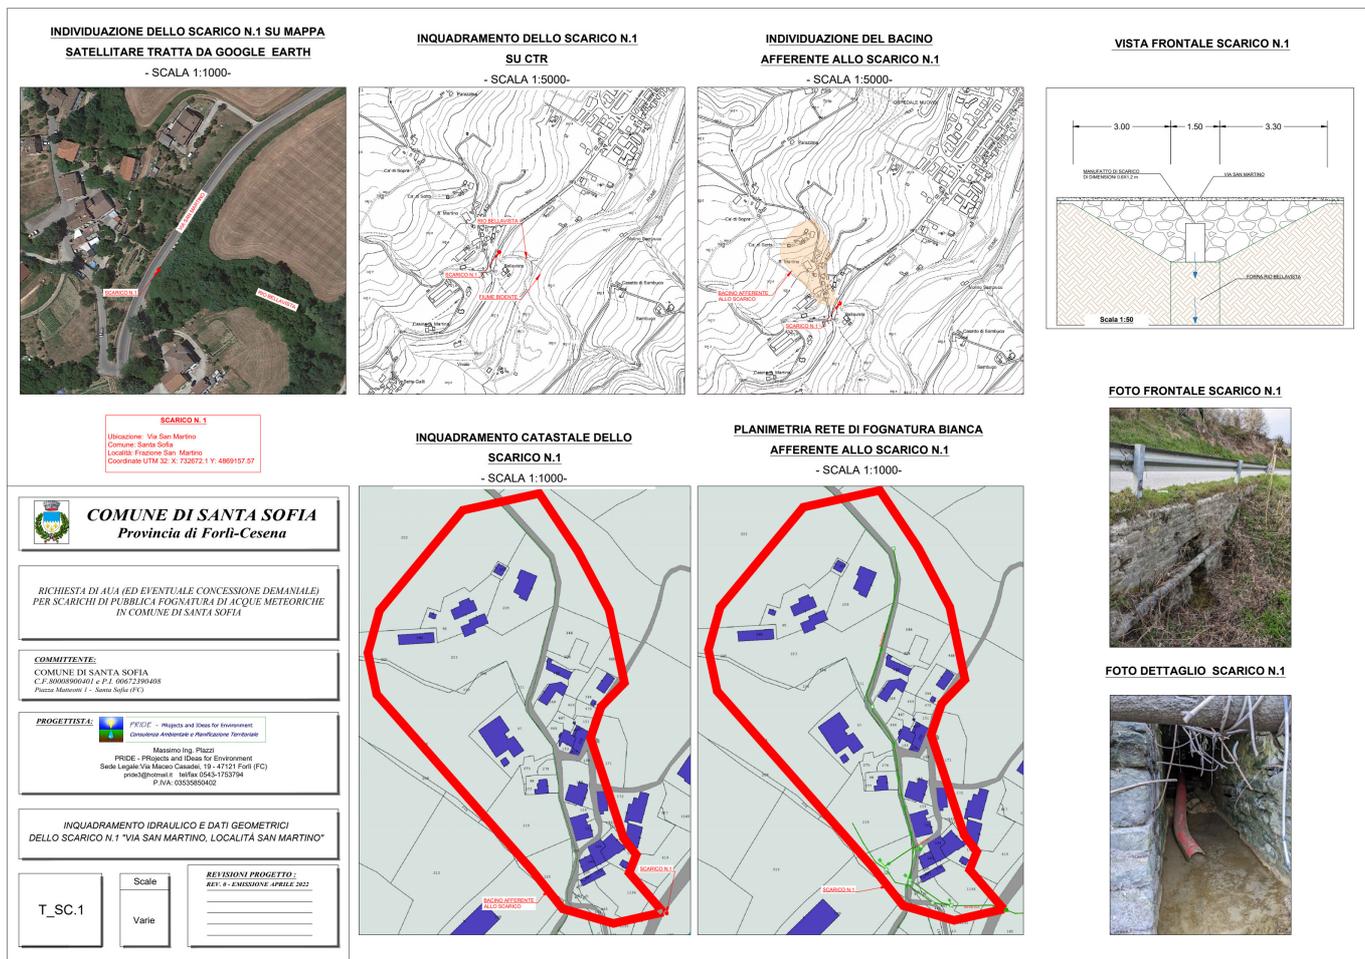

## PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 55 (ex 1N)**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 55 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla via Giovanni XXIII, la cui superficie risulta pari a circa 28550 mq; la rete afferente è costituita da varie dorsali secondarie, le quali intercettano tutte le acque meteoriche della porzione di agglomerato urbano. Tali dorsali scorrono principalmente nella via Giovanni XXIII, fino a riunirsi in un pozzetto terminale, tramite n. 2 tubazioni DN200 PVC, con uscita a fiume DN400 PVC;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente, sul muro in pietra di contenimento della sponda fluviale confinante con la strada pubblica sovrastante, esattamente al limite dell'area demaniale fluviale. Il manufatto di scarico si presenta come una breve condotta DN 400 PVC con scarico sul muro di sponda del fiume Bidente afferente al bacino idrico dei Fiumi Uniti;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

#### **CONDIZIONI:**

#### **SCARICO n. 55 (ex 1N)**

- **Località:** Via Giovanni XXIII – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 28.550
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733296,53 Y = 4869757,18

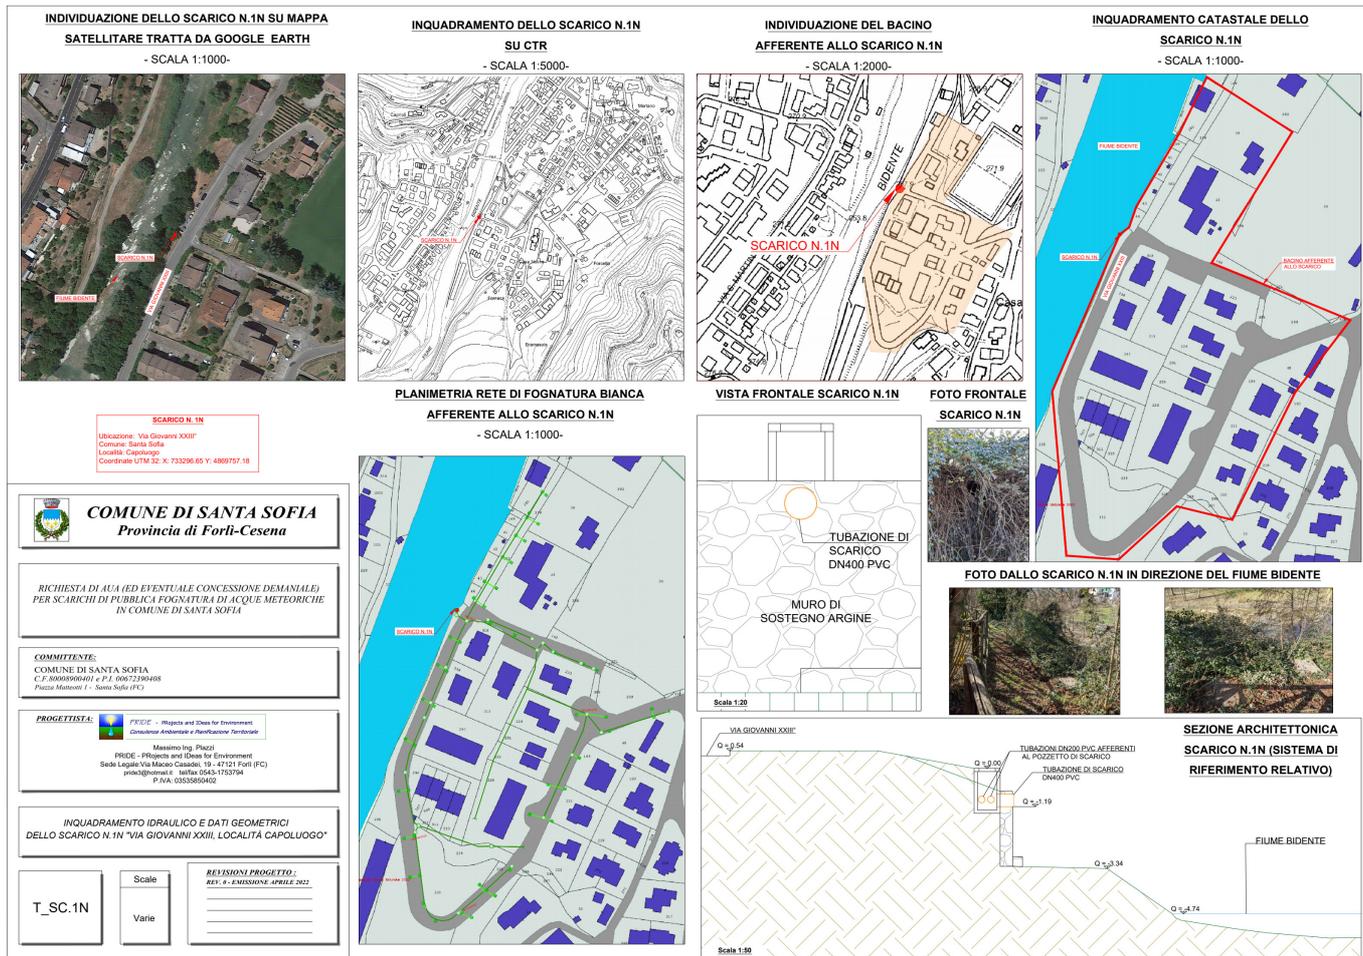

## PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.


## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 56 (ex n. 4)**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 56 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola porzione dell'agglomerato urbano adiacente al punto di scarico sempre in sinistra orografica del Rio Sasso, la cui superficie risulta pari a circa 600 mq; la rete afferente è costituita da un'unica dorsale principale realizzata con una condotta DN1000 CLS. Essa ha origine in prossimità della parte terminale della via Gramsci (vicino al vecchio ponticello pedonale in sasso sul rio) e scorre con sedime parallelo al Rio Sasso stesso, lambendone il sedime demaniale;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Rio Sasso, sulla briglia ubicata circa 25 metri a monte del ponte stradale su Via Martiri della Libertà; Il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN1000 in CLS con scarico proprio nel muro costituente la briglia sul Rio Sasso, con acque riversate su una piccola banca golenale del rio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione richiesta da Hera S.p.A. ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.
- **CONDIZIONI:**
- **SCARICO n. 56 (ex n. 4)**
- **Località:** Via Martiri della Libertà – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Sasso
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro finale da 1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733262,27 Y = 4869979,81

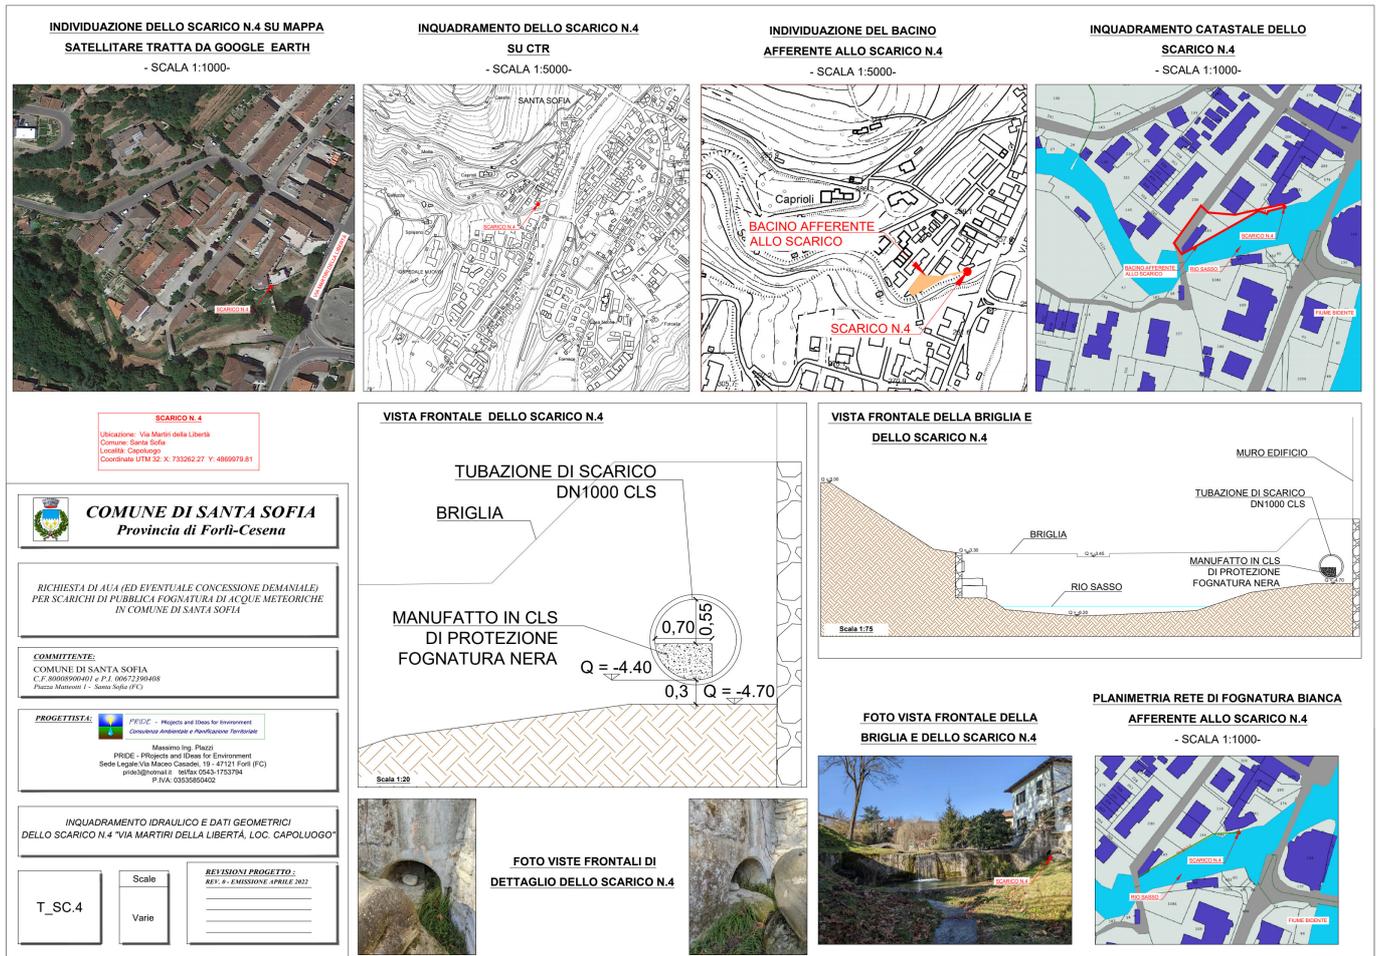

**PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 57 (ex n. 25)**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 57 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano compreso principalmente tra le vie San Martino, Rio Sasso e Amendola (con via Togliatti baricentrica al bacino), la cui superficie risulta pari a circa 32000 mq.; la rete afferente è costituita da dorsali principalmente realizzate con condotte DN500/315 PVC;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Rio Sasso, sul muro di sponda in pietra presente a valle ed in continuità con la briglia del rio Sasso ubicata circa 25 metri a monte del ponte stradale su via Martiri della Libertà; Il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN500 in PVC con scarico nel muro di sponda in pietra adiacente alla briglia sul Rio Sasso (recettore), con acque riversate direttamente in alveo centrale;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione richiesta da Hera S.p.A. ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

#### • **CONDIZIONI:**

#### • **SCARICO n. 57 (ex n. 25)**

- **Località:** Via Martiri della Libertà – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Sasso
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro finale da 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 32.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733266.6 Y = 4869964.3

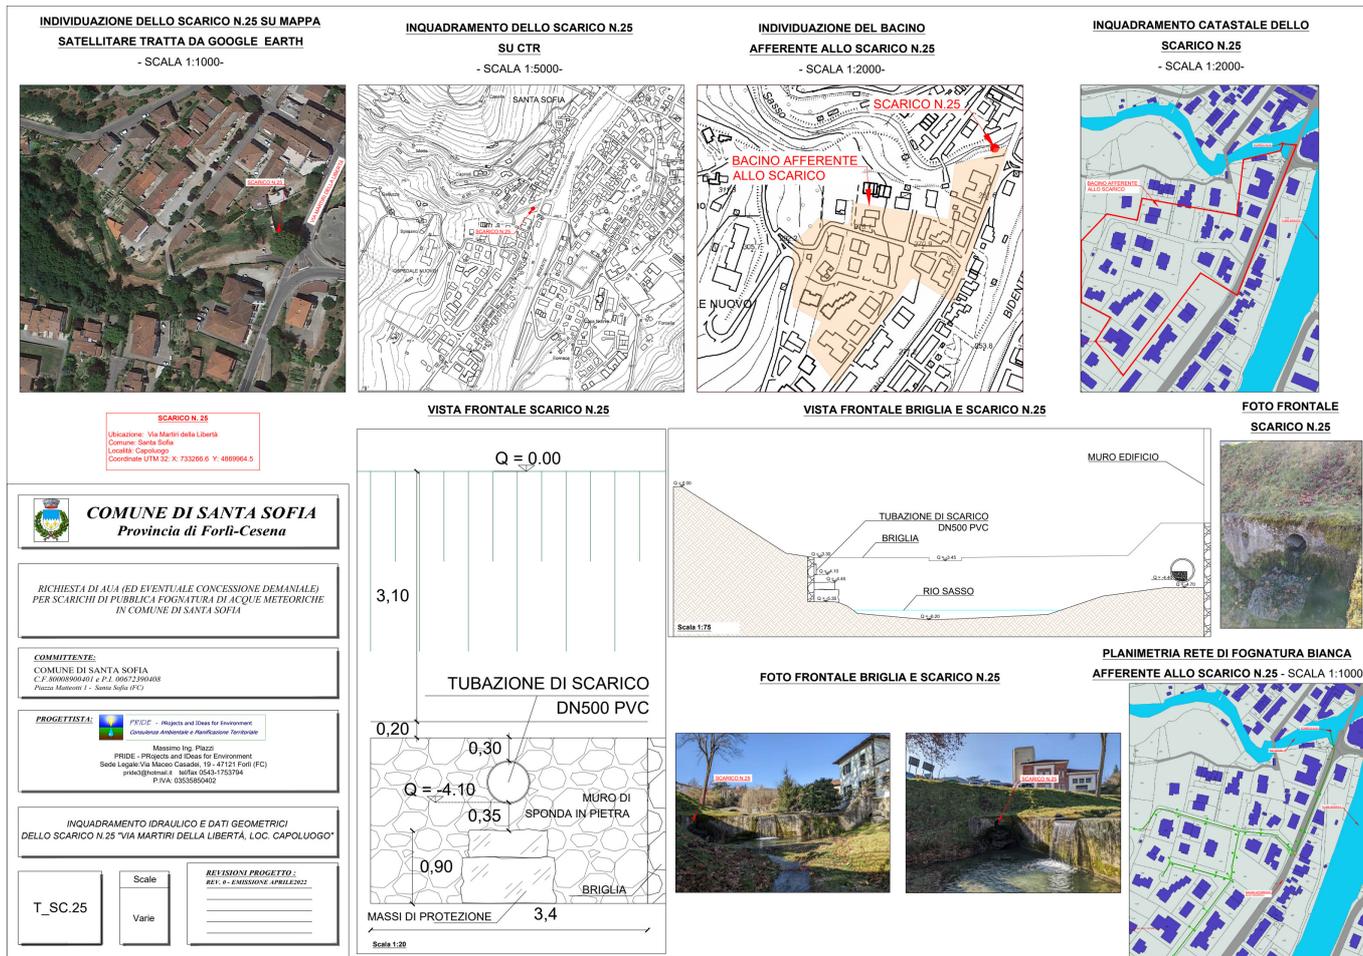

## PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 26**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 26 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla via Giovanni XXIII, la cui superficie risulta pari a circa 20300 mq.; la rete afferente è costituita da varie dorsali secondarie, di dimensioni variabili da DN600 CLS a DN300 CLS, le quali intercettano tutte le acque meteoriche della porzione di agglomerato urbano, che si riuniscono in corrispondenza di un pozzetto d'ispezione su via Giovanni XXIII che ha come emissario un unico condotto DN600 PVC con direzione verso il fiume Bidente;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente subito, a monte del ponte stradale della SS310 sul medesimo fiume, con sedime a fianco del muro in pietra di contenimento del terrazzamento a verde contiguo all'incrocio sovrastante con via Giovanni XXIII ed esattamente al limitare dell'area demaniale fluviale; il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN 600 PVC con scarico a monte del ponte della S.S. 310 sul fiume Bidente. Si sottolinea che la condotta di scarico scorre nel tratto finale internamente ad un manufatto in CLS rettangolare ("bauletto" di protezione), posto al piede del muro di contenimento della sponda destra del fiume. Il tratto terminale della condotta di scarico ai piedi del muro succitato occupa la superficie demaniale per una lunghezza complessiva di circa 62 m.;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di ArpaE al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione richiesta da Hera S.p.A. ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

#### **CONDIZIONI:**

##### **SCARICO n. 26**

- **Località:** Via Giovanni XXIII – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 20.300
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733360,59 Y = 4869921,25

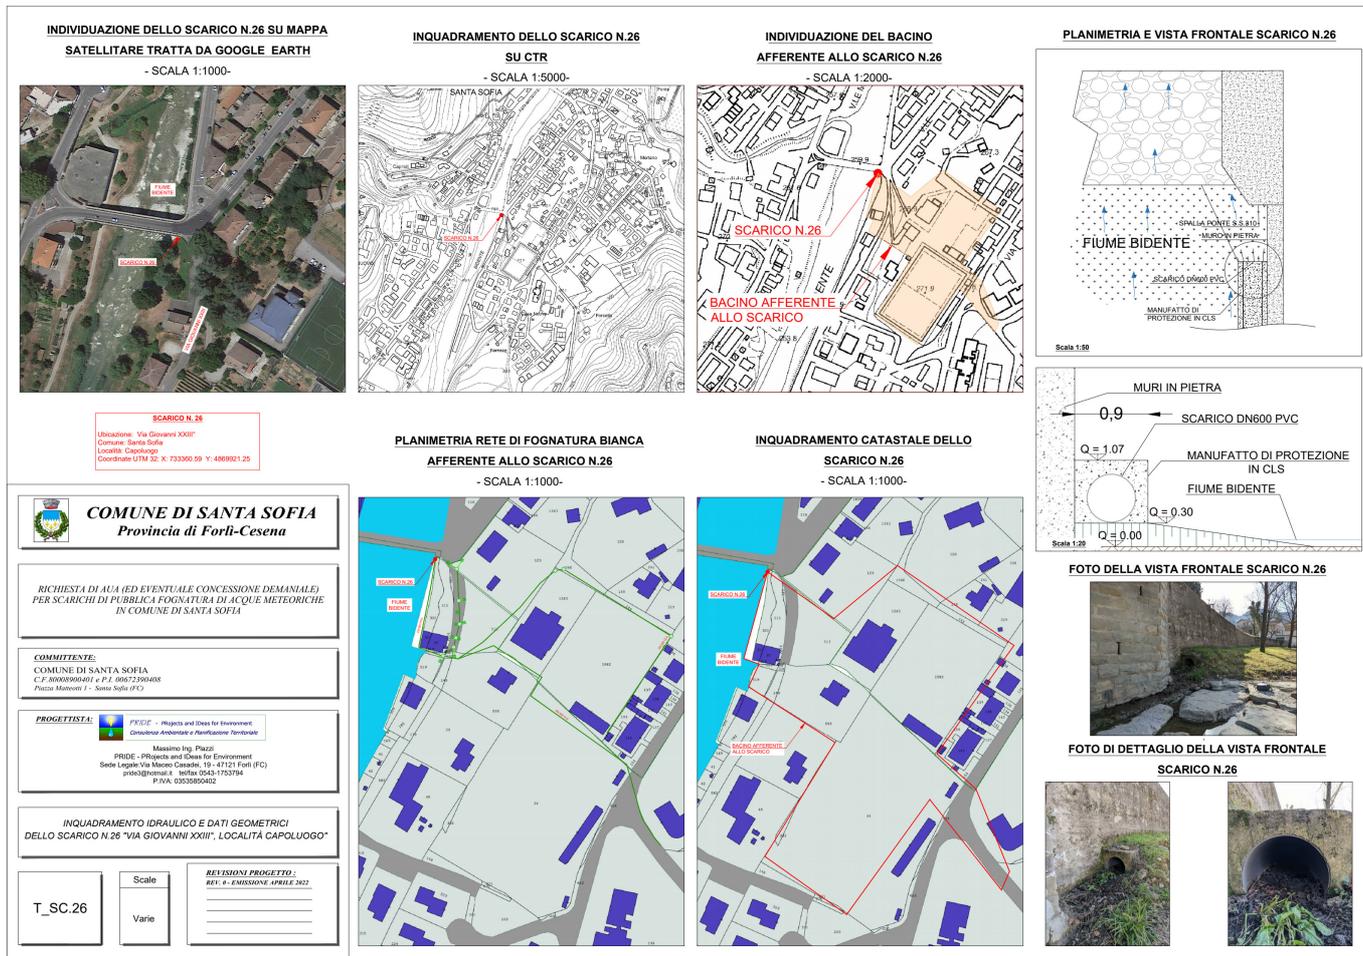

**PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 41

### PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola lottizzazione residenziale, la cui superficie risulta pari a 11.000 mq.; i collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 280.00 m e sono realizzati con tubazioni in PVC aventi diametri DN200, DN400 e DN600;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Fiume Bidente su area demaniale.; il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN 630 di lunghezza pari a 38.00 m.;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione richiesta da Hera S.p.A. ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

#### **CONDIZIONI:**

##### **SCARICO n. 41**

- **Località:** Via Campo Isola – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 630 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 11.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733162,72 Y = 4869461,59

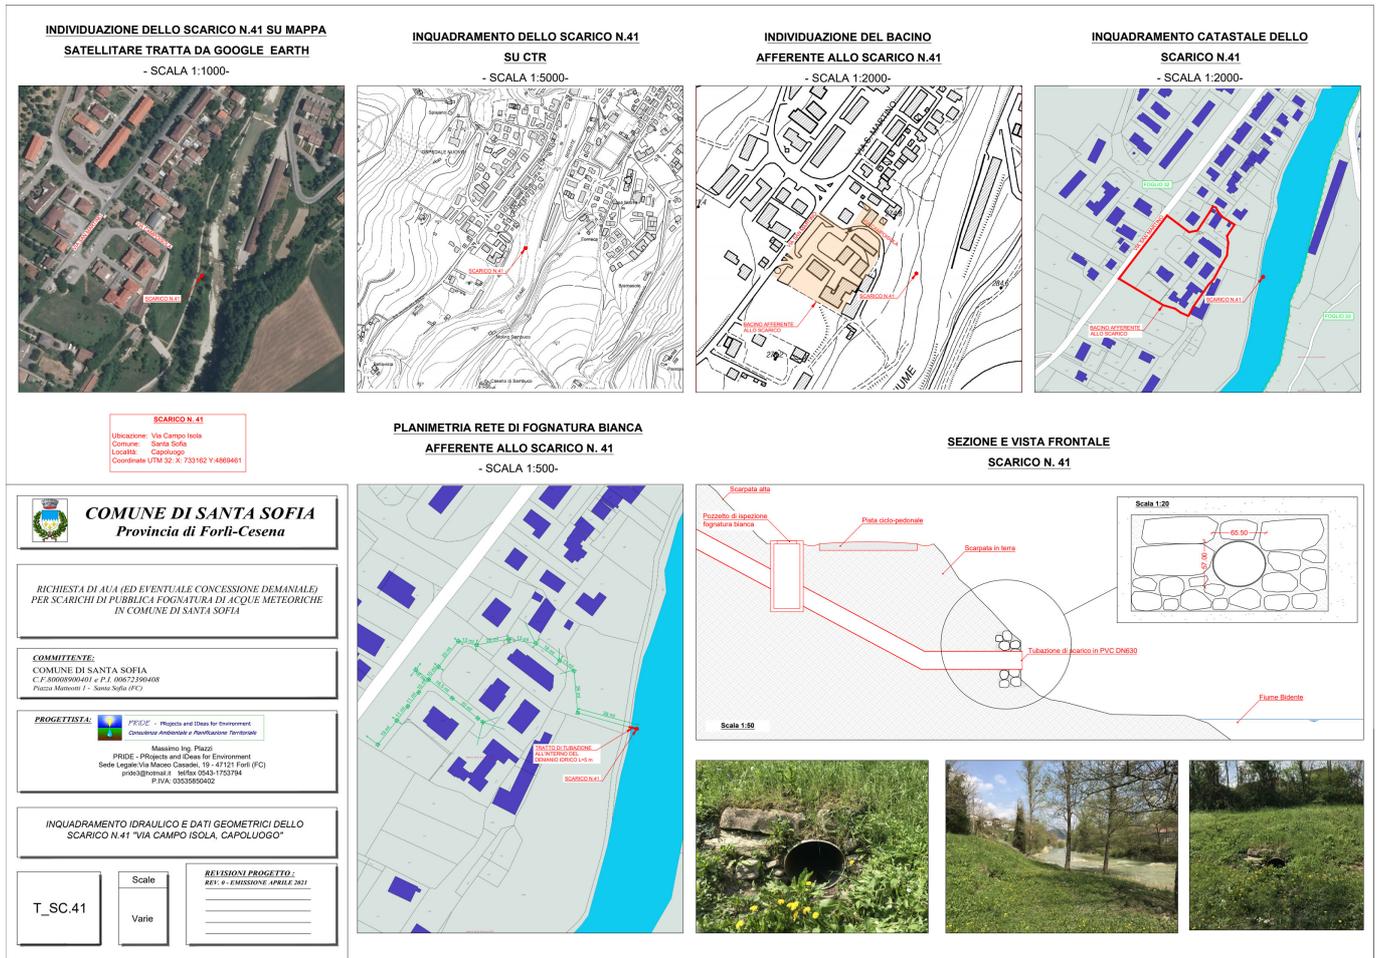

**PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 48**

### **PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 48 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano avente una superficie di circa 32.600 mq. Il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN630 avente una lunghezza di circa 5 m.;
- Lo scarico finale è ubicato in fondo ad una diramazione cieca di via Nicolò Gentili; il corpo idrico recettore è il canale di derivazione della centrale idroelettrica di Santa Sofia gestito da ENEL Green Power che poi confluisce nel Fiume Bidente;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:**

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.


#### **CONDIZIONI:**

- **SCARICO n. 48**
- **Località:** Via N. Gentili – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** centrale idroelettrica gestita da ENEL Green Power che confluisce nel Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametri vari
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 32.600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733576 Y = 4870407




**INDIVIDUAZIONE DELLO SCARICO N.48 SU MAPPA  
SATELLITARE TRATTA DA GOOGLE EARTH**  
- SCALA 1:1000-



**INQUADRAMENTO DELLO SCARICO N.48  
SU CTR**  
- SCALA 1:5000-

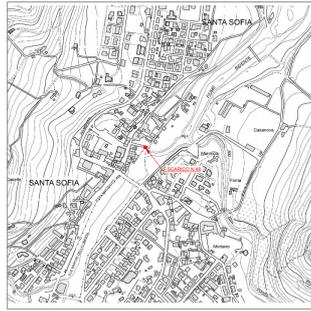

**INDIVIDUAZIONE DEL BACINO  
AFFERENTE ALLO SCARICO N.48**  
- SCALA 1:2000-

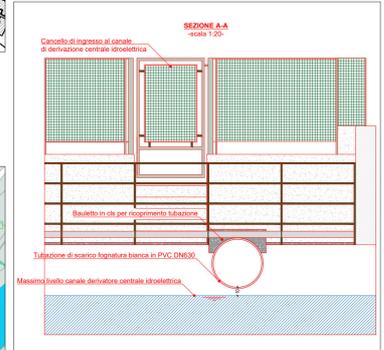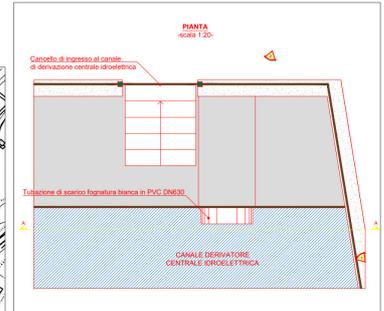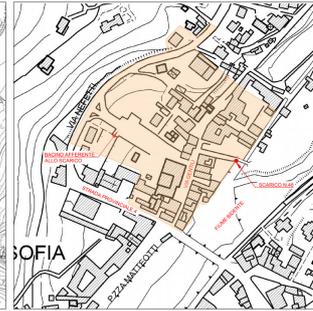

**PLANIMETRIA RETE DI FOGNATURA BIANCA  
AFFERENTE ALLO SCARICO N.48**  
- SCALA 1:2000-



**INQUADRAMENTO CATASTALE DELLO  
SCARICO N.48**  
- SCALA 1:2000-



**COMUNE DI SANTA SOFIA**  
Provincia di Forlì-Cesena

**RICHIESTA DI AUA (ED EVENTUALE CONCESSIONE DEMANIALE)  
PER SCARICHI DI PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE METEORICHE  
IN COMUNE DI SANTA SOFIA**

**COMMITTENTE:**  
COMUNE DI SANTA SOFIA  
C.F. 80008000401 e P.I. 00672390408  
Piazza Martiri 1 - Santa Sofia (FC)

**PROGETTISTA:**  
PRIDE - Progetto and Design for Environment  
Consulenza Ambientale e Pianificazione Territoriale  
Massimo Ing. Piazza  
PRIDE - Progetto and Design for Environment  
Sede Legale: Via Marco Cavelli, 19 - 47121 Forlì (FC)  
pride@prideitalia.it - telefono 0543-7723794  
P.IVA: 03038604002

**INQUADRAMENTO IDRAULICO E DATI GEOMETRICI DELLO  
SCARICO N.48 "EX SCOLMATORE VIA GENTILI 7, CAPOLUOGO"**

T\_SC.48

Scale

Varie

**REVISIONI PROGETTO:**  
REV. N. - EMISSIONE: APRILE 2011

**SCARICO N. 48 206245**  
Ubicazione: Via N. Gentili, 7  
Comune: Santa Sofia  
Località: Santa Sofia  
Coordinate UTM 32, X: 733576 Y: 4870407

**PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 49

### PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 49 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla piazza presente in via Martiri della Libertà, la cui superficie risulta pari a circa 350 mq.;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Fiume Bidente, sul muro in pietra di contenimento della strada pubblica sovrastante ed esattamente al limite dell'area demaniale fluviale; il manufatto di scarico si presenta come un condotto realizzato in blocchi di pietra avente dimensioni interne di 55 cm x H70 cm.;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

#### **CONDIZIONI:**

##### **SCARICO n. 49**

- **Località:** Via Martiri della Libertà – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametri vari
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 350
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733383,16 Y = 4870161,19

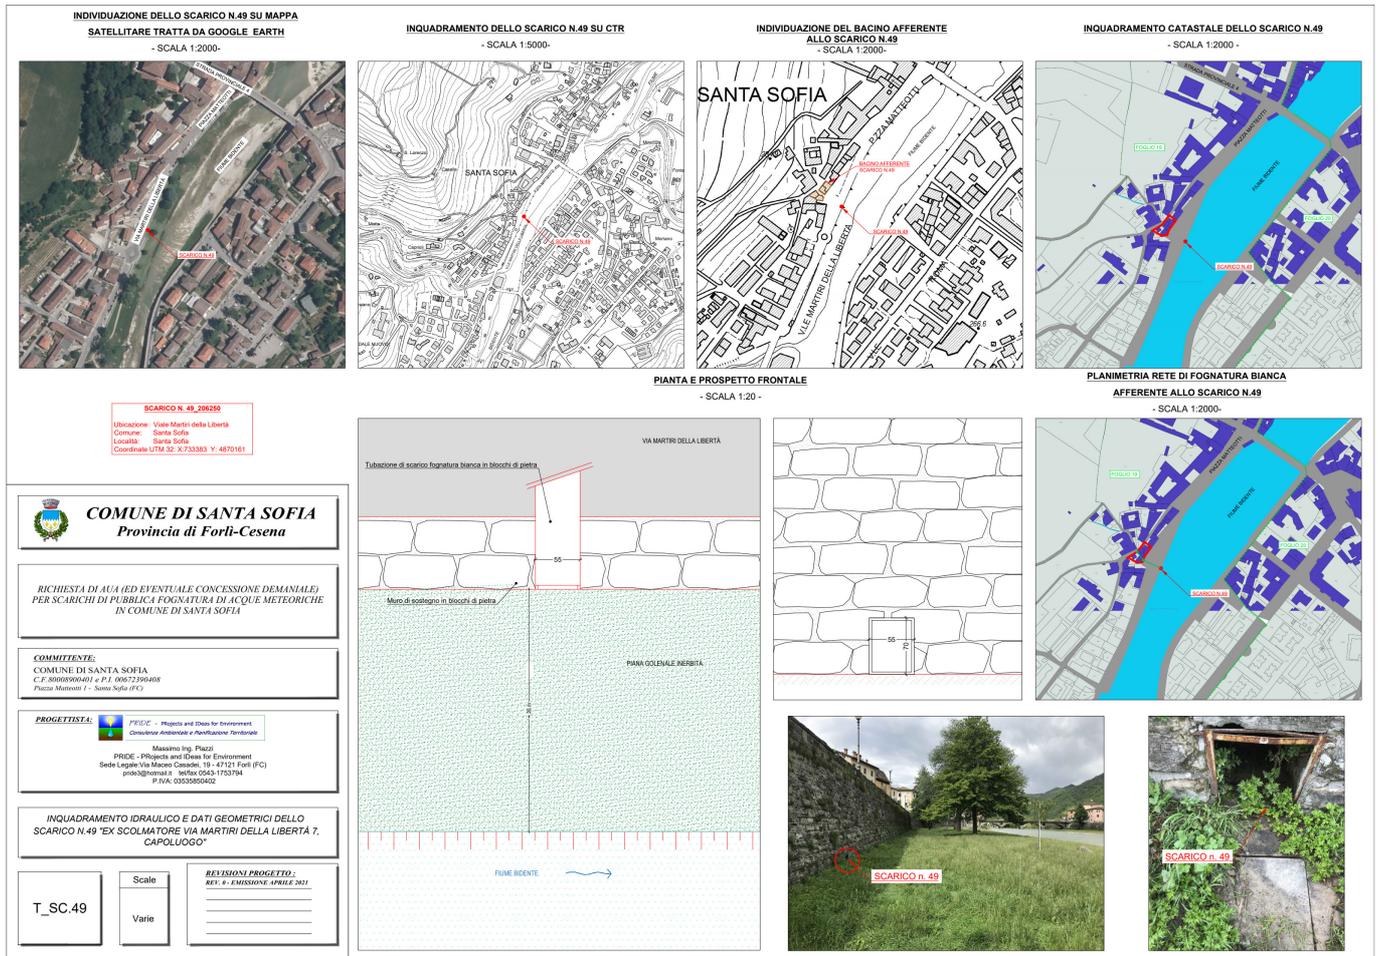

**PRESCRIZIONI:**

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 52

### PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106\_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 52 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola porzione di edificato residenziale, la cui superficie risulta pari a circa 3750 mq.; I collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 115.00 m e sono realizzati con tubazioni in CLS con diametro DN400;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Rio Pondo, su area demaniale; il manufatto di scarico si presenta appunto come un condotto in CLS DN 400;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione richiesta da Hera S.p.A. ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

#### **CONDIZIONI:**

##### **SCARICO n. 52**

- **Località:** Via Spinello – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Pondo
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 3.750
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106\_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733947,27 Y = 4869934,67

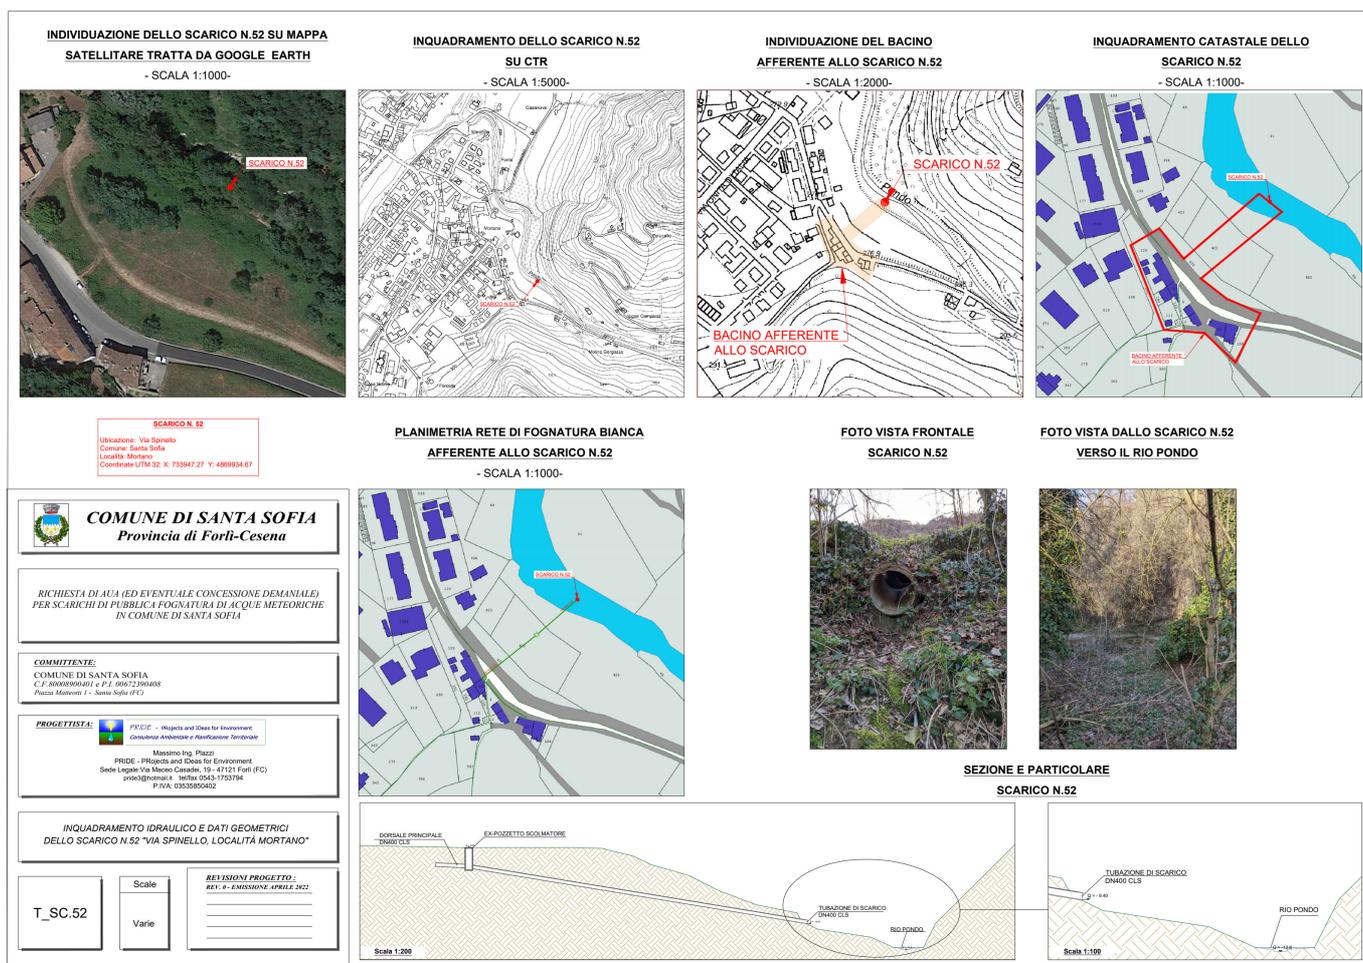

## PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**