ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1839 del 07/04/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 ¿ DITTA MAESTRI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC), VIA MAZZINI N. 8/A - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE (RN), VIALE BERLINGUER N. 30
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1897 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA **MAESTRI S.P.A.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC), VIA MAZZINI N. 8/A - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (**AUA**) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE (RN), VIALE BERLINGUER N. 30.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti*;*

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata, e successivamente integrata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 15/09/2016 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con n. 6905 del 16/09/2016 (pratica ARPAE n. 28505/2016), dalla Ditta Maestri S.p.a. (C.F. 00180950362/P.IVA 03216240402), avente sede legale in comune di Forlimpopoli (FC), Via Mazzini n. 8/A e impianto in comune di Riccione (RN), Viale Berlinguer n. 30, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi – di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della L.447/95 (inquinamento acustico) – di competenza comunale;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di impianto esistente;

ACQUISITA al prot. ARPAE-SAC Rimini n. 2821 del 28/03/2017 l'autorizzazione del Comune di Riccione datata 27/03/2017, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 119773 del 08/11/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Riccione, in qualità di ente competente, con la medesima autorizzazione datata 27/03/2017, non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico, prendendo atto di quanto contenuto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:
- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo al Legale Rappresentante della Ditta Maestri S.p.a. (C.F. 00180950362/P.IVA 03216240402), avente sede legale in comune di Forlimpopoli (FC), Via Mazzini n. 8/A, per l'esercizio dell'**attività di distribuzione carburanti con autolavaggio** nell'impianto sito in Comune di Riccione (RN), Viale Berlinguer n. 30, fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
   - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

   3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
      - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

   3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
      - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

   3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

   3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6**

mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati, in particolare la "Planimetria Scarichi", a disposizione degli organi competenti al controllo;

11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

Settore Urbanistica - Edilizia Privata- Ambiente
Servizio Ambiente

COMUNE DI
RICCIONE
PROVINCIA DI RIMINI

ALLEGATO A)

Al Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Comune di Riccione
Sede

Riccione 27/03/2017
Prot. Gen. *Signature.xml*

OGGETTO: Istanza per il RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) avanzata dalla Ditta MAESTRI S.p.A. per il Rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e acque reflue industriali di distributore di carburante con autolavaggio, sito in Viale Berlinguer n.30 - Riccione (RN).

Vista l'istanza per il **RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** presentata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59, inoltrata dalla **Sig.ra Ghisellini Carla** residente in Cesena (FC), Via terni n. 285, in qualità di legale rappresentante della Ditta MAESTRI S.p.A. (c.f./P. IVA 00180950362) avente sede legale in in Cesena (FC), Via terni n. 285, per l'esercizio dell'attività produttiva per distribuzione di carburanti da svolgere nello stabilimento ubicato in Riccione, Viale Berlinguer n.30, per il **Rinnovo della autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e acque reflue industriali di distributore di carburante con autolavaggio** , con recapito nella pubblica fognatura nera e con arrivo nell'impianto di depurazione di Riccione, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e succ. modif.: artt. 113 e 124 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e della legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* (in particolare, l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 assegna le funzioni in materia ambientale ed energetica alla nuova **"Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia"**, in sigla **ARPAE**), dalla data del 1° gennaio 2016 l'autorità competente al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) non è più la Provincia di Rimini ma è l'agenzia ARPAE regionale, la quale poi confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo in oggetto adottato dallo SUAP del Comune di Riccione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge 07.08.1990, n. 241 qualora venga indetta conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies, della stessa legge n. 241/1990 (determinazione di conclusione del procedimento dei

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0514 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail comune.riccione@legalmail.it - sito www.comune.riccione.rn.it
PEC sue.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

lavori della conferenza di servizi che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti).

Considerato pertanto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare, dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale"), questo ufficio deve emettere il prescritto **PARERE DI COMPETENZA**.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "*Norme in materia ambientale*".

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, recante *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."*.

Vista la legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*.

Tutto ciò premesso e considerato, di seguito si provvede ad emettere il **parere tecnico-ambientale** di competenza di questo ufficio relativamente a quanto in precedenza sopra indicato.

Vista l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) in premessa citata, nonché la documentazione ivi allegata e successivamente correttamente integrata.

Constatato che la Ditta richiedente il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto svolge già l'attività produttiva in viale Berlinguer n.30 - Riccione (RN)..

Visto il **parere favorevole (con prescrizioni)** al rilascio dell'autorizzazione allo **scarico in pubblica fognatura nera di "Tipo B" emesso da HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. 119773 del 08.11.2016 (*allegato al presente parere tecnico-ambientale)*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale".

Vista la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003 e succ. modif., concernente gli indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/99 e succ. modif..

Vista la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura (Servizio Idrico Integrato) approvato con Deliberazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini (ATO Rimini) n.6/2007 del 02.04.2007, entrato in vigore, per tutti i Comuni dell'ATO Rimini, in data 01.06.2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente del Comune di Riccione, con la presente:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (**AUA**) di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 in premessa indicata, relativamente allo scarico in pubblica fognatura nera di "Tipo B" di acque reflue industriali (di prima pioggia) - (autorizzazione di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif.: artt. 113 e 124) conseguente all'esercizio dell'attività produttiva in parola, da effettuare dalla Ditta MAESTRI S.p.A. sopra generalizzata, nell'area del distributore ubicato nel Comune di Riccione in Viale Berlinguer n. 30, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
l'esercizio dello scarico nella pubblica fognatura nera di "Tipo B" delle suddette acque di scarico dovrà rispettare il parere favorevole (con prescrizioni) emesso da HERA S.p.A. Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. 119773 del 08.11.2016.

In merito al nulla-osta di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4, della legge 26.10.1995, n. 447, viste le dichiarazioni riportate all'interno della domanda presentata allo sportello SUAP del Comune di Riccione.

Vista la "Valutazione di impatto acustico" redatta nel dicembre 2015 ai sensi delle vigente norme nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico nella quale di dichiara che "sulla base delle misure effettuate rispetta i limiti di acustica vigenti"

Vista la conformità alla Classificazione Acustica Comunale approvata con Delibera di C.C. n.8 del 04.02.2013

Tutto ciò considerato, con la presente si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito all'impatto acustico prodotto dall'attività produttiva.

Il presente atto annulla il precedente parere espresso da questa amministrazione in data 30/12/2016 con prot. gen int. 61455/2016 e la relativa integrazione del 19/01/2017 con prot gen. int. 4155/2017

Il Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia Privata-Ambiente
Arch. Vittorio Foschi
(documento firmato digitalmente)

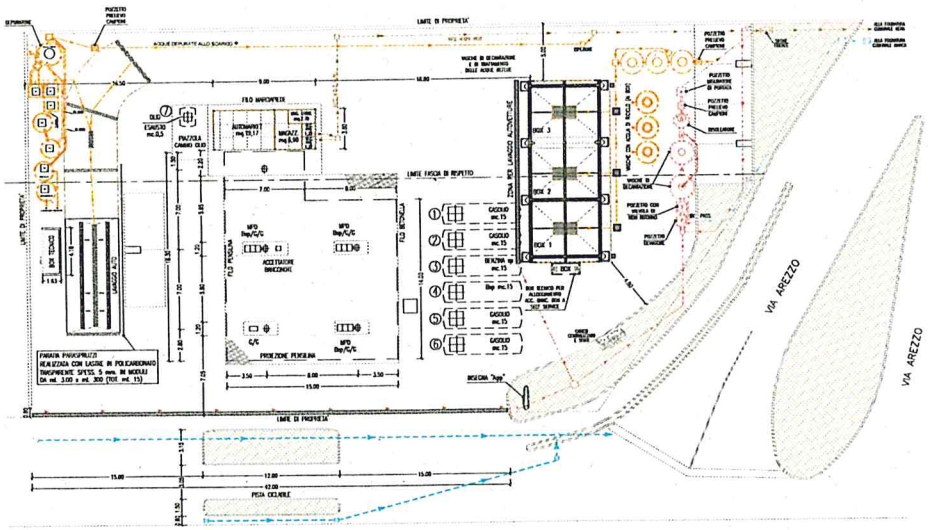

PLANIMETRIA – scala 1:100

PARTICOLARE VASCHE DI TRATTAMENTO
ACQUE LAVAGGIO A SPAZZOLONI – scala 1:50

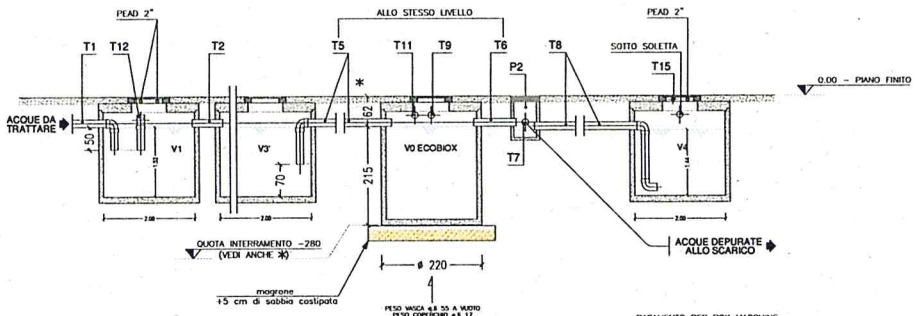

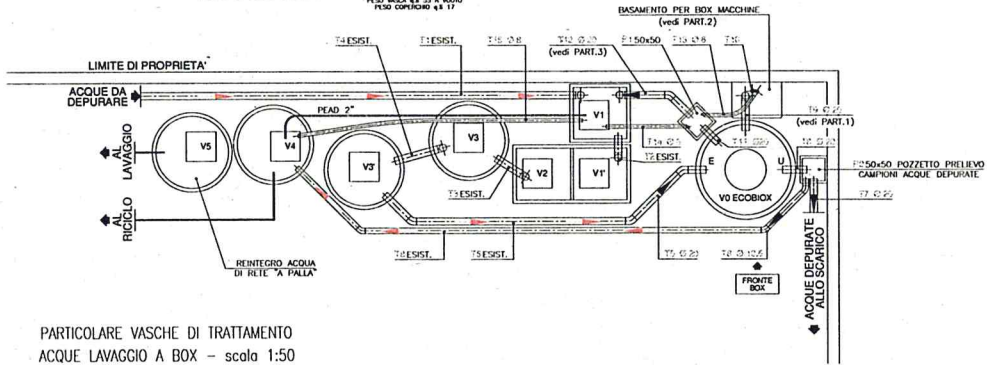

PARTICOLARE VASCHE DI TRATTAMENTO
ACQUE LAVAGGIO A BOX – scala 1:50

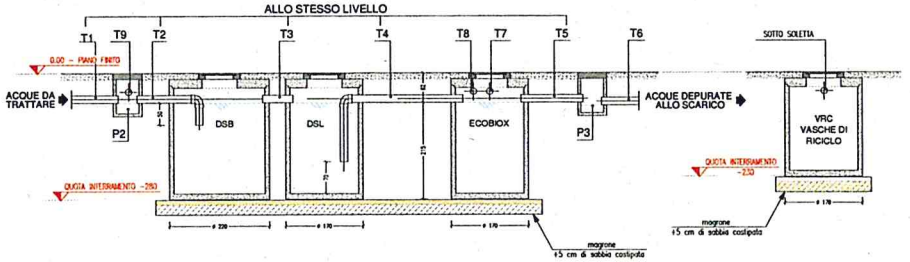

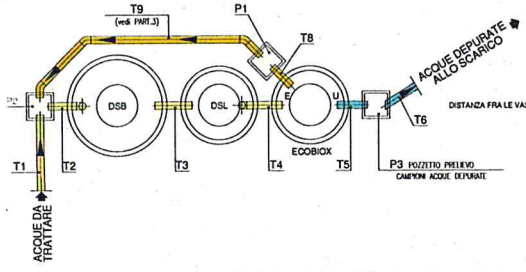

Impianto Prime Piogge
SZI 2000/B
(SCHEMA DI MASSIMA)

PIANTA

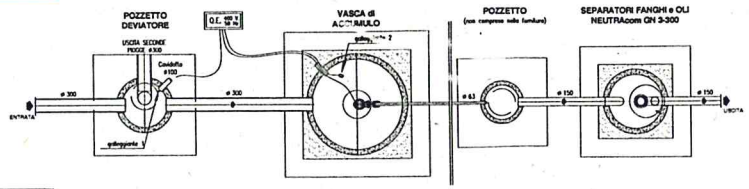

SEZIONE

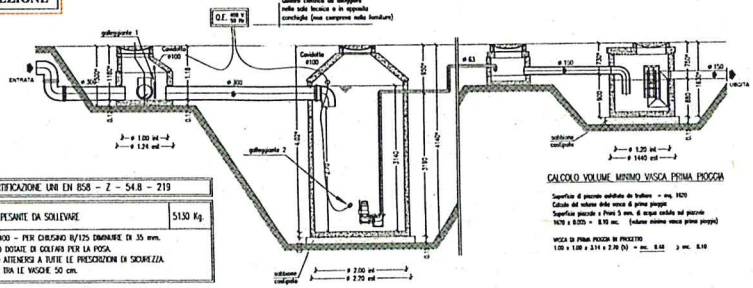

CERTIFICAZIONE UNI EN 858 – 2 – 5A.8 – 219	
ELEMENTO PIU' PESANTE DA SOLLEVARE	5130 Kg.

* CHIUSINO D/400 – PER CHIUSINO B/125 DIMINUIRE DI 35 mm.
LE VASCHE SONO DOTATE DI GOLFARI PER LA POSA.
PER LO SCARICO ATTENERSI A TUTTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.
DISTANZA MINIMA TRA LE VASCHE 50 cm.

CALCOLO VOLUME MINIMO VASCA PRIMA PIOGGIA

Superficie di piazzale scolante da trattare = mq. 1620
Calcolo del volume della vasca di prima pioggia
Superficie piazzale x Primi 5 mm. di acque cadute nel piazzale
1620 x 0.005 = 8.10 mc. (volume minimo vasca prima pioggia)
VASCA DI PRIMA PIOGGIA DI PROGETTO
1.00 x 1.00 x 2.11 x 2.70 (h) = mc. 8.48 > mc. 8.10

AUTORIZZAZIONE UNICA ALLO SCARICO per distributore di carburante con autolavaggio sito a Riccione, via Berlinguer 30	dati catastali Foglio 10 Particella 1008
proprietà MAESTRI SPA via Terni 285, Cesena (FC) C.F. 00180950362 P.IVA 03216240402	PLANIMETRIA SCARICHI 1:100

Sede legale:Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
SUAP
Camerale, Rimini
47921 RIMINI RN
suap.rn@cert.camcom.it

Originale PEC

Modena, li **08/11/2016**
GS/fs prot.gen. n. **119773**

OGGETTO: ***Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:***
- Riferimento pratica n° 72/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 102497 del 16/09/2016;

▪ Responsabile dello scarico	Maestri Spa
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE E. BERLINGUER, 30 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore con lavaggio
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di prima pioggia con disoleatore e sistema di decantazione e disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Vista l'istanza **Vs rif. pratica n. 00180950362-14092016-1556**

Si emette, per quanto di competenza, ***PARERE FAVOREVOLE*** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia**.
2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
   sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
   dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
   pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
   vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
   disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
   misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
   pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Planimetria scarichi** compresa nell'istanza AUA, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti fognario depurativi
Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.