

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5065 del 22/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società E-DISTRIBUZIONE SPA per l'impianto destinato ad attività di Cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, sito in Comune di Medicina (BO), via Bassa n. 2904
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5254 del 22/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società E-DISTRIBUZIONE SPA per l'impianto destinato ad attività di Cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, sito in Comune di Medicina (BO), via Bassa n. 2904.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società E-DISTRIBUZIONE SPA (C.F. e P.I. 05779711000) per l'impianto destinato ad attività di Cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, sito in Comune di Medicina (BO), via Bassa n. 2904, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società E-DISTRIBUZIONE SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società E-DISTRIBUZIONE SPA (C.F. e P.I. 05779711000) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Darwin n. 4, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Bassa n. 2904, ha presentato, nella persona di Carla Falchi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 06/02/2017 (Prot.n. 2115) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 2689/2017 (pratica. n. 15/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/02/2017 al PGBO/2017/3271 e confluito nella **Pratica SINADOC 6643/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 02/08/2017, PGBO/2017/18253, ha trasmesso al Comune di Medicina parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota prot.n. 15604 del 30/08/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/08/2017 al PGBO/2017/20169, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota prot.n. 15604 del 30/08/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/08/2017 al PGBO/2017/2016, non ha evidenziato motivazioni ostantive ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00.

Bologna, data di redazione 22/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto E-DISTRIBUZIONE SPA – CABINA
Comune di Medicina (BO), via Bassa n. 2904

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque dilavamento aree esterne in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali di acque reflue meteoriche di dilavamento delle aree esterne potenzialmente suscettibili di inquinamento da sostanze pericolose nel caso di malfunzionamento dell'impianto (2 trasformatori dotati di circuito di raffreddamento ad olio a circuito chiuso); solo detta zona è collegata ad una vasca di raccolta olio prevista per la gestione di eventuali situazioni di emergenza provvista di un sistema di chiusura in uscita.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici: il sistema di pretrattamento è costituito da una fossa Imhoff mentre il trattamento secondario è a dispersione per subirrigazione. (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi Allegato B al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento di aree esterne non contaminate non soggetto a vincoli e prescrizioni, ma alla corretta gestione così come stabilito dalla D.G.R. 286/2005 e dalla D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
2. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 D.Lg.vo 152/2006 parte terza e s.m.i.
3. Il titolare dello scarico deve garantire che:
 - il sistema di chiusura dell'uscita della vasca di raccolta olio, che garantisce di contenere gli eventuali inquinanti in caso di sversamento accidentale, sia mantenuto in buone condizioni di manutenzione e pulizia;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- i pozzetti di ispezione e campionamento siano identificati e mantenuti in buone condizioni di pulizia e resi accessibili gli organi di controllo;
 - lo scarico non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali, quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol o inquinamenti a carico del corpo idrico ricettore, del suolo o del sottosuolo.
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°127353 del 10/09/2013 CL 11.4.5/93/2013 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 6643/2017

Documento redatto in data 02/08/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto E-DISTRIBUZIONE SPA – CABINA
Comune di Medicina (BO), via Bassa n. 2904

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (sul suolo per subirrigazione) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività di trasformazione e distribuzione energia elettrica.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico in acque superficiali di acque reflue meteoriche di dilavamento delle aree esterne potenzialmente suscettibili di inquinamento da sostanze pericolose (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2017/18253 del 02/08/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/08/2017 al PGB0/2017/20169. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 6643/2017

Documento redatto in data 21/09/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Rif. Prot. n. 2115/2017

Tit. 06 Cat. 09

Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC

Oggetto: Nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico di acque reflue domestiche a dispersione per sub-irrigazione - Via Bassa n. 2904 – E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA per la matrice scarichi di acque reflue domestiche a dispersione per sub-irrigazione – prot. n. 2115 del 06/02/2017 – presentata dalla Sig.ra Carla Falchi, nata a Venezia il 19/12/1975 – C.F.: FLCCRL75T59L736C - in qualità di legale rappresentante della Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede legale a Bologna (BO) in Via Darwin – C.F.: 05779711000 – derivanti dall'attività di cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica ubicata a Medicina (BO) in Via Bassa n. 2904;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE –ST Imola (SINADOC 6643/2017) ns. prot. n. 14317 del 04/08/2017;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

la Sig.ra Carla Falchi, nata a Venezia il 19/12/1975 – C.F.: FLCCRL75T59L736C - in qualità di legale rappresentante della Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede legale a Bologna (BO) in Via Darwin – C.F.: 05779711000 – a scaricare acque reflue domestiche a dispersione per sub-irrigazione derivanti dall'attività di cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica ubicata a Medicina (BO) in Via Bassa n. 2904;

E' fatto obbligo:

- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia della fossa Imhoff e dei pozzetti di raccordo. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici.
- Per quanto riguarda la condotta disperdente, si dovrà controllare nel tempo che non si verifichi innalzamento della falda. La condotta disperdente dovrà essere mantenuta in corretta efficienza. A tal fine nel corso dell'esercizio si dovrà controllare periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone di cacciata funzioni regolarmente.

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Si allega elaborato grafico relativo allo scarico in oggetto inviate come integrazione volontaria ad ARPAE ST IMOLA mezzo mail e protocollate agli atti con PGBO/2017/18600 (ns prot. n. 14317 del 04/08/2017);

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A.E. – Distretto territoriale di Imola.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:


- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

ALLEGATO: Tav. scarico acque domestiche per subirrigazione (inviata come integrazione volontaria ad ARPAE ST IMOLA mezzo mail e protocollate agli atti con PGBO/2017/18600 (ns prot. n. 14317 del 04/08/2017)

Rb O:\Edilizia_Urbanistica\Edilizia_Privata\FASCICOLI_FABBRICATO\Bassa\2904_enel distribuzione\Suap n. 2017_15 Richiesta di AUA Prot. n. 2125_2017\VIA BASSA_e distribuzione_Nulla osta per rilascio AUA.doc

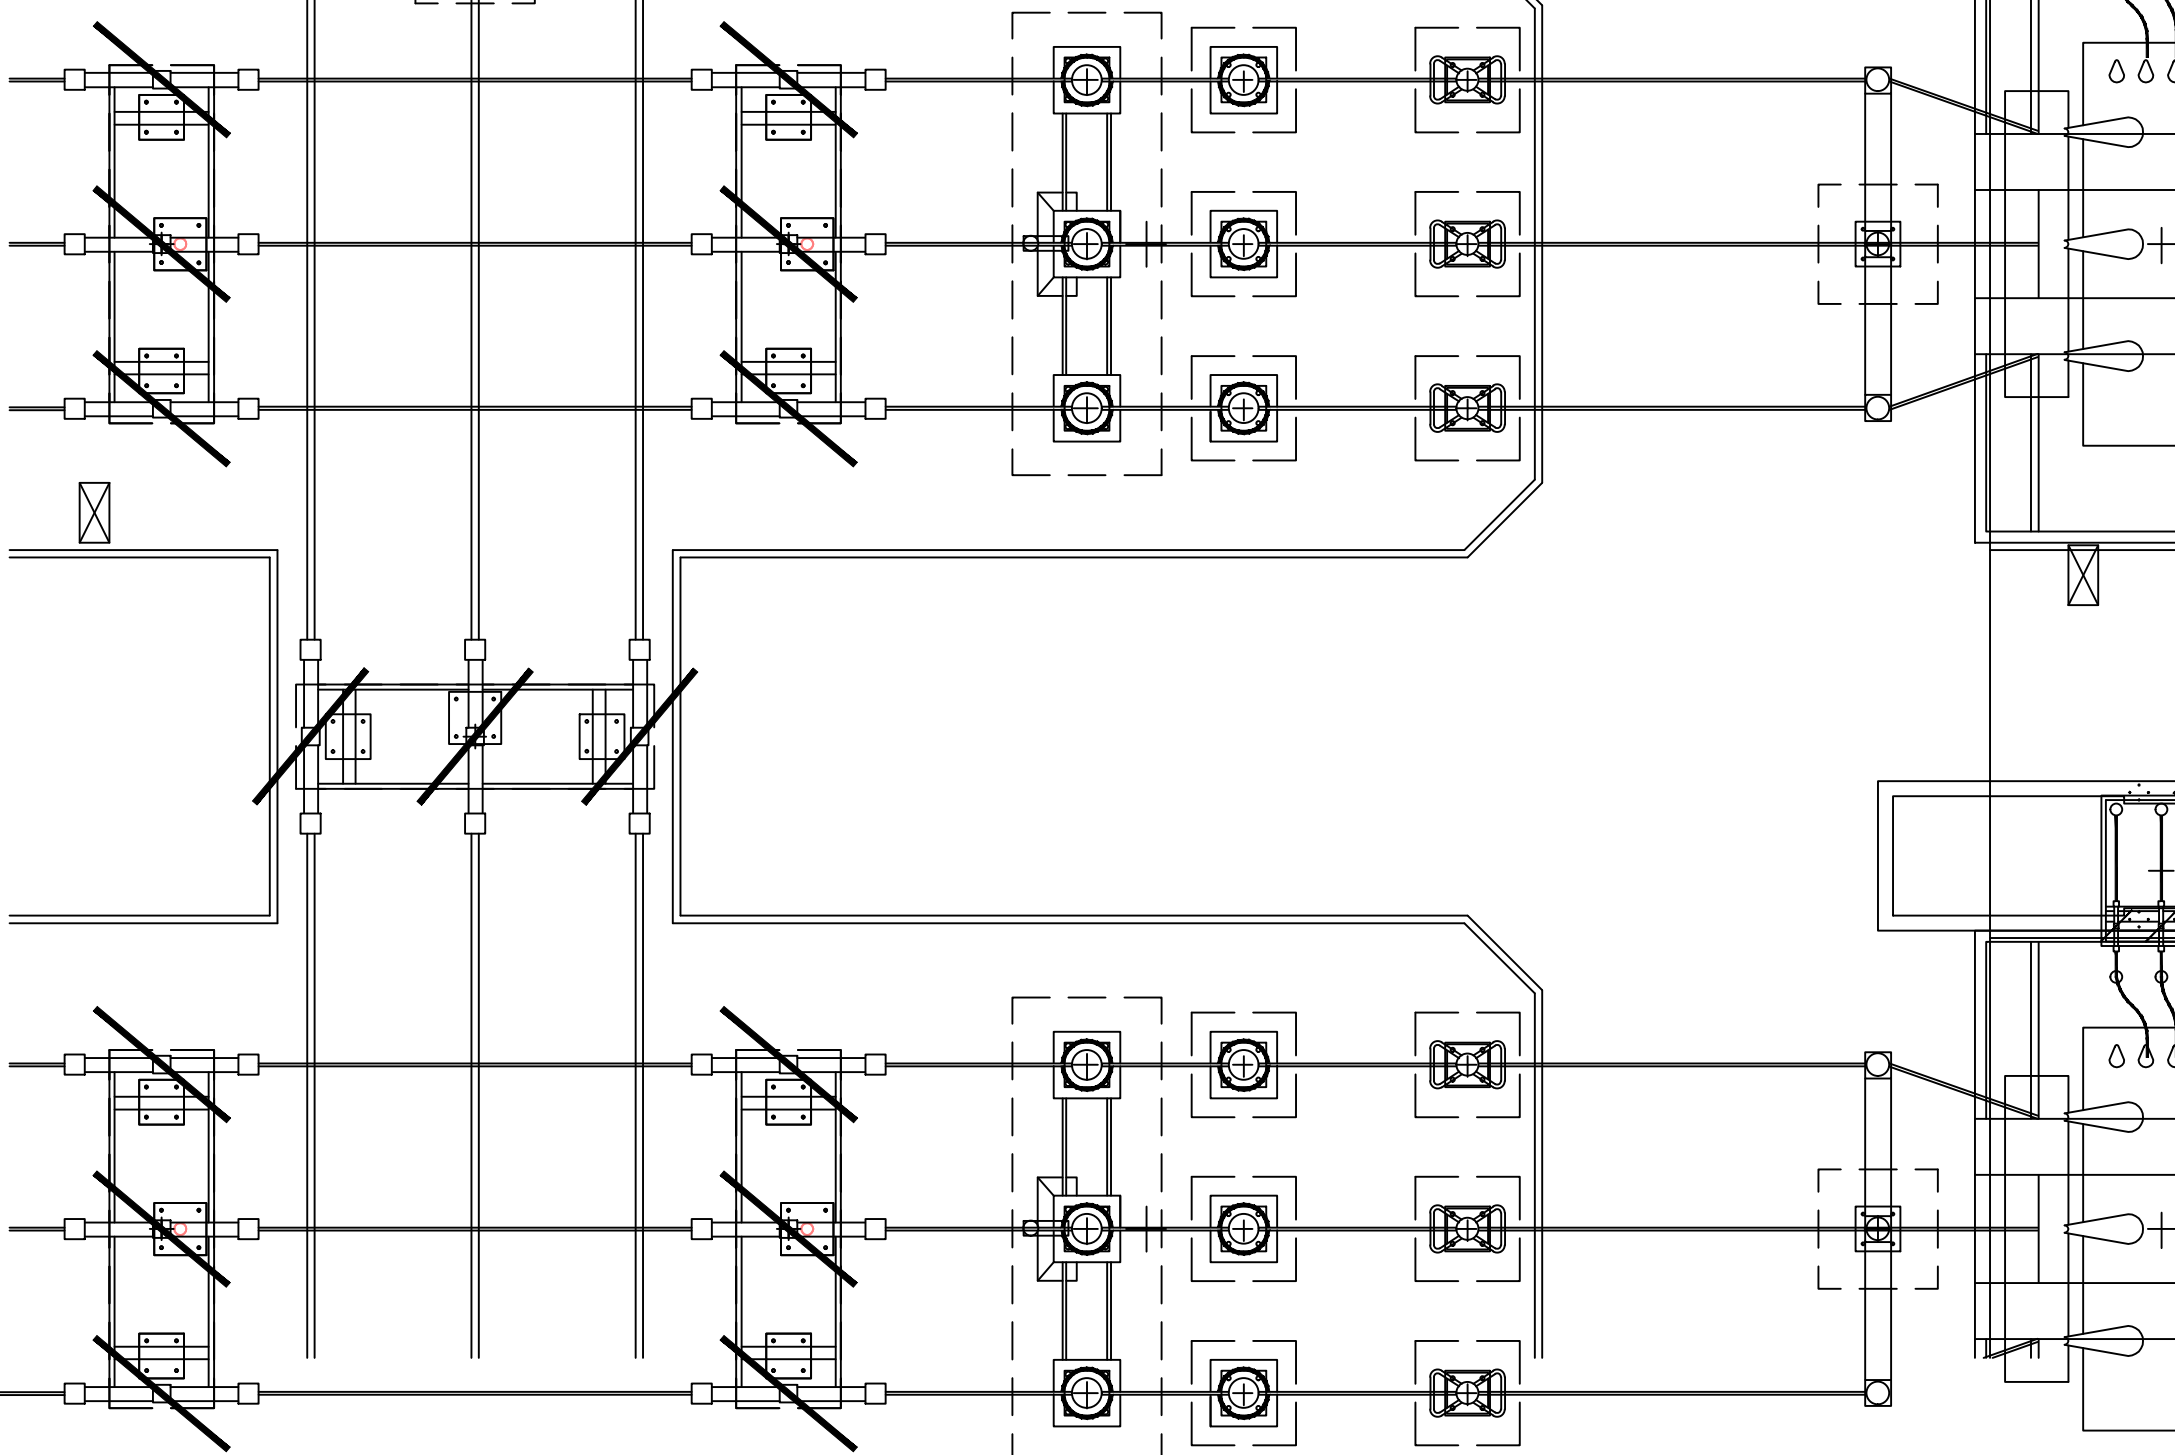

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.