

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-734 del 13/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Civitella di Romagna in data 17/08/2016, acquisita al Prot. Com.le 7640 e da Arpae al PGFC/2016/12479 del 24/08/2016, da **HERA S.p.A.** nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/09/2016, Prot. Com.le 8648, acquisita da Arpae al PGFC/2016/13848, formulata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 18/10/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 9660 e da Arpae al PGFC/2016/15280;

Dato atto che in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le 1367 del 07/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/1891 del 08/02/2017, il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA dott. Mario Colonnese; Viste le integrazioni volontarie prodotte da Hera, assunte al protocollo comunale n. 12406 del 29/12/2016, dalle quali si evince che:*

- *il Gestore del SII ha provveduto ad effettuare un intervento specifico di adeguamento mediante l'installazione di adeguati pannelli fonoassorbenti nella struttura di alloggiamento dei compressori (sorgente C3);*
- *è stata effettuata una nuova campagna di misure, trasmessa in allegato;*

SI PRENDE ATTO della nuova valutazione di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica, dott. Mario Colonnese ed in particolare dei seguenti risultati: “DALLE INDAGINI AMBIENTALI EFETTUATE PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO ACUSTICO INDOTTO DALLE SORGENTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CIVITELLA DI ROMAGNA, SI EVIDENZIA COME I LIMITI DI IMMISSIONE DELLA CLASSE III DI APPARTENENZA, VENGANO RISPETTATI PRESSO TUTTE TRE LE POSTAZIONI DI MISURA INDAGATE A CONFINE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO ED IN QUELLO NOTTURNO (IN UN SOLO PUNTO IL LIVELLO CALCOLATO COINCIDE CON IL LIMITE DI ZONA). IL CRITERIO DIFFERENZIALE RISULTA RISPETTATO.”

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 30/11/2016;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre a quanto di seguito riportato relativamente all'impatto acustico:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività

qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 432 del 27/09/2012 Prot. Prov.le n. 91731/12 *“Autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0042_Civitella di Romagna D1_11_30_32_33 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”*

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella di Romagna**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre a quanto di seguito riportato relativamente all'impatto acustico:
 - qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
 - il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere

verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Civitella di Romagna e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì- Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 432 del 27/09/2012 prot.n. 91731/12 *“Autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna_D1_11_30_32_33 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”* si è provveduto ad autorizzare, in comune di Civitella di Romagna, i seguenti scarichi:

1. D1_ID205013 depuratore di Civitella;
2. 11_ID206018 scolmatore “casetta”;
3. 30_ID206016 scolmatore “testa impianto”;
4. 32_ID206156 scolmatore Via Molino Boscherini;
5. 33_ID206226 scolmatore a monte del depuratore.

In data 17/08/2016 Hera SpA ha presentato istanza di rinnovo degli scarichi in oggetto, dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, relativamente agli scarichi di acque reflue.

L'impianto è stato valutato con parere favorevole espresso da Arpa in data 21/09/2012 Prot. Prov.le n. 90222 redatto in occasione del precedente rinnovo della autorizzazione settoriale in oggetto;

I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra i 200 e i 1.999 AE di cui alla DGR 201/2016. per questo agglomerato la citata Delibera prevede interventi sulla rete finalizzati al raggiungimento della conformità dell'agglomerato, con priorità 1A. Nello specifico, il GSII (con le integrazioni prodotte in data 19/10/2016 PGFC/2016/15280) ha illustrato l'intervento di adeguamento che intende realizzare come di seguito riportato:

“...la competenza del GSII riguarda lo scarico denominato “3bis” in via Papa Giovanni XXIII. L'intervento di risanamento, che consiste nell'intercettazione della fognatura mista con uno scolmatore ed il suo recapito al depuratore cittadino attraverso la fognatura nera esistente, è previsto nel piano Atersir per l'annualità 2018. Lo scrivente gestore, salvo impedimenti e ritardi dovuti all'ottenimento delle dovute autorizzazioni, prevede di rispettare le tempistiche e pertanto di concludere le opere entro la fine del 2018. Le fasi che caratterizzeranno l'intervento saranno:

- Predisposizione di un progetto e relativi elaborati grafici;*
- Ottenimento dei permessi a costruire necessari;*
- Istanza di modifica della vigente AUA del depuratore;*
- Esecuzione dei lavori una volta approvata la suddetta modifica.”*

Si rende pertanto necessario prevedere apposita prescrizione relativa all'adeguamento della rete come di seguito riportato:

1. *Entro il 31/01/2019 va prodotta la relazione illustrativa relativa alla avvenuta realizzazione dei lavori di adeguamento di cui alla DGR 401/2016, i quali devono concludersi entro il 31/12/2018.*

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 24/08/2016 PGFC/2016/12479 e successiva integrazione in data 19/10/16 PGFC/2016/15280.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. D1_ID205013 depuratore di Civitella (appendice n.1);
2. 30_ID206016 scolmatore "testa impianto" Via Molino Boscherini (appendice n. 2);
3. 11_ID206018 scolmatore "Casetta" (appendice n. 3);
4. 32_ID206156 scolmatore Via Molino Boscherini (appendice n. 4);
5. 33_ID206226 scolmatore a monte del depuratore (appendice n. 5).

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Entro il 31/01/2019 va prodotta la relazione illustrativa relativa alla avvenuta realizzazione dei lavori di adeguamento di cui alla DGR 401/2016, i quali devono concludersi entro il 31/12/2018;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
5. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
7. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
8. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto ad aggiornare il presente titolo autorizzativo.

Scarico D1_205013

Identificativo del GSII	ID205013
da:	Rete unitaria (mista)
Caratteristiche impianto:	Fanghi attivi: Ingresso, by pass e misuratore di portata – dissabbiatura/disoleatore – ossidazione - sedimentazione finale – disinfezione (non attiva). Dotato di telecontrollo.
Località:	Via Molino Boscherini – loc. Podere AIA Nuova – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735937 - 4877088
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Consistenza Agglomerato:	1.531 AE
Potenzialità impianto	1.500 AE
Utenza trattata	1.210 idraulici; 430 organici
Corpo idrico ricettore:	Fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti



Prescrizioni specifiche

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2.000;
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo del presente atto;

3. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 30_ID206016

Identificativo del GSII	ID206016
da:	Scolmatore di testa impianto a troppo pieno con paratoia motorizzata modulante. Dotato di misuratore di portata ad ultrasuoni.
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735947 - 4877070
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	1.210,00
dotazione idrica/AE	200,00
portata media (Qn24) l/sec. Misurata	2,80
portata di punta (Qnp) l/sec Misurata	3,60
portata di sfioro (da impostazione della paratoia motorizzata pompe)	5,80
rapporto di diluizione	2,07




Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 11_ID206018

Identificativo del GSII	ID206018
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno con paratoia motorizzata modulante
Trattamento:	nessuno
Località:	Loc. Casetta – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	736317 - 4877294
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Fiume Bidente
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	605,00
dotazione idrica/AE	200,00
portata media (Qn24) l/sec. Misurata	1,40
portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
portata di sfioro (da impostazione della paratoia motorizzata)	31,90
rapporto di diluizione	22,78

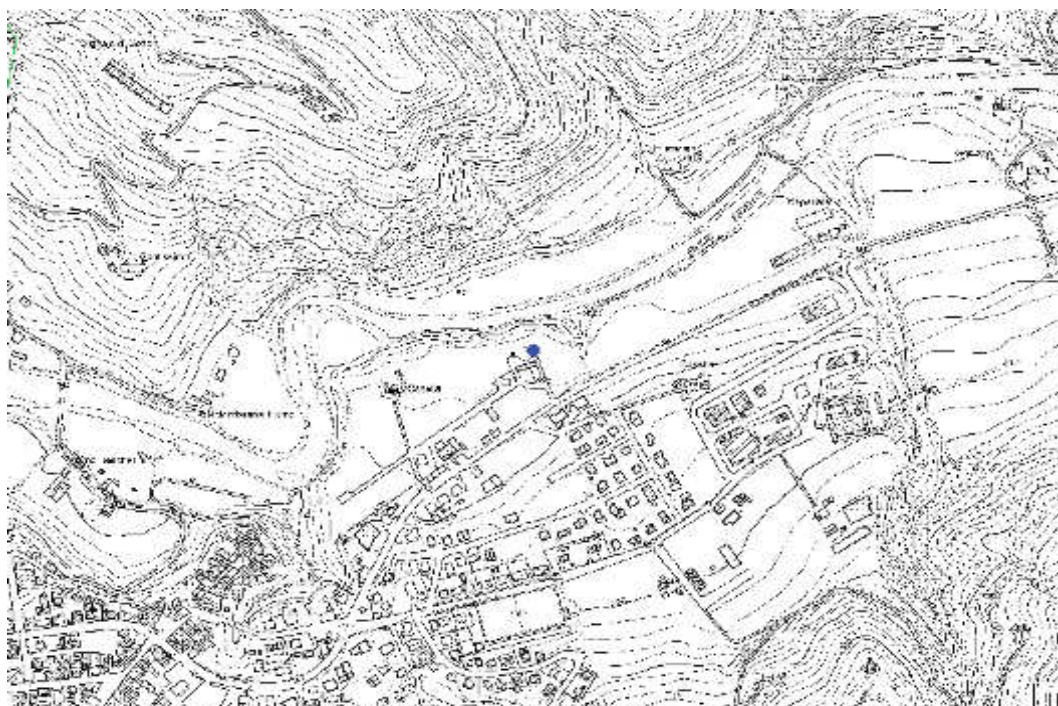

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 32_ID206156

Identificativo del GSII	ID206156
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735980 - 4877070
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	605
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	1,40
portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	5,46
portata di sfioro l/sec.	78,2
rapporto di diluizione	55,84



Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;

2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 33_ID206226

Identificativo del GSII	ID206226
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno con paratoia fissa (luce 10 cm)
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735947 - 4877056
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Condotta scarico impianto – fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	605
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	1,40
portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	5,46
portata di sfioro l/sec.	50,7
rapporto di diluizione	36,20



Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.