

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1180 del 08/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1236 del 08/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 20/02/2017 con Atto Prot. Com.le 1789;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Civitella di Romagna, acquisita al Prot. Com.le 11860 del 05/12/2017 e da Arpa al PGFC/2017/18066 dell'11/12/2017, da **HERA S.p.A.** nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 67 del 03/01/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/78, formulata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

Dato atto che in riferimento alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le n. 56 del 03/01/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/77, il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna ha comunicato quanto segue *“Con la presente si prende atto della dichiarazione del richiedente, ing. Giannicola Scarcella, Responsabile Impianti depurativi di Hera, che l'impianto non è soggetto alla presentazione della documentazione d'impatto acustico in quanto non sono presenti sorgenti di rumore”*;

Atteso che in data 16/02/2018 il Responsabile dell'endoprocedimento *“ autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

“(…) Vista la istanza di modifica sostanziale presentata da HERA S.p.A. in data 12/12/2017 PGFC/2017/18081 con cui si chiede di aggiornare la vigente autorizzazione con un nuovo scarico di Fogna Mista in via Papa Giovanni XXIII a Civitella di Romagna.

Vista la comunicazione del comune di Civitella di Romagna del 03/01/2018 PGFC/2018/78 con cui si provvede all'avvio del procedimento in oggetto;

Richiamato il rapporto tecnico contenente parere favorevole – con prescrizioni - espresso da Arpa in data 24/01/2018 PGFC/2018/1377;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti della Unità Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in data 04/01/2018 PGFC/2018/138 stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

(...) Si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le condizioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di pubblica fognatura bianca ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'aggiornamento dell'AUA vigente con sostituzione integrale del vigente Allegato A e relativa planimetria”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico DI_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella di Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna”, rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 20/02/2017 con Atto Prot. Com.le 1789, sostituendo l'ALLEGATO A e Relative Appendici della medesima con l'ALLEGATO A e Relative Appendici, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico DI_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella di Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna”, rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 20/02/2017 con Atto Prot. Com.le 1789, **sostituendo l'ALLEGATO A e Relative Appendici della medesima con l'ALLEGATO A e Relative Appendici, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 432 del 27/09/2012 prot.n. 91731/12 “Autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna_D1_11_30_32_33 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni” si è provveduto ad autorizzare, in comune di Civitella di Romagna, i seguenti scarichi:

1. D1_ID205013 depuratore di Civitella;
2. 11_ID206018 scolmatore “casetta”;
3. 30_ID206016 scolmatore “testa impianto”;
4. 32_ID206156 scolmatore Via Molino Boscherini;
5. 33_ID206226 scolmatore a monte del depuratore.

In data 17/08/2016 Hera SpA ha presentato istanza di rinnovo degli scarichi in oggetto, dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, relativamente agli scarichi di acque reflue.

L'impianto è stato valutato con parere favorevole espresso da Arpa in data 21/09/2012 Prot. Prov.le n. 90222 redatto in occasione del precedente rinnovo della autorizzazione settoriale in oggetto;

I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra i 200 e i 1.999 AE di cui alla DGR 201/2016. per questo agglomerato la citata Delibera prevede interventi sulla rete finalizzati al raggiungimento della conformità dell'agglomerato, con priorità 1A. Nello specifico, il GSII (con le integrazioni prodotte in data 19/10/2016 PGFC/2016/15280) ha illustrato l'intervento di adeguamento che intende realizzare come di seguito riportato:

“...la competenza del GSII riguarda lo scarico denominato “3bis” in via Papa Giovanni XXIII. L'intervento di risanamento, che consiste nell'intercettazione della fognatura mista con uno scolmatore ed il suo recapito al depuratore cittadino attraverso la fognatura nera esistente, è previsto nel piano Atersir per l'annualità 2018. Lo scrivente gestore, salvo impedimenti e ritardi dovuti all'ottenimento delle dovute autorizzazioni, prevede di rispettare le tempistiche e pertanto di concludere le opere entro la fine del 2018. Le fasi che caratterizzeranno l'intervento saranno:

- Predisposizione di un progetto e relativi elaborati grafici;
- Ottenimento dei permessi a costruire necessari;
- Istanza di modifica della vigente AUA del depuratore;
- Esecuzione dei lavori una volta approvata la suddetta modifica.”

Si rende pertanto necessario prevedere apposita prescrizione relativa all'adeguamento della rete come di seguito riportato:

1. Entro il 31/01/2019 va prodotta la relazione illustrativa relativa alla avvenuta realizzazione dei lavori di adeguamento di cui alla DGR 201/2016, i quali devono concludersi entro il 31/12/2018.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1.MODIFICHE

Con istanza di modifica sostanziale presentata da HERA S.p.A. in data 12/12/2017 PGFC/2017/18081 il GSII chiede di aggiornare la vigente autorizzazione con un nuovo scarico di Fogna Mista in via Papa Giovanni XXIII a Civitella di Romagna, così come previsto dalla vigente autorizzazione prescrizione n. 1 punto D all. A. Il nuovo scolmatore (che assume l'identificativo scarico n. 34_ID206290) viene posto al fine di procedere al risanamento dello scarico di fogna mista n. 3 bis di Via Papa Giovanni XXIII. Tale intervento risulta in linea con quanto previsto dalla DGR 201/2016.

Il comune di Civitella di Romagna in data 03/01/2018 PGFC/2018/78 ha provveduto all'avvio del procedimento in oggetto;

Il rapporto tecnico contenente parere favorevole – con prescrizioni - espresso da Arpa ST è stato acquisito in data 24/01/2018 PGFC/2018/1377;

In data 04/01/2018 PGFC/2018/138 stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 24/08/2016 PGFC/2016/12479 e successiva integrazione in data 19/10/16 PGFC/2016/15280, oltre alla documentazione relativa alla istanza di modifica sostanziale acquisita in data 12/12/2017 PGFC/2017/18081.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. D1_ID205013 depuratore di Civitella (appendice n.1);
2. 30_ID206016 scolmatore “testa impianto” Via Molino Boscherini (appendice n. 2);
3. 11_ID206018 scolmatore “Casetta” (appendice n. 3);
4. 32_ID206156 scolmatore Via Molino Boscherini (appendice n. 4);
5. 33_ID206226 scolmatore a monte del depuratore (appendice n. 5).
6. 4_ID206290 scolmatore di rete (appendice n. 6)

D. PRESCRIZIONI


Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Entro il 31/01/2019 va prodotta la relazione illustrativa relativa alla avvenuta realizzazione dei lavori di adeguamento di cui alla DGR 201/2016, i quali devono concludersi entro il 31/12/2018;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpa allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;

4. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
5. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
7. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
8. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto ad aggiornare il presente titolo autorizzativo.

Scarico D1_205013

Identificativo del GSII	ID205013
da:	Rete unitaria (mista)
Caratteristiche impianto:	Fanghi attivi: Ingresso, by pass e misuratore di portata – dissabbiatura/disolettatore – ossidazione - sedimentazione finale – disinfezione (non attiva). Dotato di telecontrollo.
Località:	Via Molino Boscherini – loc. Podere AIA Nuova – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735937 - 4877088
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Consistenza Agglomerato:	1.531 AE
Potenzialità impianto	1.500 AE
Utenza trattata	1.210 idraulici; 430 organici
Corpo idrico ricettore:	Fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

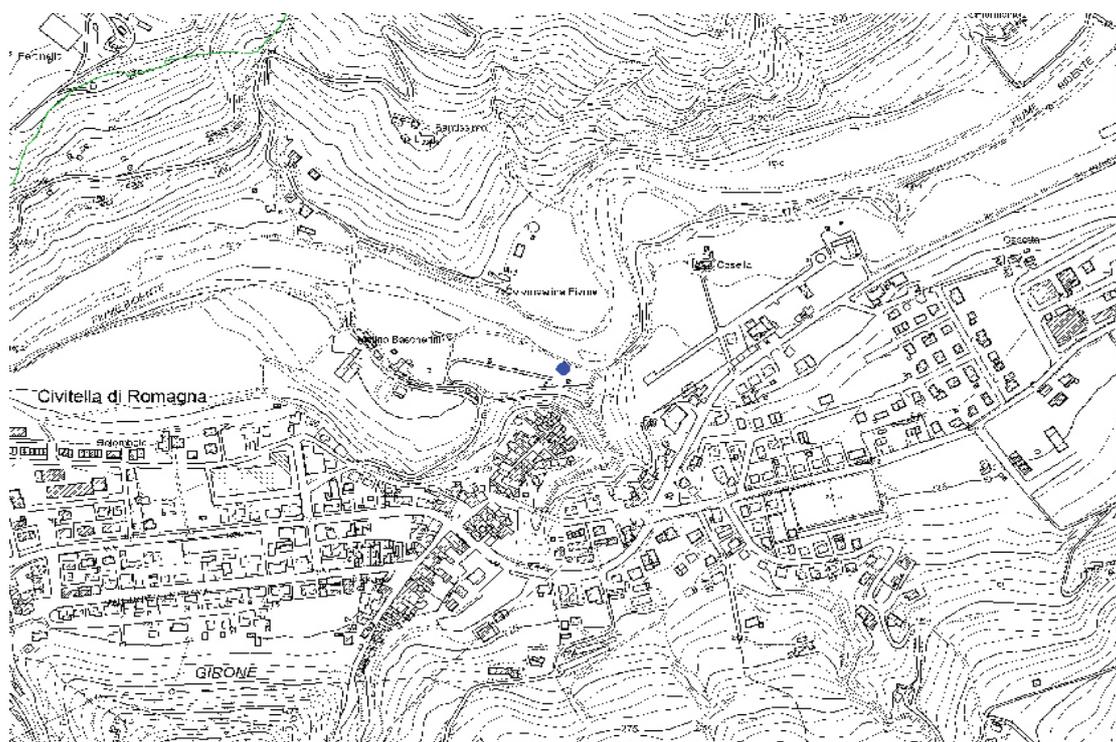

Prescrizioni specifiche

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2.000;
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo del presente atto;

3. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 30_ID206016

Identificativo del GSII	ID206016
da:	Scolmatore di testa impianto a troppo pieno con paratoia motorizzata modulante. Dotato di misuratore di portata ad ultrasuoni.
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735947 - 4877070
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	1.210,00
dotazione idrica/AE	200,00
portata media (Qn24) l/sec. Misurata	2,80
portata di punta (Qnp) l/sec Misurata	3,60
portata di sfioro (da impostazione della paratoia motorizzata pompe)	5,80
rapporto di diluizione	2,07




Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 11_ID206018

Identificativo del GSII	ID206018
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno con paratoia motorizzata modulante
Trattamento:	nessuno
Località:	Loc. Casetta – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	736317 - 4877294
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Fiume Bidente
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	605,00
dotazione idrica/AE	200,00
portata media (Qn24) l/sec. Misurata	1,40
portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
portata di sfioro (da impostazione della paratoia motorizzata)	31,90
rapporto di diluizione	22,78

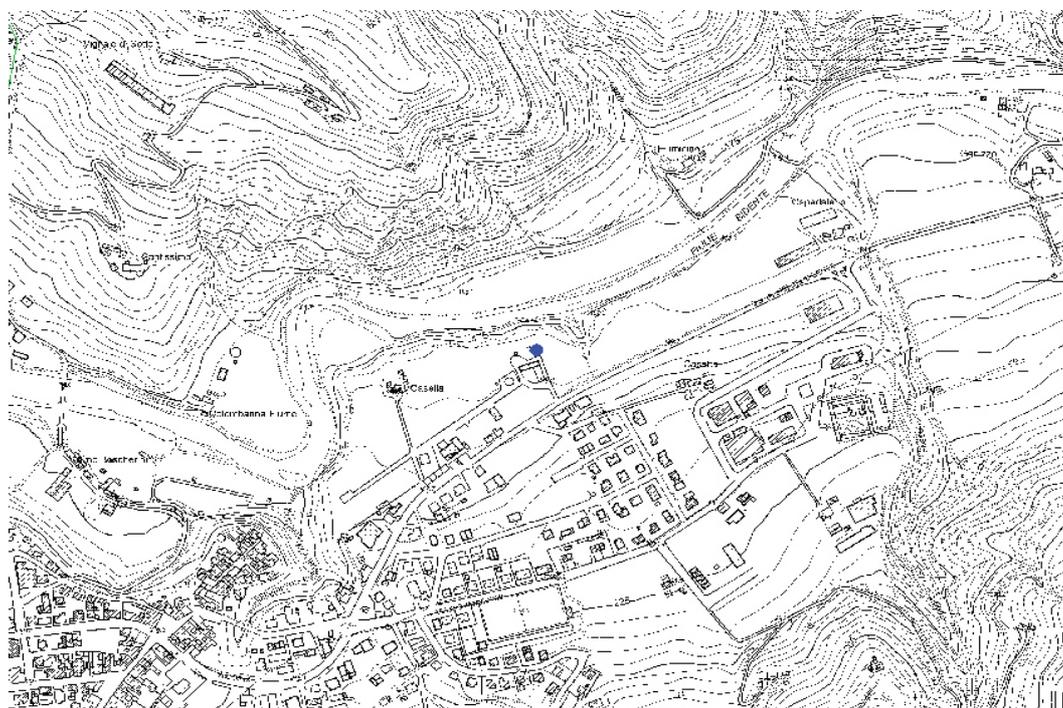

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 32_ID206156

Identificativo del GSII	ID206156
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735980 - 4877070
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	605
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	1,40
portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	5,46
portata di sfioro l/sec.	78,2
rapporto di diluizione	55,84



Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 33_ID206226

Identificativo del GSII	ID206226
da:	Scolmatore di rete a troppo pieno con paratoia fissa (luce 10 cm)
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735947 - 4877056
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Condotta scarico impianto – fosso San Filippo
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	605
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	1,40
portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	5,46
portata di sfioro l/sec.	50,7
rapporto di diluizione	36,20



Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 34_ID20290

Identificativo del GSII	ID206290
da:	Scolmatore di rete a soglia frontale con paratoia manuale completamente aperta
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Giovanni XXIII – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	736134 - 4876896
Agglomerato:	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore:	Fosso tombinato
Bacino idrico:	Fiumi Uniti

AE serviti	115
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,27
portata di punta (Qnp) l/sec	0,80
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	1,04
portata di sfioro l/sec.	9,6
rapporto di diluizione	36,06



Prescrizioni specifiche
nessuna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.