

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2127 del 11/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CFC OIL SRL per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti, sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 960.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2165 del 07/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CFC OIL SRL** per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti, sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 960.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativa alla società **CFC OIL SRL** (C.F. 03858870409 e P.IVA 03858870409) per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti, sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 960, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale Num. 2228/2014 P.G. n. 118229 del 29/07/2014, con scadenza di validità in data 19/04/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento prot. n. 6882 del 20/04/2015 intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>4</sup> di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Medicina}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna Determina dirigenziale Num. 2228/2014 P.G. n. 118229 del 29/07/2014, con scadenza di validità in data 19/04/2030 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga la società **CFC OIL SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **CFC OIL SRL** (C.F. 03858870409 e P.IVA 03858870409) con sede legale in Comune di Rimini

---

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

(RN), via Valentini n. 15, per l'impianto sito in Comune di Medicina, via San Vitale Est n. 960, ha presentato, nella persona di Filippo Cupioli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 24/03/2020 (Prot. n. 5667/2020) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di ridimensionamento dell'impianto di distribuzione rispetto a quanto autorizzato per un precedente ampliamento in seguito mai realizzato.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6056 del 01/04/2020 (pratica SUAP n. 31/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/04/2020 al PG/2020/49412 e confluito nella **Pratica SINADOC 10811/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE – APAM Distretto Imolese, con nota PG/2020/52821 del 08/04/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- HERA SPA con propria nota Prot. n. 36209 del 22/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/04/2020 al PG/2020/59287, ha trasmesso parere favorevole per le matrici di sua competenza, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 7206 del 23/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2020 al PG/2020/60100, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico del Comune di Medicina ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 26,00, considerata modifica non sostanziale in quanto la riduzione dell'impianto non inficia l'efficienza dei trattamenti.
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a €

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

26,00.

- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 07/05/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>11</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CFC OIL SRL**  
**Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 960**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico nel fosso stradale di pertinenza della via San Vitale Est costituito dall'unione delle acque di seconda pioggia in uscita tramite pozzetto scolmatore dal sistema di separazione della prima pioggia con le acque meteoriche di dilavamento del coperto del locale gestore e della pensilina senza alcun trattamento previo passaggio in vasca di laminazione.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dal distributore carburanti (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi Allegato B al presente atto).

**Prescrizioni**

1. lo scarico delle acque di seconda pioggia, prelevato nell'apposito pozzetto di campionamento posto sulla linea di by pass prima dell'immissione nella vasca di laminazione, dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali;
2. il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
  - i pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
  - se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da

prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;

- tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
  - sia reso disponibile al personale incaricato della gestione degli impianti il manuale di gestione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue redatti dai progettisti o dai fornitori, con particolare riferimento all'uso e manutenzione delle parti elettromeccaniche;
  - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - il sistema di separazione e trattamento della prima pioggia dovrà essere provvisto di un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto stesso;
  - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - le acque di prima pioggia separate siano sempre inviate alla pubblica fognatura entro le 48-72 ore successive ad ogni evento meteorico per rendere disponibile il sistema per l'evento piovoso successivo;
  - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
3. il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dalla Città Metropolitana di Bologna quale ente proprietario del corpo idrico ricettore, nel proprio Nulla Osta PG. 105132 del 01/07/2014;
4. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

7. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale di AUA presentata al SUAP di Medicina in data 24/03/2020

-----  
Pratica Sinadoc10811/2020

Documento redatto in data 06/05/2020

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CFC OIL SRL**  
**Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 960**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico nella pubblica fognatura di via San Vitale Est classificato dal Comune di Medicina (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree scoperte del distributore carburanti (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 36209 del 22/04/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n.5667/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2020 al PG/2020/60100. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale di AUA presentata al SUAP di Medicina in data 24/03/2020

-----

Pratica Sinadoc 10811/2020

Documento redatto in data 06/05/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Rif. Prot. N. 5667/2020

Tit. 06 Cat. 09

Trasmissione via PEC a ARPAE-AACM

**Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA per scarico di acque reflue industriali acque di prima pioggia in pubblica fognatura e impatto acustico - San Vitale Est n. 960 – impianto distribuzione carburanti della ditta CFC OIL Srl.**

### **IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE**

Vista la domanda Prot. n. 5667/2020 del 24/03/2020 – presentata dal Sig. Daniele Conti, nato a Rimini (BO) il 07/06/1955 – C.F.: CNTDNL55H07H294S, in qualità di rappresentante legale della ditta CFC OIL Srl, con sede legale a Rimini (RN) in via Valenti n. 15, P. IVA: 03858870409 – volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque industriali acque di prima pioggia in pubblica fognatura e impatto acustico, per l’impianto distribuzione carburanti sito a Medicina (BO) in via San Vitale Est n. 960.

Acquisita la valutazione tecnica di HERA S.p.A. Direzione Acqua (Hera Spa Prot.n. 31029 del 02/04/2020 Pa&S n.6/2020) ns. Prot. n. 7154/2020 del 23/04/2020 relativa alla matrice scarichi di acque reflue industriali – acque di prima pioggia dilavamento piazzali in pubblica fognatura, allegata quale parte integrante del presente nulla osta;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – APAM Distretto Metropolitan (SINADOC 11522/2020) ns. Prot. n. 7075/2020 del 21/04/2020 relativa alla matrice impatto acustico, allegata quale parte integrante del presente nulla osta;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

### **AUTORIZZA**

il Sig. Daniele Conti, nato a Rimini (BO) il 07/06/1955 – C.F.: CNTDNL55H07H294S, in qualità di rappresentante legale della ditta CFC OIL Srl, con sede legale a Rimini (RN) in via Valenti n. 15, P. IVA: 03858870409, ad immettere in pubblica fognatura acque industriali di prima pioggia di dilavamento piazzali e alle emissioni acustiche provenienti dall’impianto distribuzione carburanti sito a Medicina (BO) in via San Vitale Est n. 960, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

**MATRICE SCARICHI DI ACQUE INDUSTRIALI – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DI DILAVAMENTO PIAZZALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

- 1) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
- 2) L’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.
- 3) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.

- 4) Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) **Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.**
- 7) **Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**
  - **PC1 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale.**
- 8) **Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):**
  - **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC1.**
- 9) **Punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:**
  - **S1 scarico finale acque di prima pioggia.**
- 10) **La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.**

#### MATRICE IMPATTO ACUSTICO

- Non siano superati i limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE – AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE  
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA  
(Dott.ssa Jessica Torri)  
*Firmato digitalmente*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 22 aprile 2020  
Prot. n. 36209

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico PG/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 31029 del 02/04/2020**  
**Pa&S n.6/2020**

**Oggetto:** Istanza di Modifica Sostanziale AUA Società **CFC OIL SRL - zona intervento: Medicina Loc. Ganzanigo (BO) Via San Vitale Est nc.960.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

- Responsabile dello scarico: **CFC OIL SRL – nella figura di Daniele Conti in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a RIMINI (RN) Via Valentini nc.15 P.Iva: 03858870409**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Medicina Loc. Ganzanigo (BO) Via San Vitale Est nc.960.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Impianto distributore carburanti**
- Tipologia di scarico:
  - **Acque reflue industriali – Acque di prima pioggia dilavamento piazzali**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Trattamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/sedimentazione dotata di valvola di non ritorno a galleggiante, vasca di disoleazione con filtro a coalescenza**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via San Vitale Est**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Medicina (BO) – Via San Rocco**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA è avviata a seguito della modifica del progetto di ristrutturazione generale dell'impianto di distribuzione carburanti in oggetto;

Visto l'atto AUA n. P/Anno 4672/2014\_della Provincia di Bologna rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa Prot.n.38532 del 21/03/2014 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Filippo Cupioli – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini n.1190, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale con particolare impianto trattamento;
- Relazione tecnico – descrittiva;
- Relazione tecnica impianto trattamento;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

Spett.li

COMUNE DI MEDICINA  
Area Servizi alle Imprese  
Sportello Unico Attività Produttive  
PEC: [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

e pc.

ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni  
metropolitana  
Via S. Felice n. 25  
40122 Bologna  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) **devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;**
- 7) **lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**
  - **PC1 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale:**
- 8) **il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)):**
  - **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC1;**
- 9) **punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:**
  - **S1 scarico finale acque di prima pioggia;**
- 10) **la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.**

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno stabilite a seguito dell'istruttoria di fognatura - gestione allaccio da richiedere in separata sede.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Firmata digitalmente

**Responsabile**


**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**STUDIO TECNICO**  
**geom. FILIPPO CUPOLI**

RIMINI (RN) fraz. VISERBA VIA GIUSEPPE ROMITA N. 10 Int. 15 - TEL. 0541/777454 ; FAX 0541/798840 ; e-mail : geom.filippocupoli@gmail.com



<b>OGGETTO</b> PLANIMETRIA DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (MODIFICA SOSTANZIALE ALL'ISTANZA AUA DET. AMB. 4672/2014)	<b>COMITENTE</b> CFC OIL S.r.l. Via Valentini n. 15 47922 RIMINI (RN) Partita IVA 03 858 870 409
<b>UBICAZIONE</b> COMUNE DI MEDICINA (BO) - loc. Ganzanigo S.P. 253 - VIA SAN VITALE EST n. 980	
<b>PROGETTISTA</b> geom. FILIPPO CUPOLI	<b>TAVOLA</b> elaborato_AUA_CFC_OIL_Srf.dwg
<b>DISEGNATORE</b> geom. FILIPPO CUPOLI	<b>SCALA</b> VARIE
	<b>DATA</b> 23/03/2020

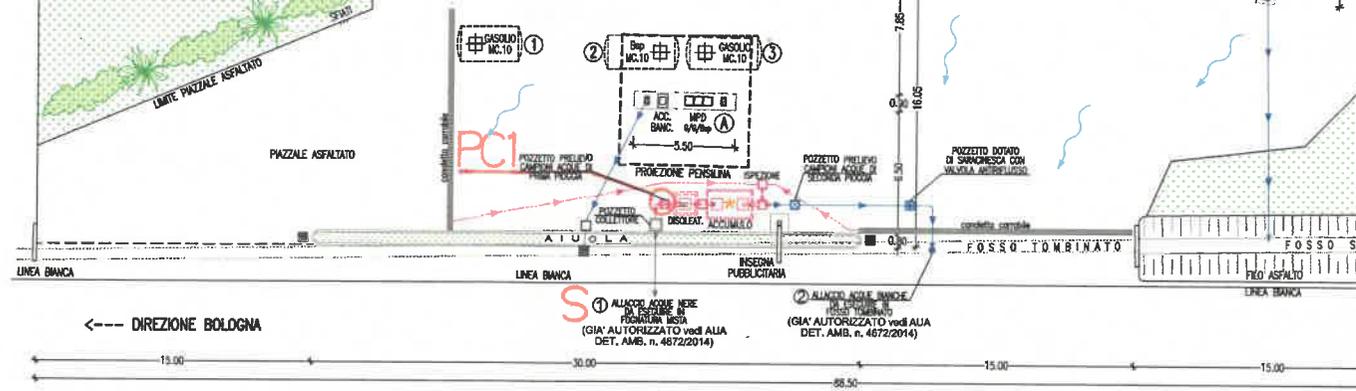

S.P. 253 - VIA SAN VITALE EST

**P.G. IN USCITA**  
N. .... del .....  
**ALLEGATO ALLA PRATICA**  
N. 310.21. del 02/04/2020  
**SERVIZIO FOGNATURE**  
**E DEPURAZIONE**

**FAVOREVOLE**

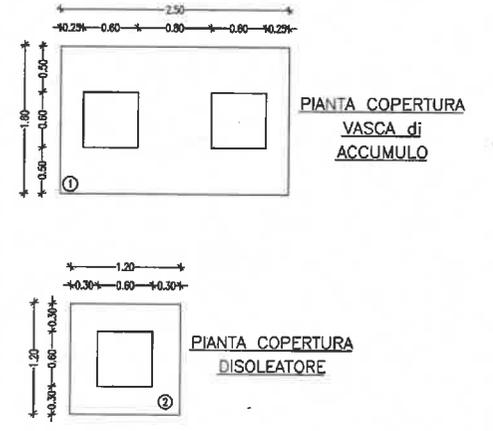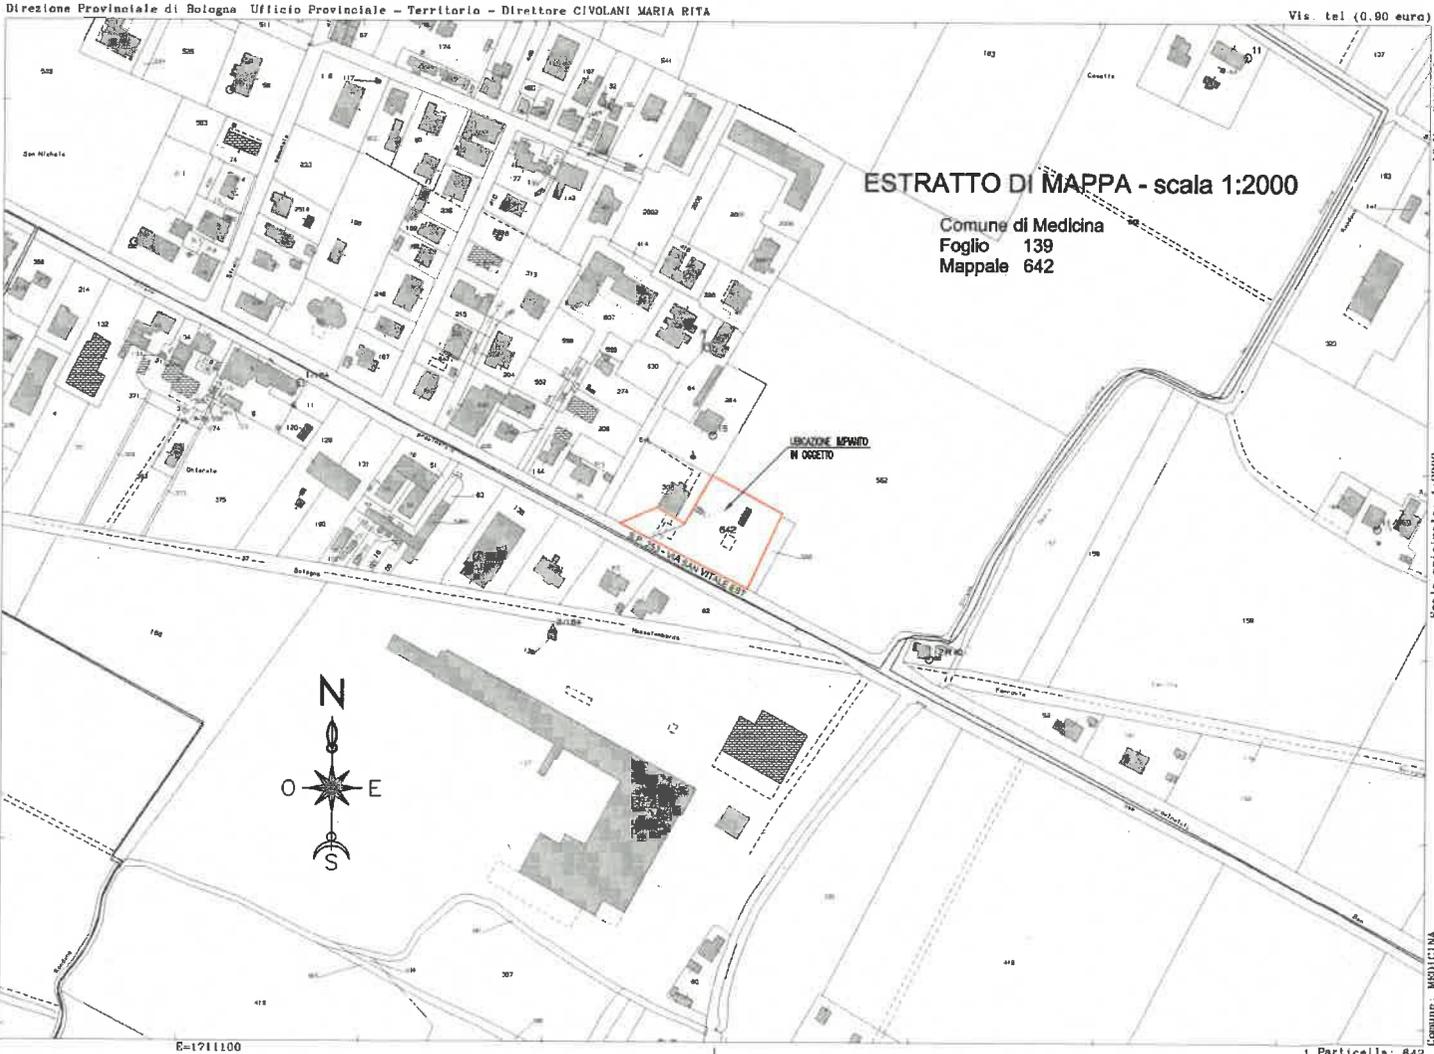

**AVVERTENZE**

1. Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente e non rappresenta un'indagine di campo né una verifica di campo.
2. Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente e non rappresenta un'indagine di campo né una verifica di campo.
3. Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente e non rappresenta un'indagine di campo né una verifica di campo.
4. Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente e non rappresenta un'indagine di campo né una verifica di campo.
5. Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente e non rappresenta un'indagine di campo né una verifica di campo.
6. Il presente progetto è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente e non rappresenta un'indagine di campo né una verifica di campo.

**LEGENDA**

Linea bianca	Linea grigia	Linea nera
Linea verde	Linea blu	Linea rossa
Linea gialla	Linea magenta	Linea ciano
Linea viola	Linea marrone	Linea grigio scuro
Linea grigio chiaro	Linea grigio medio	Linea grigio scuro

**PIANTA COPERTURA VASCA di ACCUMULO**

**PIANTA COPERTURA DISOLEATORE**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CFC OIL SRL**  
**Comune di Medicina (BO), via San Vitale Est n. 960**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 24/03/2020 dal sig. Andrea Nisi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CFC OIL SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Medicina”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Medicina con nota Prot. n. 5667 del 24/04/2020 (agli atti di ARPAE in data 24/04/2020 al PG/2020/60100 (già in calce all'Allegato B del presente atto di AUA), senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

**Prescrizioni**

1. La società CFC OIL SRL Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale di AUA presentata al SUAP di Medicina in data 24/03/2020

-----  
Pratica Sinadoc10811/2020

Documento redatto in data 06/05/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**