

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2449 del 27/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CEFLA Soc.Coop. per il sistema fognario BO32031 rete separata acque meteoriche Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 Imola Bacino Santerno-Gambellara" opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2537 del 27/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CEFLA Soc.Coop.** per il sistema fognario BO32031 rete separata acque meteoriche “Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C” in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola Bacino Santerno-Gambellara”, opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CEFLA Soc.Coop. (C.F. 00293150371 e P.IVA 00499791200)**, che realizza e provvisoriamente gestisce il **sistema fognario BO32031³** rete separata acque meteoriche “**Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C**” in Comune di **Imola**, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola – Bacino Santerno-

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Sistema fognario BO32031, scarico Rete 037032067 nodo 1 con laminazione idraulica mediante opportuno sovradimensionamento delle condotte “Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C” (codici Arpae-AACM).

Gambellare” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.)”, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane meteoriche** (Soggetto competente ARPAE - AACM).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell’**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria⁵.
 5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CEFLA Soc.Coop. (CF 00293150371 e P.IVA 00499791200)) con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Selice provinciale n.23/A cap 40026, per il sistema fognario BO32031, rete separata acque meteoriche “Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C” in Comune di Imola, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento aree esterne destinate a transito e sosta ad uso pubblico in Comune di Imola inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola – Bacino Santerno-Gambellara” (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), ha presentato, nella

⁴ In conformità a quanto previsto all’art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

persona di Marco Bartolozzi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 10/01/2020 al Prot.n. 761 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 ed ai sensi della D.G.R. 569/2019 per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete separata acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzate nell'ambito di intervento edilizio a destinazione produttiva in area appartenente ad Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota 2242 del 20/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 21/01/2020 al PG/2020/9654 confluito nella **Pratica SINADOC 3606/2020**, ha trasmesso ad ARPAE, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ad Area Blu Spa ed al Comune di Imola-Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il Comune di Imola-Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente con propria nota Prot.Gen.n.4840/2020 del 12/02/2020, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/22756, ha rilasciato il proprio Nulla Osta per gli aspetti urbanistici.
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota Prot.n.10934 del 14/04/2020, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/54372 ha trasmesso il parere sospensivo con richiesta integrazione espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con prot.2099 del 20/02/2020 ed ha formalizzato al richiedente la necessità di produrre integrazioni documentali.
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota Prot.n.11957 del 28/04/2020, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/62331 ha trasmesso al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ed agli altri soggetti competenti le integrazioni documentali presentate dal richiedente AUA in data 22/04/2020 al Prot.11598 del SUAP.
- Arpae-APAM Distretto Metropolitan Est ha inviato ad Arpae-AACM ed al SUAP del Comune di Imola il proprio contributo istruttorio favorevole con prescrizioni tecnico-ambientali PG/2020/69245 del 12/05/2020
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota Prot.n.13491 del 19/05/2020, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/72793 ha trasmesso ad Arpae ulteriori integrazioni volontarie presentate dal richiedente AUA in data 15/05/2020 al Prot.13153 del Suap ed il parere favorevole ai sensi della L.R.4/2007 per gli aspetti di compatibilità idraulica/irrigua con il reticolo idrografico consortile espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con Prot.5243 del 15/05/2020.
- Il SUAP del Comune di Imola con propria nota Prot.n.13640 del 20/05/2020, pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2020/73519 ha trasmesso ad Arpae l'integrazione al parere di compatibilità idraulica/irrigua con ulteriori prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con Prot.5444 del 19/05/2020 con particolare riferimento alla richiesta d'installazione di un manufatto con funzione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

limitatore di portata sulla condotta terminale di scarico.

- Il referente della Unità AUA ed acque reflue di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, del N.O.urbanistico del Comune di Imola e del contributo istruttorio di Arpae-APAM Distretto Metropolitano Est, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata cod. tariffa 12.2.1.9 per un ammontare complessivo di € 26,00.

Bologna, data di redazione 27/05/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁸ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA SOC.COOP.

Agglomerato Urbano ABO0002 IMOLA BACINO SANTERNO-GAMBELLARA

Sistema Fognario BO32031

rete separata acque reflue urbane meteoriche

“Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C”

in Comune di Imola

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R.286/2005, della D.G.R.1860/2006 e della D.G.R.569/2019

Descrizione Sistema fognario e Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originato dal **Sistema Fognario BO32031** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di area esterna destinata a transito e sosta ad uso pubblico “Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C” in Comune di Imola inserita nell’ **Agglomerato Urbano ABO0002 Imola Bacino Santerno-Gambellara** (consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.), come di seguito descritto:

Sistema Fognario BO32031 - Scarico Rete 037032067 nodo 1 – rete acque meteoriche Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C - Imola

Scarico in fosso in fregio a Via Bicocca (scarico indiretto nello Scolo Gambellara - Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) delle acque reflue urbane meteoriche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento di area esterna destinata a transito e sosta ad uso pubblico raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche. L’immissione in acque superficiali avviene previa laminazione idraulica realizzata adottando sovradimensionamento delle condotte di raccolta e con manufatto limitatore di portata con bocca tarata (diametro 100), come da disposizioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Trattasi di opere di urbanizzazione primaria realizzate in base a convezione urbanistica che ne prevede la cessione al Comune di Imola.

Prescrizioni

1. Considerata la destinazione d'uso dell'area servita (area esterna pubblica destinata a transito e sosta veicoli), lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originato dalla rete fognaria separata acque meteoriche del "Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C" non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Il sistema di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche del Parcheggio pubblico Via Bicocca n.14/C non siano mai utilizzato per lo smaltimento o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali) o materiali di rifiuto;
 - che il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche sia realizzato e mantenuti conforme a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento del presente atto con l'adozione, **entro il 31/12/2020**, degli adeguamenti conseguenti all'attuazione delle prescrizioni ambientali e idrauliche imposte da Arpae e dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale riportati di seguito:
 - prima dell'immissione nel fosso ricettore, per tutela ambientale, in corrispondenza o in prossimità del pozzetto finale di controllo/ispezione deve essere installata una paratia/saracinesca d'emergenza da attivare per bloccare l'eventuale presenza anomala di sostanze inquinanti originate dall'area parcheggio in caso d'incidenti o ribaltamenti di mezzi o materiali;
 - adeguare il tratto di fognatura bianca terminale, avente funzione di limitatore di portata, con installazione di un ulteriore pozzetto con al suo interno un setto dotato al fondo di un foro di diametro 100 mm e di una soglia di sfioro superiore a quota 27 m (si consiglia di adeguare la quota di progetto in questo punto a 27,30 m) e lo scarico al fosso ricettore deve essere realizzato con una condotta n PVC DN 160 come da **prescrizione impartita dal Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale con parere Prot.5444 del 19/05/2020 (allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale)**;
 - L'ottemperanza alle prescrizioni di cui ai due punti precedenti¹ dovrà essere documentata con la presentazione ad Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Elaborato planimetrico che evidenzi il punto di immissione nel fosso ricettore, il posizionamento del pozzetto di controllo/ispezione dotato di saracinesca di emergenza, il posizionamento del pozzetto

¹ Per approfondimenti/accordi operativi finalizzati a coordinare le modalità di realizzazione degli adeguamenti richiesti il titolare potrà rivolgersi direttamente al Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale e al Distretto Metropolitan Est di Arpae (sede di Imola) al fine di individuare una soluzione condivisa che dovrà poi essere oggetto della documentazione da presentare ad Arpae-AACMI per dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni

di regolazione idraulica e relativa documentazione fotografica.

- che il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinarsi in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (caditoie sifonate, ecc.);
- La periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, sistema di sicurezza ambientale, ecc..) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari e garantire la pulizia periodica delle aree esterne pubbliche servite fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;
- che il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante;
2. Il Titolare degli scarichi è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae AACM), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Imola e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali² dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione.**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore indiretto dello scarico, con riferimento ai pareri idraulici resi nell'ambito del procedimento istruttorio del presente provvedimento nonché con eventuale Concessione consortile.
4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere sancito, ai sensi anche della DGR 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità del sistema fognario e del relativo scarico da parte del Comune di Imola e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento. La

² Rif. D.G.R.569/2019 del 15/04/2019

voltura intestazione dovrà essere estesa anche all'eventuale provvedimento di Concessione consortile.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Domanda di rilascio AUA pervenuta agli atti di Arpae in data 21/01/2020 al PG/2020/9654 e successive integrazioni in data 28/04/2020 al PG/2020/62331 e in data 19/05/2020 al PG/2020/72793 e relativa documentazione allegata con particolare riferimento a :
 - Relazione tecnica descrittiva datata 22/04/2020;
 - Tavola A 4/5 “Tavola Rete fognaria; Planimetria Generale di progetto” aggiornamento datato 14/05/2020
- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Prot.5444 del 19/05/2020 e relativo allegato grafico

Pratica Sinadoc 3606/2020

Documento redatto in data 27/05/2020

CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

DDB/ac

PROT. N. *vedi segnatura soprastante*

Allegato 1

Lugo

ns. rif. 631/2020, 4681/2020

Risposta a nota in data 28.04.20 n. 0011957/2020

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 (Pratica SUAP n.3/2020) – Invio istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi CEFLA Società Cooperativa a Imola (BO) in via Bicocca 14/C (D.P.R. n. 59/2013) – Inoltro integrazioni.*

Città di Imola

Servizio sviluppo economico e progetti europei - SUAP

Piazza Gramsci, 21

40026 Imola (BO)

Inviata via pec

suap@pec.comune.imola.bo.it

E p.c.

Ing. Marco Bartolozzi

marco.bartolozzi@ingepc.eu

Con riferimento all'istanza di AUA di cui all'oggetto relativamente alla matrice ambientale "scarico acque reflue urbane provenienti da agglomerato in corpi idrici superficiali", vista la documentazione presentata ad integrazione di quanto ricevuto in data 22.01.2020 (prot. 631/2020), lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico, parere favorevole in merito all'intervento in progetto, con la prescrizione di voler adeguare il tratto di fognatura bianca terminale avente funzione di limitatore di portata secondo le indicazioni riportate nell'elaborato grafico allegato alla presente. In particolare, al fine di garantire il completo riempimento delle condotte atte a trattenere temporaneamente il volume minimo richiesto ai fini dell'invarianza idraulica, si prescrive la posa di un ulteriore pozzetto, immediatamente a valle del pozzetto P2, con all'interno un setto dotato al fondo un foro di diametro 100 mm e di una soglia sfiorante superiore a quota 27.00 m (si consiglia di aumentare la quota di progetto in questo punto a 27.30 m); lo scarico al fosso stradale dovrà essere realizzato con una condotta in PVC DN160.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

(Dott. Ing. Elvio Cangini)

documento sottoscritto digitalmente

48022 Lugo (RA) Piazza Savonarola, 5 - Tel. 0545 909511 - Fax 0545 909509 - e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it


48018 Faenza (RA) Via Castellani, 26 - Tel. 0546 21372 - Fax 0546 27029 - e-mail: d.montano@romagnaoccidentale.it

40026 Imola (BO) Via Boccaccio, 27 - Tel. 0542 23154 - Fax 0542 619021

50033 Firenzuola (FI) Piazza Don Stefano Casini, 2 - Tel./Fax 055 819063

POZZETTO FINALE DI ISPEZIONE CON FORO CALIBRATO

Scala 1:20

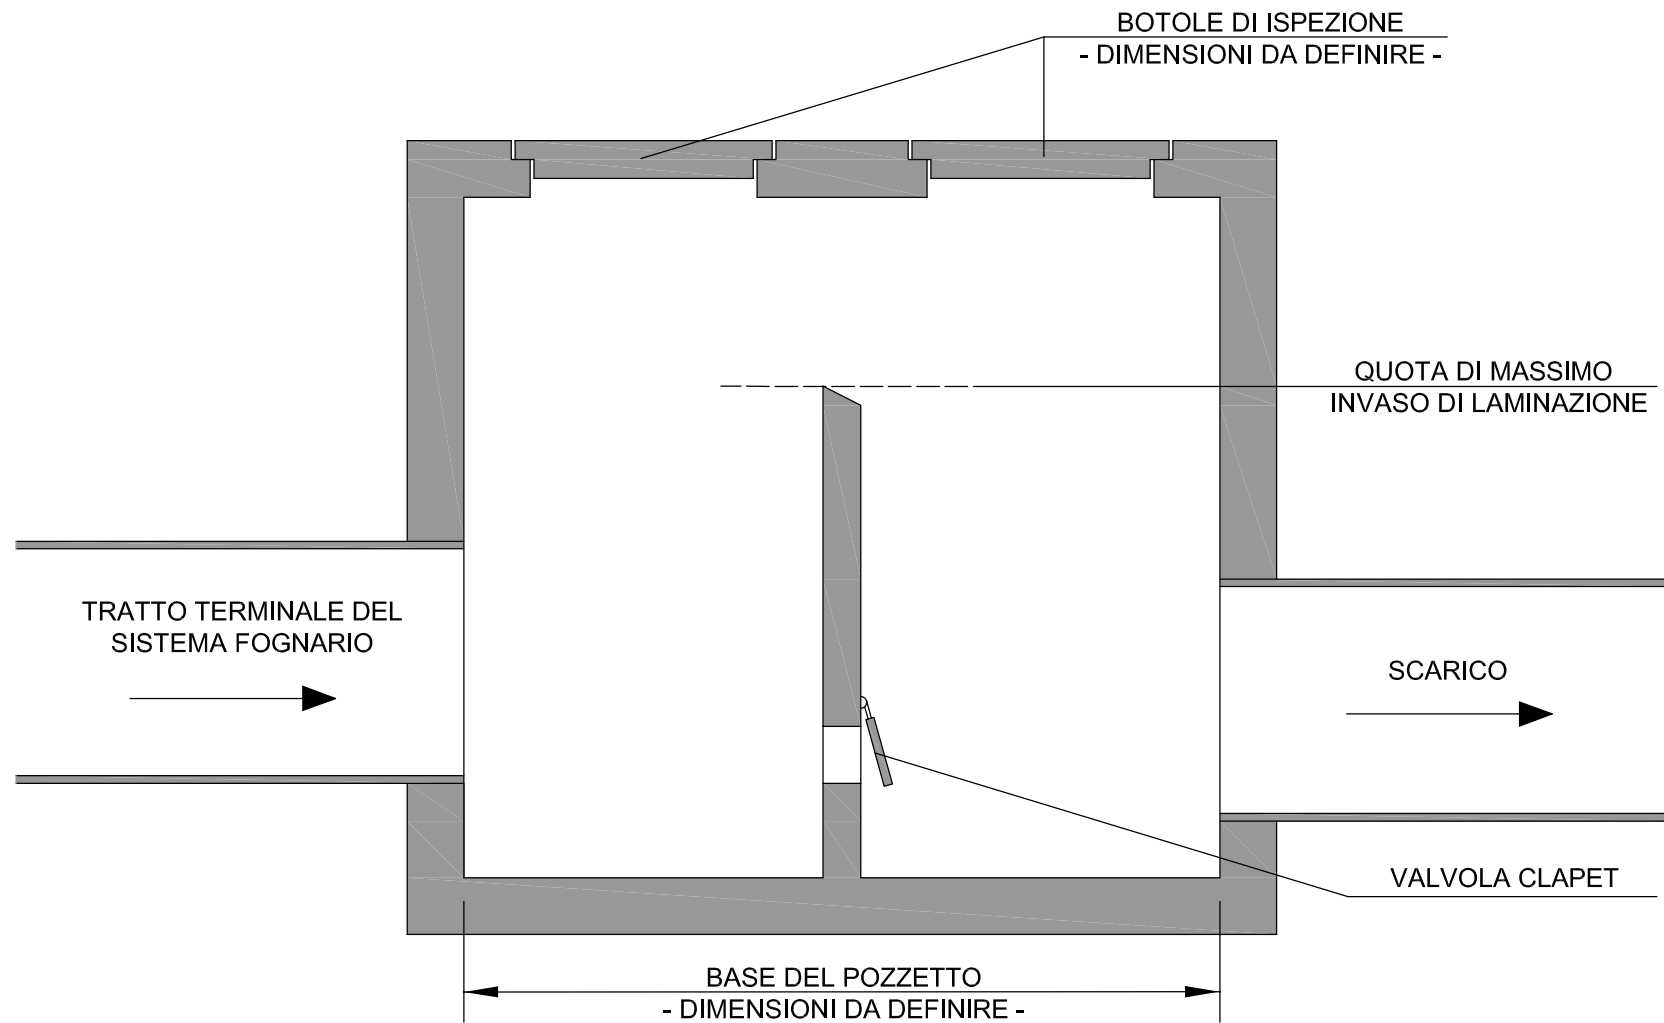

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.