

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1391 del 23/03/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione della Provincia di Forlì -Cesena n. 1367 del 12/05/2014 prot. prov.le 49064, per impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Canale Bonificazione n. 100 in Comune di Cesenatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1438 del 23/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione della Provincia di Forlì -Cesena n. 1367 del 12/05/2014 prot. prov.le 49064, per impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Canale Bonificazione n. 100 in Comune di Cesenatico.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1367 del 12/05/2014 Prot. Prov.le 49064/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – “HERA SPA” - Protocollo istanza del Comune di Cesenatico 3/AUA/2013 prot.n. 33321 del 21/10/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per “Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ” ubicato in Via Canale Bonificazione n. 100 in Comune di Cesenatico.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico ad HERA S.p.A. in data 04/06/2014 con Prot. Com.le 18140/2014;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con le seguenti determinazioni:

- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3734 del 12/05/2014 Prot. Prov.le n. 112045/2014;
- Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2016-1519 del 19/05/2016.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e Relative appendici “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO C “SCARICHI DI ACQUE BIANCHE IN FOGNATURA COMUNALE BIANCA”, l'autorizzazione allo scarico di acque bianche in fognatura comunale bianca;

Richiamata inoltre:

- la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2020-1777 del 20/04/2020 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico n. 10 a servizio dell'Agglomerato AFC0035_BAGNAROLA in Comune di Cesenatico”* rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico con nota del 06/05/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianto per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”*;

- il “Piano di Tutela della Acque” approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
- la L. 26 ottobre 1995 n.447.

Vista l’istanza di modifica sostanziale presentata in data 14/10/2020, acquisita da Arpae PG/2020/148697 del 15/10/2020, da HERA S.p.A. nella persona di Pierpaolo Martinini in qualità Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna di Hera S.p.A., inerente le Autorizzazioni Uniche Ambientali sopra richiamate;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 16/10/2020 Prot. Arpae PG/2020/149620;

Considerato che a seguito di richiesta da parte dei Comuni di Cesena e Cesenatico, in data 14/12/2020 con nota PG/2020/181158 ed in data 22/01/2021 e con nota PG/2021/10326 sono state richieste integrazioni in merito all’impatto acustico;

Dato atto che in data 14/01/2021 ed in data 22/02/2021 HERA Sp.A. ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai PG/2021/5132 e PG/2021/27417;

Atteso che relativamente all’impatto acustico:

- con nota Prot. Com.le 36914/63 del 15/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/40622, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: “Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e valutata l’assenza di impianti e attrezzature nel territorio comunale di Cesena si comunica che codesto Ente non procederà all’emissione di parere o nulla osta”;
- con nota Prot. Com.le 10789 del 17/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/41965, il SETTORE 4 UNITÀ DI PROGETTO AMBIENTE del Comune di Cesenatico ha comunicato quanto segue: “Con riferimento all’oggetto, vista l’istanza di modifica sostanziale di AUA, acquisita al protocollo dell’Ente con numero 36366/2020, valutata l’assenza di documentazione in merito all’eventuale impatto acustico, vista la richiesta di materiale integrativo da parte della scrivente, acquisita con prot. 2432 del 21.01.2021, e precisamente di Relazione acustica o dichiarazione sostitutiva di notorietà di un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei valori limite differenziali e assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesenatico, vista altresì la documentazione trasmessa da HERA acquisita al protocollo dell’Ente con numero 7419 del 22.02.2021, si prende atto che la stessa soddisfa quanto richiesto con nota 2432/2021.”;

Dato atto che in data 16/03/2021 il Responsabile dell’endoprocedimento “autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, ove in particolare ha evidenziato quanto segue:

“(…) **Rilevato** che la modifica che la Ditta intende apportare all’AUA vigente è relativa a:

- collettamento di nuove reti fognarie appartenenti all’agglomerato AFC0035_Bagnarola (risanamento dello scarico n. 10) che porterà alla dismissione dell’agglomerato AFC0035_Bagnarola e il contestuale inserimento del relativo sistema fognario in quello dell’agglomerato AFC0037_Cesenatico; tale ampliamento porterà al depuratore D1 di Cesenatico ad un aumento di 45 A.E. ampiamente compreso nella potenzialità complessiva dell’impianto di depurazione;

• inserimento nell' AUA vigente di tutti i sollevamenti fognari presenti nell'agglomerato AFC0037_Cesenatico secondo gli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 di competenza Arpae – SAC;

Dato atto che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta:

- l'autorizzazione all'ampliamento dell'agglomerato AFC0037_Cesenatico a seguito del collettamento sul sistema fognario D1_Cesenatico, di quello a servizio dell'agglomerato AFC0035_Bagnarola conseguente al risanamento e alla dismissione dello Scarico n. 10;

- la sostituzione integrale del vigente Allegato B conseguente all'inserimento di tutti gli impianti di sollevamento sopracitati e all'aggiornamento dello Scarico D1_Cesenatico_ID105044 in quanto la riga "Utenza servita: configurazione estiva (01/06 – 30/09) 91.200 AE idraulici configurazione invernale (01/10 – 31/05) 36.000 AE idraulici" viene sostituita con "Utenza servita: configurazione estiva (01/06 – 30/09) 91.245 AE idraulici configurazione invernale (01/10 – 31/05) 36.045 AE idraulici" a seguito del collettamento dell'agglomerato AFC0035_Bagnarola;

Precisato che al termine dei lavori di risanamento Hera Sp.A. provvederà a richiedere la revoca dell'A.U.A. n. DET-AMB-2020-1777 del 20/04/2020 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico n. 10 a servizio dell'Agglomerato AFC0035_BAGNAROLA in Comune di Cesenatico" rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico con nota del 06/05/2020:

Rilevato che resta in capo al Gestore, quanto disposto al punto 6 della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n. 22374 del 04/12/2019, "Modifiche alla Perimetrazione o alla consistenza degli agglomerati esistenti";

(...) Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata, si trasmette il seguente Allegato B, contenente le condizioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza ai fini dell'adozione dell'aggiornamento dell'AUA vigente con sostituzione integrale del vigente Allegato B.;"

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- autorizzare l'ampliamento dell'agglomerato AFC0037_Cesenatico a seguito del collettamento sul sistema fognario D1_Cesenatico, di quello a servizio dell'agglomerato AFC0035_Bagnarola conseguente al risanamento e alla dismissione dello Scarico n. 10;
- aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1367 del 12/05/2014 Prot. Prov.le 49064/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – "HERA SPA" - Protocollo istanza del Comune di Cesenatico 3/AUA/2013 prot.n. 33321 del 21/10/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per "Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti " ubicato in Via Canale Bonificazione n. 100 in Comune di Cesenatico." rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico ad HERA S.p.A. in data 04/06/2014 con Prot. Com.le 18140/2014, come segue:
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Relative appendici, con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di autorizzare** l'ampliamento dell'agglomerato AFC0037_Cesenatico a seguito del collettamento sul sistema fognario D1_Cesenatico, di quello a servizio dell'agglomerato AFC0035_Bagnarola conseguente al risanamento e alla dismissione dello Scarico n. 10.
- 2. Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1367 del 12/05/2014 Prot. Prov.le 49064/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – "HERA SPA" - Protocollo istanza del Comune di Cesenatico 3/AUA/2013 prot.n. 33321 del 21/10/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per "Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti " ubicato in Via Canale Bonificazione n. 100 in Comune di Cesenatico." rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico ad HERA S.p.A. in data 04/06/2014 con Prot. Com.le 18140/2014, sostituendo l'ALLEGATO B e Relative appendici, con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3. Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
- 4.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1367 del 12/05/2014 Prot. Prov.le 49064/2014.
- 5.** Di dare atto che resta in capo al Gestore, quanto disposto al punto 6 della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n. 22374 del 04/12/2019, "Modifiche alla Perimetrazione o alla consistenza degli agglomerati esistenti".
- 6.** Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 7.** Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1367 del 12/05/2014 Prot. Prov.le 49064/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Cesenatico, Comune di Cesena, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì-Cesena, Consorzio di Bonifica della Romagna, Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena, ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Arpa- Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Servizio Territoriale- Presidio Territoriale di Cesena e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0037_CESENATICO****A. PREMESSE**

Con Determinazione della Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena n. 1367 del 12/05/2014 prot.n. 49064/14, HERA SpA è stata autorizzata allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0037_Cesenatico, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. 3/99 e s.m.i., relativamente ai seguenti scarichi: D1_Cesenatico ID105044, n° 41_ID106042, n° 126_ID6059, n° 67_ID106095.

Il citato atto è stato oggetto di modifica con Determinazione della Amministrazione Provinciale n.3724 del 10/12/2014 prot.n. 112045/14, con cui si è provveduto ad aggiornare le condizioni dello scarico del depuratore D1_Cesenatico ID105044 e dello scolmatore "testa impianto" n° 41_ID106042 in funzione della estensione della rete fognaria afferente in seguito al risanamento e collettamento dell'abitato di "Capannaguzzo" (comunicazione di modifica non sostanziale presentata da HERA SpA in data 24/10/2014, assunta la prot. Prov.le n. 99132/14) e successivamente con Determinazione dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2016-1519 del 19/05/2016 rilasciata dal Suap del Comune di Cesenatico con nota del 20/05/2016 Prot. m. 42221/15;

A.1. MODIFICHE SUCCESSIVE

Inserimento in autorizzazione di tutti i sollevamenti presenti nell'agglomerato AFC0037 Cesenatico secondo gli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019, ampliamento dell'agglomerato AFC0037 Cesenatico e aggiornamento dello Scarico D1 ID105044 in quanto la riga "Utenza servita: configurazione estiva (01/06 – 30/09) 91.200 AE idraulici configurazione invernale (01/10 – 31/05) 36.000 AE idraulici" viene sostituita con "Utenza servita: configurazione estiva (01/06 – 30/09) 91.245 AE idraulici configurazione invernale (01/10 – 31/05) 36.045 AE idraulici" a seguito del collettamento dell'agglomerato AFC0035 Bagnarola.

In data 14/10/2020 Hera S.p.A. ha presentato istanza di modifica sostanziale, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/148697 del 15/10/2020 e le successive integrazioni, relativa a:

- collettamento di nuove reti fognarie appartenenti all'agglomerato AFC0035_Bagnarola (risanamento dello scarico n. 10) che porterà alla dismissione dell'agglomerato AFC0035_Bagnarola e il contestuale inserimento del relativo sistema fognario in quello dell'agglomerato AFC0037_Cesenatico; tale ampliamento porterà al depuratore D1 di Cesenatico ad un aumento di 45 A.E. ampiamente compreso nella potenzialità complessiva dell'impianto di depurazione;
- inserimento nell' AUA vigente di tutti i sollevamenti fognari presenti nell'agglomerato AFC0037_Cesenatico secondo gli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 di competenza Arpae – SAC;

Alla luce della portata della modifica in esame non si è reso necessario acquisire alcun parere;

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio delle precedenti autorizzazioni oltre alla documentazione relativa alla istanza di modifica sostanziale acquisita in data 14/12/2020 acquisita al Prot. Arpae PG/2020/148697.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0037_Cesenatico, autorizzati allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono quelli di seguito indicati:

1. Scarico D1_Cesenatico ID105044 sito in Comune di Cesenatico;
2. Scarico n° 41_ID106097 ex ID106042 sito in Comune di Cesenatico;
3. Scarico n° 126_ID6059 sito in Comune di Cesena;
4. Scarico n° 67_ID106095 sito in Comune di Cesenatico;

D. PRESCRIZIONI


Il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Lo scarico degli scolmatori potrà essere attivato solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni riportate nelle appendici relative al singolo scolmatore;
2. Il pozzetto di ispezione terminale degli scarichi del depuratore e degli scolmatori, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte dello scarico D1 e degli scolmatori. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. Dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità competente nel caso si verifichino imprevisti tecnici, guasti, mal funzionamenti o altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore dello scarico del depuratore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Oltre a quanto previsto ai punti precedenti dovrà essere data preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpa allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
8. Entro il 30 marzo di ogni anno dovrà essere aggiornato, mediante comunicazione, il catasto degli scarichi, che dovrà ricomprendere anche la specifica delle deroghe concesse ai limiti allo scarico e la tipologia e quantità di scarico per azienda;
9. Dovrà essere attuato quanto previsto dal "Direzione Tecnica. Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2019-9 del 31/01/2019, debitamente sottoscritto da HERA SpA, e successivi aggiornamenti;
10. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa regionale di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate per singolo scarico.

Scarico n° D1_Cesenatico_ID105044

Provenienza	Fognatura di acque reflue urbane con immissione di acque reflue industriali
Trattamento	Depuratore a fanghi attivi caratterizzato dalle seguenti fasi: - grigliatura; - dissabbiatore/disoleatore; - sedimentazione primaria; - denitrificazione; - ossidazione/nitrificazione/defosfatazione, - post-denitrificazione/post-areaazione, - sedimentazione finale, - filtrazione, - disinfezione finale.
Consistenza agglomerato	118.856 AE (dati DGR n. 569/19) + 45 AE (dato progetto Bagnarola)
Potenzialità impianto	120.000 AE idraulici
Utenza servita	configurazione estiva (01/06 - 30/09): 91.245 AE idraulici configurazione invernale (01/10 – 31/05) 36.045 AE idraulici
Località	Via Canale Bonificazione, Cesenatico
Coordinate (Etrs1989)	771196 - 4898630
Corpo recettore	Scolo Consorziale Canale Madonnina
Bacino idrico	Porto Canale di Cesenatico

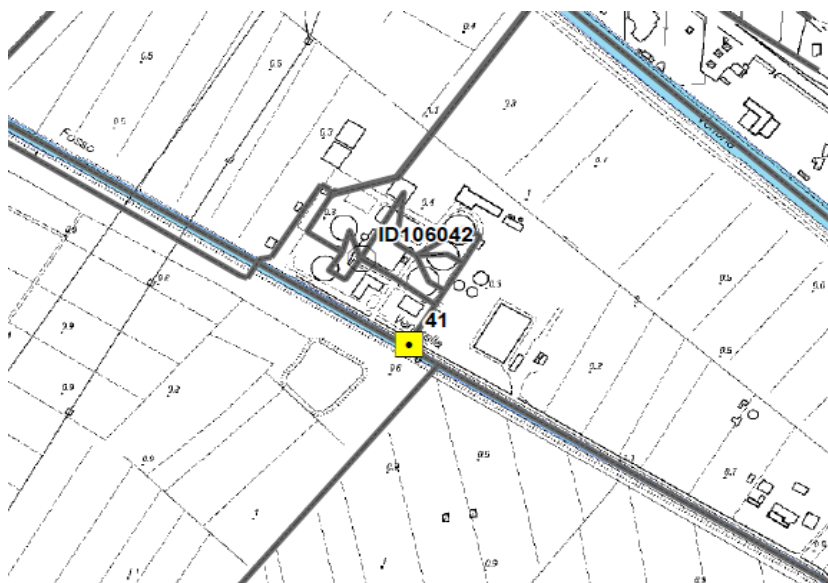

Prescrizioni specifiche Scarico n° D1_Cesenatico_ID105044:

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06. Si applica la nota 3 alla tabella 3 in riferimento allo scarico in area di foce;
2. Lo scarico deve essere assoggettato a disinfezione per tutto l'anno al fine di garantire il rispetto del limite per il parametro Escherichia Coli che è fissato in 5.000 UFC/100ml;
3. Il gestore dovrà acquisire e conservare i dati di portata in ingresso e allo scarico dell'impianto D1 e tenerli a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità Competente o degli organi di vigilanza;

4. Dovrà essere tenuta presso l'impianto di depurazione, a disposizione degli organi di vigilanza, una planimetria aggiornata dell'impianto stesso, datata e firmata dal titolare dell'autorizzazione allo scarico con indicati i collegamenti idraulici fra le varie fasi di trattamento e i punti di scarico in acque superficiali;
5. Deve essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto.

Identificazione del manufatto scolmatore	ID106097 - Scolmatore di testa impianto
Localizzazione dello scolmatore	Via Canale Bonificazione
Tipologia del manufatto	Scolmatore all'interno dell'impianto dopo la stazione di grigliatura e prima del dissabbiatore
Coordinate Etrs 1989	771063 - 4898707
Classificazione manufatto	Scolmatore a soglia laterale con paratoia motorizzata modulante
Derivatore (D)	Canale in cemento a valle disabbatura
Corpo recettore	Scolo Consorziale vena
Bacino idrico	Porto Canale di cesenatico
Documentazione tecnica	Scheda tecnica aprile 2016 pgfc n.5427/2016


Dati tecnici:

Configurazione estiva (01/06 – 30/09):

Abitanti equivalenti serviti	91200
Dotazione idrica per A.E.	200 l/g
Portata nera media (Q_m)	760 mc/h (misurata)
Portata nera diluita di scolmo	$2 Q_m = 1520 \text{ mc/h}$
Portata nera di punta (Q_{np})	1145 mc/h (misurata)
Portata nera di punta (Q_{np}) + 30% Q_{np}	$Q_{np} + 30\% Q_{np} = 1488,50 \text{ mc/h}$
Portata max derivabile al depuratore (Q_{dmax})	1520 mc/h

Configurazione invernale (01/10 – 31/05):

Abitanti equivalenti serviti	36000
Dotazione idrica per A.E.	200 l/g
Portata nera media (Q_m)	300 mc/h (misurata)
Portata nera diluita di scolmo	$2 Q_m = 600 \text{ mc/h}$
Portata nera di punta (Q_{np})	400 mc/h (misurata)
Portata nera di punta (Q_{np}) + 30% Q_{np}	$Q_{np} + 30\% Q_{np} = 520 \text{ mc/h}$
Portata max derivabile al depuratore (Q_{dmax})	600 mc/h

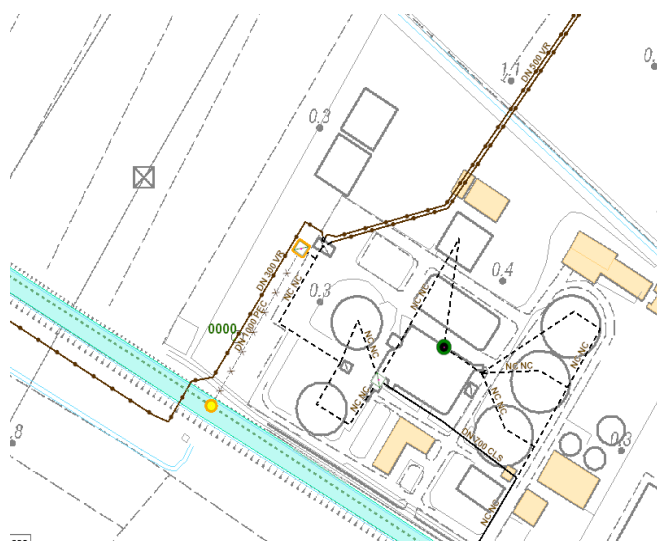


Prescrizioni Specifiche Scarico n° 41_ID106097 ex 106042:

1. Il sistema di movimentazione delle paratoie elettronico deve essere collegato alla programmazione del PLC. Tale programma deve garantire che le paratoie non si abbassino rispetto al fondo della canaletta di cm 33 nel periodo invernale (01/10 - 31/05) e di cm 38 nel periodo estivo (01/06 – 30/09);
2. Lo scarico deve essere dotato di misuratore in continuo di portata e di registro degli eventi di scolmo. In tale registro dovranno essere annotati tutti gli eventi di scolmo con l'indicazione per ogni evento del livello idrico misurato nella canaletta a valle della grigliatura. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Attivare lo scarico solo in casi di aumenti di portata per cause metereologiche. L'immissione in acque superficiali sarà ammessa solo per portate eccedenti 2 volte la portata Q_m (periodo estivo 1520 mc/h – periodo invernale 600 mc/h);
4. Deve essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i mal funzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico n° 126_ID6059 "Aladin-BS 126"

Provenienza	Scolmatore associato a pompa di sollevamento
Trattamento	Nessuno
Utenza servita	N° 150 AE
Località	Via Assano – Cesena
Coordinate scolmatore	762676 – 893567
Coordinate scarico	762658 - 893633
Corpo idrico ricettore	Scolo consorziale Assano 1^
Bacino idrico	Porto Canale di Cesenatico
Documentazione	Scheda tecnica del gennaio 2014 – documentazione prodotta alla Provincia di Forlì-Cesena in data 29/01/2014 prot.n. 10167
Portata nera media di magra	1,26 mc/h
Portata max	3,78 mc/h – stimata in tre volte la media
Portata di sfioro	6,23 mc/h – stimata come la portata massima fra la 5Qm e la Qmax+30%

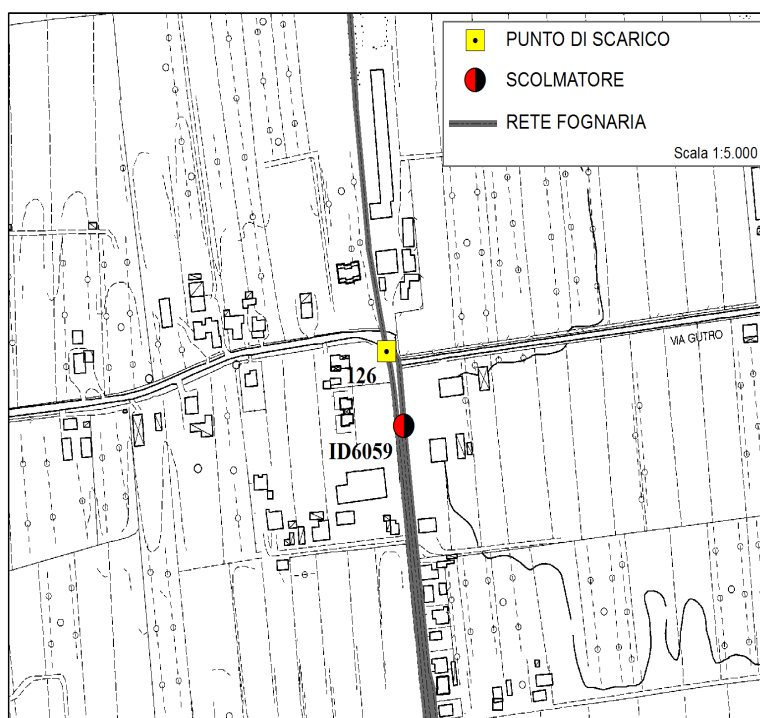


Prescrizioni Specifiche Scarico n° 126_ID6059:

Attivare lo scarico solo in casi di aumenti di portata per cause metereologiche. In questo caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente la diluizione 1:5.

Scarico n° 67_ID106095 “Campone Sala”

Provenienza	Scolmatore di rete a soglia frontale con paratoia manuale
Trattamento	Nessuno
Utenza servita in A.E.	225
Località	Via Sala di Cesenatico - Cesenatico
Coordinate scolmatore	761492 - 894608
Coordinate scarico	770674 – 894602
Corpo idrico ricettore	Scolo Consorziale Fossalta del Rigoncello
Documentazione	Scheda tecnica marzo 2013 – documentazione presentata alla Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 5431 del 08/03/2013
Bacino idrico	Rubicone
Dotazione idrica per A.E.	200 l/g
Portata nera media (Qm)	0,52 l/s
Portata nera diluita di scolmo	3Qm = 1,56 l/s
Portata nera di punta (Qnp)	1,56 l/s
Portata nera di punta	(Qnp) + 30%Qnp: Qnp +30% Qnp = 2,03 l/s
Diametro del tubo derivatore	250 mm PVC

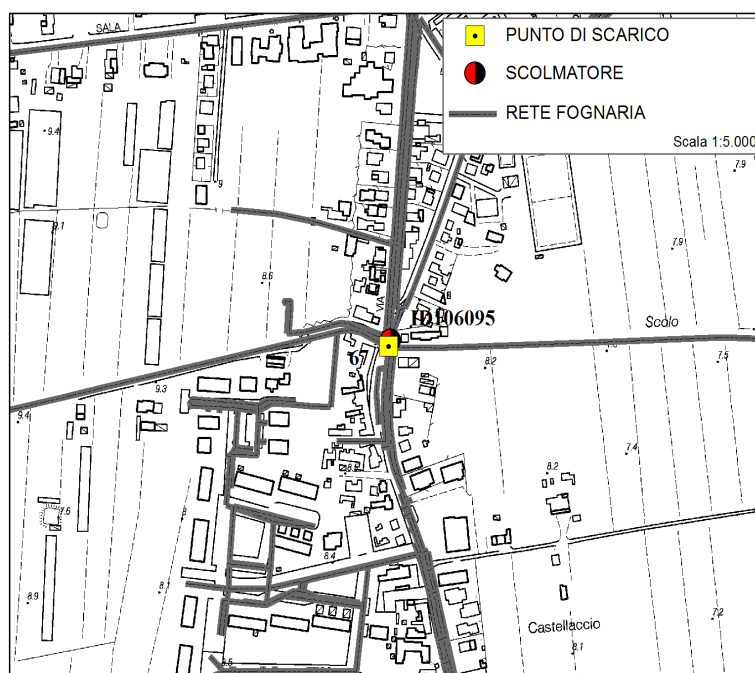

Prescrizioni specifiche Scarico n° 67_ID106095 “Campone Sala”:

Deve essere presente un fine corsa fisso in modo stabile e inamovibile affinché l’altezza del battente dal fondo del tubo derivatore sia sempre superiore a cm 5.

E. ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA – SOLLEVAMENTI -

Sollevamento ID105095 S2 Campone Fossalta (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Campone Sala, n. 398p – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770480 Y = 4894445
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	67 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	64 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 2,10
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 8,3
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 7,7
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,47
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Inverter	si
Scolmatore in entrata al sollevamento	si

Sollevamento ID105094 S1 Campone Rigoncello (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Campone Sala, n. 473 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770701 Y = 4894051
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	63 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	55,00 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 4,00
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 9,2
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 6,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,4
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105096 S3 Prati Sala (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Romagna, n. 88 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 771336 Y = 4895259
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	67 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	50 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 2,90
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 10,4
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 4,8
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,4
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105097 S4 Campone Madonnina (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Campone Sala, n. 88/D – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770138 Y = 4896120
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	95 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	47,00 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 8,3
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 29,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,6
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,4
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105046 Giorgi (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Fossa, n. 97 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 772219 Y = 4896796
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 1
Portata nominale singola pompa	83 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	10,5 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 20,7
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 51,7
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 0,2
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,1
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105167 Capannaguzzo (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Boscabella, n. 101 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 766457 Y = 4897138
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	12 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	17,00 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 1,70
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 2,8
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 6,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,7
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105045 San Pellegrino (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via BrusadICCia, n. 134p – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 760949 Y = 4897569
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	3,6 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	30 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 0,06
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 0,1
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 300,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 4,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105084 Bagnarola (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Cesenatico, n. 531 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 767686 Y = 4895598
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	36 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	26,00 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 3,1
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 5,7
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 4,6
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,4
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105131 Villalta (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Caduti di tutte le Guerre, n. 28 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 769039 Y = 4896967
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	11,5 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	10,5 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 1,40
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 2,2
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 4,8
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,4
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105022 Montaletto (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Montaletto, n. 132/A – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 769823 Y = 4899118
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	72 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	63 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 1,5
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 3,7
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 17
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,8
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105020 Madonnina (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Cesenatico, n. 64 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770637 Y = 4898830
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	250-290-330-216 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	547,00 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 93,8
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 242
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 2,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,5
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Inverter (solo sulla pompa 4)	si

Sollevamento ID105100 Ex discarica (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Cannucceto, n. 124/A – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 769467 Y = 4900555
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	26 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	32,00 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,83
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 2,5
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 12,8
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105021 Metano Nere (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Canale Fosssatone, n. 2117p – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770877 Y = 4899733
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 3
Portata nominale singola pompa	80-66-80 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	273 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 20
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 45,8
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 6,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 1,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Inverter	si
Altro generatore presente	si

Sollevamento ID105083 Via Fossa (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Fossa, n. 12 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 772804 Y = 4897194
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	108 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	15 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 5
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 12,5
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,2
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,07
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105011 I° Maggio (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Primo Maggio, n. 6p – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 773038 Y = 4897334
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	90 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	30 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 41
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 100
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 0,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105012 Cicoria (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Litorale Marina, n. 164p – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 773459 Y = 4896845
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	36 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	40,00 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 7,1
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 10,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 4,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105014 Zadina (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Belgrado, n. 12 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770064 Y = 4902193
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	432 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	26 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 12,6
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 31,5
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 0,8
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,03
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105015 Colonia_1 (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Piazza Marco Polo, n. 1 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770924 Y = 4900835
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 3
Portata nominale singola pompa	181-85-130 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	195 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 12,5
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 33,3
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 5,9
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,5
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105016 Colonia_2° (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Cristoforo Colombo, n. 23 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770587 Y = 4901373
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 3
Portata nominale singola pompa	144 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	195 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 7,8
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 19,5
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 10
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,5
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105018 Marmorino (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Via Ciro Menotti, 1/A – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 770885 Y = 4900118
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 3
Portata nominale singola pompa	195-195-352 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	1285 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 68,5
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 228
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 1,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	H 0,4
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105019 Stazione (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Piazza Ugo Bassi, n. 9 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 771008 Y = 4899761
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	250-250-230-260 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	227 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 89
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 217
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105017 Gel Adria (Scheda Tecnica Maggio 2020)

Ubicazione	Viale Magrini, n. 29/A – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 771327 Y = 4900054
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	70 - 100 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	175 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 6,8
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 25,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 7,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 1,0
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105001 David (Scheda Tecnica Giugno2020)

Ubicazione	Viale Giosuè Carducci, n. 240/A – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 774517 Y = 4897013
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 3
Portata nominale singola pompa	72 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	135 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 5,1
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 12,7
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 10,6
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105002 Centrino (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale Giosuè Carducci, n. 310/p – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 774068 Y = 4897457
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	180 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	135 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 30,0
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 75,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 1,8
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105004 Ochine (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale Giosuè Carducci, n. 286/A – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 773750 Y = 4897793
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	180 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	166 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 15,8
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 39,3
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 4,2
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105005 Cesar (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Sanzio Raffaello, n. 60/A – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 773793 Y = 4897726
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 1
Portata nominale singola pompa	108 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	60 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,4
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 1,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 60
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,3
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105006 Melozzo (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale Melozzo da Forlì, n. 43 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 773643 Y = 4897877
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 1
Portata nominale singola pompa	180 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	43 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 25,5
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 64,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 0,7
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105003 Mantegna (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale Andrea Mantegna, n. 60 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 773907 Y = 4897601
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 1
Portata nominale singola pompa	180 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	57 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 2,8
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 6,9
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 8,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105007 Soldati (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale Giosuè Carducci, n. 219 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 773307 Y = 4898269
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	180 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	225 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q _m , 24)	mc/h 41,2
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q _n , p)	mc/h 103
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 2,2
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,3
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105008 Nuit (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale Giosuè Carducci, n. 171 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 772580 Y = 4899144
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	180 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	401 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q _m , 24)	mc/h 41,2
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q _n , p)	mc/h 103
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 3,9
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105009 Viale Trento (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale G. Travisani, n. 2 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 771928 Y = 4899143
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	360 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	342 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 195
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 49
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 6,9
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105010 Mario (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Viale Edmondo De Amicis, n. 2 – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 771673 Y = 4900095
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	216 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	76,5 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 186
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 465
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 0,16
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,14
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105013A S9A (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Torre Malatestiana, n. 161/Ap – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 771329 Y = 4899244
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	500 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	420 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 382
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 625
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 0,7
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Inverter	si
Altro generatore presente	si

Sollevamento ID105013B S9B (Scheda Tecnica Settembre 2019)

Ubicazione	Via Torre Malatestiana, n. 161/Ap – Cesenatico
Coordinate ETRS 1989	X = 771329 Y = 4899244
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 4
Portata nominale singola pompa	500 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	420 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 382
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 625
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 0,7
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Inverter	si
Altro generatore presente	si

Sollevamento ID105124 Ruffio 1° (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Bulgarnò III, snc – Cesena
Coordinate ETRS 1989	X = 764600 Y = 4892737
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	12 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	60 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 3,2
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 5,2
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 11,5
Tempo di svuotamento del pozzetto	H 2,5
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105125 Ruffio 2° (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Ruffio, snc – Cesena
Coordinate ETRS 1989	X = 764719 Y = 4893528
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	14 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	18 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 3,6
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 5,9
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 3
Tempo di svuotamento del pozzetto	H 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105004 Ponte Pietra_Chiesa (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Mantova, 1P – Cesena
Coordinate ETRS 1989	X = 763227 Y = 4892875
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	35 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	5,5 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 5
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 8,7
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 0,6
Tempo di svuotamento del pozzetto	H 0,08
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105005 Ponte Pietra_PEEP (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Pietro Nenni, 60 – Cesena
Coordinate ETRS 1989	X = 763119 Y = 4892695
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	60 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	16,5 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 2,5
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 3,7
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 4,5
Tempo di svuotamento del pozzetto	H 0,13
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID5174 Alladin_BS126 (Scheda Tecnica Aprile 2020)

Ubicazione	Via Assano, 628 – Cesena
Coordinate ETRS 1989	X = 762589 Y = 4893369
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	12,5 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	5 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,1
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 0,2
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 25
Tempo di svuotamento del pozzetto	H 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID105126 ex_dep. Macerone (Scheda Tecnica Giugno 2020)

Ubicazione	Via Vanzie, 778P – Cesena
Coordinate ETRS 1989	X = 766335 Y = 4895120
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Sistema fognario	sc. D1_ID105044 depuratore Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 3
Portata nominale singola pompa	130 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	60 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 26
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 45,8
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	H 1,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	H 0,15
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Inverter	si

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.