

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1436 del 25/03/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale IP 5938 n. 2970/2014 PG. 149387/2014 del 17/10/2014 con scadenza di validità in data 14/01/2030, per lo stabilimento destinato ad attività di Distributore carburanti e lavaggio auto sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 149/H-I, intestato alla società R.B.M. PONTICELLI 37 SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1481 del 25/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale IP 5938 n. 2970/2014 PG. 149387/2014 del 17/10/2014 con scadenza di validità in data 14/01/2030, per lo stabilimento destinato ad attività di Distributore carburanti e lavaggio auto sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 149/H-I, intestato alla società R.B.M. PONTICELLI 37 SRL.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **Modifica Non Sostanziale di Aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società società R.B.M. PONTICELLI 37 SRL (C.F. 02312551209 e P.IVA 02312551209) per l'impianto destinato ad attività Distributore carburanti e lavaggio auto sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 149/H-I, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale IP 5938 n. 2970/2014 PG. 149387/2014 del 17/10/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto n.2/T del 15/01/2015 con scadenza di validità in data 14/01/2030, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'allegato A a seguito delle variazioni del layout interno delle reti di raccolta delle acque

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

reflue rispetto a quanto autorizzato in fase di AUA, senza variazione del numero, ubicazione e tipologia degli scarichi già autorizzati

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate **nell'Allegato A aggiornato ed unito al presente atto**, quale parte integrante e sostanziale, che deve intendersi sostitutivo del precedente, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società R.B.M. PONTICELLI 37 SRL (C.F. 02312551209 e P.IVA 02312551209) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 149/H-I, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 149/H-I, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Imola in data 12/2/2021 (Prot. n. 4798) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'allegato A a seguito delle variazioni del layout interno delle reti di raccolta delle acque reflue rispetto a quanto autorizzato in fase di AUA, senza variazione del numero, ubicazione e tipologia degli scarichi già autorizzati.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5140 del 16/02/2021 (pratica SUAP n. 109/2014), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2021 al PG/2021/24349 e confluito nella **Pratica SINADOC 5738/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

richiesti.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 28232 del 19/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/03/2021 al PG/2021/43770, ha trasmesso parere favorevole alla modifica dell'AUA comunicata per l'impianto in oggetto considerandola NON sostanziale, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, ma ritenendo opportuno rinnovare le prescrizioni gestionali per lo scarico rispetto a quelle già espresse nel proprio precedente parere prot.n. 104969 del 29/08/2014 contenuto nell'Allegato A dell'AUA vigente.
- Il S.U.A.P. con nota del 24/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/03/2021 al PG/2021/45901, ha trasmesso con Atto n. 587 del 23/03/2021 nulla osta ambientale ad autorizzare la modifica dell'AUA comunicata per l'impianto in oggetto considerandola NON sostanziale, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la non sostanzialità della modifica secondo quanto risulta dall'istruttoria svolta sulla documentazione presentata e ritenuta la stessa esaustiva, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della **Modifica Non Sostanziale di Aggiornamento** dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale IP 5938 n. 2970/2014 PG. 149387/2014 del 17/10/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto n.2/T del 15/01/2015 con scadenza di validità in data 14/01/2030, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 14/01/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 24/03/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
**Patrizia Vitali**<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto RBM PONTICELLI 37 SRL**  
**Comune di Imola (BO), via Montanara n. 149/H-I Loc. Ponticelli**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Montanara classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue industriali originate dall’attività di autolavaggio, domestiche e meteoriche di dilavamento piazzali” provenienti dall’attività di Distribuzione carburanti con autolavaggio e locale gestore-bar.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 28232 del 19/03/2021, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Atto n. 587 del 23/03/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/03/2021 al PG/2021/45901. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale IP 5938 n. 2970/2014 PG. 149387/2014 del 17/10/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto n.2/T del 15/01/2015 con scadenza di validità in data 14/01/2030.
- Documentazione tecnica allegata alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell’AUA vigente così come inviata al SUAP in data 12/02/2021

Pratica Sinadoc 5738/2021

Documento redatto in data 24/03/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 587 del 23/03/2021

**OGGETTO: AUA 2021 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI E DOMESTICHE - R.B.M. PONTICELLI 37 S.R.L. - VIA MONTANARA 149 H-I**

## IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determina Dirigenziale n. 2970/2014 PG. 149387/2014 della Provincia di Bologna, rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Unico 2/T del 15/01/2015 Prot. n. 1541;

Vista l'istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 4798 del 12.02.2021, presentata dal Sig. Giancarlo Ravanelli, in qualità di amministratore unico della ditta R.B.M. PONTICELLI 37 S.R.L. (C.F. 02312551209), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque meteoriche dilavamento piazzali e domestiche, derivanti dall'attività di impianto distribuzione carburanti e autolavaggio sita in Imola via Montanara n. 149/H-I;

**Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0028232/21 del 19.03.2021 pervenuta al Prot. Gen. 9041 del 19.03.2021 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;**

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 1 del 23/09/2020 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio e con atto del Sindaco n. 38 del 28/12/2020 l'incarico è stato prorogato;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

## RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue derivanti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio sita in Imola via Montanara n. 149/ H-I, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 9041 del 19.03.2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

### E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 23/03/2021

IL DIRIGENTE  
*Alessandro Bettio*  
(atto sottoscritto digitalmente)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 19 marzo 2021  
Prot. n. 0028232/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico PG/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.18492/21 del 23/02/201**  
**Pa&S n.7/2021**

**Oggetto:** Istanza di Modifica Non Sostanziale AUA Ditta **RBM Ponticelli 37 Srl - zona intervento: Loc. Ponticelli – Imola (BO) Via Montanara nc. 149/ H-I \_** Attività di Impianto Distribuzione Carburanti con annesso Autolavaggio e locale gestore-bar  
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque meteoriche dilavamento piazzali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **RBM Ponticelli 37 Srl – nella figura di Ravanelli GianCarlo in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale in Loc. Ponticelli – Imola (BO) Via Montanara nc. 149/ H-I P.Iva: 02312551209**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Loc. Ponticelli – Imola (BO) Via Montanara nc. 149/ H-I**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Impianto Distribuzione carburanti con annesso n.2 zone autolavaggio (a spazzoloni e a baie)**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico:
  - **Acque reflue industriali decadenti da attività di autolavaggio**
  - **Acque meteoriche di dilavamento piazzali**
  - **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Trattamento acque di processo: sistema composto da vasca di desabbiatura, vasca di disoleazione, impianto di depurazione a bio-ossidazione (tipo Ecobiox), vasca di accumulo finale/riciclo**
  - **Trattamento acque dilavamento piazzali: sistema di trattamento in continuo monoblocco / disoleatore statico**
  - **Trattamento reflui civili: fosse imhoff, pozzetti degrassatori, pozzetto sifonato**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Montanara**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola – Santerno, Via Lughese**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Giovannini Nadia – iscritta all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.2934, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.U del 08/02/2021 – planimetria generale rete fognaria;
- Relazione tecnica sintetica;

Spett.li

COMUNE CITTA' DI IMOLA  
Servizio Sviluppo Economico e Progetti  
Europei - Suap  
PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

e pc.

ARPAE  
Area Autorizzazioni Concessioni  
metropolitana  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Considerato che la richiesta di Modifica non Sostanziale AUA è attivata per aggiornamento planimetria rete fognaria - stato di fatto;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione pervenuta, ovvero che:

- non sono intervenute variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;

Inoltre

Rilevato che:

- a servizio della rete acque meteoriche non contaminate è presente vasca di contenimento, di capacità pari a mc.40, il cui svuotamento è programmato, tramite sensore di pioggia, in assenza di eventi meteorici;
- nel punto di scarico in rete fognaria pubblica identificato in planimetria S1 confluiscono in forma associata anche i reflui domestici provenienti da fabbricato altre attività (gommista - elettrauto);

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Visto il Regolamento SII;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Montanara l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento piazzali, acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate;

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

4) lo scarico delle acque industriali e di dilavamento piazzali devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo
- PC2 pozzetto campionamento acque di dilavamento piazzale

I pozzetti di campionamento PC1 e PC2 devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

5) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

6) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

7) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

8) Il dispositivo di chiusura a saracinesca posto a servizio della vasca di disoleazione - rete scarico acque dilavamento piazzali, atto ad essere attivato in caso di emergenza / sversamenti accidentali, deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di controllo e manutenzione;

9) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

10) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

11) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia - Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

12) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

13) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

14) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

15) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**R.B.M. PONTICELLI 37 S.R.L.**  
 VIA MONTANARA N°149/H-I C.a.p. 40026 IMOLA (BO)  
 P. IVA e C.F. 02312551209

TAVOLA N. **U**

P.V. e LOCALITÀ:  
 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI  
 AD USO PUBBLICO SITO A IMOLA (BO)  
 VIA MONTANARA N° 149/H-I

OGGETTO:  
 RICHIESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA  
 PLANIMETRIA SITUAZIONE FOGNARIA RILEVATA  
 Pratica SUAP: GVWVDA65A49A944A-202102111236-2138549

DESIGNATO DA:	REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APPROV.
Ing. E. Fabbri - Ing. G. Spennati Dott. M. Mariani - Dott. G. Vignani Via S. Maria 10 - 40014 Imola (BO) Tel. 0542 384945 - Fax. 0542 384975 E-mail: info@rbm37.it C.F. e P.IVA: 02312551209	1				
	2				
	3				

IL TECNICO PROGETTISTA


*[Signature]*



Dott. Edoardo Anselmi  
 Ingegnere, Geometra, Tecnico, Direttore  
 Via S. Maria 10 - 40014 Imola (BO)  
 Tel. 0542 384945 - Fax. 0542 384975  
 E-mail: info@rbm37.it  
 C.F. e P.IVA: 02312551209

LA RICHIEDENTE

Ditta R.B.M. Ponticelli 37 S.r.l.  
 Ditta S.p.A. Ponticelli 37 s.p.a.  
 Via Montanara 149/H-I Imola (BO)  
 C.F. e P.IVA: 0542 690952  
 C.F. e P.IVA: 02312551209

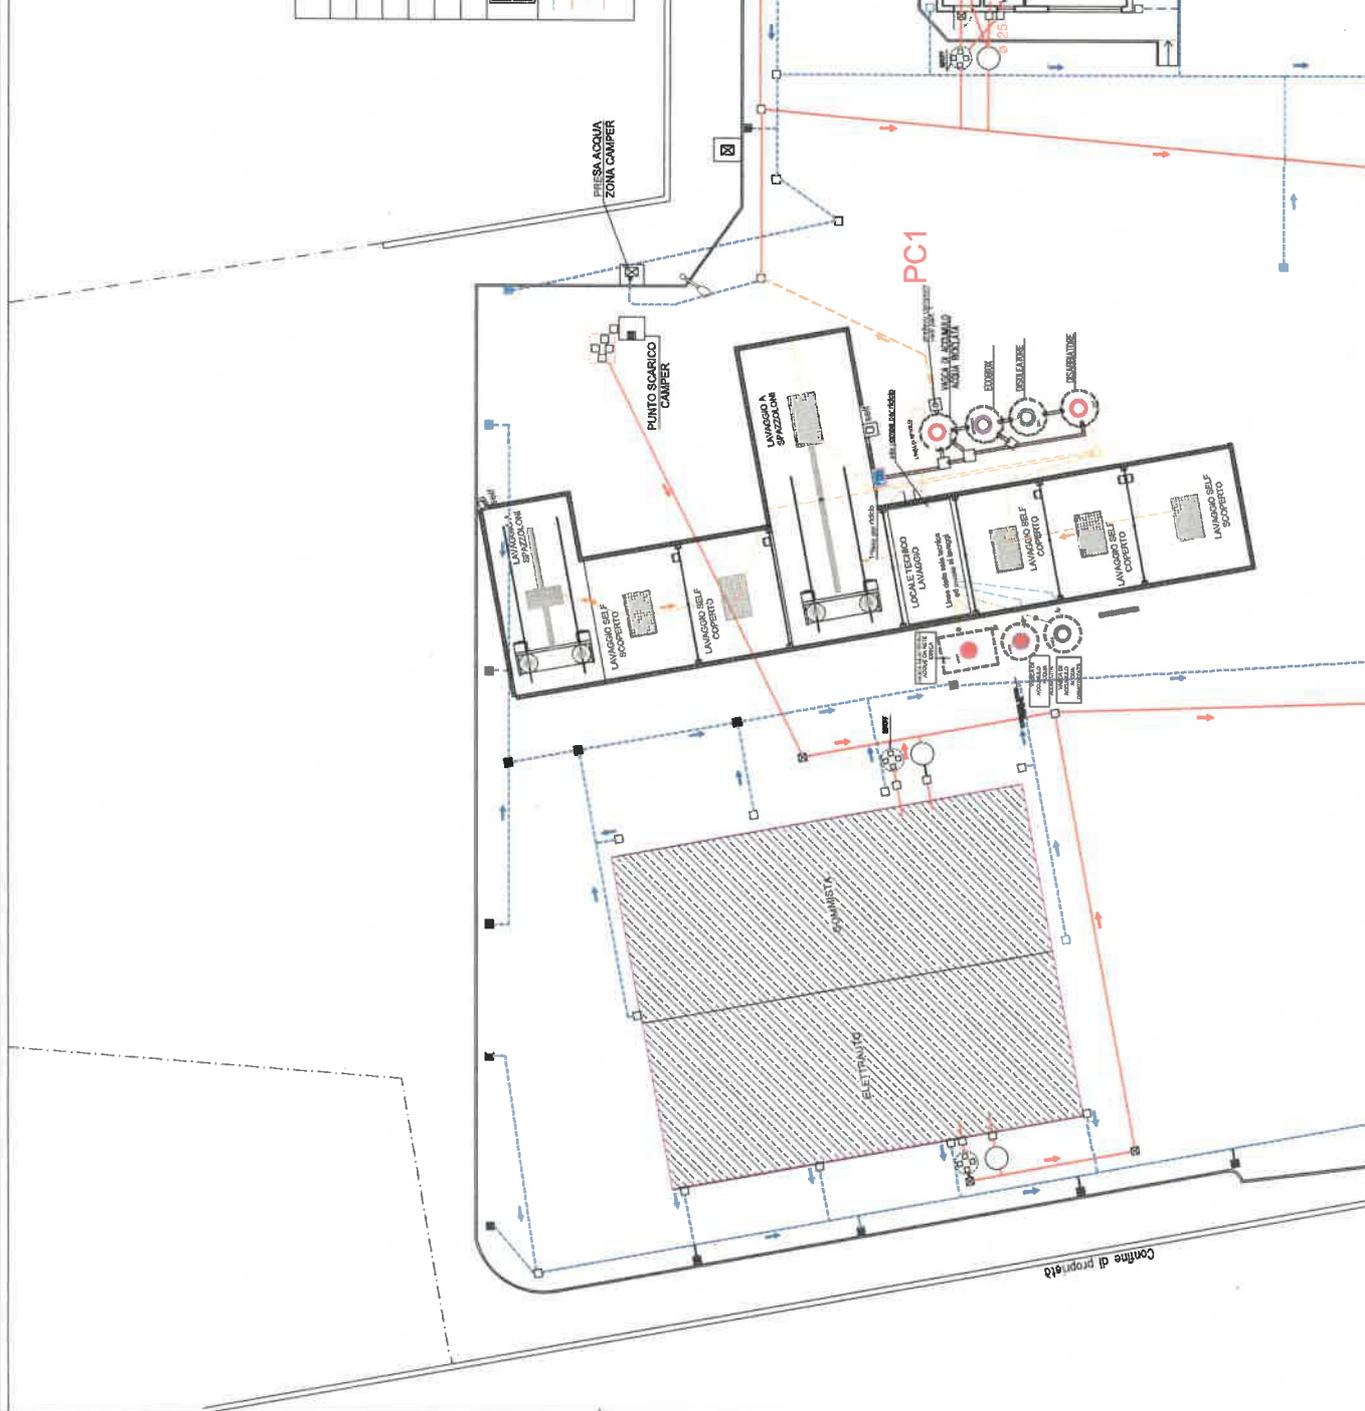

P.G. IN USCITA  
 N. .... del .....  
 ALLEGATO ALLA PRATICA  
 N. 1849 del 23/02/2021  
 SERVIZIO FOGNATURE



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**