

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5798 del 18/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1832 del 19/06/2014, Prot. Prov.le 63803, intestata da HERA S.P.A. per il Depuratore acque reflue urbane D1_ID5121 Sogliano al Rubicone e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5978 del 18/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1832 del 19/06/2014, Prot. Prov.le 63803, intestata da HERA S.P.A. per il Depuratore acque reflue urbane D1_ID5121 Sogliano al Rubicone e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1832 del 19/06/2014 Prot. Prov.le 63803 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Protocollo istanza del Comune di Sogliano al Rubicone 2480 del 15/03/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue D1 Sogliano e rete fognaria ad esso afferente ubicato in Via Mulino, in Comune di Sogliano al Rubicone”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 21/06/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A e relative Appendici, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- “Piano di Tutela delle Acque” approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue /urbane”;
- L. 447/1995;

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, HERA S.P.A. in data 28/09/2021 ha presentato ad Arpae istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita da Arpae al PG/2021/150212, con riferimento a:

- aggiornamento delle coordinate geografiche dell'impianto di depurazione e degli scarichi di emergenza ad esso afferenti;
- adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 con inserimento in AUA di nr 8 impianti di sollevamento funzionali alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone e loro valutazioni in merito all'impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 30/09/2021 con Nota di Arpae PG/2021/150850;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa entro e non oltre il 20/10/2021;

Preso atto che nessuna richiesta è pervenuta dagli Enti coinvolti;

Viste le successive integrazioni volontarie trasmesse in data 16/11/2021 ed acquisite da Arpae al PG/2021/176346;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 12848 del 29/10/2021, acquisite da Arpae al PG/2021/167286, il Comune di Sogliano al Rubicone ha espresso il seguente parere: *"(...) Valutato che gli impianti fognari afferenti al depuratore di Sogliano al Rubicone – Capoluogo, sono costituiti da sistemi di sollevamento verso la condotta principale della linea fognaria; Vista la dichiarazione in merito all'inquinamento acustico relative ad ogni impianto di sollevamento sopra indicato, allegate alla documentazione dell'istanza, nelle quali si specifica:*

che l'impianto denominato....omissis...

è da annoverarsi tra quelle attività che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.

Valutato, in riferimento al sistema tecnico impiantistico e all'ubicazione dei vari impianti di sollevamento, di prendere atto della dichiarazione succitata;

con la presente

si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico derivante dai diversi impianti fognari afferenti al depuratore di Sogliano al Rubicone – Capoluogo, denominati:

- *"Sollevamento Colombaraccia", sito in Via Villaggio Baviera– Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID5140, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena)*

- *"Sollevamento PIIP Vignola", sito in Via Roberto Tani, 2 – Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID5178, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);*

- *"Sollevamento Piscina", sito in Via Rucciano – Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID105141, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);*

- *"Sollevamento Sogliano", sito in Via E. Ricci, 49 – Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID5137, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);*

- *"Sollevamento Via Roma", sito in Via Roma – Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID5182, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);*

- *"Sollevamento Vignola", sito in Via Vignola, 4/B – Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID5070, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);*

- *"Sollevamento Villaggio Baviera", sito in Via Villaggio Baviera, 1/F – Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID5139, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);*

- "Sollevamento Cioca", sito in Via Cioca, 44/A– Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto cod.imp.ID5064, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena);
in considerazione del fatto che il sistema tecnico impiantistico è da annoverarsi tra le attività che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/11/2021 ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A specificando in particolare quanto segue: “(...) **Rilevato** che con la predetta istanza la Ditta richiede:
 - aggiornamento delle coordinate geografiche dell'impianto di depurazione e degli scarichi di emergenza ad esso afferenti;
 - adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 con inserimento in AUA di nr 8 impianti di sollevamento funzionali alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.

Atteso che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta:

1. la sostituzione integrale del vigente Allegato A e relativa Appendice conseguente:
 - aggiornamento delle coordinate geografiche dell'impianto di depurazione e degli scarichi di emergenza ad esso afferenti;
 - all'inserimento in AUA degli impianti di sollevamento funzionali alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone secondo gli indirizzi contenuti nella DGR 569/2019”;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1832 del 19/06/2014 Prot. Prov.le 63803 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza del Comune di Sogliano al Rubicone 2480 del 15/03/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue D1 Sogliano e rete fognaria ad esso afferente ubicato in Via Mulino, in Comune di Sogliano al Rubicone”, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 21/06/2014, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e relative Appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1832 del 19/06/2014 Prot. Prov.le 63803 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza del Comune di Sogliano al Rubicone 2480 del 15/03/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue D1 Sogliano e rete fognaria ad esso afferente ubicato in Via Mulino, in Comune di Sogliano al Rubicone”, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone

in data 21/06/2014, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e relative Appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
 3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1832 del 19/06/2014 Prot. Prov.le 63803.
 4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1832 del 19/06/2014 Prot. Prov.le 63803 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Sogliano al Rubicone, ATERSIR, Arpae- Presidio Territoriale di Cesena, Consorzio di Bonifica della Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Ambito di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**AGGLOMERATO AFC0128_SOGLIANO AL RUBICONE – Comune di Sogliano al Rubicone****A. PREMESSE**

Con nota del 21/06/2014 Prot. n. 5936 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1832 del 19/06/2014, a "HERA Spa", con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto di depurazione acque reflue sito nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC) Via Mulino, e scarichi della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.

Con l'istanza presentata in data 28/09/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/150212 e le successive integrazioni del 16/11/2021 Prot. Arpae n. 176346, Hera S.p.A. richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

1. aggiornamento delle coordinate geografiche dell'impianto di depurazione e degli scarichi di emergenza ad esso afferenti;
2. adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 con inserimento in AUA di nr 8 impianti di sollevamento funzionali alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone.

A.1 Aggiornamento delle coordinate geografiche dell'impianto di depurazione e degli scarichi ad esso afferenti

Hera spa comunica le coordinate aggiornate nel sistema ETRS 1989 UTM32N dell'impianto di depurazione e degli scarichi di emergenza ad esso afferenti come di seguito indicato:

- Depuratore ID5121 X = 765401 Y = 4878060
- Scarico D1_ID5121 X = 765411 Y = 4878134
- Scarico ID6083 X = 765411 Y = 4878134
- Scarico 1_ID6044 X = 764405 Y = 4877993
- Scarico 2_ID6045 X = 764640 Y = 4877553

Tali coordinate verranno aggiornate e riportate nella schede tecniche del depuratore e degli scarichi di emergenza.

A.2 Adeguamento alla DGR n. 569/19

Per il completamento dell'adeguamento dell'AUA n. 1832 del 19/06/2014 alla DGR n. 569/19 il GSII chiede inoltre l'inserimento nella stessa anche degli altri impianti accessori presenti e funzionali al sistema fognario dell'Agglomerato AFC0128_Sogliano al Rubicone, quali nr. 8 impianti di sollevamenti fognari. Verranno riportate pertanto in autorizzazione le relative schede tecniche contenenti i dati operativi.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita:

- Dalla documentazione presentata per il rilascio della istanza di AUA n. 1832 del 19/06/2014;
- Dalla documentazione presentata a supporto della presente istanza di modifica acquisita in data 28/09/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/150212 e dalle integrazioni volontarie del 16/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/176346.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. D1_ID5121_ID6083_Sogliano al Rubicone
2. scarico n. 1_ID6044
3. scarico n. 2_ID6045

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

- 1) Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad ARPAE allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
- 2) Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte dello scarico D1 e degli scolmatori. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
- 3) Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- 4) I pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 6) Le manutenzioni ai manufatti scolmatori-by pass e alle centrali di sollevamento dovranno essere eseguite con idonea periodicità al fine di evitare ostruzioni e depositi di materiali vari. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso un impianto autorizzato;
- 7) Per tutti gli scarichi dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 8) Per tutti gli scarichi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 9) Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 10) Dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
- 11) Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa regionale di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate per ogni singolo scarico

Scarico n° D1_ID5121	
Identificativo del GSII	ID5121
Provenienza	Fognatura nera
Caratteristiche impianto:	Depuratore a fanghi attivi con grigliatura-denitrificazione-ossidazione-sedimentazione-linea fanghi e disinfezione scarico
Località:	Strada Provinciale 9 Km 14,200 Sogliano al Rubicone
Coordinate scarico ETRS 1989 UTM 32N	X = 765411 Y = 4878134
Coordinate depuratore ETRS 1989 UTM 32N	X = 765401 Y = 4878060
Agglomerato:	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Potenzialità impianto	1.700 AE
Utenza trattata	Utenza Servita in A.E. 540 (idraulici) A.E. 581 (organici)
Corpo idrico ricettore:	Fosso della Cagnona
Bacino idrico:	Fiume Rubicone


Prescrizioni specifiche D1_ID5121

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico D1 entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2000;
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Il trattamento di disinfezione dello scarico del depuratore sarà da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o gli usi in atto nel corpo idrico recettore. L'obbligo di disinfezione sarà dato dalle autorità competenti;
5. Dovrà essere mantenuta affissa all'ingresso degli uffici del depuratore e a disposizione degli enti di controllo, la planimetria indicante il lay-out dell'impianto, comprensiva dei flussi idrici, debitamente firmata, datata e timbrata da tecnico competente.

Scarico n°ID6083 (scheda tecnica novembre 2021)	
Identificativo del GSII	ID6083
Provenienza	Scarico di emergenza
Trattamento	nessuno
Località	Via Mulino – Sogliano al Rubicone
Coordinate scarico ETRS89_UTM32N	X = 765411 Y = 4878134
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Corpo idrico recettore	Fosso della Cagnona
Bacino idrico	Fiume Rubicone


Prescrizioni specifiche scarico di emergenza ID6083

1. Attivare lo scarico solo ed esclusivamente in caso di emergenza. Immediatamente dopo o contestualmente all'utilizzo dello scarico di emergenza dovrà esserne data comunicazione ad Arpae con indicata la tempistica di ripristino della rete e del depuratore;
2. la gestione delle emergenze dovrà rispettare i contenuti del piano operativo trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 101136 acquisito al prot. Prov.le n. 79745 del 18/08/14.

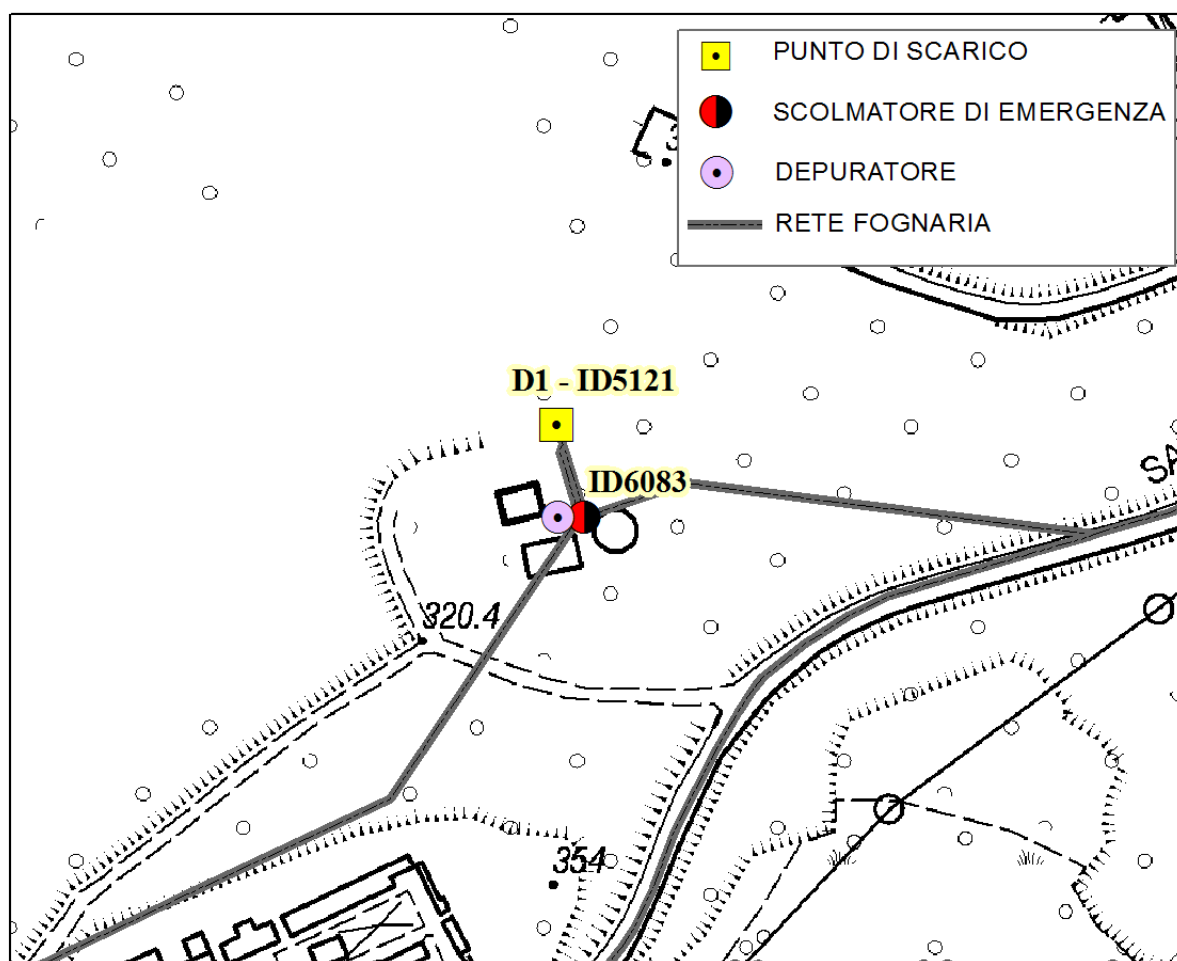

Scarico n° 1_ID6044 (scheda tecnica novembre 2021)

Identificativo del GSII	ID6044
Provenienza	Scarico di emergenza
Località	Via Cioca 44 – Cioca – Sogliano al Rubicone
Coordinate scarico ETRS89_UTM32N	X = 764405 Y = 4877993
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Corpo idrico ricettore	Fosso
Bacino idrico	Fiume Rubicone

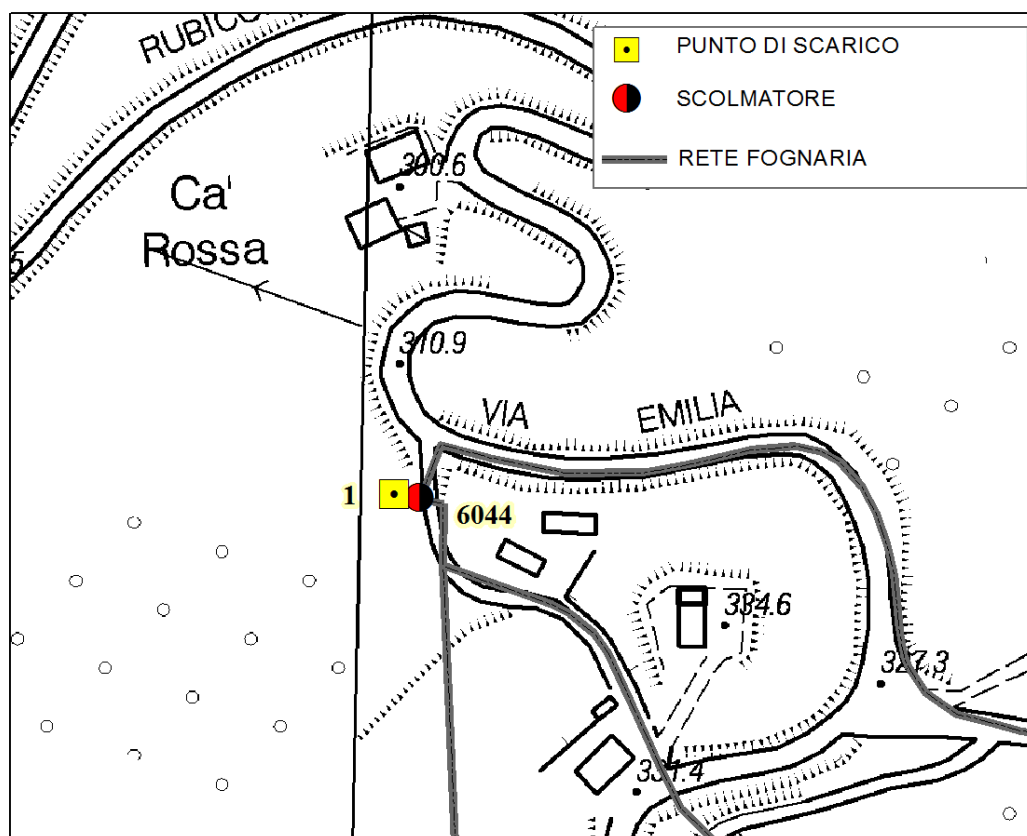


Prescrizioni specifiche scarico di emergenza n. 1 ID6044

1. Attivare lo scarico solo ed esclusivamente in caso di emergenza. Immediatamente dopo o contestualmente all'utilizzo dello scarico di emergenza dovrà esserne data comunicazione ad Arpae con indicata la tempistica di ripristino della rete e del depuratore;
2. la gestione delle emergenze dovrà rispettare i contenuti del piano operativo trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 101136 acquisito al prot. Prov.le n. 79745 del 18/08/14.

Scarico n° 2_ID6045 (scheda tecnica novembre 2021)

Identificativo del GSII	ID6045
Provenienza	Scarico di emergenza di rete
Località	Via E. Ricci – Sogliano al Rubicone
Coordinate scarico ETRS89_UTM32N	X = 764640 Y = 4877553
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Corpo idrico ricettore	Fosso
Bacino idrico	Fiume Rubicone

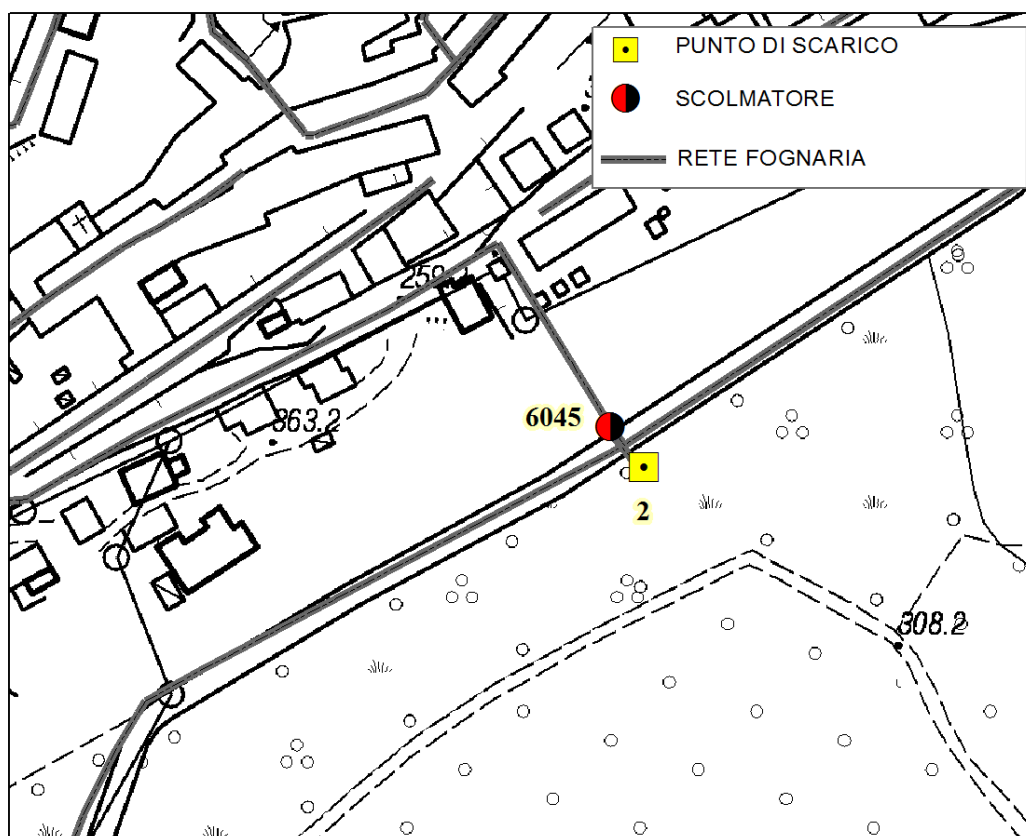

Prescrizioni specifiche scarico di emergenza n. 2 ID6045

1. Attivare lo scarico solo ed esclusivamente in caso di emergenza. Immediatamente dopo o contestualmente all'utilizzo dello scarico di emergenza dovrà esserne data comunicazione ad Arpae con indicata la tempistica di ripristino della rete e del depuratore;
2. la gestione delle emergenze dovrà rispettare i contenuti del piano operativo trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 101136 acquisito al prot. Prov.le n. 79745 del 18/08/14.

E. ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA

E1 . SOLLEVAMENTI

Sollevamento ID5137 “Sogliano” (scheda tecnica agosto 2021)	
Ubicazione	Via E. Ricci, n. 49 – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 764641 Y = 4877554
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	23 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	28 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 3,80
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 19
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,5
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID105141 “Piscina” (scheda tecnica agosto 2021)	
Ubicazione	Via Rucciano – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 765372 Y = 4877579
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	20 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	37 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,2
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 1,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 37
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,9
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID5064 "Cioca" (scheda tecnica agosto 2021)	
Ubicazione	Via Cioca, n. 44/A – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 764408 Y = 4877993
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	30 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	38 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 5,0
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 25
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,5
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,6
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID5140 "Colombaraccia" (scheda tecnica agosto 2021)	
Ubicazione	Via Villaggio Baviera – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 765626 Y = 44878491
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	5 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	1 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,02
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 0,1
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 10
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,1
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID5178 "PIIP_Vignola" (scheda tecnica agosto 2021)

Ubicazione	Via Roberto Tani, n. 2 – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 764662 Y = 4876548
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	10 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	10 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,012
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 0,06
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 167
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,5
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID5070 "Vignola" (scheda tecnica agosto 2021)

Ubicazione	Via Vignola, n. 4/B – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 764682 Y = 4876540
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	20 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	8 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 1,2
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 6
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID5139 "Villaggio Baviera" (scheda tecnica agosto 2021)

Ubicazione	Via Villaggio Baviera, n. 1/F – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 765542 Y = 4878335
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	5 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	1 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,035
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 0,17
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 6,0
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,1
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	sì
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID5182 "Traversa Via Roma" (scheda tecnica agosto 2021)

Ubicazione	Via Roma – Sogliano al Rubicone
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 765012 Y = 4877789
Agglomerato	AFC0128_Sogliano al Rubicone
Sistema fognario	sc. D1_ID5121 depuratore Sogliano
Numero pompe (totali)	n. 1
Pompe di riserva	n. 0
Portata nominale singola pompa	5 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	1
Volume utile pozzetto di raccolta	0,8 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 0,12
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 0,6
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	no
Misuratore di portata	no

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.