

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2311 del 09/05/2022
Oggetto	Concessione di Occupazione di Aree Demaniali con Manufatti di SCARICO DEL SISTEMA FOGNARIO GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO ÷ GAGGIO SUD COMUNE: GAGGIO MONTANO (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE SILLA ÷ RIO DELLE SALDINE ÷ FOSSO CAMPESTRE TITOLARE: HERA S.p.A. CODICE PRATICA N. BO21T0119
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2415 del 05/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTI DI SCARICO DEL SISTEMA FOGNARIO GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO – GAGGIO SUD

COMUNE: GAGGIO MONTANO (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SILLA – RIO DELLE SALDINE – FOSSO CAMPESTRE

TITOLARE: HERA S.P.A.

CODICE PRATICA N. BO21T0119

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove

funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino Regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna (D.G.R.) n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n. 7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, **n. 895** recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29 Giugno 2009, **n. 913** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11 Aprile 2011, **n. 469** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, **n. 173** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- l'**Art. 8 della L.R. n. 2/2015**, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la D.G.R. 28 Ottobre 2021, **n. 1717** recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot. n. PG.2021.0187994 del 07/12/2021, integrata con Prot. n. PG.2022.0029278 del 22/02/2022, Pratica **n. BO21T0119**, denominata **Istanza Gaggio Sud, presentata dalla Società HERA S.p.A.**, C.F. 04245520376 con sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, **con cui viene richiesta la concessione di occupazione demaniale con manufatti di scarico esistenti** ubicati lungo sistema fognario BO27001 afferente all'impianto di depurazione di GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO:

- **n.01 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1042644**, da "Depuratore IDSAP 10039333", per occupazione di area demaniale con **condotta di scarico in CLS DN 600 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Torrente Silla**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **58 antistante Mapp. 103**, successivamente individuato nel materiale integrativo come **PUNTO DI SCARICO IDSAP 1014941**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169576", per occupazione di area demaniale con **condotta di scolmo in PVC diam 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Torrente Silla**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto

Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **58 antistante** Mapp. 103;

- **n.02 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169572**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169576", per occupazione di area demaniale con **collettore di scarico PVC diam. 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Torrente Silla**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **58 antistante** Mapp. 103;

- **n.03 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1042504**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 1042503", per occupazione di area demaniale con **collettore di scarico in PVC DN 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Rio delle Saldine**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **47 antistante** Mapp. 650;

- **n.04 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169564**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169562", per occupazione di area demaniale con **collettore di scarico in CLS DN 700 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Rio delle Saldine**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **47 antistante** Mapp. 739;

- **n.05 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169591**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169585", per occupazione di area demaniale con **condotta di scarico PVC DN 400 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Fosso Campestre**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **57 antistante** Mapp. 423;

- **n.06 PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356803**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 11356801" e da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 11362667" in stesso punto di scarico, per occupazione di area demaniale con **condotta di scarico in CLS DN 600 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Fosso Campestre poi Rio Naldo**, in Comune di Gaggio Montano (Bo)

nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **57 antistante** Mapp. **817**;

- **n.07 PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356811**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 11356806", per occupazione di area demaniale con **condotta di scarico in CLS DN 400 mm. e 1,5 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Fosso Campestre poi Rio Naldo**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **57 antistante** Mapp. **430**;

Preso atto della comunicazione allegata all'istanza assunta al Prot. PG.2021.0187994 del 07/12/2021 di richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della D.G.R. 913/2009, nella quale dichiara, in qualità di gestore del Servizio idrico integrato nell'ambito territoriale per l'area identificata nell'istanza in oggetto:

- che le infrastrutture che occupano o occuperanno le aree del demanio idrico oggetto dell'istanza di concessione sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del Comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge;
- che le opere da realizzare non sono opere destinate a rimanere nel capitale della Società;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale **è assimilabile a "manufatti di scarico"** ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che, la presente concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n. 23 in data 02 FEBBRAIO 2022** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto dell'Autorizzazione Idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con Determinazione n. 763 del 08/03/2022 e acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con Prot. PG.2022.0038987 del 09/03/2022, espressa in senso favorevole con le seguenti valutazioni e prescrizioni:

- i **manufatti n.06** PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356803 e **n.07** PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356811, sono esclusi dal nulla-osta idraulico, poichè non interessano aree demaniali;
- il **manufatto n.03** PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169564 insiste sul Torrente Silla anziché Rio delle Saldine;
- Trattandosi di opere che possono interferire con strutture esistenti, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione/adeguamento/rifacimento delle suddette strutture o per lavori sui corsi d'acqua, gli oneri che ne derivano, per lo spostamento, anche provvisorio, o per l'adeguamento degli attraversamenti di cui al presente disciplinare tecnico, saranno a totale carico del richiedente come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della linea;
- Le aree demaniali su cui insistono i manufatti di scarico, dovranno essere sempre tenute in perfetto stato di manutenzione sia a monte che a valle dello stesso e il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
- È vietata qualsiasi modificazione altimetrica delle aree demaniali, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza,

e contenente le precisazioni tecniche e cartografiche **del progetto**, ed allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 1) ;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione di € 75,00;
- del deposito cauzionale di € 1.026,11;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Delegato Procuratore Speciale del Concessionario** in data 19/04/2022 (assunta agli atti con PG.2022.65202 del 20/04/2022);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla **Società HERA S.p.A.**, C.F. 04245520376 e con sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, nella persona del Delegato Procuratore Speciale, la concessione di attraversamento demaniale, ad uso occupazione demaniale con manufatti di scarico esistenti ubicati lungo sistema fognario BO27001 afferente all'impianto di depurazione di GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO:

- **n.01 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1014941**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169576", per occupazione di area demaniale con **condotta di scolmo in PVC diam 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Torrente Silla**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto

Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **58 antistante** Mapp. 103;

- **n.02 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169572**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169576", per occupazione di area demaniale con **collettore di scarico PVC diam. 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Torrente Silla**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **58 antistante** Mapp. 103;

- **n.03 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1042504**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 1042503", per occupazione di area demaniale con **collettore di scarico in PVC DN 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Torrente Silla**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **47 antistante** Mapp. 650;

- **n.04 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169564**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169562", per occupazione di area demaniale con **collettore di scarico in CLS DN 700 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Rio delle Saldine**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **47 antistante** Mapp. 739;

- **n.05 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169591**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169585", per occupazione di area demaniale con **condotta di scarico PVC DN 400 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**, lungo il Corso d'acqua **Fosso Campestre**, in Comune di Gaggio Montano (Bo) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Gaggio Montano (Bo) al Foglio **57 antistante** Mapp. 423;

2) di escludere dal presente atto i manufatti **n.06 PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356803** e **n.07 PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356811**, poichè non occupano area demaniale e pertanto non sono oggetto di concessione;

3) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2040** ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

4) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, **sono contenute nell'allegato disciplinare,** parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

5) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, **sono contenute nell'Autorizzazione Idraulica** del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con Determinazione n. 763 del 08/03/2022 e acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con Prot. PG.2022.0038987 del 09/03/2022, espressa in senso favorevole con prescrizioni, e **contenente le precisazioni** tecniche e cartografiche **del progetto,** ed allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 1) ;

6) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale per occupazione con, attraversamento con manufatto di scarico, di **€ 1.026,11,** ai sensi della D.G.R. 913/2009 per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile e della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

7) di dare atto che la cauzione, quantificata ai sensi dell'Art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissata in € 1.026,11,** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, è stata versata anticipatamente al **ritiro del presente atto** a favore di "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00 ,ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10) di inviare copia del presente provvedimento all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, e ad Arpae - Area Autorizzazione Concessioni Metropolitana Unità AUA e Acque Reflue, per gli adempimenti di competenza;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta dalla Società HERA S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4, nella persona del Delegato dal Procuratore Speciale;

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Silla, Sponda Sinistra

Comune: Gaggio Montano (Bo) al Foglio 58 antistante Mapp. 103 - n.01 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1014941, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169576", per occupazione di area demaniale con condotta di scolmo in PVC diam 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale;

Corso d'acqua: Torrente Silla, Sponda Sinistra

Comune: Gaggio Montano (Bo) al Foglio 58 antistante Mapp. 103 - n.02 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169572, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169576", per occupazione di area demaniale con collettore di scarico PVC diam. 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale;

Corso d'acqua: Torrente Silla, Sponda Sinistra

Comune: Gaggio Montano (Bo) al Foglio 47 antistante Mapp. 650 - n.03 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1042504, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 1042503", per occupazione di area demaniale con collettore di scarico in PVC DN 300 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale;

Corso d'acqua: Rio delle Saldine, Sponda Sinistra

Comune: Gaggio Montano (Bo) al Foglio 47 antistante Mapp. 739 - n.04 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169564, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169562", per occupazione di area demaniale con collettore di scarico in CLS DN 700 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale;

Corso d'acqua: Fosso Campestre, Alveo

Comune: Gaggio Montano (Bo) al Foglio 57 antistante Mapp. 423

- **n.05 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169591**, da "Pozzetto Scolmatore IDSAP 8169585", per occupazione di area demaniale con **condotta di scarico PVC DN 400 mm. e 1 mt. lineare in area demaniale**;

Pratica n. **BO21T0119** Domanda assunta al Prot. n. PG.2021.0187994 del 07/12/2021, integrata con Prot. n. PG.2022.0029278 del 22/02/2022, denominata **Istanza Gaggio Sud**

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per **l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto** come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, **nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi**;

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica.

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Per quanto concerne **l'attivazione degli scarichi** e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o

regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali.

Il **Titolare della concessione** demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale **è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso** ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4
Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'Atto e la scadenza è fissata **al 31/12/2040** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il **termine concesso**, **dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo**, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5
Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Art.6

Cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'Atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di **domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi** inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8
Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e quelle relative all'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'Autorizzazione Idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con Determinazione n. 763 del 08/03/2022 con particolare attenzione a quanto riportato ai punti 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 e 16, e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 1**) .

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****Atti amministrativi****PROTEZIONE CIVILE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 763 del 08/03/2022 BOLOGNA

Proposta: DPC/2022/783 del 04/03/2022

Struttura proponente: SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA IDRAULICA CON MANUFATTI DI SCARICO DEL SISTEMA FOGNARIO BO27001 GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO - ISTANZA GAGGIO SUD, CORSI D'ACQUA: TORRENTE SILLA - RIO DELLE SALDINE E VARI, COMUNE DI GAGGIO MONTANO- PROCEDIMENTO BO21T0119.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA

Firmatario: DAVIDE PARMEGGIANI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Davide Parmeggiani

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 09/03/2022 10:09:44 PG/2022/0038987

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- La D.G.R. n. 11 del 31 gennaio 2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrativo di Attività e Organizzazione di cui all'Art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto "Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 31/03/2021, n. 999, di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/04/2021;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 14/04/2021, n. 1142, a rettifica della propria Determinazione 999 del 31/03/2021;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904, sono assegnati all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio del nulla osta idraulico da parte dei Servizi territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna, registrate al Prot. del Servizio con n. Prot. 12/01/2022.0000978.E del 12/01/2022, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n. BO21T00119,

in favore della:

DITTA: Hera S.p.A.;

C.F. BO 04245520376; P.I. BO 04245520376;

per le seguenti opere:

n.01 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1014941 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Marchetti;

CORSO D'ACQUA: Torrente Silla; Sponda: in Sinistra Idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 58 - Mappale: 103;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di scolmo in pvc diam. 300 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE 8169576".

n.02 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169572 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Marchetti;

CORSO D'ACQUA: Torrente Silla; Sponda: in Sinistra Idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 58 - Mappale: 103;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di scolmo in pvc diam. 200 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE 8169576".

n.03 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1042504 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Panigale;

CORSO D'ACQUA: Torrente Silla; Sponda: in Sinistra Idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 47 - Mappale: 650;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di scolmo in pvc diam. 300 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE 1042503".

n.04 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169564 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA':

CORSO D'ACQUA: Rio delle Saldine; Sponda: in Sinistra Idraulica;
DATI CATASTALI: Foglio 47 - Mappale: 739;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di
scolmo in Cls diam. 700 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE
8169562".

n.05 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169591 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Marchetti;

CORSO D'ACQUA: Fosso Campestre; Sponda: in alveo;

DATI CATASTALI: Foglio 57 - Mappale: 430;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di
scolmo in pvc diam. 400 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE
8169585".

n.06 PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356803 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Cà de Brizzi;

CORSO D'ACQUA: Fosso Campestre poi Rio Naldi; Sponda: in alveo;

DATI CATASTALI: Foglio 55 - Mappale: 817;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di **area non demaniale** con
condotta di scolmo in pvc diam. 600 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE
11356801".

n.07 PUNTO DI SCARICO IDSAP 11356811 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Cà de Brizzi;

CORSO D'ACQUA: Fosso Campestre poi Rio Naldi; Sponda: in alveo;

DATI CATASTALI: Foglio 55 - Mappale: 60;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di **area non demaniale** con
condotta di scolmo in pvc diam. 400 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SOLLEVAMENTO - SOLLEVAMENTO 1039332
DOTATO DI SCARICATORE DI EMERGENZA 11356806".

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista altresì la documentazione integrativa, richiesta dal
Servizio scrivente con lettera registrata con Prot.
21/01/2022.0002339.U e pervenutaci con lettera registrata al
Servizio STPC di Bologna con Prot. 22/02/2022.0007617.E.

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di
pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di
tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non
altera negativamente il regime idraulico del corso d'acqua;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di rilasciare **il nulla osta ai soli fini idraulici**, fatti salvi i diritti di terzi in favore della:

DITTA: Hera S.p.A.;

C.F. BO 04245520376; P.I. BO 04245520376;

per le seguenti opere:

n.01 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1014941 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Marchetti;

CORSO D'ACQUA: Torrente Silla; Sponda: in Sinistra Idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 58 - Mappale: 103;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di scolmo in pvc diam. 300 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEMA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE 8169576".

n.02 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169572 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Marchetti;

CORSO D'ACQUA: Torrente Silla; Sponda: in Sinistra Idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 58 - Mappale: 103;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di scolmo in pvc diam. 200 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEMA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE 8169576".

n.03 PUNTO DI SCARICO IDSAP 1042504 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Panigale;

CORSO D'ACQUA: Torrente Silla; Sponda: in Sinistra Idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 47 - Mappale: 650;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di scolmo in pvc diam. 300 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEMA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE 1042503".

n.04 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169564 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA':

CORSO D'ACQUA: Rio delle Saldine; Sponda: in Sinistra Idraulica;
DATI CATASTALI: Foglio 47 - Mappale: 739;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di
scolmo in Cls diam. 700 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE
8169562".

n.05 PUNTO DI SCARICO IDSAP 8169591 - Esistente

COMUNE: Gaggio Montano; LOCALITA': Marchetti;

CORSO D'ACQUA: Fosso Campestre; Sponda: in alveo;

DATI CATASTALI: Foglio 57 - Mappale: 430;

DESCRIZIONE: per l'occupazione di area demaniale con condotta di
scolmo in pvc diam. 400 mm.

Elaborato Grafico: "SCHEDA SCOLMATORE - POZZETTO SCOLMATORE
8169585".

alle seguenti prescrizioni:

- 1) Trattandosi di opere che possono interferire con strutture esistenti, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione/adeguamento/rifacimento delle suddette strutture o per lavori sui corsi d'acqua, gli oneri che ne derivano, per lo spostamento, anche provvisorio, o per l'adeguamento degli attraversamenti di cui al presente disciplinare tecnico, saranno a totale carico del richiedente come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della linea.
- 2) Le opere assentite dovranno essere in conformità agli elaborati presentati.
- 3) Le aree concesse dovranno essere destinate esclusivamente all'uso sopra riportato.
- 4) Le aree demaniali su cui insistono i manufatti di scarico, dovranno essere sempre tenute in perfetto stato di manutenzione sia a monte che a valle dello stesso e il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 5) Nel caso in cui sia necessario proteggere con valvole anti-reflusso le condotte di scarico, al fine di evitare il rigurgito delle acque del corso d'acqua durante un evento di piena straordinario, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di vasche di accumulo che garantiscano la laminazione delle acque di scarico.
- 6) È vietata qualsiasi modificazione altimetrica delle aree demaniali, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.

- 7) Qualunque variante alle opere in oggetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
- 8) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, saranno a totale carico del soggetto autorizzato.
- 9) L'inottemperanza delle prescrizioni, contenute nel presente atto, comporterà la richiesta, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato.
- 10) Le opere assentite dovranno essere sempre tenute in perfetto stato di manutenzione e il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 11) Eventuali lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'area in questione e delle opere in essa presenti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del soggetto autorizzato.
- 12) I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sui corsi d'acqua dovuti alle opere assentite saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato.
- 13) L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero degli eventuali canoni già anticipati.
- 14) È vietato sub - concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.
- 15) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. Tale variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente.
- 16) In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, il concessionario dovrà provvedere alla dismissione delle opere ed al ripristino dell'area concessa; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.

- 17) Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al personale di questa Amministrazione, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.
- 18) Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- 19) La presente Autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze idrauliche o per il mancato rispetto delle prescrizioni ivi riportate, oltre che per motivazioni legate alla tutela della pubblica incolumità.

Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

Di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.

Davide Parmeggiani


r_Emiro. Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
ll'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

	14/10/2021						
REV. (Issue)	DATA (Date)	RED. (Edit.)	VER. (Ctrl.)	APP. (App.)	DESCRIZIONE (Description)		
					ULTIMA REV. (Last Issue)	SIGLA (Initials)	FIRMA (Signature)
					REDAZIONE (Edited by)		
					VERIFICA (Checked by)		
					APPROVAZIONE (Approved by)		
REPARTO (Department) FOGNATURA E DEPURAZIONE EMILIA – AREA BOLOGNA							
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (Plant or Project Name) POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 1042503							
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (Document Name) SCHEDA SCOLMATORE							
COMMESSA N. (Job N.)		ID. DOCUMENTO (Document ID)		NOME FILE (File Name)		PAG. (Page) 1	DI (Last) 6


1. RILIEVO DEL POZZETTO SCOLMATORE 1043092

Località Gaggio Montano –GPS - 4895223,51 NORD; 655059,69 EST- 526,66 m s.l.m

SEZIONE SCOLMATORE A-A

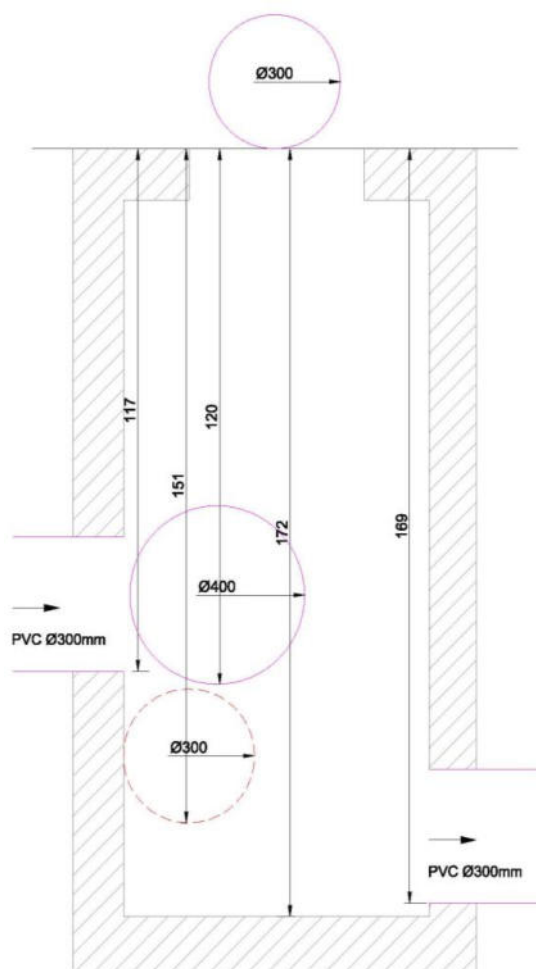

PIANTA SCOLMATORE

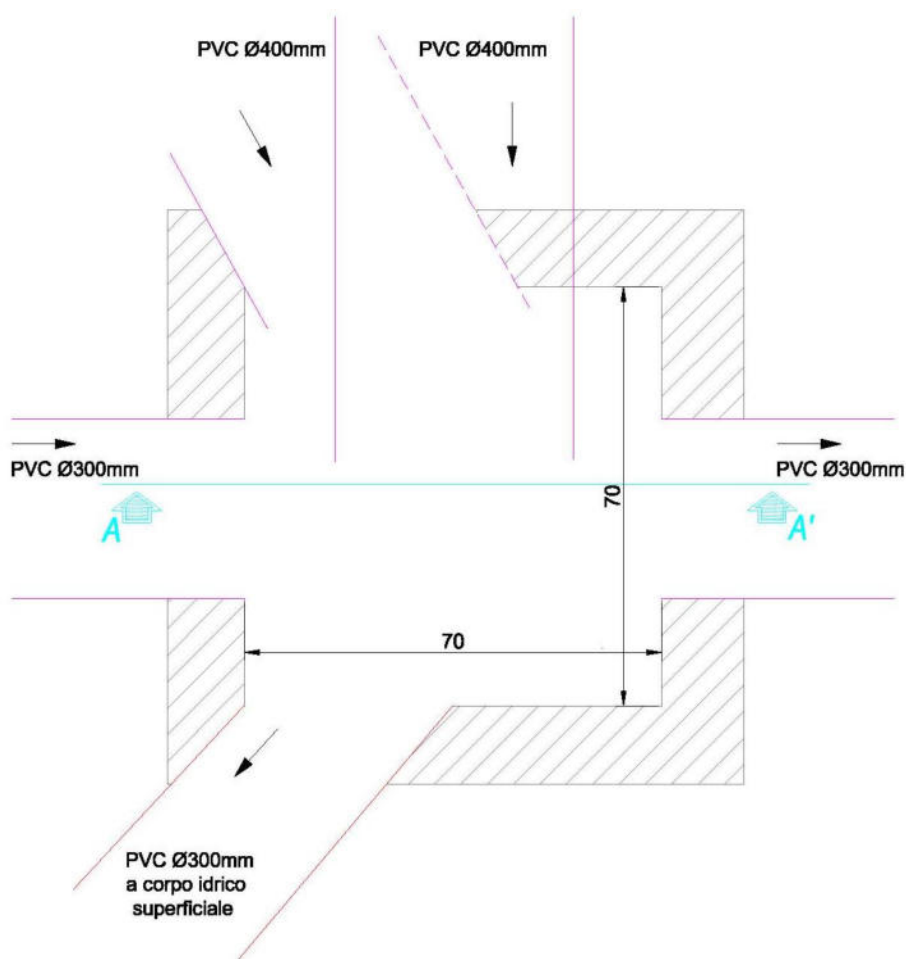




	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 1043092				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	4	12
SCHEMA SCOLMATORE					

2. RILIEVO DEL PUNTO DI SCARICO

GPS - 4895218,49 NORD; 655060,66 EST- 526,36 m s.l.m

Dimensionamento
indicativo

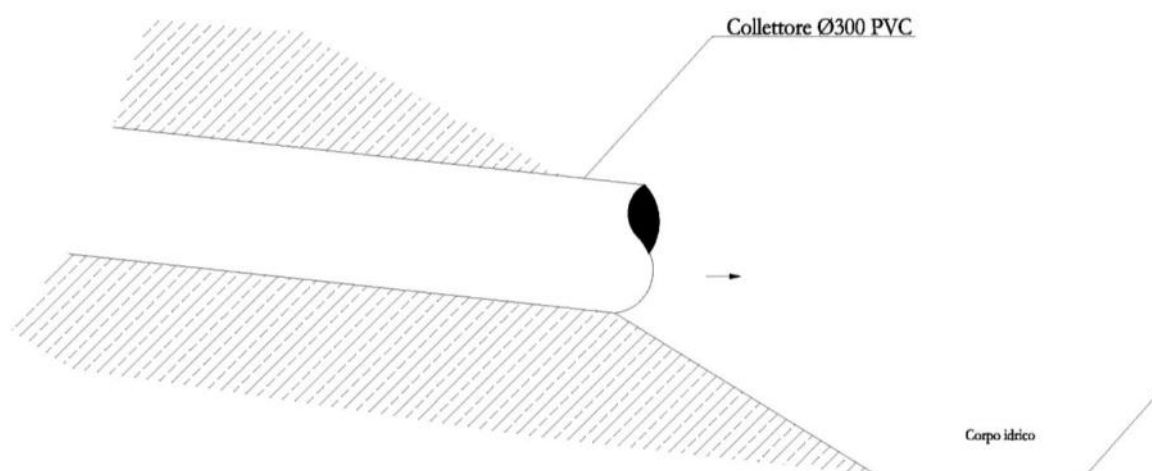

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO PUNTO DI SCARICO



FOTO BOTOLA SCOLMATORE



FOTO POZZETTO INTERNO



FOTO PANORAMICA



	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 1043092				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 8	DI (Last) 12
	SCHEMA SCOLMATORE				

4. CALCOLO COEFFICIENTE DI DILUIZIONE

4.1. OGGETTO E SCOPO

Scopo della relazione tecnica è certificare la correttezza del grado di diluizione rispetto alla prescrizione della normativa dei manufatti di scarico sulla base della rete afferente a ciascuno.

Nel calcolo del rapporto di diluizione si è tenuto conto della eventuale disposizione in serie dei manufatti lungo la rete mista.

4.2. CALCOLO DILUIZIONE

Il grado di diluizione, inteso come rapporto tra la portata massima allo scolmo e la portata nera media sulle 24 ore in tempo secco, è stato stimato con le seguenti ipotesi:

- **La portata media nera sulle 24 ore in tempo secco** del bacino afferente allo scolmatore di piena, è definita come la portata media sulle 24 ore delle acque reflue che provengono dai collettori di acque miste a servizio del bacino scolante. La portata nera media annua viene calcolata sulle 24 ore giornaliere moltiplicando il numero di abitanti equivalenti che incidono sull'area afferente allo scolmatore in esame per la dotazione idrica pro-capite che è pari a 250 [l/ab*giorno]. Lo scarico si è assunto di durata pari a 24 h/g.

L'area totale della zona in esame afferente al depuratore è pari a 40.126 (ha).

Da analisi specifica gli abitanti equivalenti riferiti alla zona afferente allo scolmatore risultano pari a:

- AE nominali = 581*.

*Da tabelle di riferimento DGR 569 del 15/04/2019

Considerando un coefficiente di afflusso in rete ϕ dell'80%, il calcolo della portata nera media annua è ottenuto come segue:

$$Q_{n,24} = (\phi \cdot \text{Dot} \cdot ab) / 86400 \text{ [l/s]} \quad (1)$$

dove:

ϕ	=	Coefficiente di dispersione	0,8
ab	=	Abitanti equivalenti relativi allo scolmatore 1042503	581 [AE]
Dot	=	Dotazione idrica giornaliera	250 [l/ab * di]

	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 1043092				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 9	DI (Last) 12
	SCHEMA SCOLMATORE				

La portata $Q_{n,24}$ così calcolata come dalla (1) risulta pari a 1.344 [l/s].

Per la determinazione della portata nera di punta giornaliera si vuole considerare un coefficiente di punta pari a 3. Dunque la $Q_{n,p}$ sarà pari a :

$$Q_{n,p} = 3Q_{n,24} = 4.032 \text{ [l/s]} \quad (2)$$

- **La massima portata allo scolmo o portata di attivazione dello scolmatore** è definita come il valore massimo della portata defluente verso il sistema fognario di valle raggiunta la quale si innesca lo scarico all'interno del corpo idrico superficiale di recapito. Tale portata è stata calcolata nell'ambito della conformazione idraulica della rete afferente, in particolare, per stimare la massima portata convogliata al sistema fognario di valle all'innescamento dello scolmo si è fatto ricorso, note le principali caratteristiche geometriche ed idrauliche del collettore di valle, alla scala di deflusso del collettore stesso. La scala di deflusso è determinata in condizioni di moto uniforme con una formula che lega la portata Q alle caratteristiche del condotto (pendenza, scabrezza, geometria trasversale) e della corrente (profondità, area bagnata, raggio idraulico).

La portata allo scolmo è quindi propria di ogni singolo scolmatore in quanto deriva dalle caratteristiche geometriche dello stesso.

Noto il battente idrico della condotta nera in uscita che deve instaurarsi affinché vi sia l'attivazione dello scolmatore (generalmente dato dalla differenza di quota tra la soglia di sfioro del manufatto o lo scorrimento del collettore scolmatore e lo scorrimento della condotta fognaria a valle), è stata determinata la massima portata nera convogliata a valle dall'innescamento degli scolmatori

	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 1043092				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	10	12
SCHEMA SCOLMATORE					

CALCOLO DELLA PORTATA EFFLUENTE ALLO SCOLMO SCOLMATORE - IDSAP 1042503

PRESA DI MAGRA: SEZIONE CIRCOLARE

Altezza della soglia di scolmo 0.18 m

Q effluente allo scolmo 41.633 l/s

DATI INPUT

DN (mm)	Materiale	Diametro interno (mm)	Pendenza (%)	Coefficiente scabrezza (Gaukler-Strickler)
300	PVC	300	0.300	90

DATI OUTPUT

Delta altezza idrica (m) (si divide il Dn in 20 parti)	Altezza idrica (m)	H/D	Fi	Sezione (mq)	Portata (lt/s)
0.015	0.015	0.05	0.90	0.0013	0.30
0.015	0.030	0.10	1.29	0.0037	1.29
0.015	0.045	0.15	1.59	0.0066	3.01
0.015	0.060	0.20	1.85	0.0101	5.43
0.015	0.075	0.25	2.09	0.0138	8.49
0.015	0.090	0.30	2.32	0.0178	12.14
0.015	0.105	0.35	2.53	0.0220	16.29
0.015	0.120	0.40	2.74	0.0264	20.88
0.015	0.135	0.45	2.94	0.0309	25.81
0.015	0.150	0.50	3.14	0.0353	30.98
0.015	0.165	0.55	3.34	0.0398	36.30
0.015	0.18	0.60	3.54	0.0443	41.63
0.015	0.195	0.65	3.75	0.0486	46.87
0.015	0.210	0.70	3.96	0.0529	51.88
0.015	0.225	0.75	4.19	0.0569	56.51
0.015	0.240	0.80	4.43	0.0606	60.57
0.015	0.255	0.85	4.69	0.0640	63.86
0.015	0.270	0.90	5.00	0.0670	66.05
0.015	0.285	0.95	5.38	0.0694	66.59
0.015	0.300	1.00	6.28	0.0707	61.97

I valori così ricavati delle portate in tempo secco ed allo scolmo consentono la stima del grado di diluizione.

Per le fognature di tipo misto, la portata di inizio sfioro viene individuata adottando un opportuno valore del coefficiente di diluizione Cd (>5). Il coefficiente di diluizione è definito come il rapporto tra la portata soglia e la portata nera diluita.

In fase di verifica della funzionalità idraulica dell'organo regolatore si provvede al calcolo del Cd stimato così come segue:

$$Cd = Q_{eff. scolm} / Q_{n,24}$$

(3)

	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 1043092				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 11	DI (Last) 12
	SCHEMA SCOLMATORE				

SCOLMATORE 1042503

Codice	Ubicazione Scolmatori	Comune	Abitanti Equivalenti (AE)	Superficie relativa al singolo scolmatore (ha)	Q media nera (l/s)	Q di punta (l/s)	Q effluente allo scolmo (l/s)	Coefficiente di diluizione stimato
11356801	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	43	2.957	0.099	-	-	-
11362667	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	1	0.001	0.002	-	-	-
11356806	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	56	3.913	0.129	-	-	-
8169562	VIA ROMA 201	GAGGIO MONTANO	308	21.292	0.713	-	-	-
1042503 parziale	LOCALITA' PANIGALI	GAGGIO MONTANO	173	11.963	0.401	-	41.633	-
1042503 totale	LOCALITA' PANIGALI	GAGGIO MONTANO	581	40.126	1.344	4.032	41.633	30.978

$Q_{\text{media nera}} = \sum Q_{\text{media nera scolmatori a monte dello scolmatore IDSAP 1042503}} = 1.344 \text{ l/s}$

$\text{Coefficiente di diluizione stimato} = Q_{\text{eff. allo scolmo}} / Q_{\text{media nera}} = 41.633 / 1.344 = 30.978 > 5$


In accordo con la normativa vigente, DGR 286/2005, la portata di sfioro risulta essere maggiore del 30% della portata nera di punta ($3Q_{n,24}$).

$Q_{\text{eff. allo scolmo}} > 3Q_{n,24} + 30\% 3Q_{n,24}$

$Q_{\text{eff. allo scolmo}} = 41.633 > 5.242$

r_Emiro, Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
l'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

5. PLANIMETRIA CATASTALE SU CTR

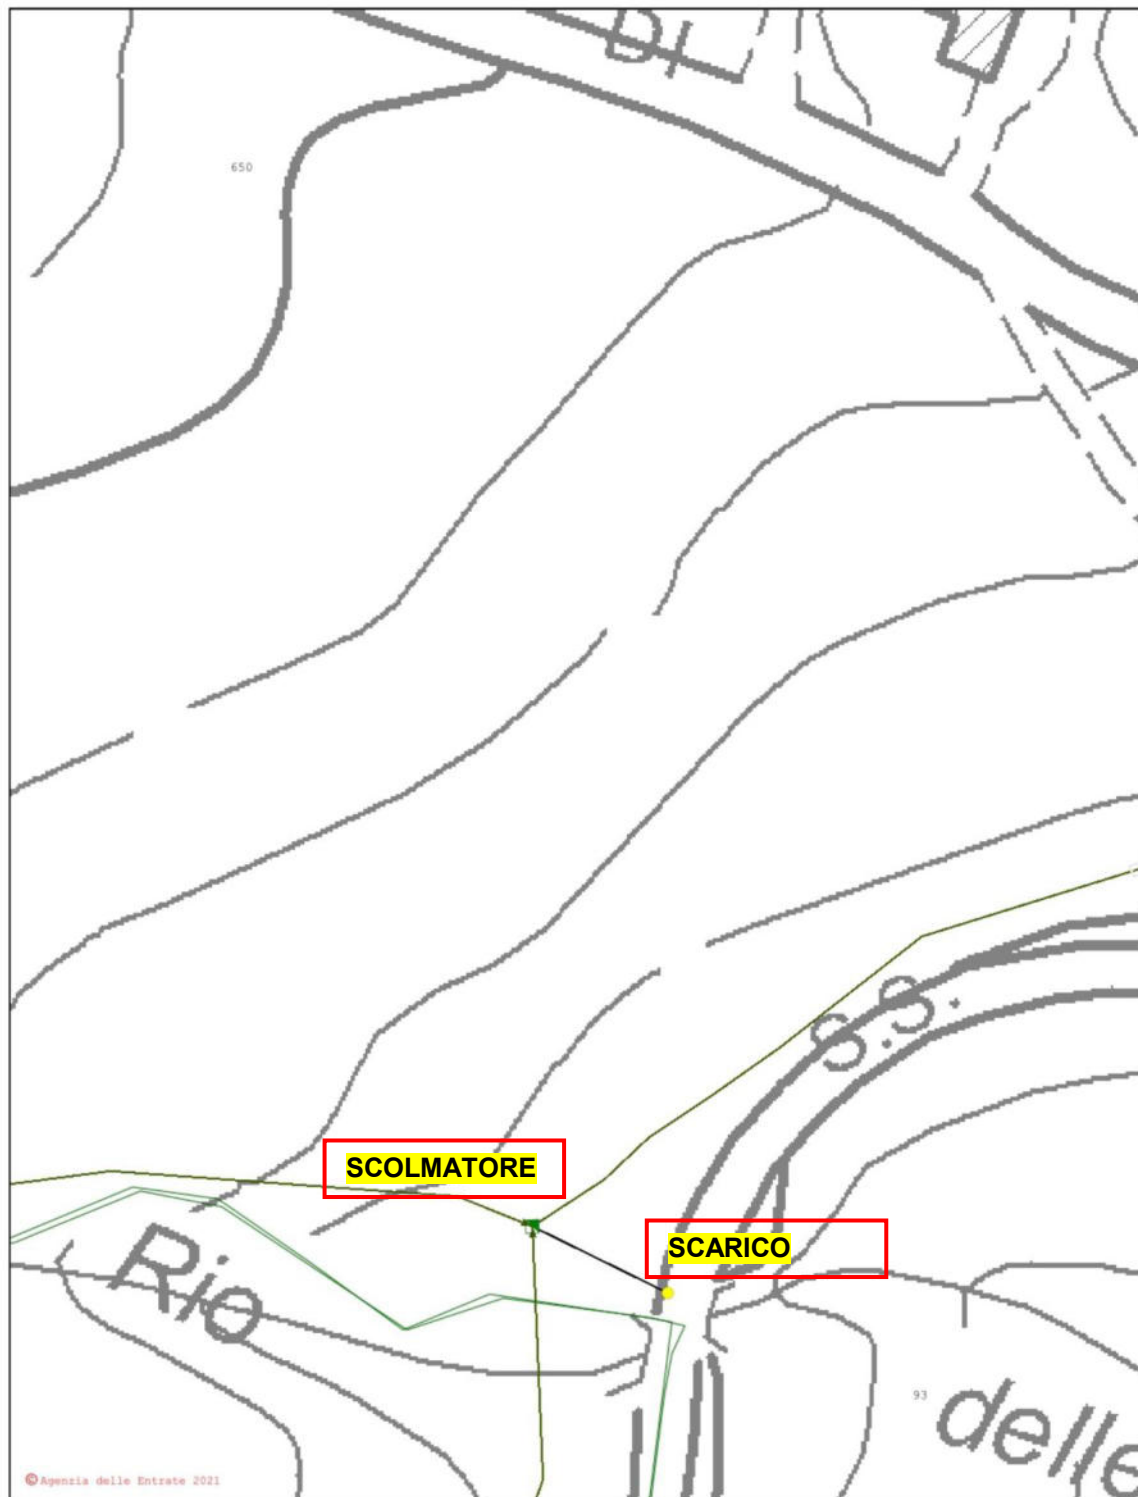

HERA S.p.A.

Stampa non in scala

Data: 14-ott-2021

Webgis



SCOLMATORE 1042503
GAGGIO MONTANO
F 47 M 650



r_Emiro. Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
ll'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

	13/10/2021								
REV. (Issue)	DATA (Date)	RED. (Edit.)	VER. (Ctrl.)	APP. (App.)	DESCRIZIONE (Description)				
							ULTIMA REV. (Last Issue)	SIGLA (Initials)	FIRMA (Signature)
							REDAZIONE (Edited by)		
							VERIFICA (Checked by)		
							APPROVAZIONE (Approved by)		
REPARTO (Department) FOGNATURA E DEPURAZIONE EMILIA – AREA BOLOGNA									
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (Plant or Project Name) POZZETTO SCOLMATORE 8169562									
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (Document Name) SCHEDA SCOLMATORE									
COMMESSA N. (Job N.)			ID. DOCUMENTO (Document ID)		NOME FILE (File Name)		PAG. (Page) 1	DI (Last) 5	


1. RILIEVO DEL POZZETTO SCOLMATORE 8169562

Le coordinate e la quota sono state rilevate utilizzando la rete GNSS (global navigation satellite system) e la rete RTK (Real Time Kinematic) della regione Emilia Romagna


Coordinate: 4895221,008 NORD; 654927,862 EST- 548,326 m s.l.m.

RTCM-Ref

PIANTA SCOLMATORE

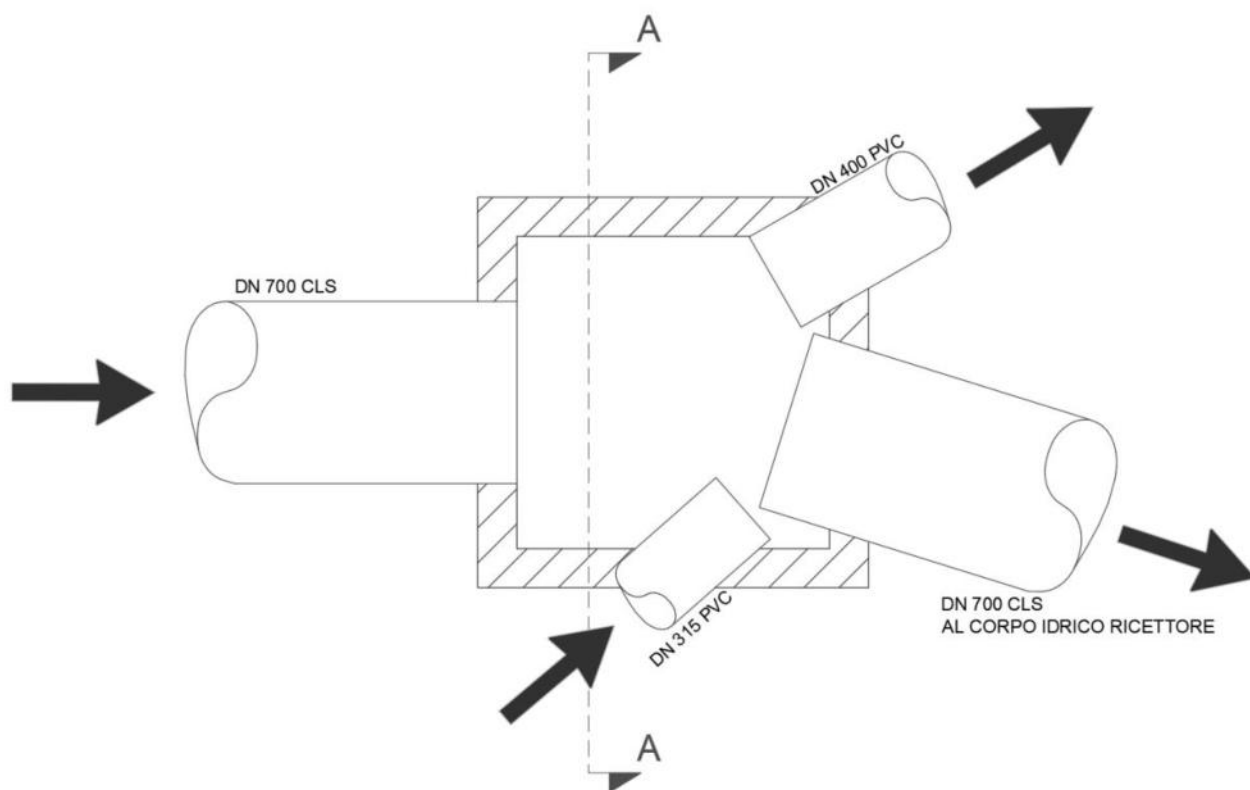


SEZIONE A-A SCOLMATORE

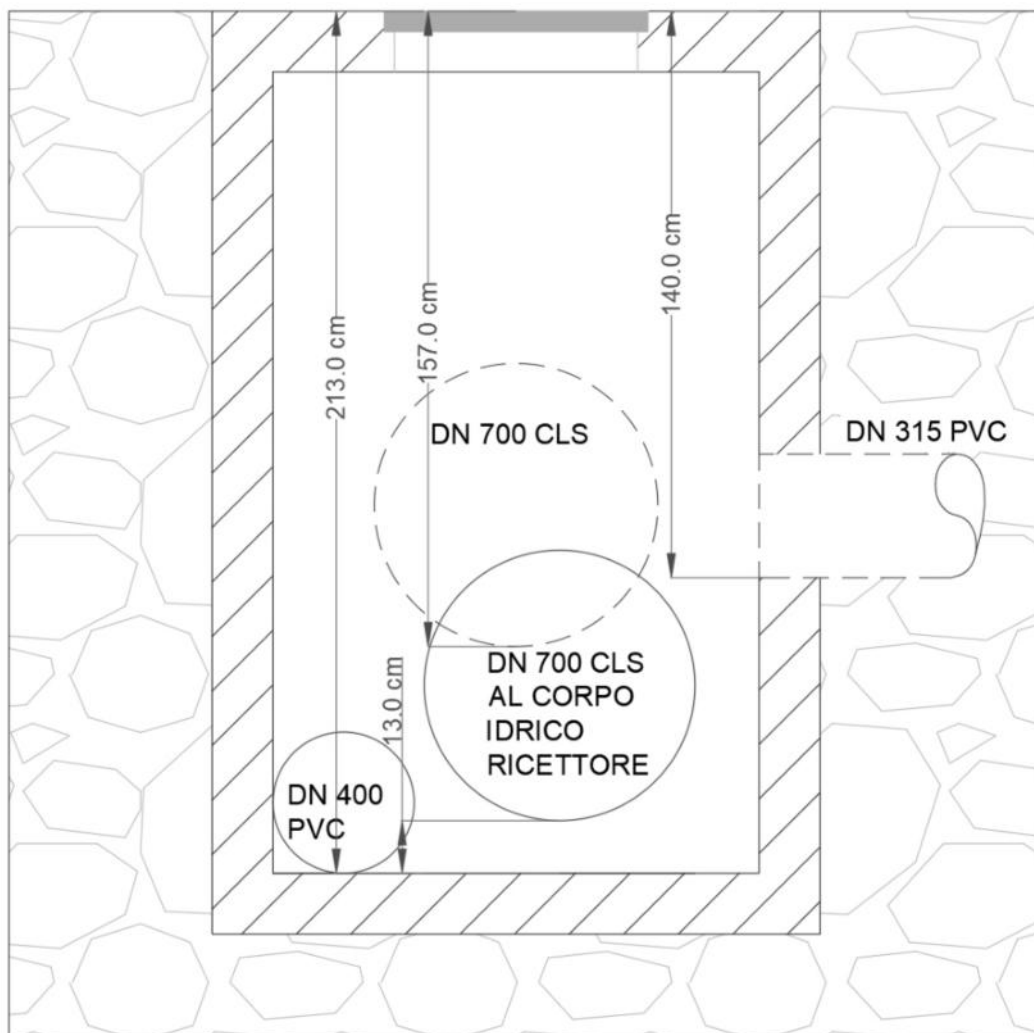

2. PUNTO DI SCARICO 8169564

Coordinate: 4895217,642 NORD; 654935,849 EST; H= 545,897 m s.l.m

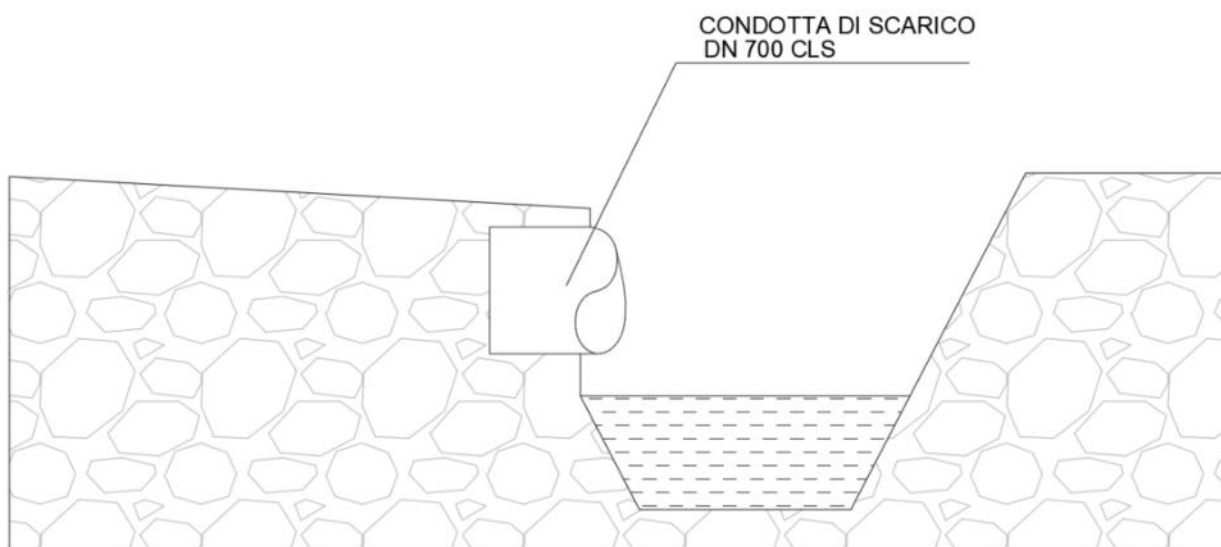

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO SCOLMATORE




PANORAMICA BOCCAPORTO



PANORAMICA PUNTO DI SCARICO



4. SCHEMA RETE FOGNARIA

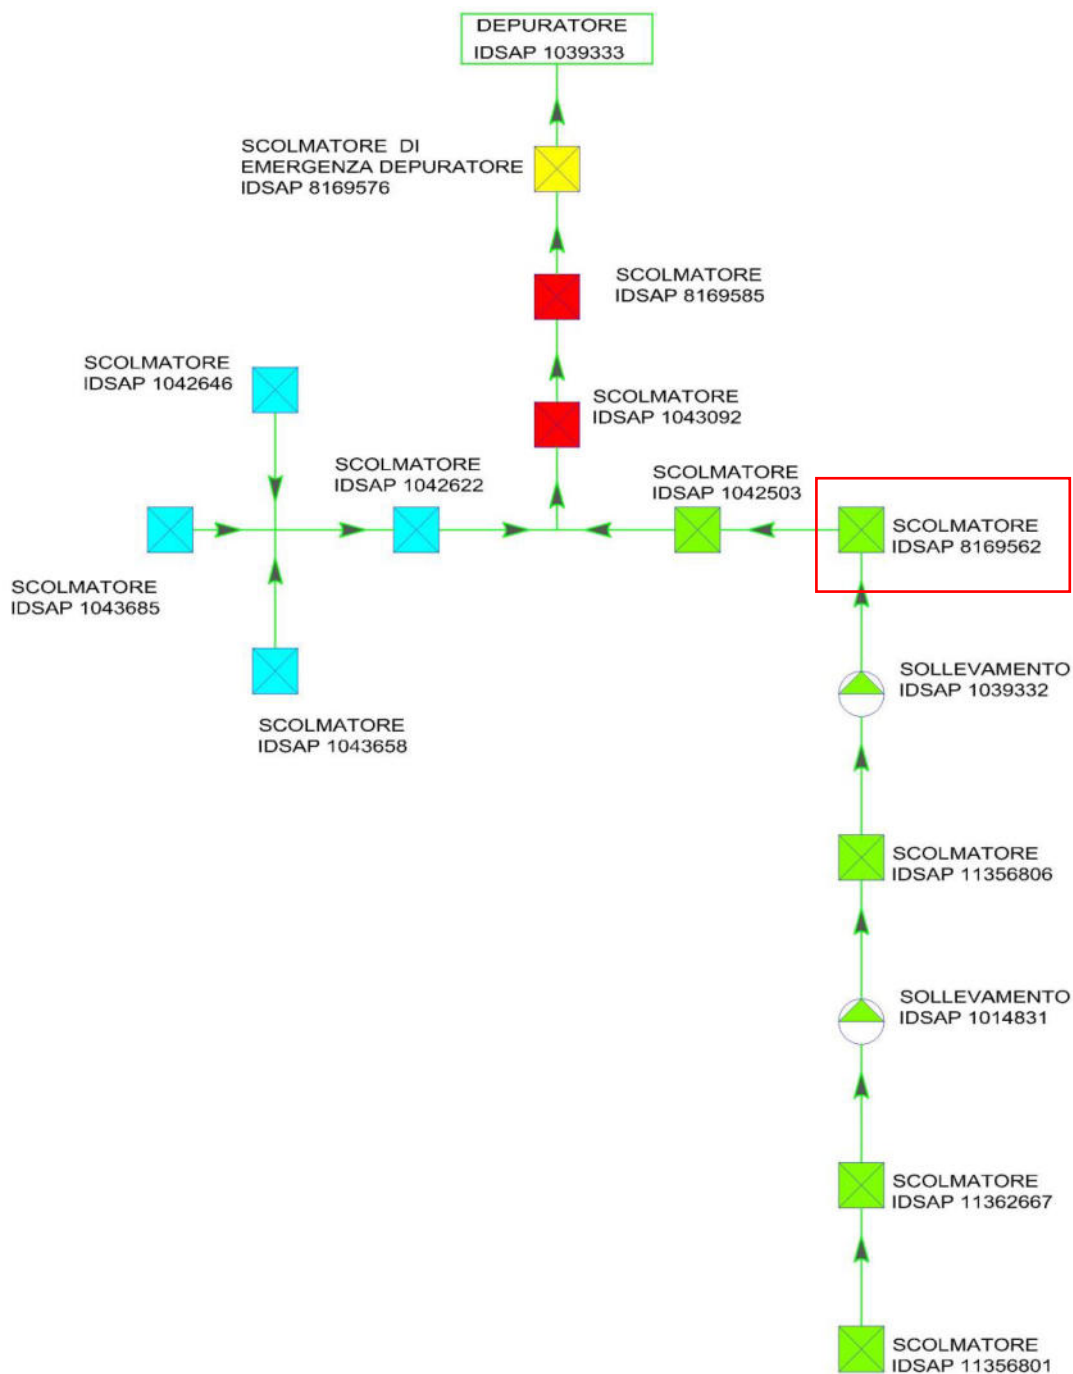

	POZZETTO SCOLMATORE 8169562				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	9	13
SCHEMA SCOLMATORE					

5. CALCOLO COEFFICIENTE DI DILUIZIONE

5.1. OGGETTO E SCOPO

Scopo della relazione tecnica è certificare la correttezza del grado di diluizione rispetto alla prescrizione della normativa dei manufatti di scarico sulla base della rete afferente a ciascuno.

Nel calcolo del rapporto di diluizione si è tenuto conto della eventuale disposizione in serie dei manufatti lungo la rete mista.

5.2. CALCOLO DILUIZIONE

Il grado di diluizione, inteso come rapporto tra la portata massima allo scolmo e la portata nera media sulle 24 ore in tempo secco, è stato stimato con le seguenti ipotesi:

- **La portata media nera sulle 24 ore in tempo secco** del bacino afferente allo scolmatore di piena, è definita come la portata media sulle 24 ore delle acque reflue che provengono dai collettori di acque miste a servizio del bacino scolante. La portata nera media annua viene calcolata sulle 24 ore giornaliere moltiplicando il numero di abitanti equivalenti che incidono sull'area afferente allo scolmatore in esame per la dotazione idrica pro-capite che è pari a 250 [l/ab*giorno]. Lo scarico si è assunto di durata pari a 24 h/g.

L'area totale della zona in esame afferente al depuratore è pari a 28.163 (ha).

Da analisi specifica gli abitanti equivalenti riferiti alla zona afferente allo scolmatore risultano pari a:

- AE nominali = 408*.

*Da tabelle di riferimento DGR 569 del 15/04/2019

Considerando un coefficiente di afflusso in rete ϕ dell'80%, il calcolo della portata nera media annua è ottenuto come segue:

$$Q_{n,24} = (\phi \cdot \text{Dot} \cdot ab) / 86400 \text{ [l/s]} \quad (1)$$

dove:

ϕ	=	Coefficiente di dispersione	0,8
ab	=	Abitanti equivalenti relativi allo scolmatore 8169562	408 [AE]
Dot	=	Dotazione idrica giornaliera	250 [l/ab * di]

	POZZETTO SCOLMATORE 8169562				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 10	DI (Last) 13
	SCHEMA SCOLMATORE				

La portata $Q_{n,24}$ così calcolata come dalla **(1)** risulta pari a 0.943 [l/s].

Per la determinazione della portata nera di punta giornaliera si vuole considerare un coefficiente di punta pari a 3. Dunque la $Q_{n,p}$ sarà pari a :

$$Q_{n,p} = 3Q_{n,24} = 2.830 \text{ [l/s]} \quad (2)$$

- **La massima portata allo scolmo o portata di attivazione dello scolmatore** è definita come il valore massimo della portata defluente verso il sistema fognario di valle raggiunta la quale si innesca lo scarico all'interno del corpo idrico superficiale di recapito. Tale portata è stata calcolata nell'ambito della conformazione idraulica della rete afferente, in particolare, per stimare la massima portata convogliata al sistema fognario di valle all'innescamento dello scolmo si è fatto ricorso, note le principali caratteristiche geometriche ed idrauliche del collettore di valle, alla scala di deflusso del collettore stesso. La scala di deflusso è determinata in condizioni di moto uniforme con una formula che lega la portata Q alle caratteristiche del condotto (pendenza, scabrezza, geometria trasversale) e della corrente (profondità, area bagnata, raggio idraulico).

La portata allo scolmo è quindi propria di ogni singolo scolmatore in quanto deriva dalle caratteristiche geometriche dello stesso.

Noto il battente idrico della condotta nera in uscita che deve instaurarsi affinché vi sia l'attivazione dello scolmatore (generalmente dato dalla differenza di quota tra la soglia di sfioro del manufatto o lo scorrimento del collettore scolmatore e lo scorrimento della condotta fognaria a valle), è stata determinata la massima portata nera convogliata a valle dall'innescamento degli scolmatori

	POZZETTO SCOLMATORE 8169562				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	11	13
SCHEMA SCOLMATORE					

CALCOLO DELLA PORTATA EFFLUENTE ALLO SCOLMO
SCOLMATORE - IDSAP 8169562

PRESA DI MAGRA: SEZIONE CIRCOLARE

Altezza della soglia di scolmo 0.13 m

Q effluente allo scolmo	26.135	l/s
--------------------------------	---------------	------------

DATI INPUT

DN (mm)	Materiale	Diametro interno (mm)	Pendenza (%)	Coefficiente scabrezza (Gaukler-Strickler)
400	PVC	400	0.300	90

DATI OUTPUT

Delta altezza idrica (m)					
(si divide il Dn in 20 parti)	Altezza idrica (m)	H/D	Fi	Sezione (mq)	Portata (lt/s)
0.020	0.020	0.05	0.90	0.0023	0.64
0.020	0.040	0.10	1.29	0.0065	2.79
0.020	0.060	0.15	1.59	0.0118	6.49
0.020	0.080	0.20	1.85	0.0179	11.69
0.020	0.100	0.25	2.09	0.0246	18.28
0.020	0.120	0.30	2.32	0.0317	26.14
0.020	0.140	0.35	2.53	0.0392	35.09
0.020	0.160	0.40	2.74	0.0469	44.97
0.020	0.180	0.45	2.94	0.0548	55.59
0.020	0.200	0.50	3.14	0.0628	66.73
0.020	0.220	0.55	3.34	0.0708	78.17
0.020	0.24	0.60	3.54	0.0787	89.66
0.020	0.260	0.65	3.75	0.0865	100.95
0.020	0.280	0.70	3.96	0.0940	111.74
0.020	0.300	0.75	4.19	0.1011	121.70
0.020	0.320	0.80	4.43	0.1078	130.45
0.020	0.340	0.85	4.69	0.1138	137.52
0.020	0.360	0.90	5.00	0.1191	142.24
0.020	0.380	0.95	5.38	0.1233	143.40
0.020	0.400	1.00	6.28	0.1257	133.46

I valori così ricavati delle portate in tempo secco ed allo scolmo consentono la stima del grado di diluizione.

Per le fognature di tipo misto, la portata di inizio sfioro viene individuata adottando un opportuno valore del coefficiente di diluizione Cd (>5). Il coefficiente di diluizione è definito come il rapporto tra la portata soglia e la portata nera diluita.

In fase di verifica della funzionalità idraulica dell'organo regolatore si provvede al calcolo del Cd stimato così come segue:

Cd = Qeff. scolm/ Qn,24

(3)

r_emiro, Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
 Il art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

	POZZETTO SCOLMATORE 8169562				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 12	DI (Last) 13
	SCHEMA SCOLMATORE				

SCOLMATORE 8169562

Codice	Ubicazione Scolmatori	Comune	Abitanti Equivalenti (AE)	Superficie relativa al singolo scolmatore (ha)	Q media nera (l/s)	Q di punta (l/s)	Q effluente allo scolmo (l/s)	Coefficiente di diluizione stimato
11356801	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	43	2.957	0.099	-	-	-
11362667	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	1	0.001	0.002	-	-	-
11356806	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	56	3.913	0.129	-	-	-
8169562 parziale	VIA ROMA 201	GAGGIO MONTANO	308	21.292	0.713	-	26.135	-
8169562 totale	VIA ROMA 201	GAGGIO MONTANO	408	28.163	0.943	2.830	26.135	27.707

$Q_{media\ nera} = \sum Q_{media\ nera\ scolmatori\ a\ monte\ dello\ scolmatore\ IDSAP\ 8169562} = 0.943\ l/s$

$Coefficiente\ di\ diluizione\ stimato = Q_{eff.\ allo\ scolmo} / Q_{media\ nera} = 26.135 / 0.943 = 27.707 > 5$

In accordo con la normativa vigente, DGR 286/2005, la portata di sfioro risulta essere maggiore del 30% della portata nera di punta ($3Q_{n,24}$).

$Q_{eff.\ allo\ scolmo} > 3Q_{n,24} + 30\% \ 3Q_{n,24}$


$Q_{eff.\ allo\ scolmo} = 26.135 > 3.679$

r_Emiro.Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
l'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

r.Emiro. Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
ll'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

 Holding Energia Risorse Ambiente Direzione Acqua	POZZETTO SCOLMATORE 8169562				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	13	13
SCHEMA SCOLMATORE					

6. PLANIMETRIA CATASTALE SU CTR

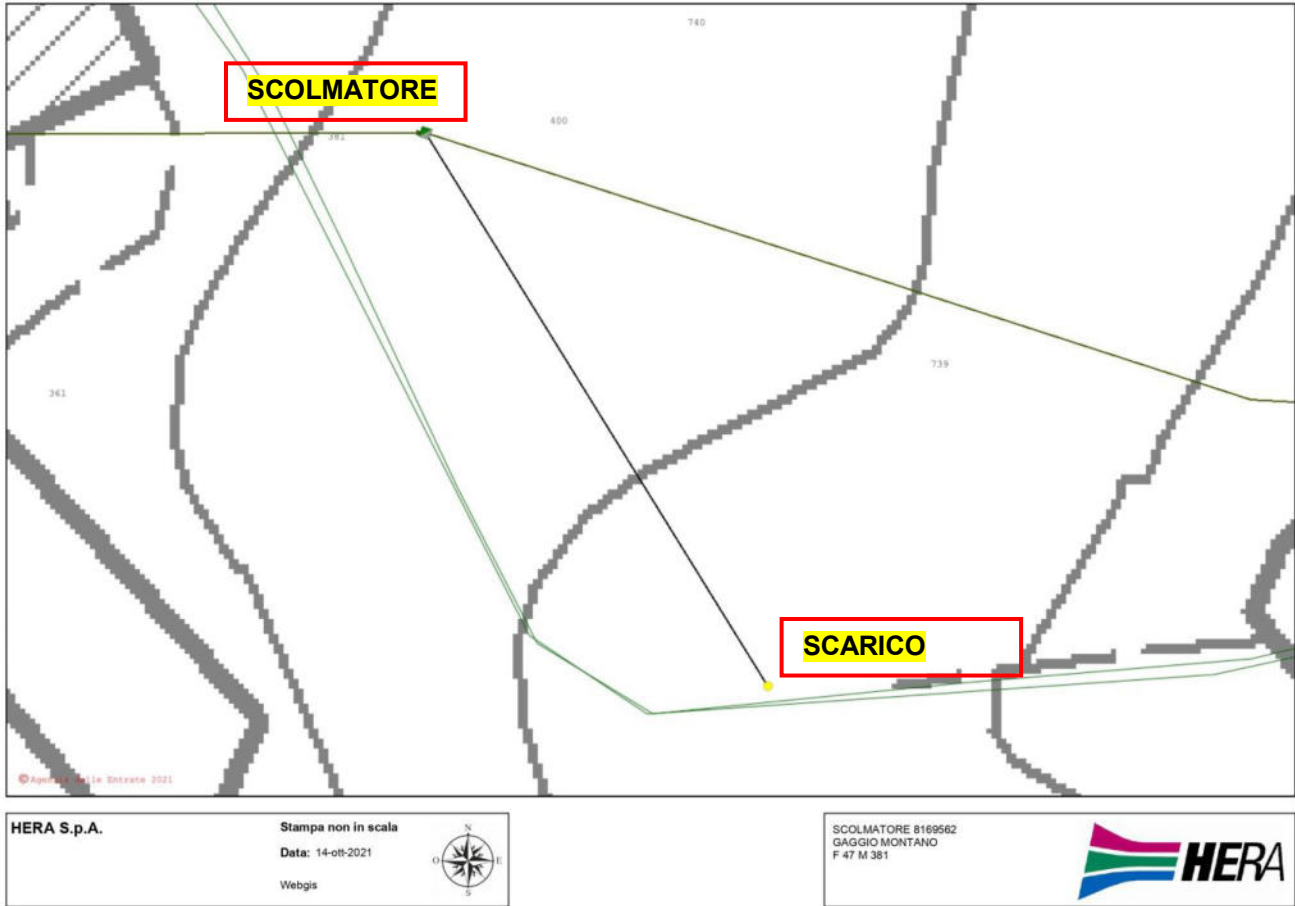


r_emi.ro. Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
ll'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

	15/10/2021								
REV. (Issue)	DATA (Date)	RED. (Edit.)	VER. (Ctrl.)	APP. (App.)	DESCRIZIONE (Description)				
							ULTIMA REV. (Last Issue)	SIGLA (Initials)	FIRMA (Signature)
							REDAZIONE (Edited by)		
							VERIFICA (Checked by)		
							APPROVAZIONE (Approved by)		
REPARTO (Department) FOGNATURA E DEPURAZIONE EMILIA – AREA BOLOGNA									
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (Plant or Project Name) POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 8169576									
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (Document Name) SCHEDA SCOLMATORE									
COMMESSA N. (Job N.)			ID. DOCUMENTO (Document ID)		NOME FILE (File Name)		PAG. (Page) 1	DI (Last) 6	


1. RILIEVO DEL POZZETTO SCOLMATORE 8169576

Località Torretta Gaggio Montano –GPS - 4894425,90 NORD; 656123,99 EST- 264,22 m s.l.m

SEZIONE SCOLMATORE A-A

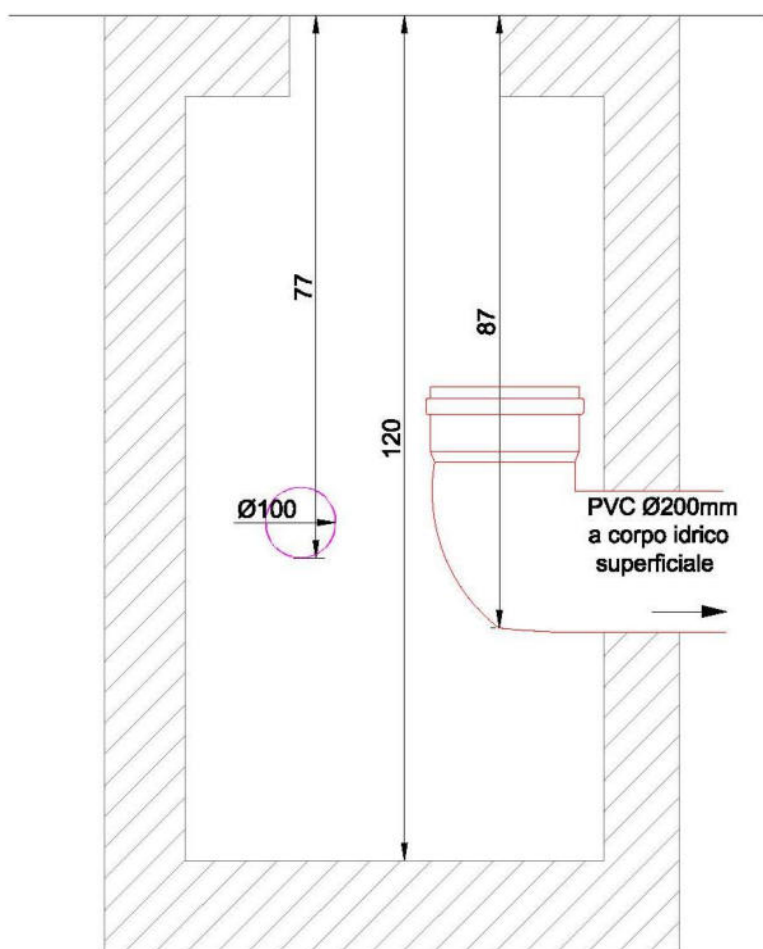

PIANTA SCOLMATORE

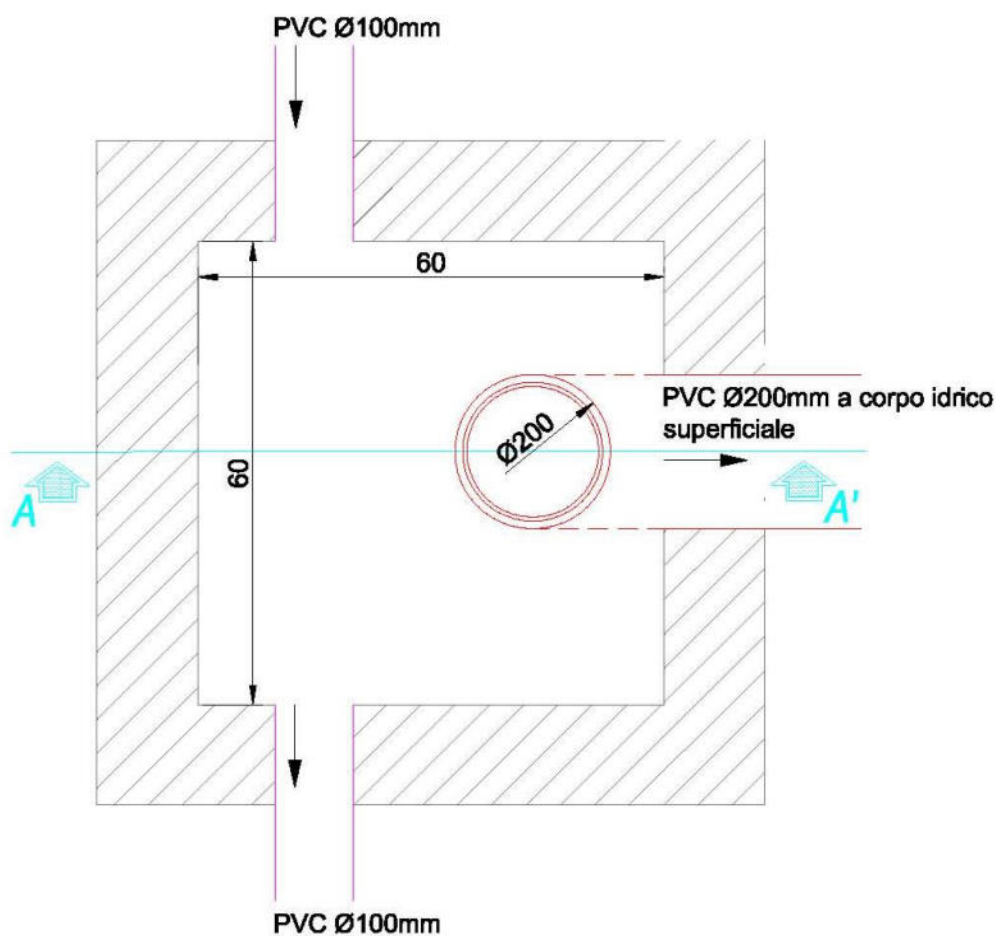




	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 8169576 IMPIANTO DI DEPURAZIONE				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	4	11
SCHEMA SCOLMATORE					

2. RILIEVO DEL PUNTO DI SCARICO

Dimensionamento
indicativo

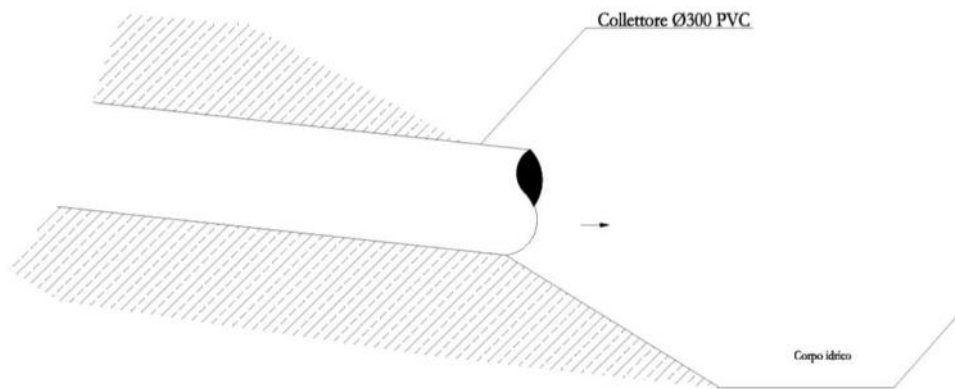

r_emiro.Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
ll'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO BOTOLA SCOLMATORE



FOTO POZZETTO INTERNO



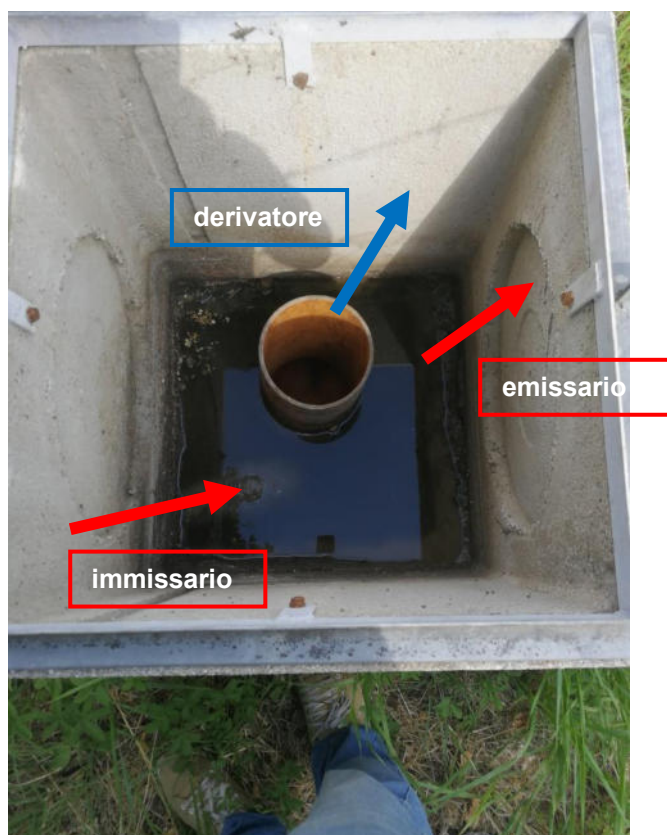


FOTO PANORAMICA

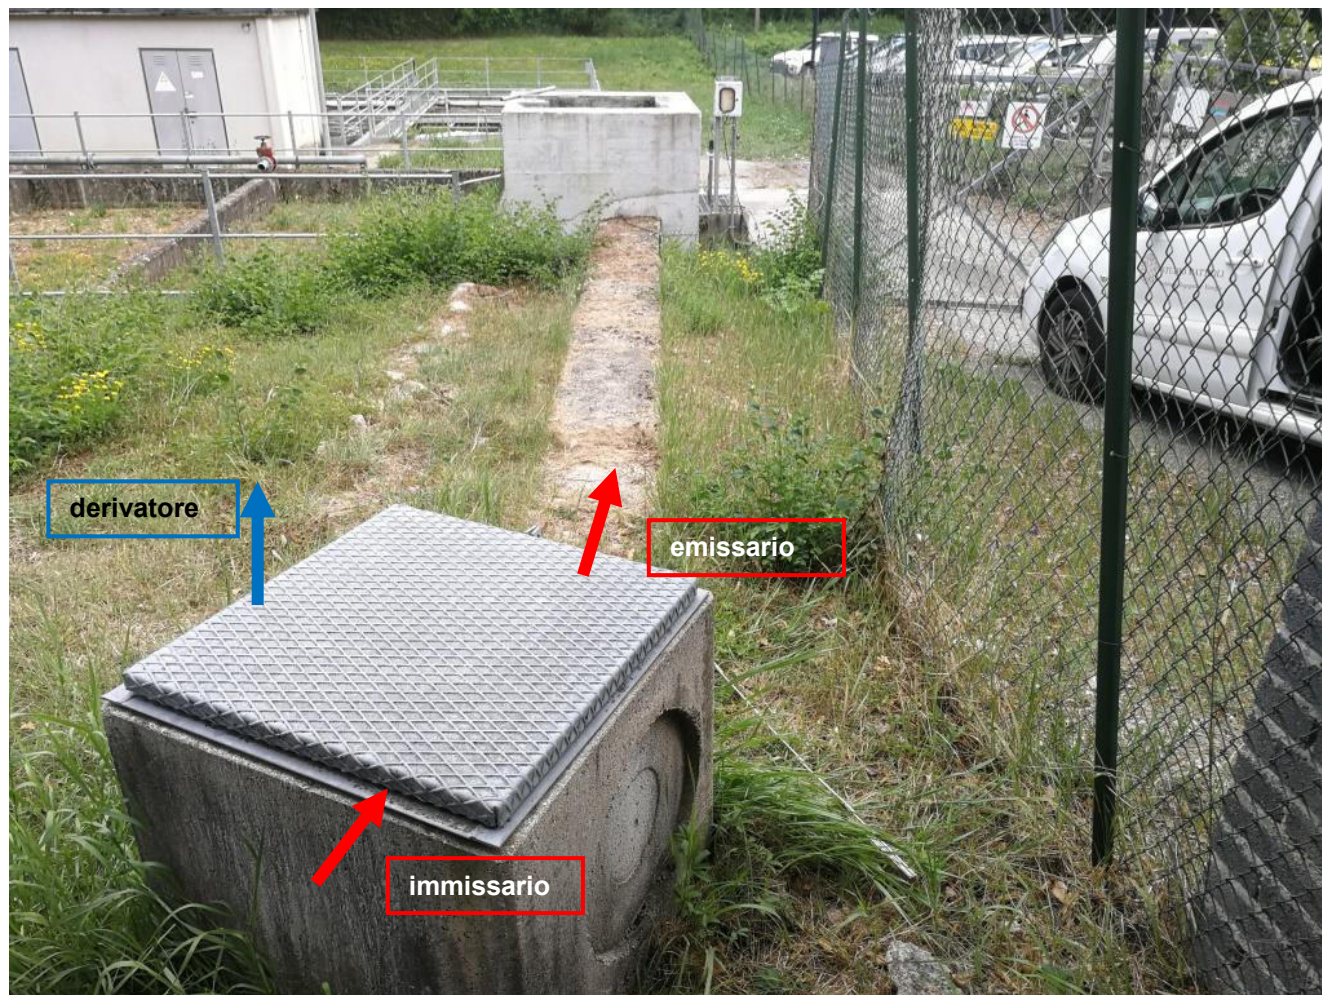

3. SCHEMA RETE FOGNARIA

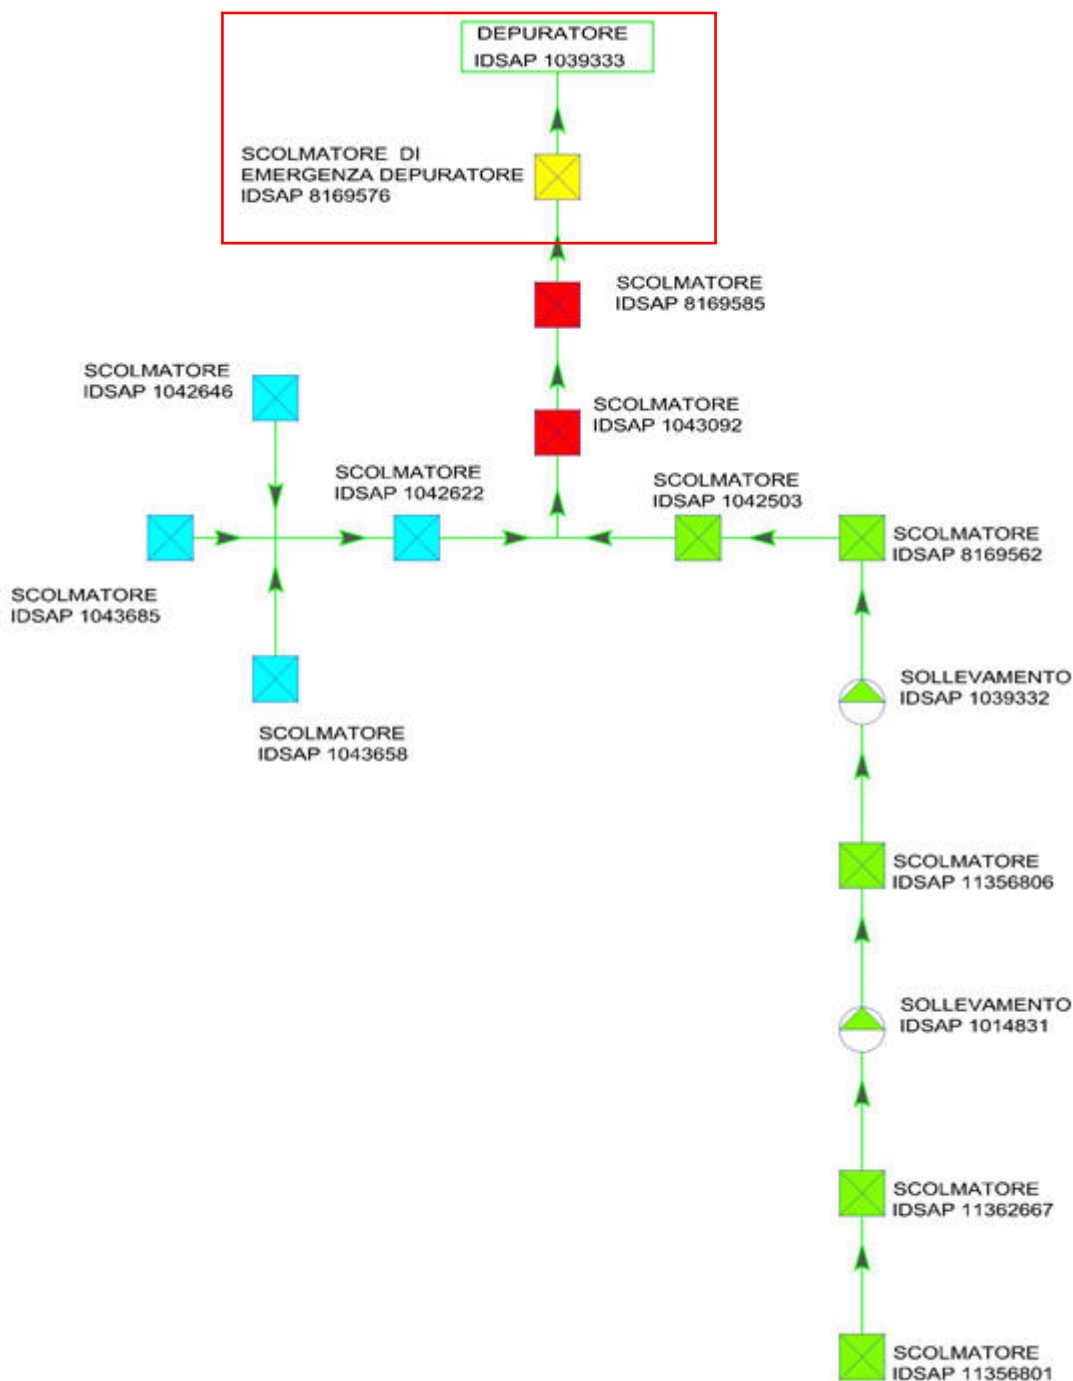

	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 8169576 IMPIANTO DI DEPURAZIONE				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 8	DI (Last) 11
	SCHEMA SCOLMATORE				

4. CALCOLO COEFFICIENTE DI DILUIZIONE

4.1. OGGETTO E SCOPO

Scopo della relazione tecnica è certificare la correttezza del grado di diluizione rispetto alla prescrizione della normativa dei manufatti di scarico sulla base della rete afferente a ciascuno.

Nel calcolo del rapporto di diluizione si è tenuto conto della eventuale disposizione in serie dei manufatti lungo la rete mista.

4.2. CALCOLO DILUIZIONE

Il grado di diluizione, inteso come rapporto tra la portata massima allo scolmo e la portata nera media sulle 24 ore in tempo secco, è stato stimato con le seguenti ipotesi:

- **La portata media nera sulle 24 ore in tempo secco** del bacino afferente allo scolmatore di piena, è definita come la portata media sulle 24 ore delle acque reflue che provengono dai collettori di acque miste a servizio del bacino scolante. La portata nera media annua viene calcolata sulle 24 ore giornaliere moltiplicando il numero di abitanti equivalenti che incidono sull'area afferente allo scolmatore in esame per la dotazione idrica pro-capite che è pari a 250 [l/ab*giorno]. Lo scarico si è assunto di durata pari a 24 h/g.

L'area totale della zona in esame afferente al depuratore è pari a 113.342 (ha).

Da analisi specifica gli abitanti equivalenti riferiti alla zona afferente allo scolmatore risultano pari a:

- AE nominali = 1640*.

*Da tabelle di riferimento DGR 569 del 15/04/2019

Considerando un coefficiente di afflusso in rete ϕ dell'80%, il calcolo della portata nera media annua è ottenuto come segue:

$$Q_{n,24} = (\phi \cdot \text{Dot} \cdot ab) / 86400 \text{ [l/s]} \quad (1)$$

dove:

ϕ	=	Coefficiente di dispersione	0,8
ab	=	Abitanti equivalenti relativi allo scolmatore 8169576	1640 [AE]
Dot	=	Dotazione idrica giornaliera	250 [l/ab * di]

	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 8169576 IMPIANTO DI DEPURAZIONE				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	9	11
SCHEMA SCOLMATORE					

La portata $Q_{n,24}$ così calcolata come dalla (1) risulta pari a 3.796 [l/s].

Per la determinazione della portata nera di punta giornaliera si vuole considerare un coefficiente di punta pari a 3. Dunque la $Q_{n,p}$ sarà pari a :

$$Q_{n,p} = 3Q_{n,24} = 11.389 \text{ [l/s]} \quad (2)$$

- **La massima portata allo scolmo o portata di attivazione dello scolmatore** è definita come il valore massimo della portata defluente verso il sistema fognario di valle raggiunta la quale si innesca lo scarico all'interno del corpo idrico superficiale di recapito. Tale portata è stata calcolata nell'ambito della conformazione idraulica della rete afferente, in particolare, per stimare la massima portata convogliata al sistema fognario di valle all'innescamento dello scolmo si è fatto ricorso, note le principali caratteristiche geometriche ed idrauliche del collettore di valle, alla scala di deflusso del collettore stesso. La scala di deflusso è determinata in condizioni di moto uniforme con una formula che lega la portata Q alle caratteristiche del condotto (pendenza, scabrezza, geometria trasversale) e della corrente (profondità, area bagnata, raggio idraulico).

La portata allo scolmo è quindi propria di ogni singolo scolmatore in quanto deriva dalle caratteristiche geometriche dello stesso.

Noto il battente idrico della condotta nera in uscita che deve instaurarsi affinché vi sia l'attivazione dello scolmatore (generalmente dato dalla differenza di quota tra la soglia di sfioro del manufatto o lo scorrimento del collettore scolmatore e lo scorrimento della condotta fognaria a valle), è stata determinata la massima portata nera convogliata a valle dall'innescamento degli scolmatori.

Considerando la geometria dello scolmatore, il carico idraulico sulla condotta di uscita supera il bordo superiore della condotta stessa; di conseguenza è necessario considerare anche la pressione idrostatica. La massima portata nera convogliata a valle dall'innescamento degli scolmatori è stata calcolata applicando la seguente correlazione sull'efflusso da luci a battente:

$$Q_{eff. \text{ scolm}} = \mu * S * (2 * g * h)^{1/2} = 0.02209 \text{ mc/s} = 22.09 \text{ l/s}$$

con:

μ = coefficiente di contrazione = 0.82

S = area sezione della condotta di uscita = 0.00785 mq

g = accelerazione di gravità = 9.81 m/s²

h = distanza tra il baricentro dell' uscita e altezza massima del pelo libero prima dello sfioro = 0.60 m

I valori così ricavati delle portate in tempo secco ed allo scolmo consentono la stima del grado di diluizione.

Per le fognature di tipo misto, la portata di inizio sfioro viene individuata adottando un opportuno valore del coefficiente di diluizione C_d (>5). Il coefficiente di diluizione è definito come il rapporto tra la portata soglia e la portata nera diluita.

	POZZETTO SCOLMATORE IDSAP 8169576 IMPIANTO DI DEPURAZIONE				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 10	DI (Last) 11
	SCHEMA SCOLMATORE				

In fase di verifica della funzionalità idraulica dell'organo regolatore si provvede al calcolo del Cd stimato così come segue:

$$Cd = Q_{eff. \text{ scolm}} / Q_{n,24} \quad (3)$$

SCOLMATORE 8169576								
Codice	Ubicazione Scolmatori	Comune	Abitanti Equivalenti (AE)	Superficie relativa al singolo scolmatore (ha)	Q media nera (l/s)	Q di punta (l/s)	Q effluente allo scolmo (l/s)	Coefficiente di diluizione stimato
11356801	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	43	2.957	0.099	-	-	-
11362667	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	1	0.001	0.002	-	-	-
11356806	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	56	3.913	0.129	-	-	-
8169562	VIA ROMA 201	GAGGIO MONTANO	308	21.292	0.713	-	-	-
1042503	LOCALITA' PANIGALI	GAGGIO MONTANO	173	11.963	0.401	-	-	-
1043658	LOCALITA' CASA POLI DI SOPRA	GAGGIO MONTANO	2	0.140	0.005	-	-	-
1043685	VIA GRILLA	GAGGIO MONTANO	13	0.867	0.029	-	-	-
1042646	VIA ROMA	GAGGIO MONTANO	46	3.210	0.108	-	-	-
1042622	VIA LAGAZZANA 10	GAGGIO MONTANO	342	23.650	0.792	-	-	-
1043092	LOCALITA' PANIGALI	GAGGIO MONTANO	429	29.625	0.992	-	-	-
8169585	LOCALITA' MOLINO	GAGGIO MONTANO	137	9.464	0.317	-	-	-
8169576 parziale	LOCALITA' MOLINO	GAGGIO MONTANO	91	6.260	0.210	-	22.090	-
8169576 totale	LOCALITA' MOLINO	GAGGIO MONTANO	1640	113.342	3.796	11.389	22.090	5.819

Lo scolmatore 8169576 è lo scolmatore di testa impianto del depuratore 1039333. Quindi, la portata media nera $Q_{n,24}$ è pari alla somma delle portate medie di nera di tutti gli scolmatori presenti nell'agglomerato ABO0046- Gaggio Montano e della portata media nera relativa al solo bacino di afferenza dello scolmatore in esame.

$$Q_{\text{media nera}} = \sum Q_{\text{media nera scolmatori a monte dello scolmatore IDSAP 8169576}} = 3.796 \text{ l/s}$$


$$\text{Coefficiente di diluizione stimato} = Q_{\text{eff. allo scolmo}} / Q_{\text{media nera}} = 22.090 / 3.796 = 5.819 > 5$$

In accordo con la normativa vigente, DGR 286/2005, la portata di sfioro risulta essere maggiore del 30% della portata nera di punta ($3Q_{n,24}$).

$$Q_{\text{eff. allo scolmo}} > 3Q_{n,24} + 30\% 3Q_{n,24}$$

$$Q_{\text{eff. allo scolmo}} = 22.090 > 14.806$$

5. PLANIMETRIA CATASTALE SU CTR

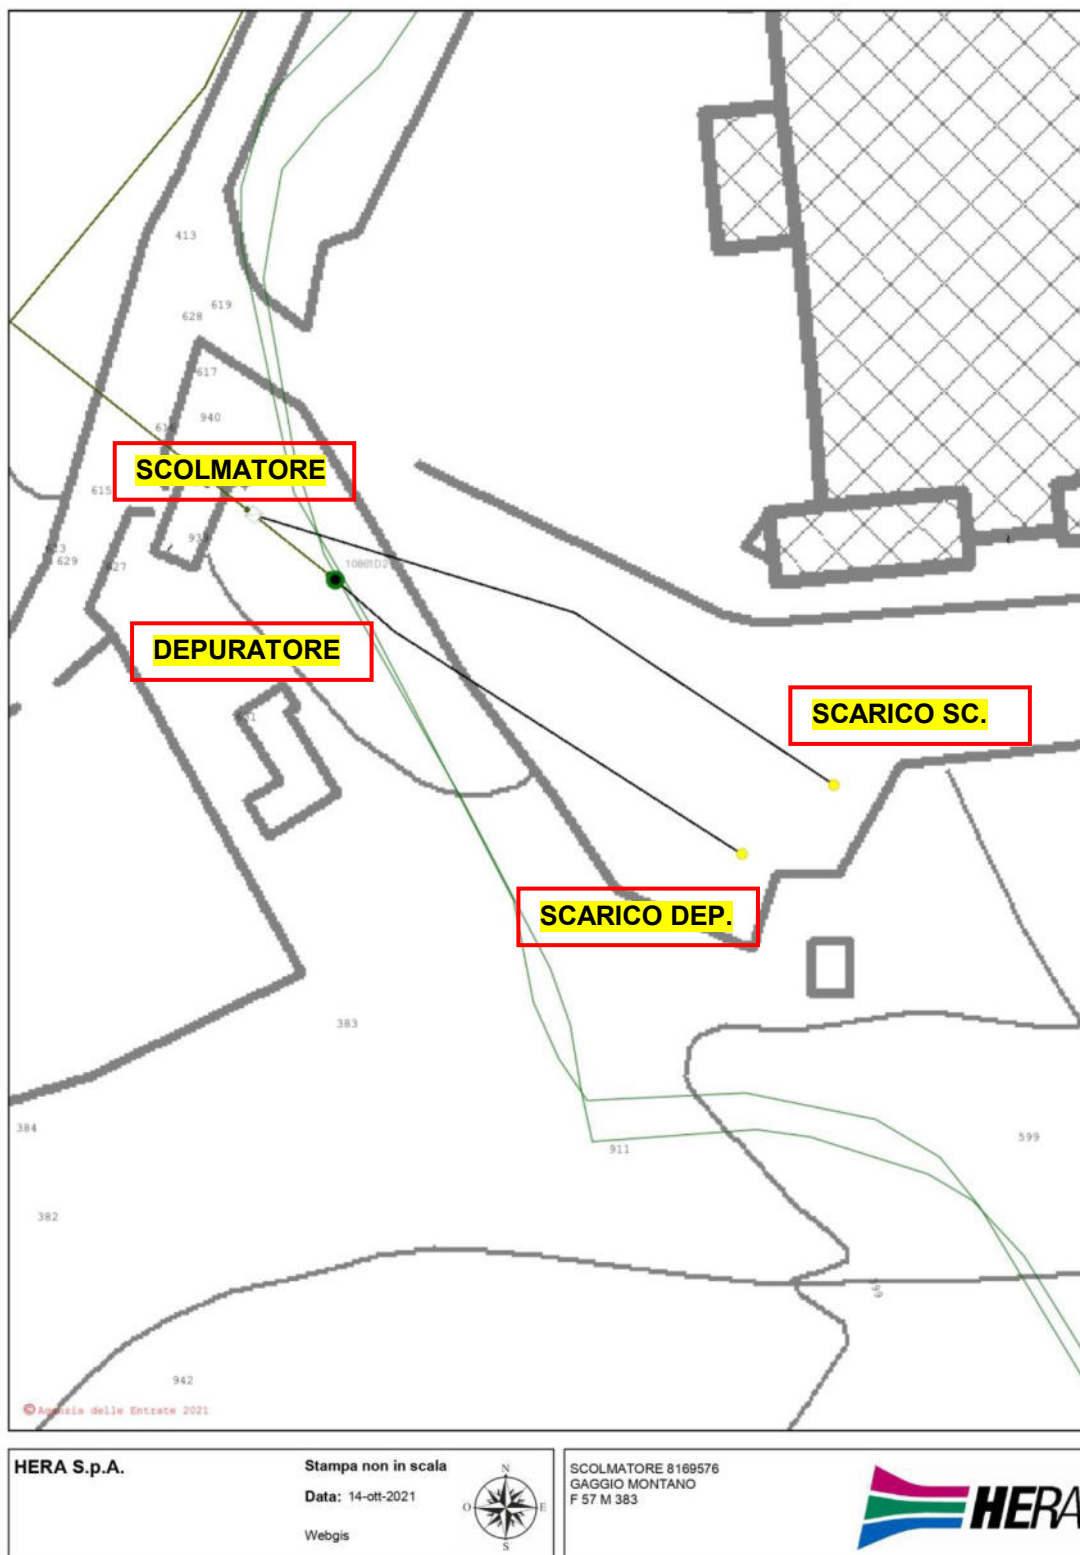

r_Emiro. Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
ll'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

	13/10/2021							
REV. (Issue)	DATA (Date)	RED. (Edit.)	VER. (Ctrl.)	APP. (App.)	DESCRIZIONE (Description)			
						ULTIMA REV. (Last Issue)	SIGLA (Initials)	FIRMA (Signature)
						REDAZIONE (Edited by)		
						VERIFICA (Checked by)		
						APPROVAZIONE (Approved by)		
REPARTO (Department) FOGNATURA E DEPURAZIONE EMILIA – AREA BOLOGNA								
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (Plant or Project Name) POZZETTO SCOLMATORE 8169585								
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (Document Name) SCHEDA SCOLMATORE								
COMMESSA N. (Job N.)			ID. DOCUMENTO (Document ID)		NOME FILE (File Name)		PAG. (Page) 1	DI (Last) 5

	POZZETTO SCOLMATORE 8169585				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	2	12
SCHEMA SCOLMATORE					


1. RILIEVO DEL POZZETTO SCOLMATORE 8169585

Le coordinate e la quota sono state rilevate utilizzando la rete GNSS (global navigation satellite system) e la rete RTK (Real Time Kinematic) della regione Emilia Romagna


Coordinate: 4894593,637 NORD; 656185,675 EST- 373,031 m s.l.m.

RTCM-Ref

PIANTA SCOLMATORE

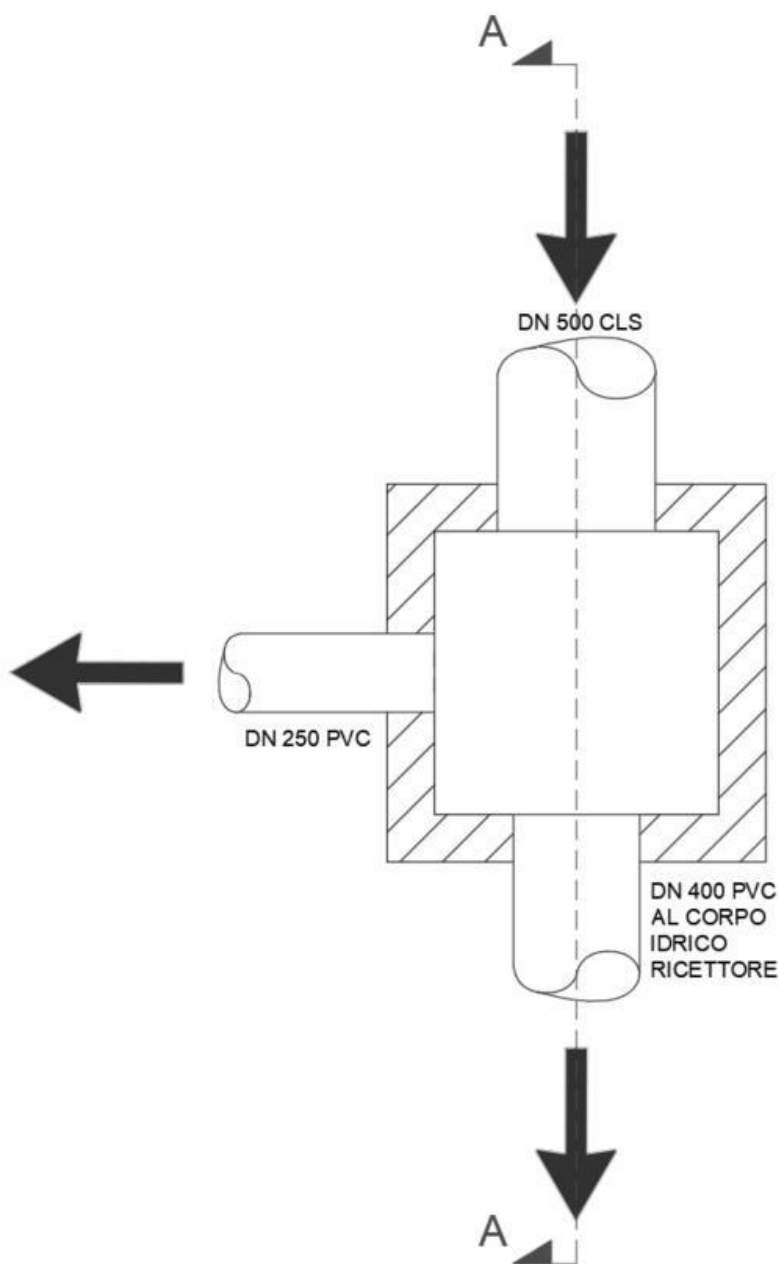


SEZIONE A-A SCOLMATORE

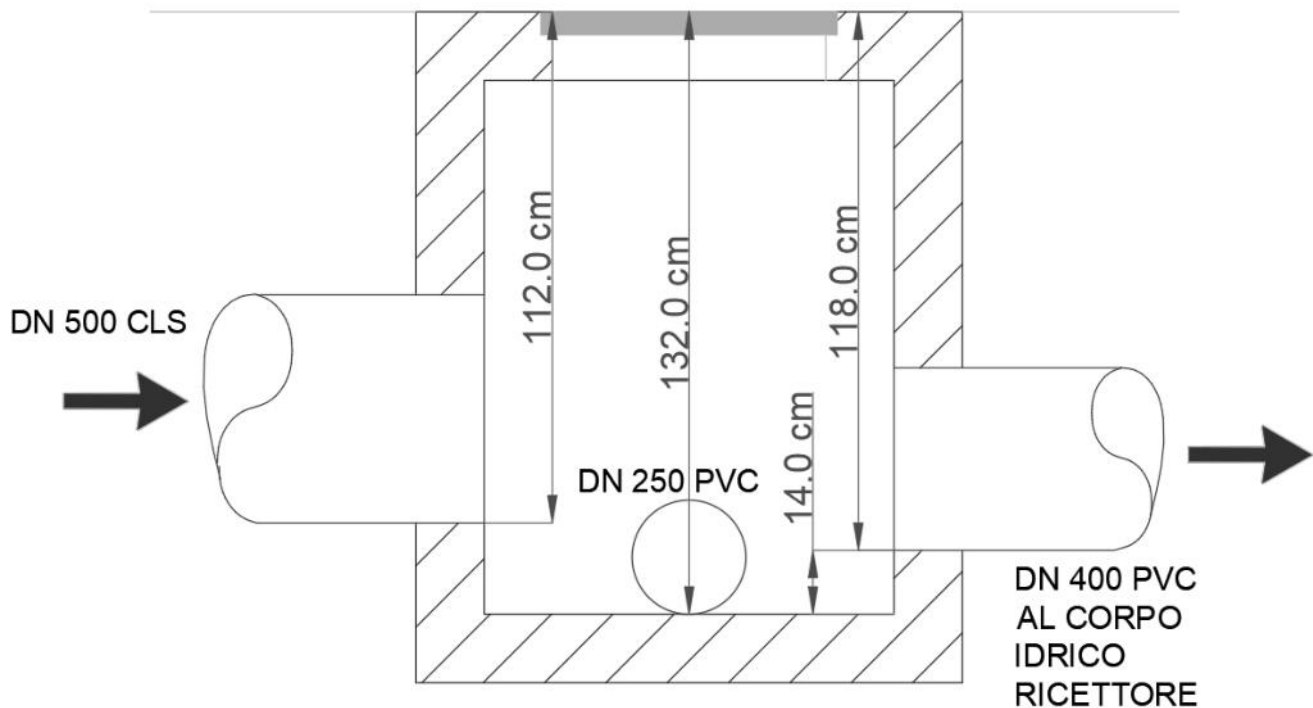

2. PUNTO DI SCARICO 8169591

Coordinate: 4894596,387 NORD; 656182,453 EST;

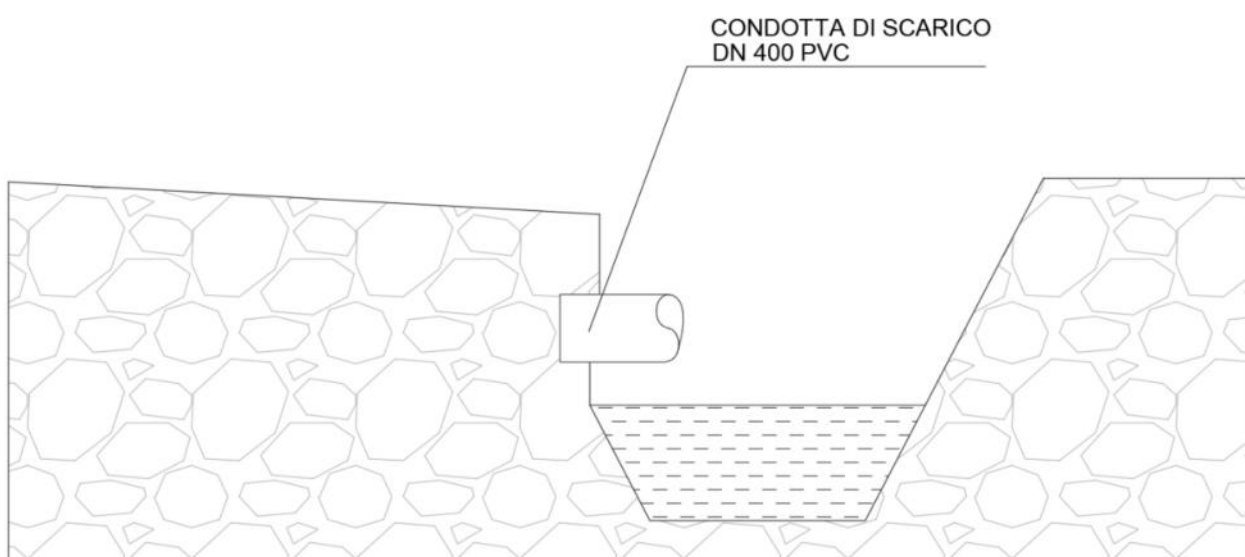

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FOTO SCOLMATORE



PANORAMICA BOCCAPORTO



4. SCHEMA RETE FOGNARIA

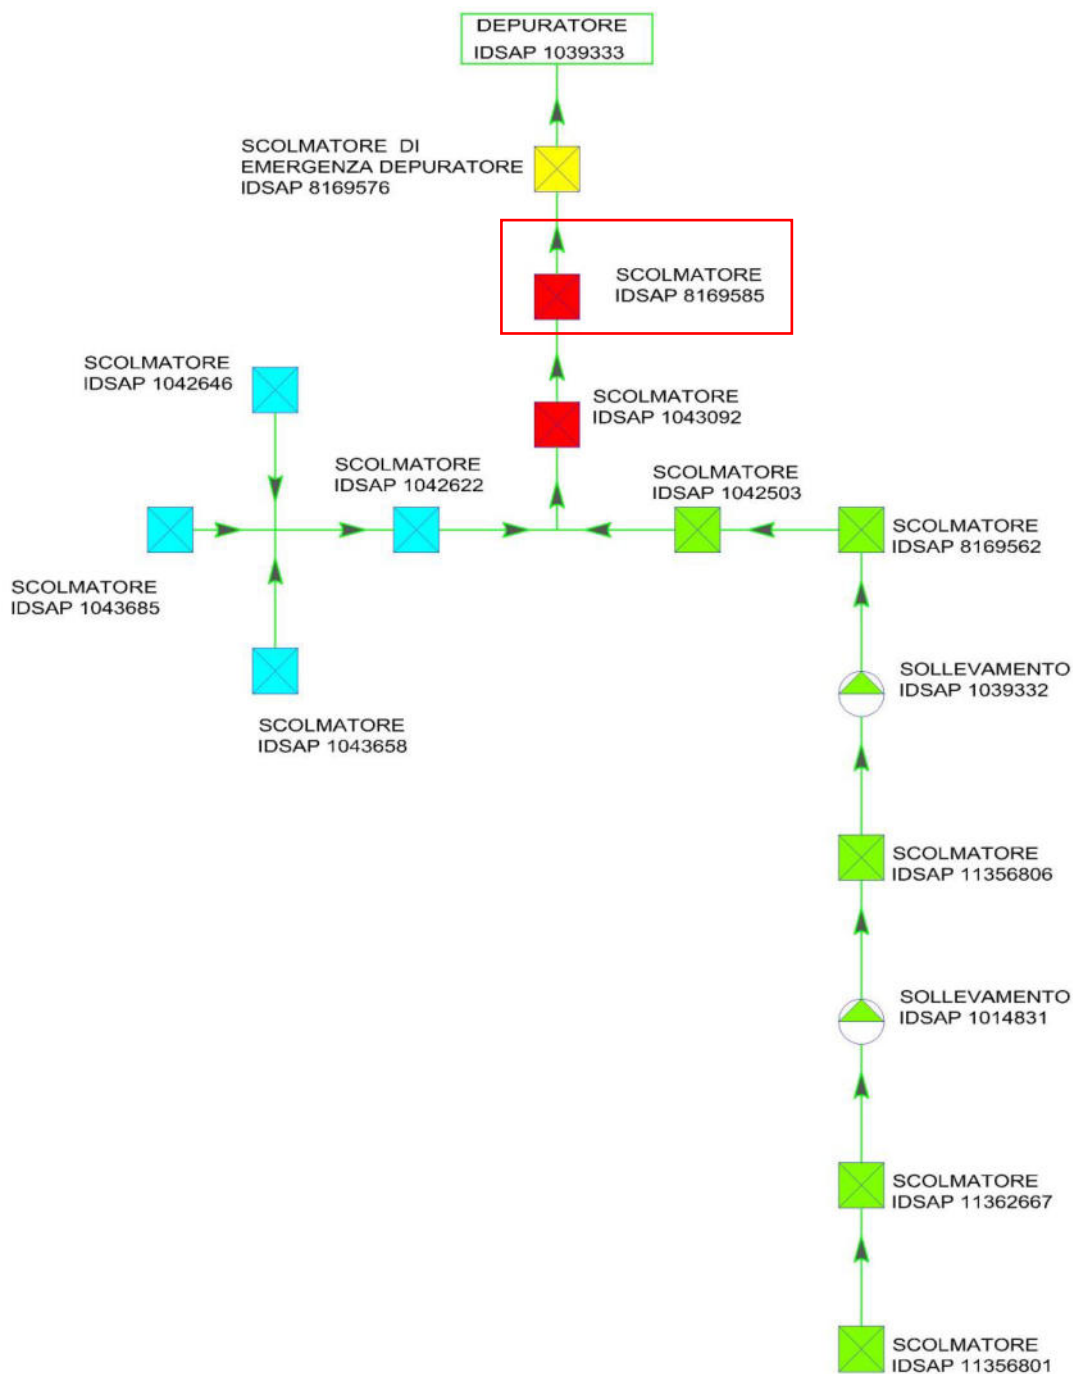

	POZZETTO SCOLMATORE 8169585				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 8	DI (Last) 12
	SCHEMA SCOLMATORE				

5. CALCOLO COEFFICIENTE DI DILUIZIONE

5.1. OGGETTO E SCOPO

Scopo della relazione tecnica è certificare la correttezza del grado di diluizione rispetto alla prescrizione della normativa dei manufatti di scarico sulla base della rete afferente a ciascuno.

Nel calcolo del rapporto di diluizione si è tenuto conto della eventuale disposizione in serie dei manufatti lungo la rete mista.

5.2. CALCOLO DILUIZIONE

Il grado di diluizione, inteso come rapporto tra la portata massima allo scolmo e la portata nera media sulle 24 ore in tempo secco, è stato stimato con le seguenti ipotesi:

- **La portata media nera sulle 24 ore in tempo secco** del bacino afferente allo scolmatore di piena, è definita come la portata media sulle 24 ore delle acque reflue che provengono dai collettori di acque miste a servizio del bacino scolante. La portata nera media annua viene calcolata sulle 24 ore giornaliere moltiplicando il numero di abitanti equivalenti che incidono sull'area afferente allo scolmatore in esame per la dotazione idrica pro-capite che è pari a 250 [l/ab*giorno]. Lo scarico si è assunto di durata pari a 24 h/g.

L'area totale della zona in esame afferente al depuratore è pari a 107.082 (ha).

Da analisi specifica gli abitanti equivalenti riferiti alla zona afferente allo scolmatore risultano pari a:

- AE nominali = 1549*.

*Da tabelle di riferimento DGR 569 del 15/04/2019

Considerando un coefficiente di afflusso in rete φ dell'80%, il calcolo della portata nera media annua è ottenuto come segue:

$$Q_{n,24} = (\varphi \cdot \text{Dot} \cdot \text{ab}) / 86400 \text{ [l/s]} \quad (1)$$

dove:

φ	=	Coefficiente di dispersione	0,8
ab	=	Abitanti equivalenti relativi allo scolmatore 8169585	1549 [AE]
Dot	=	Dotazione idrica giornaliera	250 [l/ab * dì]

	POZZETTO SCOLMATORE 8169585				
	COMMESSA N. (<i>Job N.</i>)	ID. DOC. (<i>Doc. ID</i>)	REV. (<i>Issue</i>)	PAG. (<i>Page</i>)	DI (<i>Last</i>)
			1	9	12
SCHEMA SCOLMATORE					

La portata $Q_{n,24}$ così calcolata come dalla **(1)** risulta pari a 3.587 [l/s].

Per la determinazione della portata nera di punta giornaliera si vuole considerare un coefficiente di punta pari a 3. Dunque la $Q_{n,p}$ sarà pari a :

$$Q_{n,p} = 3Q_{n,24} = 10.760 \text{ [l/s]} \quad (2)$$

- **La massima portata allo scolmo o portata di attivazione dello scolmatore** è definita come il valore massimo della portata defluente verso il sistema fognario di valle raggiunta la quale si innesca lo scarico all'interno del corpo idrico superficiale di recapito. Tale portata è stata calcolata nell'ambito della conformazione idraulica della rete afferente, in particolare, per stimare la massima portata convogliata al sistema fognario di valle all'innescamento dello scolmo si è fatto ricorso, note le principali caratteristiche geometriche ed idrauliche del collettore di valle, alla scala di deflusso del collettore stesso. La scala di deflusso è determinata in condizioni di moto uniforme con una formula che lega la portata Q alle caratteristiche del condotto (pendenza, scabrezza, geometria trasversale) e della corrente (profondità, area bagnata, raggio idraulico).

La portata allo scolmo è quindi propria di ogni singolo scolmatore in quanto deriva dalle caratteristiche geometriche dello stesso.

Noto il battente idrico della condotta nera in uscita che deve instaurarsi affinché vi sia l'attivazione dello scolmatore (generalmente dato dalla differenza di quota tra la soglia di sfioro del manufatto o lo scorrimento del collettore scolmatore e lo scorrimento della condotta fognaria a valle), è stata determinata la massima portata nera convogliata a valle dall'innescamento degli scolmatori

	POZZETTO SCOLMATORE 8169585				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue)	PAG. (Page)	DI (Last)
			1	10	12
SCHEMA SCOLMATORE					

CALCOLO DELLA PORTATA EFFLUENTE ALLO SCOLMO **SCOLMATORE - IDSAP 8169585**

PRESA DI MAGRA: SEZIONE CIRCOLARE

Altezza della soglia di scolmo **0.14** m

Q effluente allo scolmo 23.767 l/s

DATI INPUT

DN (mm)	Materiale	Diametro interno (mm)	Pendenza (%)	Coefficiente scabrezza (Gaukler-Strickler)
250	PVC	250	0.300	90

DATI OUTPUT

Delta altezza idrica (m) (si divide il Dn in 20 parti)	Altezza idrica (m)	H/D	Fi	Sezione (mq)	Portata (lt/s)
0.013	0.013	0.05	0.92	0.0010	0.20
0.013	0.026	0.10	1.31	0.0027	0.86
0.013	0.039	0.16	1.62	0.0049	2.01
0.013	0.052	0.21	1.89	0.0074	3.61
0.013	0.065	0.26	2.14	0.0101	5.64
0.013	0.078	0.31	2.37	0.0131	8.05
0.013	0.091	0.36	2.59	0.0161	10.79
0.013	0.104	0.42	2.80	0.0193	13.79
0.013	0.117	0.47	3.01	0.0225	17.00
0.013	0.130	0.52	3.22	0.0258	20.35
0.013	0.143	0.57	3.43	0.0290	23.77
0.013	0.16	0.62	3.64	0.0322	27.16
0.013	0.169	0.68	3.86	0.0353	30.45
0.013	0.182	0.73	4.09	0.0383	33.53
0.013	0.195	0.78	4.33	0.0411	36.30
0.013	0.208	0.83	4.59	0.0436	38.61
0.013	0.221	0.88	4.89	0.0459	40.27
0.013	0.234	0.94	5.26	0.0478	40.99
0.013	0.247	0.99	5.84	0.0490	39.85
0.003	0.250	1.00	6.28	0.0491	38.11

I valori così ricavati delle portate in tempo secco ed allo scolmo consentono la stima del grado di diluizione.

Per le fognature di tipo misto, la portata di inizio sfioro viene individuata adottando un opportuno valore del coefficiente di diluizione Cd (>5). Il coefficiente di diluizione è definito come il rapporto tra la portata soglia e la portata nera diluita.

In fase di verifica della funzionalità idraulica dell'organo regolatore si provvede al calcolo del Cd stimato così come segue:

$$Cd = Q_{eff. scolm} / Q_{n,24}$$

(3)

	POZZETTO SCOLMATORE 8169585				
	COMMESSA N. (Job N.)	ID. DOC. (Doc. ID)	REV. (Issue) 1	PAG. (Page) 11	DI (Last) 12
	SCHEMA SCOLMATORE				

SCOLMATORE 8169585

Codice	Ubicazione Scolmatori	Comune	Abitanti Equivalenti (AE)	Superficie relativa al singolo scolmatore (ha)	Q media nera (l/s)	Q di punta (l/s)	Q effluente allo scolmo (l/s)	Coefficiente di diluizione stimato
11356801	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	43	2.957	0.099	-	-	-
11362667	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	1	0.001	0.002	-	-	-
11356806	LOCALITA' CAPANNELLE	GAGGIO MONTANO	56	3.913	0.129	-	-	-
8169562	VIA ROMA 201	GAGGIO MONTANO	308	21.292	0.713	-	-	-
1042503	LOCALITA' PANIGALI	GAGGIO MONTANO	173	11.963	0.401	-	-	-
1043658	LOCALITA' CASA POLI DI SOPRA	GAGGIO MONTANO	2	0.140	0.005	-	-	-
1043685	VIA GRILLA	GAGGIO MONTANO	13	0.867	0.029	-	-	-
1042646	VIA ROMA	GAGGIO MONTANO	46	3.210	0.108	-	-	-
1042622	VIA LAGAZZANA 10	GAGGIO MONTANO	342	23.650	0.792	-	-	-
1043092	LOCALITA' PANIGALI	GAGGIO MONTANO	429	29.625	0.992	-	-	-
8169585 parziale	LOCALITA' MOLINO	GAGGIO MONTANO	137	9.464	0.317	-	23.767	-
8169585 totale	LOCALITA' MOLINO	GAGGIO MONTANO	1549	107.082	3.587	10.760	23.767	6.627

$Q_{\text{media nera}} = \sum Q_{\text{media nera scolmatori a monte dello scolmatore IDSAP 8169585}} = 3.587 \text{ l/s}$

$\text{Coefficiente di diluizione stimato} = Q_{\text{eff. allo scolmo}} / Q_{\text{media nera}} = 23.767 / 3.587 = 6.627 > 5$

In accordo con la normativa vigente, DGR 286/2005, la portata di sfioro risulta essere maggiore del 30% della portata nera di punta ($3Q_{n,24}$).

$Q_{\text{eff. allo scolmo}} > 3Q_{n,24} + 30\% 3Q_{n,24}$

$Q_{\text{eff. allo scolmo}} = 23.767 > 13.988$

r_Emiro: Protezione Civile - Prot. 12/01/2022.0000978.E Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi de
ll'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.