

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-420 del 31/01/2022 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2016-2406 del 19/07/2016 e n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-437 del 31/01/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno trentuno GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2016-2406 del 19/07/2016 e n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*";
- il "*Piano di Tutela della Acque*" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “ Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianto per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*”;

Dato atto che per l’agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone sono vigenti due Autorizzazioni Uniche Ambientali:

- n. DET-AMB-2016-2406 del 19/07/2016, recante ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 26_ID5134 appartenente all’agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone*”, rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 8620 del 21/07/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2017-2015 del 17/01/2017;

- n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016, recante ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5066 appartenente all’agglomerato AFC0139_Strigara in Sogliano al Rubicone*”, rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 10767 del 15/09/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-5082 del 19/12/2016;

Vista l’istanza per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’intero agglomerato AFC0139_Strigara mediante accorpamento delle AUA esistenti sopra richiamate e conseguente revoca delle stesse, presentata in data 24/11/2021, acquisita da Arpa e al PG/2021/181371 da HERA S.p.A. nella persona del Responsabile pro-tempore Fognatura e Depurazione Romagna di Hera S.p.A.;

Considerato che nella medesima istanza Hera Spa chiede inoltre di:

- aggiornare il numero di AE trattati dal depuratore di Strigara ID5066;
- inserire in AUA di 1 sollevamento fognario funzionale alla rete fognaria dell’agglomerato.

Atteso che nella documentazione presentata è stato evidenziato che “*Gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive autorizzazioni vigenti.*”;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati PG/2021/182595 del 26/11/2021;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l’eventuale necessità di documentazione integrativa entro e non oltre il 17/12/2021;

Preso atto che nulla è pervenuto dagli Enti coinvolti;

Viste le integrazioni volontarie prodotte da Hera Spa in data 01/12/2021 ed in data 17/01/2022, acquisite rispettivamente al PG/2021/185680 ed al PG/2022/6456;

Dato atto che relativamente all'impatto acustico il Comune con nota Prot. Com.le 694 del 27/01/2022, acquisita al PG/2022/13889, ha espresso il seguente parere: *"Vista l'istanza in oggetto pervenuta in data 26.11.2021 pgn. 13750 Rif. AUA-28/21 relativa all'intervento di "Scarichi e rete afferente Agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone, Istanza nuova AUA a seguito di richiesta di unificazione e contestuale revoca delle AUA Vigenti"*

Esaminata la documentazione allegata all'istanza pervenuta, come integrata in data 18.01.2022 pgn. 405;

Viste le precedenti AUA rilasciate in data:

- 21.07.2016 pgn. 8620, di cui alla Determinazione di ARPAE n° 2016-2406 del 19.07.2016;

- 15.09.2016 pgn. 10767, di cui alla Determinazione di ARPAE n° 2016-3253 del 12.09.2016;

Visti i pareri espressi in materia acustica per le AUA succitate;

- parere favorevole in materia acustica, espresso data 06.07.2016 pgn. 7987 per il rilascio dell'AUA del 21.07.2016 pgn. 8620;

- parere favorevole con prescrizioni in materia acustica, espresso in data 25.08.2016 pgn. 9734 per il rilascio dell'AUA del 15.09.2016 pgn. 10767, nel quale si prescriveva il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A-B della citata Determinazione di ARPAE;

Considerato che in relazione alle prescrizioni contenute nell'AUA del 15.09.2016 pgn. 10765, in data 15.11.2016 pgn. 13432 il gestore comunicava l'assolvimento delle prescrizioni impartite e contenute nell'Allegato B dell'AUA in questione;

Ritenuto, per quanto comunicato dal Gestore con la nota sopra citata, di dare atto dell'assolvimento delle prescrizioni contenute nell'ALLEGATO B della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 di cui all'AUA del 15.09.2016 pgn. 10767, confermando il proprio parere favorevole ed eliminando pertanto il riferimento alle prescrizioni indicate nell'ALLEGATO B;

Atteso che l'istanza in oggetto unifica le reti afferenti all'agglomerato AFC0139_Strigara per le quali si erano rilasciate le succitate AUA e pareri;

Vista la dichiarazione in merito all'inquinamento acustico allegata alla documentazione dell'istanza, nella quale si specifica:

che l'impianto denominato "Sollevamento Strigara", sito in SP11 Via Strigara – Sogliano al Rubicone, così identificato:

impianto cod.imp.ID5067, appartenente al sistema fognario afferente al depuratore D1_Sogliano al Rubicone – agglomerato AFC0139_Strigara (Forlì-Cesena);

è da annoverarsi tra le attività che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.

Valutato, in riferimento al sistema tecnico impiantistico e all'ubicazione del sollevamento, di prendere atto della dichiarazione succitata;

con la presente

si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico derivante dall'impianto di sollevamento succitato, in considerazione del fatto che il sistema tecnico impiantistico è da annoverarsi tra le attività che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.";

Atteso che, per quanto sopra, l'ALLEGATO B della Determinazione n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 si intende decaduto;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/01/2022, ove viene evidenziato quanto segue:
*"(...) **Rilevato** che con la predetta istanza la Ditta richiede:*

- il rilascio nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0139_Strigara, con unificazione delle AUA sopra richiamate, rispetto alle quali la Ditta dichiara che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti;
- l'aggiornamento degli a.e. trattati dall'impianto di depurazione di Strigara ID5066;
- adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 con inserimento in AUA di n. 1 impianto di sollevamento funzionale alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0139_Strigara;
- la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova;

Atteso che dal punto di vista amministrativo tale istanza comporta:

- il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico relativa all'intero agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone, precedentemente autorizzato con AUA n. 2406/2016 ed AUA n. 3253/2016;
- l'aggiornamento degli a.e. trattati dall'impianto di depurazione di Strigara ID5066;
- all'inserimento in AUA dell'impianto di sollevamento funzionale alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0139_Strigara secondo gli indirizzi contenuti nella DGR 569/2019;
- contestuale revoca delle AUA vigenti sopraccitate; (...)"

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- **adottare e rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone;**
- **revocare le seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali vigenti:**

- n. DET-AMB-2016-2406 del 19/07/2016, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 26_ID5134 appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone"*, rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 8620 del 21/07/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2017-2015 del 17/01/2017;

- n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5066 appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara in Sogliano al Rubicone"*, rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 10767 del 15/09/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-5082 del 19/12/2016;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Fognatura e Depurazione Romagna, con sede legale in Bologna (BO), Viale

Berti Pichat n. 2/4, per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. **Di rilasciare** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
7. **Di disporre** la revoca delle seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali:
 - n. DET-AMB-2016-2406 del 19/07/2016, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 26_ID5134 appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone", rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 8620 del 21/07/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2017-2015 del 17/01/2017;
 - n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5066 appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara in Sogliano al Rubicone", rilasciata dal Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 10767 del 15/09/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-5082 del 19/12/2016;
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena, ad ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena, ad Arpae- Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Servizio Territoriale di Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE
AGGLOMERATO AFC0139_Strigara– Comune di Sogliano al Rubicone**

A. PREMESSE

Con nota del 21/07/2016 Prot. Com.le n. 8620, il Comune di Sogliano al Rubicone ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2406 del 19/07/2016, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 26_ID5134 appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2017-215 del 17/01/2017;

Con nota del 15/09/2016 Prot. Com.le n. 10767, il Comune di Sogliano al Rubicone ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 19_ID5066 appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-5082 del 19/12/2016;

Con l'istanza presentata in data 24/11/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/181371, così come successivamente integrata in data 01/02/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/185686 e in data 17/01/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/6456, Hera S.p.A. richiede:

1. il rilascio nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0139_Strigara, con unificazione delle AUA sopra richiamate, rispetto alle quali la Ditta dichiara che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti;
2. l'aggiornamento degli a.e. trattati dall'impianto di depurazione di Strigara ID5066;
3. adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 con inserimento in AUA di nr 1 impianto di sollevamento funzionale alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0139_Strigara;
4. la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova;

A.1 Unificazione AUA n. 2406/2016 e smi n. 3253/2016 e smi, aggiornamento A.E. trattati dall'impianto di depurazione di Strigara ID 5066, adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 e contestuale revoca.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta, ovvero che gli impianti ed i sistemi ad essi afferenti non hanno subito modifiche e si trovano nelle stesse condizioni ed assetti funzionali riportati nelle rispettive AUA vigenti, sussistono le condizioni per accogliere la richiesta in esame.

Per quanto riguarda gli A.E. trattati dall'impianto di depurazione di Strigara, si provvede all'aggiornamento così come riportato nella documentazione allegata all'istanza (153 A.E. rispetto ai 165 A.E. indicati nell'AUA n. 3253/2016).

Si provvede ad inserire in AUA l'impianto di sollevamento ID5067 "Strigara" – Sogliano al Rubicone, funzionale alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0139_Strigara.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone, acquisita ai Prott. Arpae n. PGFC/2016/6351 e Prot. n. PGFC/2016/16631 , approvata con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-2406 del 19/07/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2017-215 del 17/01/2017;
- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone, acquisita ai Prott. Arpae n. PGFC/2016/7026 e Prot. n. PGFC/2016/16034 , approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016, così come successivamente aggiornata con DET-AMB-2016-5082 del 19/12/2016;
- presentata a supporto della presente istanza di rilascio di nuova AUA a a seguito di unificazione e contestuale revoca delle AUA sopra richiamate, acquisita in data 24/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/181371, così come successivamente integrata in data 01/12/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/185686 e in data 17/01/2022 Prot. Arpae PG/2022/6456, comprensiva della Planimetria in scala 1:5.000, aggiornata al 07/10/2021, recante ad oggetto "Sistema fognario dell'Agglomerato AFC0139_Strigara" (*allegata*).

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0139_Strigara autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:


1. Scarico n. 26_ID5134 (Depuratore Ca' Montanari);
2. Scarico n. 19_ID5066 (Depuratore Strigara).

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico n. 26_ID5134 (Depuratore Ca' Montanari)

| | |
|---|--|
| Identificativo del GSII | ID5134 |
| Provenienza | Fognatura di acque reflue urbane (rete nera) |
| Caratteristiche impianto | Depuratore dotato di telecontrollo "monoblocco minibioxy" a fanghi attivi (dimensioni mt 2,5x4x2,5) composto da: fossa Imhoff (sedimentazione primaria), ossidazione/nitrificazione ad ossidazione totale, sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi in testa all'ossidazione |
| Località | Ca' Montanari – Strigara – Sogliano al Rubicone |
| Coordinate Etrs UTM 32N impianto | 761691 - 4875998 |
| Coordinate Etrs UTM 32N scarico | 761696 - 4875995 |
| Agglomerato | AFC0139_Strigara |
| Consistenza Agglomerato | 50<C<200 AE |
| Potenzialità impianto | 70 AE (dati dichiarati dal GSII) |
| Utenza Servita Impianto | 20 AE |
| Corpo idrico ricettore | Fosso campestre "Barattoni" |
| Bacino idrico | Fiume Uso |

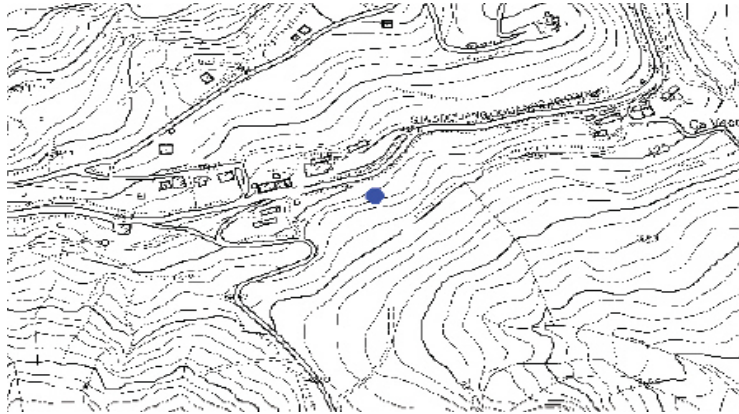


Prescrizioni specifiche Scarico n. 26 ID5134

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200.
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Le fosse Imhoff dovranno essere gestite nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (*almeno semestrale*), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza
6. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelievamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte dei punti di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico n. 19_ID5066 (depuratore Strigara)

| | |
|---|--|
| Identificativo del GSII | ID5066 |
| Provenienza | Fognatura di acque reflue urbane separata (rete nera) |
| Caratteristiche impianto | Impianto con telecontrollo composto da: fossa Imhoff (con funzione di sedimentazione primaria e monoblocco tipo "modello MB-07" della ditta Gazebo con le seguenti fasi: Ossidazione e Sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi in ossidazione |
| Località | Via Valle Strigara – fraz.Strigara – Sogliano al Rubicone |
| Coordinate Etrs UTM 32N impianto | 762359 – 4876000 |
| Coordinate Etrs UTM 32N scarico | 762356 - 4875996 |
| Agglomerato | AFC0139_Strigara |
| Consistenza Agglomerato | 50<C<200 AE |
| Potenzialità impianto | 200 AE dichiarati dal GSII |
| Utenza Servita Impianto | 153 AE |
| Corpo idrico ricettore | Fosso campestre |
| Bacino idrico | Fiume Uso |

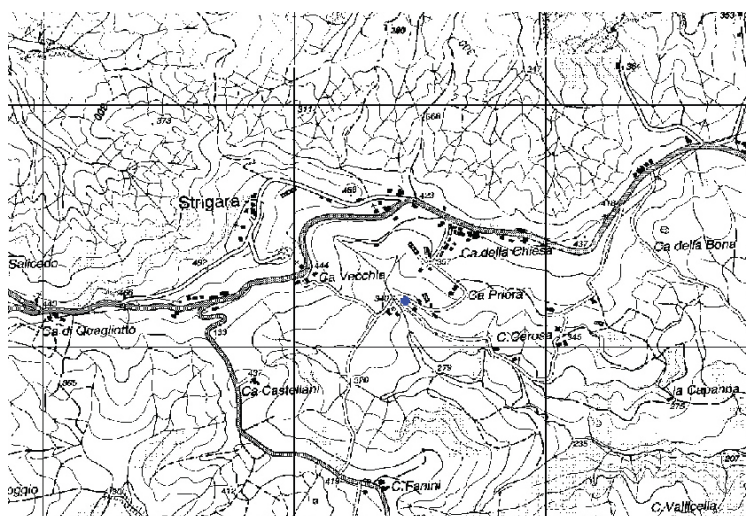

Prescrizioni specifiche Scarico n. 19 ID5066

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200.
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell' impianto di trattamento installato a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
4. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza

5. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
6. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
9. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

E. ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA

E1 . SOLLEVAMENTI

| Sollevamento ID5067 "STRIGARA" (scheda tecnica ottobre 2021 acquisita al Prot.n. PG/2022/6456) | |
|---|---|
| Ubicazione | SP 11 – Via Strigara – Sogliano al Rubicone |
| Coordinate ETRS 1989 | X = 762695 Y = 4876243 |
| Agglomerato | AFC0139_Strigara |
| Sistema fognario | Sc. 19_ID5066 -Depuratore Strigara |
| Numero pompe (totali) | n. 2 |
| Pompe di riserva | n. 1 |
| Portata nominale singola pompa | 20 mc/h |
| Max pompe funzionanti contemporaneamente | 2 |
| Volume utile pozzetto di raccolta | 5 mc |
| Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24) | mc/h 0,8 |
| Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p) | mc/h 2,5 |
| Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente) | h 2,0 |
| Tempo di svuotamento del pozzetto | h 0,1 |
| Tipo di alimentazione | Energia elettrica |
| Presenza di telecontrollo | si |
| Presenza misuratore di portata | no |

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.