

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4643 del 14/09/2022   |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2513 del 13/08/2014, Prot. Prov.le 79355/2014 intestata da HERA S.P.A. per il Depuratore acque reflue urbane D1_ID5029 Montiano e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0082_Montiano |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-4871 del 14/09/2022  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena   |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI   |

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2513 del 13/08/2014, Prot. Prov.le 79355/2014 intestata da HERA S.P.A. per il Depuratore acque reflue urbane D1\_ID5029 Montiano e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0082\_Montiano**

#### LA DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2513 del 13/08/2014, Prot. Prov.le 79355/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza SUAP del Comune di Montiano n. 1903 del 15/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per “Depuratore di Montiano e rete afferente” ubicato in Via Longiano fraz. Donegato (sc. D1\_ID5029; sc. 8\_ID6082) Agglomerato AFC0082\_Montiano.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Montiano ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 3366 del 03/09/2014, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6469 del 20/12/2021;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e relativa Appendice, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..

**Vista** la D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*;

**Vista** la D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”*;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 19/07/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/119792, da HERA S.p.A. nella persona del Responsabile pro-tempore del Servizio Fognatura e Depurazione Romagna- Area Forlì-Cesena di Hera S.p.A.;

**Rilevato** che con la predetta comunicazione di modifica non sostanziale, la Ditta richiede, modifica dell'AUA sopra richiamata, con riferimento a :

- dismissione del sollevamento “Montiano” ID5019 ubicato in Via Fontanazza I, n. 150 - Montiano.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 21/07/2022 con Nota di Arpae PG/2022/121308;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/09/2022 ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2513 del 13/08/2014, Prot. Prov.le 79355/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza SUAP del Comune di Montiano n. 1903 del 15/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per “Depuratore di Montiano e rete afferente” ubicato in Via Longiano fraz. Donegato (sc. D1\_ID5029; sc. 8\_ID6082) Agglomerato AFC0082\_Montiano.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Montiano ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 3366 del 03/09/2014, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto ad HERA S.p.A.;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)" e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2513 del 13/08/2014**, Prot. Prov.le 79355/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Protocollo istanza SUAP del Comune di Montiano n. 1903 del 15/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per "Depuratore di Montiano e rete afferente" ubicato in Via Longiano fraz. Donegato (sc. D1\_ID5029; sc. 8\_ID6082) Agglomerato AFC0082\_Montiano.", rilasciata dal SUAP del Comune di Montiano ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 3366 del 03/09/2014, **come segue**:
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di notificare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2513 del 13/08/2014, Prot. Prov.le 79355/2014.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2513 del 13/08/2014, Prot. Prov.le 79355/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Montiano, ATERSIR, Arpae- Presidio Territoriale di Cesena e Settore Ambiente, Salvaguardia del Territorio Montano e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
Tamara Mordenti

**SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE****AGGLOMERATO AFC0082\_MONTIANO – Comune di Montiano****A. PREMESSE**

Con nota del 03/09/2014 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Montiano ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2513 del 13/08/2014, a "HERA Spa", con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto di depurazione acque reflue domestiche e assimilabili sito nel Comune di Montiano (FC) Via Longiano fraz. Donegato, e scarichi della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0082\_Montiano, così come modificata dalla seguente determinazione:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6469 del 20/12/2021.

Con l'istanza presentata in data 19/07/2022, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/119792, Hera S.p.A. richiede modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

1. dismissione del sollevamento "Montiano" ID5019 ubicato in Via Fontanazza I, n. 150 – Montiano.

Il GSII comunica che intende procedere alla dismissione del sollevamento "Montiano" ID5019 Via Fontanazza I n. 150, realizzando una nuova condotta fognaria nera a gravità che parta dall'attuale impianto di sollevamento di Via Valletta e convogli i reflui ad un altro impianto di sollevamento fognario esistente posizionato più a valle lungo la S.P. n. 115 Montiano; la nuova condotta di progetto sarà di diametro 315 mm. adatta per le fognature a gravità, si utilizzeranno tubi in PVC a parete compatta, classe di rigidità SN 8, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi alla norma UNI EN 1401. La tubazione di progetto sarà lunga 191 m e dotata di pozzetti di ispezione e di salto. Una volta collettato, il sollevamento "Montiano" ID5019 verrà privato dell'apparato di pompaggio e la sua funzione resterà quella di un pozzetto di ispezione/manutenzione della rete fognaria.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- Dalla documentazione presentata per il rilascio della istanza di AUA n. 2513 del 13/08/2014;
- Dalla documentazione a supporto delle modifiche approvate con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6469 del 20/12/2021;
- Dalla documentazione presentata a supporto della presente istanza di modifica non sostanziale acquisita in data 19/07/2022, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/119792.

**C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0082\_Montiano autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. D1\_ID5029\_ID6082 depuratore e scarico di emergenza.

**D. PRESCRIZIONI**

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa regionale di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate.

Il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

- 1) Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad ARPAE allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
- 2) Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte dello scarico D1 e dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
- 3) Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 4) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 5) Dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
- 6) Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

| <b>Scarico n° D1_ID5029</b>                   |   |
|---|---|
| <b>Identificativo del GSII</b>                | ID5029  |
| <b>Provenienza</b>                            | Fognatura nera  |
| <b>Caratteristiche impianto</b>               | Depuratore a fanghi attivi                                    |
| <b>Località</b>                               | Via Longiano Fraz. Donegato Montiano                          |
| <b>Coordinate scarico Etrs 1989 UTM 32N</b>   | X = 764931 Y = 4886419  |
| <b>Coordinate manufatto Etrs 1989 UTM 32N</b> | X = 764933 Y = 4886446  |
| <b>Agglomerato</b>                            | AFC0082_Montiano  |
| <b>Potenzialità impianto</b>                  | 1.500 AE  |
| <b>Utenza trattata</b>                        | Utenza Servita in A.E.: 743 A.E. Organici, 700 A.E. Idraulici |
| <b>Corpo idrico ricettore</b>                 | Torrente Rigossa  |
| <b>Bacino idrico</b>                          | Fiume Rubicone  |

#### **Prescrizioni specifiche Scarico n° D1\_ID5029**


1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico D1 entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2000.
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
3. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

4. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere appor- tate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

| Scarico n°ID6082              |  |
|-------------------------------|--|
| Identificazione del manufatto | Scarico di emergenza                               |
| Trattamento                   | nessuno  |
| Immissario                    | PVC diam. 300 mm quota scorrimento chiusino 130 cm |
| Emissario                     | PVC diam. 200 quota scorrimento chiusino 150 cm    |
| Derivatore                    | 2 Tubi di mandata diam. 80 mm                      |
| Corpo recettore               | Torrente Rigossa                                   |
| Bacino idrico                 | Fiume Rubicone                                     |

**Prescrizioni specifiche scarico di emergenza ID6082**

1. Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il rilevatore di evento posto sull'emissario dello scaricatore.
2. la gestione delle emergenze dovrà rispettare i contenuti del piano operativo trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 116389 acquisito al prot. Prov.le n. 90228 del 26/09/14.

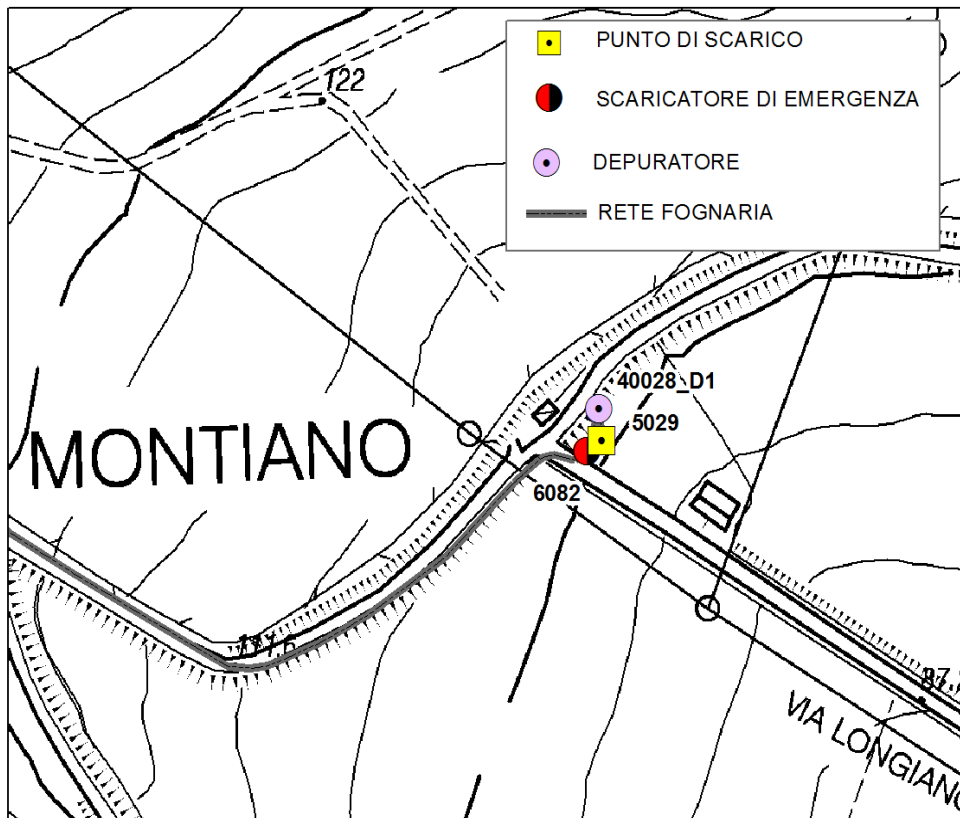

## E. ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA

### E1 . SOLLEVAMENTI

| <b>Sollevamento ID105169 "PUA_Montecastello" (scheda tecnica settembre 2021)</b> |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Ubicazione</b>  | Via Paradiso, n. 10 – Montiano    |
| <b>Coordinate ETRS 1989 UTM32N</b>   | X = 763849 Y = 4884043            |
| <b>Agglomerato</b>   | AFC0082_Montiano                  |
| <b>Sistema fognario</b>  | sc. D1_ID5029 depuratore Montiano |
| <b>Numero pompe (totali)</b>   | n. 2                              |
| <b>Pompe di riserva</b>  | n. 1                              |
| <b>Portata nominale singola pompa</b>  | 8 mc/h                            |
| <b>Max pompe funzionanti contemporaneamente</b>                                  | 2                                 |
| <b>Volume utile pozzetto di raccolta</b>   | 27 mc                             |
| <b>Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)</b>          | mc/h 0,20                         |
| <b>Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)</b>        | mc/h 1,2                          |
| <b>Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)</b>                          | h 22,5                            |
| <b>Tempo di svuotamento del pozzetto</b>   | h 1,7                             |
| <b>Tipo di alimentazione</b>   | Energia elettrica                 |
| <b>Presenza di telecontrollo</b>   | si                                |

| <b>Sollevamento ID105164 "Montenovo" (scheda tecnica settembre 2021)</b>  |   |
|---|---|
| <b>Ubicazione</b>   | Via Provinciale Sogliano, n. 150/A – Montiano |
| <b>Coordinate ETRS 1989 UTM32N</b>  | X = 764091 Y = 4884922                        |
| <b>Agglomerato</b>  | AFC0082_Montiano                              |
| <b>Sistema fognario</b>   | sc. D1_ID5029 depuratore Montiano             |
| <b>Numero pompe (totali)</b>  | n. 2  |
| <b>Pompe di riserva</b>   | n. 1  |
| <b>Portata nominale singola pompa</b>                                     | 17 mc/h                                       |
| <b>Max pompe funzionanti contemporaneamente</b>                           | 2   |
| <b>Volume utile pozzetto di raccolta</b>                                  | 12 mc   |
| <b>Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)</b>   | mc/h 1,0                                      |
| <b>Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)</b> | mc/h 2,1                                      |
| <b>Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)</b>                   | h 5,7   |
| <b>Tempo di svuotamento del pozzetto</b>                                  | h 0,4   |
| <b>Tipo di alimentazione</b>  | Energia elettrica                             |
| <b>Presenza di telecontrollo</b>  | si  |



**Sollevamento ID5019 "Montiano" (scheda tecnica settembre 2021)**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Ubicazione</b>   | Via Fontanazza I, n. 150 – Montiano |
| <b>Coordinate ETRS 1989 UTM32N</b>  | X = 764383 Y = 4886473              |
| <b>Agglomerato</b>  | AFC0082_Montiano                    |
| <b>Sistema fognario</b>   | sc. D1_ID5029 depuratore Montiano   |
| <b>Numero pompe (totali)</b>  | n. 2                                |
| <b>Pompe di riserva</b>   | n. 1                                |
| <b>Portata nominale singola pompa</b>                                     | 5 mc/h                              |
| <b>Max pompe funzionanti contemporaneamente</b>                           | 2                                   |
| <b>Volume utile pozzetto di raccolta</b>                                  | 28 mc                               |
| <b>Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)</b>   | mc/h 2,3                            |
| <b>Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)</b> | mc/h 11,5                           |
| <b>Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)</b>                   | h 2,4                               |
| <b>Tempo di svuotamento del pozzetto</b>                                  | h 2,8                               |
| <b>Tipo di alimentazione</b>  | Energia elettrica                   |
| <b>Presenza di telecontrollo</b>  | si                                  |
| <b>Misuratore di portata</b>  | no                                  |

- Dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) l'avvenuta dismissione dell'impianto di sollevamento ID5019; da tale data l'impianto non sarà più funzionale alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0082\_Montiano, ma avrà la sola funzione di pozzetto di ispezione/manutenzione della rete fognaria.**

**Sollevamento ID105134 "Monticelli" (scheda tecnica settembre 2021)**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Ubicazione</b>   | Via Cesena – Montiano             |
| <b>Coordinate ETRS 1989 UTM32N</b>  | X = 764410 Y = 4886653            |
| <b>Agglomerato</b>  | AFC0082_Montiano                  |
| <b>Sistema fognario</b>   | sc. D1_ID5029 depuratore Montiano |
| <b>Numero pompe (totali)</b>  | n. 2                              |
| <b>Pompe di riserva</b>   | n. 1                              |
| <b>Portata nominale singola pompa</b>                                     | 9 mc/h                            |
| <b>Max pompe funzionanti contemporaneamente</b>                           | 2                                 |
| <b>Volume utile pozzetto di raccolta</b>                                  | 10 mc                             |
| <b>Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)</b>   | mc/h 0,30                         |
| <b>Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)</b> | mc/h 0,5                          |
| <b>Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)</b>                   | h 20,0                            |
| <b>Tempo di svuotamento del pozzetto</b>                                  | h 0,6                             |
| <b>Tipo di alimentazione</b>  | Energia elettrica                 |
| <b>Presenza di telecontrollo</b>  | si                                |

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**