

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6566 del 22/12/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società G.D. S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via A. Gazzoni s.n.c. c/o Centro Commerciale Via Larga
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6874 del 21/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **G.D. S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via A. Gazzoni s.n.c. c/o Centro Commerciale Via Larga.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società G.D. S.r.l. (C.F. e P.IVA 01966590042) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna, via A. Gazzoni s.n.c. c/o Centro Commerciale Via Larga, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Bologna}
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **G.D. S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società G.D. S.r.l. (C.F. e P.IVA 01966590042) con sede legale in Comune di Modena (MO), Strada Morane n. 500, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via A. Gazzoni s.n.c. c/o Centro Commerciale Via Larga, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data data 17/03/2022 (Prot. n. 129102) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 138246 del 23/03/2022 (Rif. Prot. SUAP n. 1299102/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2022 al PG/2022/48135, PG/2022/48137 ed PG/2022/48140 e confluito nella **Pratica SINADOC 13682/2022**, ha comunicato l'avvio il procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., ha indetto la Conferenza di Servizi (C.d.S.) decisoria in forma semplificata ed in modalità

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

asincrona inerente l'approvazione del permesso di costruire non residenziale per realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in via Gazzoni nell'ambito della variante al P.O.C. per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico, procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto e contestualmente ha trasmesso la relativa documentazione allegata alla domanda medesima.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 30007 del 28/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/03/2022 al PG/2022/51646, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 167922 del 07/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/04/2022 al PG/2022/58834, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 188531 del 21/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/04/2022 al PG/2022/58834, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 05/06/2022 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in data 07/04/2022.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 358469 del 07/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/06/2022 al PG/2022/93944, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 31/05/2022 (Prot. SUAP n. 347054).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/115450 del 12/07/2022 ha sollecitato il Comune di Bologna e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 66269 del 21/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/07/2022 al PG/2022/121278, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, comunicando che per lo scarico derivato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento (dei coperti e delle pensiline carburanti) e delle seconde piogge che recapita nella rete fognaria separata acque meteoriche di via Gazzoni *"in considerazione del possibile convogliamento delle acque afferenti alla rete fognaria separata acque meteoriche di via Gazzoni del collettore fognario delle acque miste di via Scandellara, verrà espresso un parere di congruenza tecnica in relazione a quest'ultima tipologia di acque, nell'ottica di una futura presa in carico della rete recettore gli scarichi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato"*.
- Il Comune di Bologna con nota Prot. n. 445623 del 22/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/07/2022 al PG/2022/121985, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 475610 del 04/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

- 04/08/2022 al PG/2022/129133, ha emesso determinazione di conclusione negativa e contestuale comunicazione di esistenza di motivi ostativi ai sensi dall'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. alla società G.D. S.r.l. per il procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 677630 del 17/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/10/2022 al PG/2022/170276, ha trasmesso le osservazioni ai motivi ostativi inviate dalla società in oggetto in data 11/10/2022 (Prot. SUAP n. 666962) e contestualmente ha indetto una nuova C.d.S. decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, rideterminando completamente i tempi del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. che ricomprende l'istanza di AUA in oggetto.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/172418 del 20/10/2022 ha preso atto della rideterminazione dei tempi del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. ed ha richiesto al Comune di Bologna e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/194022 del 24/11/2022 ha sollecitato il Comune di Bologna e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 778415 del 18/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2022 al PG/2022/195529, ha inviato parere favorevole in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura (con allegati i pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato Prot. n. 66269 del 21/07/2022 e Prot. n. 97184 del 08/11/2022) e contestualmente ha inviato nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna (Prot. n. 795909/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il S.U.A.P. con nota del 18/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2022 al PG/2022/195574, ha inviato la conformità al P.U.G. del Comune di Bologna (Prot. n. 403579 del 30/06/2022) e nulla osta urbanistico del Comune di Bologna (Prot. n. 445623 del 22/07/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che alla data del 08/11/2022 la rete fognaria separata acque meteoriche di via Gazzoni non è stata ancora formalmente presa in carico dal Gestore del Servizio Idrico Integrato

(società HERA S.p.A.), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 21/12/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto G.D. S.r.l.

Comune di Bologna (BO), via A. Gazzoni s.n.c. c/o Centro Commerciale Via Larga

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via Scandellara (afferente al depuratore comunale IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visti i pareri Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti all’interno dell’attività di distribuzione carburanti (preventivamente trattate mediante vasca Imhoff) e di prima pioggia potenzialmente contaminate derivate dal dilavamento dei piazzali (di circa 1.200 m² e trattate mediante idoneo impianto di trattamento fisico) provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico nella pubblica fognatura separata acque meteoriche di via Gazzoni, afferente alla pubblica fognatura mista di via Scandellara di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e di acque di seconda pioggia non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Bologna e/o Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A.).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 66269 del 21/07/2022 e Prot. n. 97184 del 08/11/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 778415 del 18/11/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2022 al PG/2022/195529). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 23/03/2022 al PG/2022/48135, PG/2022/48137 ed PG/2022/48140, in data 07/06/2022 al PG/2022/93944 e in data 17/10/2022 al PG/2022/170276).

Pratica Sinadoc 13682/2022

Documento redatto in data 21/12/2022



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna

UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	778415/2022
Data protocollazione:	18/11/2022
Oggetto :	parere SUAP
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Fronte Fabrizio		
Impresa :	G.D. SRL		
Via	Civico	Quartiere	
VIA ARTURO GAZZONI	0 Int. 0		

Documentazione informatica

Nome File : **CDS - PARERE SUAP AUA.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 95a9a105e3f004ccf2abacce43e02602ae4b9b10dd3baba2121a840958e6117

Il documento elettronico è firmato digitalmente.

Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 129102 / 2022 PERMESSO DI COSTRUIRE - NON RESIDENZIALE PER OPERE DA REALIZZARE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA GAZZONI - NELL'AMBITO DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PUBBLICO - PG 281886 DEL 13.07.2020.VIA ARTURO GAZZONI, 0. **RILASCIO PARERE**

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata nell'ambito del procedimento in oggetto, relativa all'attività di distribuzione carburanti per autotrazione nello stabilimento sito in VIA ARTURO GAZZONI, 0 , acquisita al P.G. n. 129102 / 2022del 17/03/2022;

Preso atto che, relativamente allo scarico di acque reflue industria, i è pervenuto il parere di congruenza tecnica espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 21/07/2022, prot. 66269, confermato in data 08/11/2022 con nota prot. 97184

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere di congruenza tecnica del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 698447/2022
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Modena, 21 luglio 2022
Prot. n. 0066269/22

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Asset e Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **23/03/2022** Num. prot.: **28581**
Data prot.: **14/07/2022** Num. prot.: **64107**
PA&S 19/2022

Oggetto: PG n. 129102/2022 - Conferenza di servizi decisoria ex art.14bis Legge n. 41/1990 per l'approvazione del PERMESSO DI COSTRUIRE - NON RESIDENZIALE PER OPERE DA REALIZZARE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA GAZZONI - NELL'AMBITO DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PUBBLICO - PG 281886 DEL 13.07.2020.
Forma semplificata in modalità asincrona

In merito all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Fabrizio Fronte codice fiscale FRNFRZ64P11D612F in qualità di legale rappresentante della Ditta "GD SRL" codice fiscale/p. iva 01966590042 con sede in Strada Morane n° 500 in comune di Modena (MO) e insediamento produttivo in via Gazzani snc in comune di Bologna (BO), inerente all'attività distribuzione carburanti per autotrazione.

La richiesta di parere riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione liquidi (benzine e gasolio) e gassosi (metano) all'intersezione tra via Gazzoni e via Scandellara.


In occasione della prima trasmissione documentale la scrivente Società ha fatto richiesta di integrazioni documentali trasmessa con prot. Hera Spa n° 30007 del 28 marzo 2022 con la specifica "di precisare il recettore finale della rete in cui sono convogliate le acque meteoriche non contaminate dell'impianto oggetto della presente istanza".

Tale istanza non ha avuto una risposta e le verifiche effettuate presso le strutture aziendali competenti, confermano quanto anticipato circa l'assenza di titolarità da parte della scrivente Società ad esprimersi circa la componente delle acque meteoriche non contaminate (coperti e seconda pioggia) a causa della mancata presa in carico della rete delle acque meteoriche di via Gazzani da parte del Gestore del SII.

Non di meno, in considerazione del possibile convogliamento delle acque afferenti alla rete meteorica di via Gazzoni nel collettore fognario delle acque miste di via Scandellara, verrà espresso un **PARERE DI CONGRUENZA TECNICA** in relazioni a quest'ultima tipologia di acque, nell'ottica di una futura presa in carico della rete recettore gli scarichi da parte del Gestore del SII.

Relativamente alla matrice scarichi l'area d'impianto dispone di reti fognarie separate di seguito individuate:

1. rete in cui sono convogliati gli scarichi di tipo domestico del locale gestore e dei servizi igienici che afferiscono alla successiva vasca di raccolta e rilancio in p.f. nel punto di scarico S1;
2. rete di raccolta delle acque di piazzale (superf. tot. 1200 m²) avviate all'impianto di trattamento di prima pioggia da cui si originano;
 - a. acque di prima pioggia che dopo idoneo trattamento che sono convogliate alla vasca raccolta e rilancio in p.f. nel punto di scarico S1, previo passaggio in idoneo pozzetto di campionamento e controllo identificato in cartografia con la sigla PP come di seguito riportato nel dettaglio cartografico di seguito allegato;
 - b. acque di seconda pioggia inviate al punto di scarico S2;

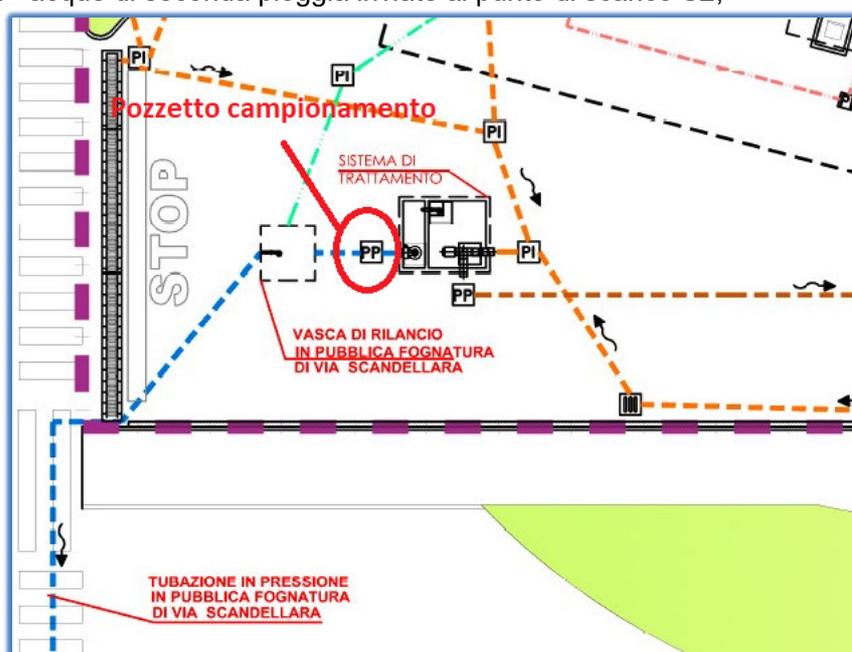

3. rete di raccolta delle acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle pensiline che sono raccolte in un serbatoio per riutilizzo il cui troppopieno è avviato al punto di scarico S2.

Il trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali avviene in idoneo impianto di trattamento composto da:

- vasca d'accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia;
- pompa di rilancio;
- sistema di ripartizione con valvola a galleggiante per la separazione tra prima e seconda pioggia;
- separatore di oli con filtri a coalescenza;
- pozzetto di campionamento e controllo.

I reflui di cui ai precedenti punti 1 e 2a, sono avviati in una vasca di raccolta e rilancio da cui mediante condotta in pressione sono convogliati nella pubblica fognatura delle acque miste di via Scandellara che afferisce all'impianto di depurazione di Bologna – IDAR.

Le acque meteoriche non contaminate di cui ai punti 2b e 3 sono convogliate al punto di scarico S2 nella rete delle acque meteoriche di via Gazzoni.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque di dilavamento (classificate di tipo industriale), in precedenza descritte, originate dal trattamento delle acque di prima pioggia dell'area di impianto;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**

- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

Vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque meteoriche non contaminate (scarico S2):

- ✓ la miscela delle:
 - acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle pensiline;
 - acque di seconda pioggia;
- ✓ è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- ✓ lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali).

È prescritta ove non presente:

- **l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 novembre 2022.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 08 novembre 2022
Prot. n. 0097184/22

Asset e Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 23/03/2022	Num. prot.: 28581
	Data prot.: 14/07/2022	Num. prot.: 64107
	Data prot.: 05/08/2022	Num. prot.: 70662
	Data prot.: 29/08/2022	Num. prot.: 75531
	Data prot.: 18/10/2022	Num. prot.: 90547
	Data prot.: 20/10/2022	Num. prot.: 91814
	PA&S 19/2022	

Oggetto: PG n. 129102/2022 - Conferenza di servizi decisoria ex art.14bis Legge n. 41/1990 per l'approvazione del PERMESSO DI COSTRUIRE - NON RESIDENZIALE PER OPERE DA REALIZZARE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA GAZZONI - NELL'AMBITO DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PUBBLICO – PG 281886 DEL 13.07.2020.
Forma semplificata in modalità asincrona

In merito all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Fabrizio Fronte codice fiscale FRNFRZ64P11D612F in qualità di legale rappresentante della Ditta "GD SRL" codice fiscale/p.iva 01966590042 con sede in Strada Morane n° 500 in comune di Modena (MO) e insediamento produttivo in via Gazzani snc in comune di Bologna (BO), inerente all'attività distribuzione carburanti per autotrazione.

In relazione alla richiesta di emissione del parere di competenza trasmessa da ARPAE e ricevuta con prot. Hera Spa n°91814 il 20/10/2022, la scrivente Società conferma i contenuti e le prescrizioni contenute nel parere emesso in data 21/07/2022 con prot. Hera Spa n° 66269.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Sede legale
Viale Carlo Berti Pichat 2/4
40127 Bologna

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto G.D. S.r.l.

Comune di Bologna (BO), via A. Gazzoni s.n.c. c/o Centro Commerciale Via Larga

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 18/02/2022 e del 10/10/2022, presentata dalla società G.D. S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n. 336/15 - P.G. n. 328998/15) per l'attività di distribuzione carburanti .
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 795909/2022.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna nulla osta acustico Prot. n. 795909/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2022 al PG/2022/195529). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 18/02/2022 e in data 10/10/2022 dal sig. Alessandro Bonafé, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società G.D. S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 23/03/2022 al PG/2022/48135, in data 17/10/2022 al PG/2022/170276).

Pratica Sinadoc 13682/2022

Documento redatto in data 21/12/2022

Alla cortese attenzione di:
Pierina Martinelli
Direttore Settore Economia
Responsabile del procedimento

Oggetto: PG 129102/2022 - Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis Legge 241/1990 - Permesso di costruire di un nuovo impianto di distribuzione carburanti in via Gazzoni in attuazione della variante al piano operativo comunale (POC) per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico - PG 281886 del 13.07.2020.

Contributo istruttorio in merito alla componente acustica ai fini del rilascio dell'AUA.

Con PG 129102/2022 è stato avviato da codesto Sportello il procedimento per il rilascio del permesso di costruire riguardante la nuova costruzione di impianto di distribuzione carburanti in via Gazzoni, in attuazione della variante al POC per la localizzazione degli impianti di distribuzione ad uso pubblico (approvato con PG 281886/2020), in cui è ricompresa anche l'istanza di AUA. Facendo seguito alla determinazione di conclusione negativa e al contestuale preavviso di diniego formulati dal RUP con PG 475610/2022, in data 11.10.2022 il proponente ha presentato (PG 666962/2022) le proprie osservazioni volte a superare la determinazione di conclusione negativa. Nelle osservazioni è contenuta anche una documentazione acustica aggiornata, sostitutiva delle precedenti, che intende fornire risposta alle lacune e problematiche evidenziate nel contributo istruttorio formulato dallo scrivente Settore con prot. 79/2022.

In tale documentazione acustica sono riportati gli esiti di una nuova campagna fonometrica, costituita da misure spot effettuate in periodo diurno e notturno, condotta nel mese di agosto 2022 in prossimità dei ricettori residenziali presenti nell'area.

Le misure in periodo notturno sono state condotte a cavallo delle 3.00, quindi durante le fasce orarie in cui il livello di rumore di fondo è generalmente più basso, in modo da massimizzare l'incremento differenziale indotto dalle sorgenti sonore di progetto.

Attraverso l'utilizzo di un modello previsionale sono stati assegnati i livelli di potenza sonora alle

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio
Settore transizione ecologica e ufficio clima
U.I. piani e valutazioni ambientali

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna

sorgenti stradali (via Gazzoni, parcheggio esistente) tali da far convergere i livelli restituiti dal software con quelli misurati in sito, calcolando poi i livelli di rumore in facciata ai ricettori.

Nel calcolo è stato tenuto conto della schermatura associata alla presenza di una recinzione piena presente lungo il confine delle aree residenziali.

Implementando nel modello le sorgenti di progetto acusticamente significative, che il tecnico competente in materia ha individuato nel compressore (che da scheda allegata presenta un livello di pressione sonora di circa 79 dBA @ 1 m), sono stati ricalcolati i livelli di rumore al ricettore.

Nelle conclusioni della relazione, in funzione dei risultati forniti dal modello, il tecnico dichiara che *"...a seguito dello studio e delle considerazioni emerse si ritiene che l'impatto acustico relativo al progetto di realizzazione di un nuovo distributore di carburanti non comporti il superamento dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale."*

Le informazioni contenute nella relazione integrativa non risultano ancora del tutto complete, dato che la convergenza tra i livelli simulati dal modello previsionale e quelli misurati nell'area è stata dimostrata (vd tabella di pagina 18) solo in riferimento alle misure diurne.

Ad ogni modo si può constatare che l'andamento delle curve di isolivello notturne riportato nelle mappe acustiche risulta coerente con i livelli misurati nell'area (circa 44 dBA) e, pertanto, si ritiene che tale lacuna non sia tale da richiedere ulteriori integrazioni.

Fermo restando quanto assunto dal tecnico, che ha individuato nel compressore l'unica sorgente di rumore significativa introdotta dal progetto, si rileva che gli incrementi di rumore calcolati dal modello previsionale risultano:

- trascurabili in periodo diurno (0,1 dBA), con livelli assoluti massimi di 41,5 dBA;
- più significativi in quello notturno (+5 dBA), ma con livelli di rumore ambientale trascurabili (23 dBA) ed inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale (40 dBA).

Relativamente alla componente acustica si prende dunque atto della documentazione presentata dal tecnico competente il quale, assumendosi la responsabilità di rispondenza e di veridicità di quanto presentato e consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara il rispetto dei limiti normativi associato alle attività ed alle sorgenti sonore di progetto.

Cordiali saluti,

la Responsabile
U.I. Piani e Valutazioni ambientali
Ing. Lara Dal Pozzo
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.