

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3749 del 21/07/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 61/A
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3873 del 20/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 61/A.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc (C.F. e P. IVA 02552660371) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 61/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque di prima pioggia costituito dall'unione di acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia ed acque meteoriche non contaminate di dilavamento della pensilina** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
  - **Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc (C.F. e P. IVA 02552660371) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 61/A, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via San Donato n. 61/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 29/12/2022 (Prot. n. 799927 / 2022) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura allegando anche documentazione in materia di impatto acustico (Valutazione Previsionale).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12553/2023 del 09/01/2023 (pratica SUAP Prot. n. 799927/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/01/2023 al PG/2023/2953 e confluito nella **Pratica SINADOC 4933/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/10363 del 19/01/2023 ha richiesto documentazione integrativa

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

necessaria ai fini dell'avvio formale del procedimento.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 40830/2023 del 23/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/01/2023 al PG/2023/11681, ha richiesto integrazioni per l'avvio formale del procedimento alla società in oggetto.
- Il richiedente ha inviato richiesta di proroga, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/02/2023 al PG/2023/30991. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 20814/23 del 01/03/2023 si è espresso favorevolmente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 131817/2023 del 02/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/37693, ha concesso la proroga fino al 24/03/2023.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato società HERA S.p.A. con nota Prot. n. 21245/23 del 02/03/2023 ha richiesto documentazione integrativa.
- Il richiedente ha inviato ulteriore richiesta di proroga, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/03/2023 al PG/2023/52839.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 200562/2023 del 27/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2023 al PG/2023/55800, ha concesso la proroga fino al 24/04/2023.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/04/2023 al PG/2023/74017 ha trasmesso il nulla osta acustico del settore transizione ecologica e ufficio clima del Comune di Bologna del 06/04/2023 (Prot. n. 243421).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 308301 del 28/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/74772, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 27/04/2023 ai fini dell'avvio formale del procedimento, e rideterminato i termini di conclusione del medesimo.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 55218/23 del 13/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/103253, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 415904/2023 del 16/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/105715, ha trasmesso parere favorevole ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura e nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna del 06/04/2023 (Prot. n. 243421) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri pervenuti da HERA S.p.A. e dal Comune di Bologna, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a

quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE
- APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 20/07/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Impianto DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc**  
**Attività di distribuzione carburanti**  
**Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 61/A**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura mista di via dell'Artigiano (afferente al depuratore comunale Bologna IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), costituito dall'unione **di acque meteoriche di dilavamento aree esterne (prima pioggia trattate e seconda pioggia) ed acque meteoriche non contaminate di dilavamento della pensilina**. Le acque di prima pioggia (valutate di tipo industriale ai sensi del vigente regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato) sono soggette ad idoneo trattamento in apposito impianto con dedicato pozzetto parziale di controllo, poi si uniscono alle acque di seconda pioggia, anch'esse campionabili separatamente, ed alle acque meteoriche non contaminate di dilavamento della pensilina nell'unica condotta di convogliamento in pubblica fognatura.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n. 55218/23 del 13/06/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 415904/2023 del 16/06/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/105715). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In particolare si evidenzia la prescritta installazione entro 90 giorni e comunque entro il 30/10/2023 dal rilascio del presente provvedimento di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia considerate di "tipo industriale" ai sensi del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato da documentare con apposita documentazione fotografica e tecnica da inviare anche ad Hera Spa.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/01/2023 al PG/2023/2953).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione per l'avvio formale del procedimento di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/04/2023 al PG/2023/74772), comprendente:
  - Elaborato "Relazione tecnica" datato 23/04/2023
  - Elaborato "Planimetria impianto fognario", riportato in calce.

-----

Pratica Sinadoc 4933/2023

Documento redatto in data 20/07/2023



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 799927 / 2022 Richiesta di AUA per impianto sito in Via San Donato 61/A - RILASCIO PARERE.

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di distribuzione carburanti per autotrazione sito in VIA SAN DONATO, 61/A , acquisita al P.G. n. 799927 / 2022 del 29/11/2022;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole condizionato espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 13/06/2023, prot. 55218/23

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente  
Atto di Incarico PG 338609/2023  
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 13 giugno 2023  
Prot. n. 0055218/23

Spett.le  
**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO  
PEC: [suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

e p.c.:  
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>23/01/2023</b>	Num. prot.: <b>6657</b>
	Data prot.: <b>24/01/2023</b>	Num. prot.: <b>7192</b>
	Data prot.: <b>22/02/2023</b>	Num. prot.: <b>17745</b>
	Data prot.: <b>03/03/2023</b>	Num. prot.: <b>21572</b>
	Data prot.: <b>30/03/2023</b>	Num. prot.: <b>31806</b>
	Data prot.: <b>28/04/2023</b>	Num. prot.: <b>40831</b>
	PA&S 12/2023	

**Oggetto: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc, sito in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 61/a.**  
*Comune di Bologna - Domanda PG N. 799927 / 2022 del 29/12/2022  
Pratica SINADOC n. 4933/2023*

In merito alla domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C SNC" con sede legale e insediamento produttivo in via San Donato, n° 61/a in Comune di Bologna (BO) in merito allo stabilimento esercente l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione.

Sono state richieste con prot. Hera n° 21245 del 02/03/2023 integrazioni documentali circa la matrice scarichi, verificato che non sono state effettuate precedenti valutazioni circa la natura degli scarichi dello stabilimento oggetto dell'istanza.

Dalla documentazione pervenuta è stato verificato che:

- ✓ l'istanza riguarda il rilascio dell'AUA, per quanto attiene alla matrice scarichi, di competenza della scrivente Società;
- ✓ l'impianto è ubicato in un'area perimetrata dalle via San Donato e via dell'Artigiano;
- ✓ le aree esterne asfaltate, sono destinate al transito ed al rifornimento di mezzi;
- ✓ l'impianto è dotato di pensilina che sovrasta l'area di rifornimento carburante;
- ✓ una rete di fognaria interna convoglia le acque meteoriche raccolte nell'area di impianto ad un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia opportunamente dimensionato;
- ✓ l'impianto è composto da:
  - vasca di accumulo prima pioggia e dissabbiatura;
  - otturatore 2° pioggia;
  - separatore olii leggeri;
  - pozzetto di campionamento e controllo;

- ✓ le acque di seconda pioggia, mediante idoneo by-pass sono convogliate a valle del pozzetti di campionamento e controllo e si miscelano con le acque meteoriche non contaminate originate dalla pensilina.
- ✓ a valle del trattamento delle acque di prima pioggia (industriali) è presente un pozzetto per il campionamento delle stesse;
- ✓ in virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;
- ✓ la miscela delle acque di:
  - 2° di pioggia:
  - meteoriche non contaminate originate dalla pensilina;
  - acque di prima pioggia dopo trattamento;
 è immessa nella pubblica fognatura delle acque miste di via dell'Artigiano afferente all'impianto di trattamento finale di Bologna – IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue meteoriche non contaminate originate dalla pensilina;**
  - **acque di seconda pioggia;**
  - **acque di prima pioggia (acque di tipo industriale);**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in acque superficiali;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

**È prescritta, qualora non presente**, l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2023.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.**

**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**


**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: [ermes.guzzinati@gruppohera.it](mailto:ermes.guzzinati@gruppohera.it)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(Firmato digitalmente)

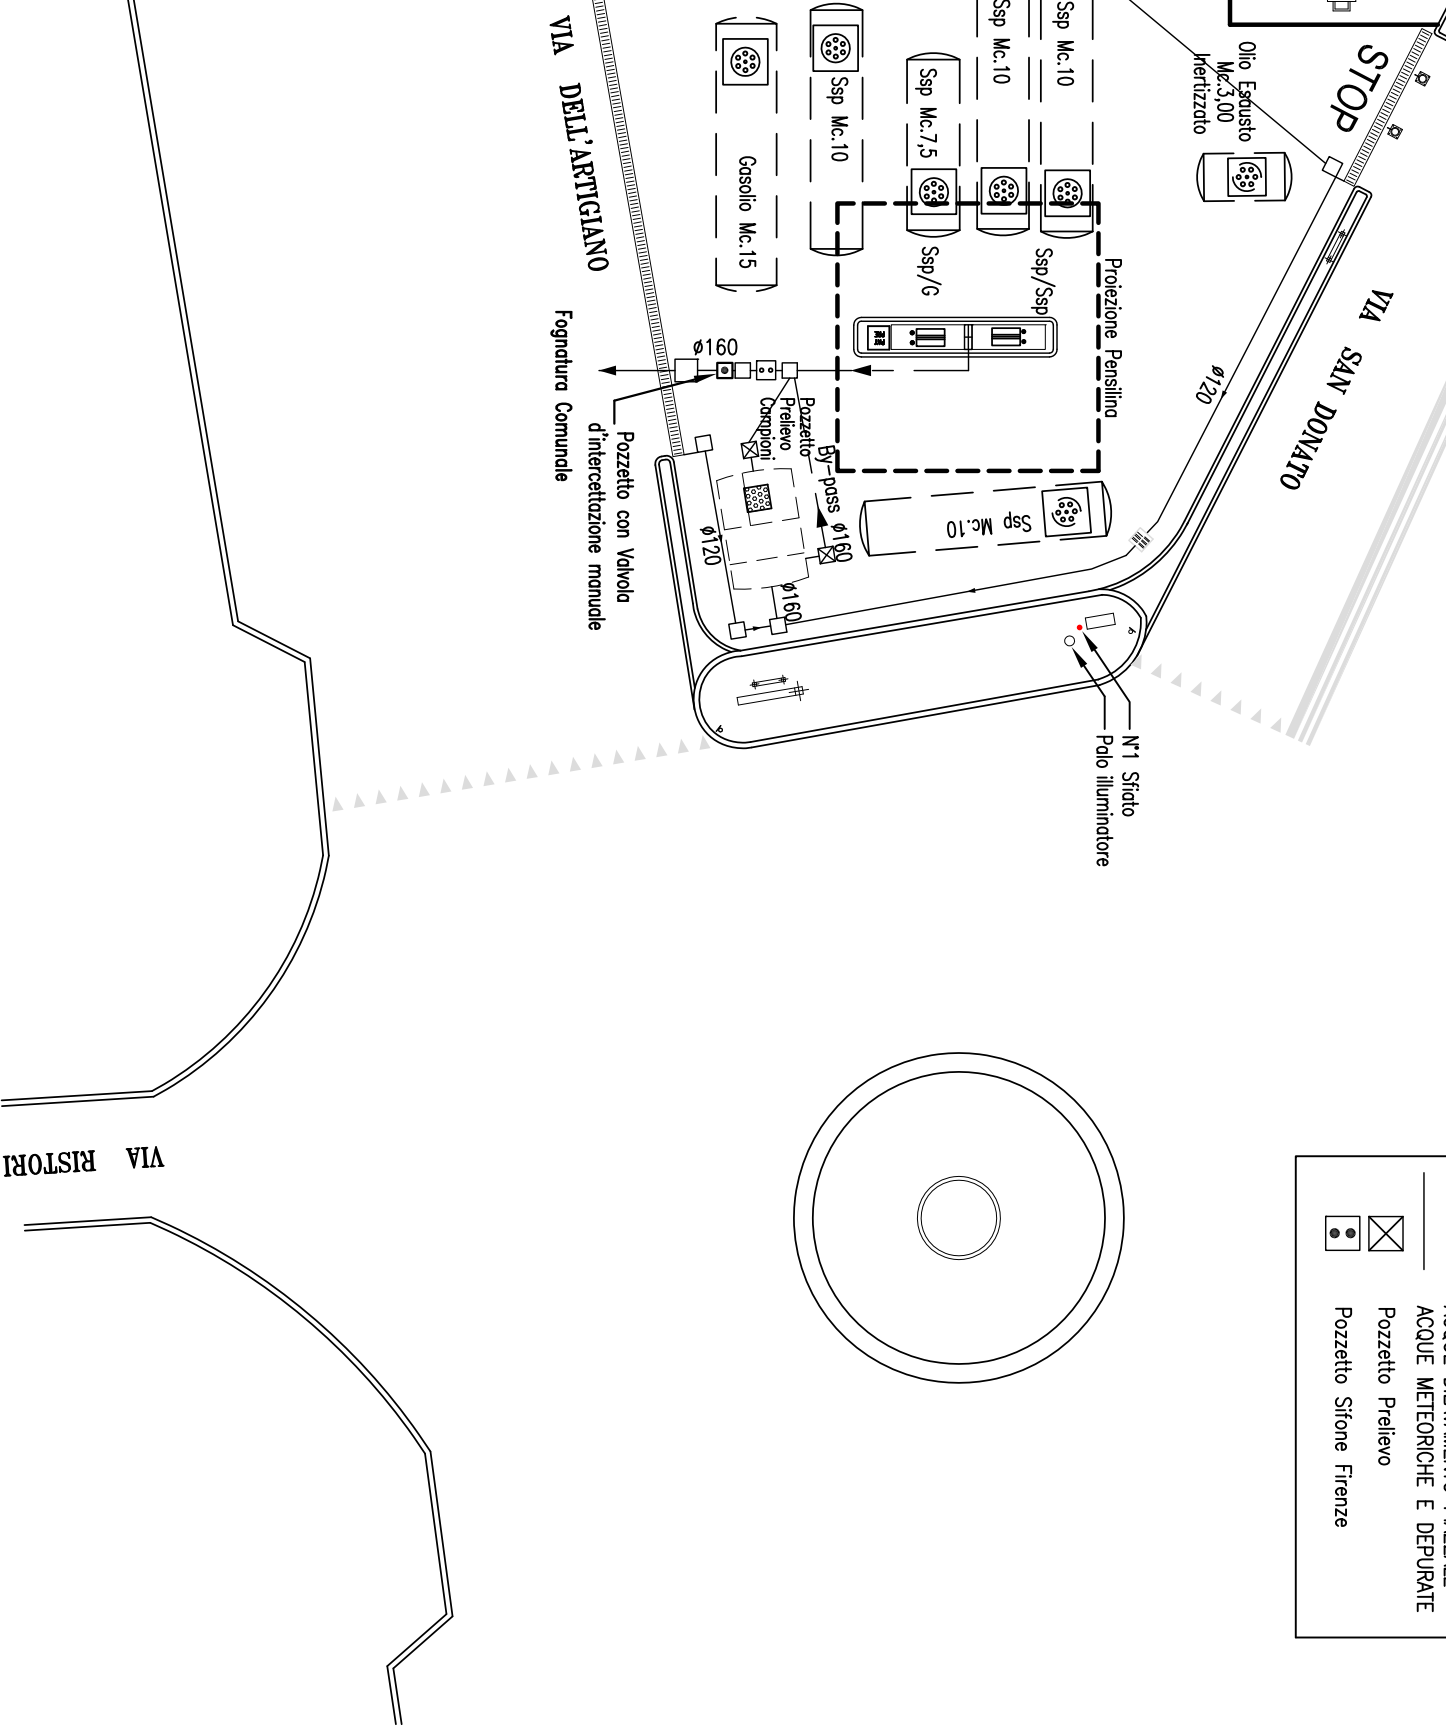

	ACQUE METEORICHE E DEPURATE
	Pozzetto Prelievo
	Pozzetto Sifone Firenze

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc**  
**Attività di distribuzione carburanti**  
**Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 61/A**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la Documentazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna per l'attività di distributore carburanti.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 243421 del 06/04/2023, senza fissare prescrizioni, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/12/2022 dal sig. Mauro Marco Simonazzi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società DE.MI. SNC DI MILLARTE NICOLA & C snc relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 09/01/2023 al PG/2023/2953).

-----  
Pratica Sinadoc 4933/2023

Documento redatto in data 20/07/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Bologna, data protocollo

*Alla cortese attenzione di:*

**Pierina Martinelli**

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

**Oggetto:** PG 799927/2022 - Richiesta di AUA, ai sensi del DPR 59/2013, per l'impianto di distribuzione carburante/autolavaggio in via San Donato n. 61/A.

**Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.**

In riferimento alla richiesta di rilascio dell'AUA, attivata con PG 799927/2022 da De.Mi. snc in merito all'impianto di distribuzione carburante sito in via San Donato n. 61/A, è stata allegata la documentazione di impatto acustico (Doima).

In essa viene dichiarato dal tecnico competente in materia che, a seguito dei sopralluoghi e delle rilevazioni acustiche condotte nell'area, *"...l'attività non prevede l'introduzione di nulla che comporti la significativa emissione di rumore all'interno delle unità immobiliari che distano oltre 20 metri."*

Viene inoltre precisato che durante il periodo notturno non viene svolta alcuna attività.

Prendendo atto di quanto dichiarato dal tecnico competente che attesta il rispetto dei limiti

---

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A - piano 7°

40129 Bologna



normativi, il quale si assume la responsabilità di rispondenza e di veridicità di quanto descritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**