

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4895 del 25/09/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022 intestata al COMUNE DI SANTA SOFIA per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5072 del 25/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO:D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022 intestata al COMUNE DI SANTA SOFIA per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – COMUNE DI SANTA SOFIA - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia"* trasmessa da Arpae-SAC al Comune di Santa Sofia con nota del 08/08/2022 Prot. n. PG/2022/13116;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura bianca;

Vista la D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti"*;

Vista la D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti"*;

Vista l'istanza presentata in data 13/07/2023 acquisita ai prot. di Arpae n. PG/2023/115595-115735-115727 dal Comune di Santa Sofia, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, per l'inserimento di n. 4 nuovi scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0106_Santa Sofia;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati con nota prot. n. PG/2023/116265 del 04/07/2023;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa entro e non oltre il 24/07/2023;

Preso atto che nulla è pervenuto dagli Enti coinvolti;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell'art. 15 paragrafo *"Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici"* del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in data 13/07/2023, acquisita al PG/2023/115595;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di pubblica fognatura bianca in corpi idrici superficiali - Rapporto istruttorio datato 21/09/2023 ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata e rilasciata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022 avente ad oggetto: *"COMUNE DI SANTA SOFIA - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia"*, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI SANTA SOFIA**.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento resi da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI SANTA SOFIA - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia"*, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto al Comune di Santa Sofia, la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
3. Di confermare per quanto non in contrasto con quanto stabilito la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta di provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Santa Sofia, ad Arpae Presidio Territoriale di Forlì, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Forlì - Dipartimento di Sanità Pubblica ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 1**PREMESSE:**


- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 1 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, raccoglie le acque meteoriche ricadenti sul piccolo agglomerato urbano di San Martino ed aree agricole contermini, la cui superficie risulta pari a circa 26000 mq; il bacino risulta solo in minima parte occupato dall'agglomerato urbano, in quanto principalmente occupato da terreno agricolo; la rete afferente è costituita da un'unica dorsale principale, realizzata nel suo tratto terminale con una condotta DN500 CLS;
- Lo scarico finale è ubicato in Via San Martino ed è posizionato in sponda sinistra orografica del Rio Bellavista, sul muro in pietra di contenimento della strada pubblica sovrastante e fuori dal limite dell'area demaniale del rio Bellavista. Il manufatto di scarico si presenta come un condotto realizzato in blocchi di pietra avente dimensioni interne di 60 cm x H120 cm che scarica in una "forra" molto scoscesa che termina rapidamente nella sponda sinistra del Rio Bellavista afferente al bacino idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì, ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:**SCARICO n. 1**

- **Località:** Via San Martino – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Bellavista
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro finale da 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 26.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 732672,1 Y = 4869157,57

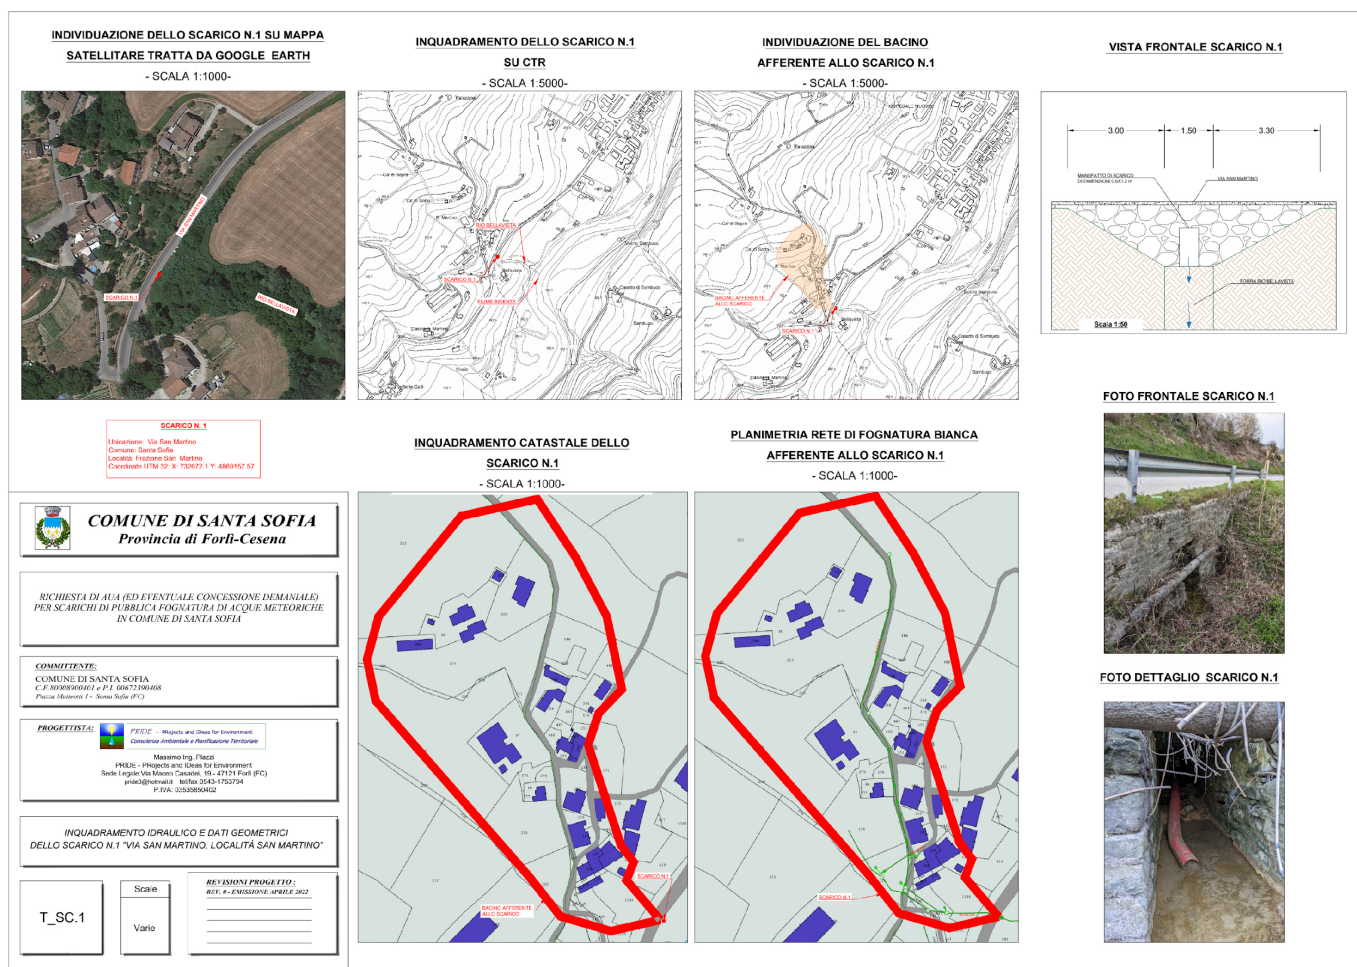

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 55 (ex 1N)

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 55 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla via Giovanni XXIII, la cui superficie risulta pari a circa 28550 mq; la rete afferente è costituita da varie dorsali secondarie, le quali intercettano tutte le acque meteoriche della porzione di agglomerato urbano. Tali dorsali scorrono principalmente nella via Giovanni XXIII, fino a riunirsi in un pozzetto terminale, tramite n. 2 tubazioni DN200 PVC, con uscita a fiume DN400 PVC;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente, sul muro in pietra di contenimento della sponda fluviale confinante con la strada pubblica sovrastante, esattamente al limite dell'area demaniale fluviale. Il manufatto di scarico si presenta come una breve condotta DN 400 PVC con scarico sul muro di sponda del fiume Bidente afferente al bacino idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 55 (ex 1N)

- **Località:** Via Giovanni XXIII – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 28.550
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733296,53 Y = 4869757,18

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 56 (ex n. 4)

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 56 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola porzione dell'agglomerato urbano adiacente al punto di scarico sempre in sinistra orografica del Rio Sasso, la cui superficie risulta pari a circa 600 mq; la rete afferente è costituita da un'unica dorsale principale realizzata con una condotta DN1000 CLS. Essa ha origine in prossimità della parte terminale della via Gramsci (vicino al vecchio ponticello pedonale in sasso sul rio) e scorre con sedime parallelo al Rio Sasso stesso, lambendo il sedime demaniale;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Rio Sasso, sulla briglia ubicata circa 25 metri a monte del ponte stradale su Via Martiri della Libertà; Il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN1000 in CLS con scarico proprio nel muro costituente la briglia sul Rio Sasso, con acque riversate su una piccola banca golenale del rio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 56 (ex n. 4)

- **Località:** Via Martiri della Libertà – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Sasso
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro finale da 1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733262,27 Y = 4869979,81

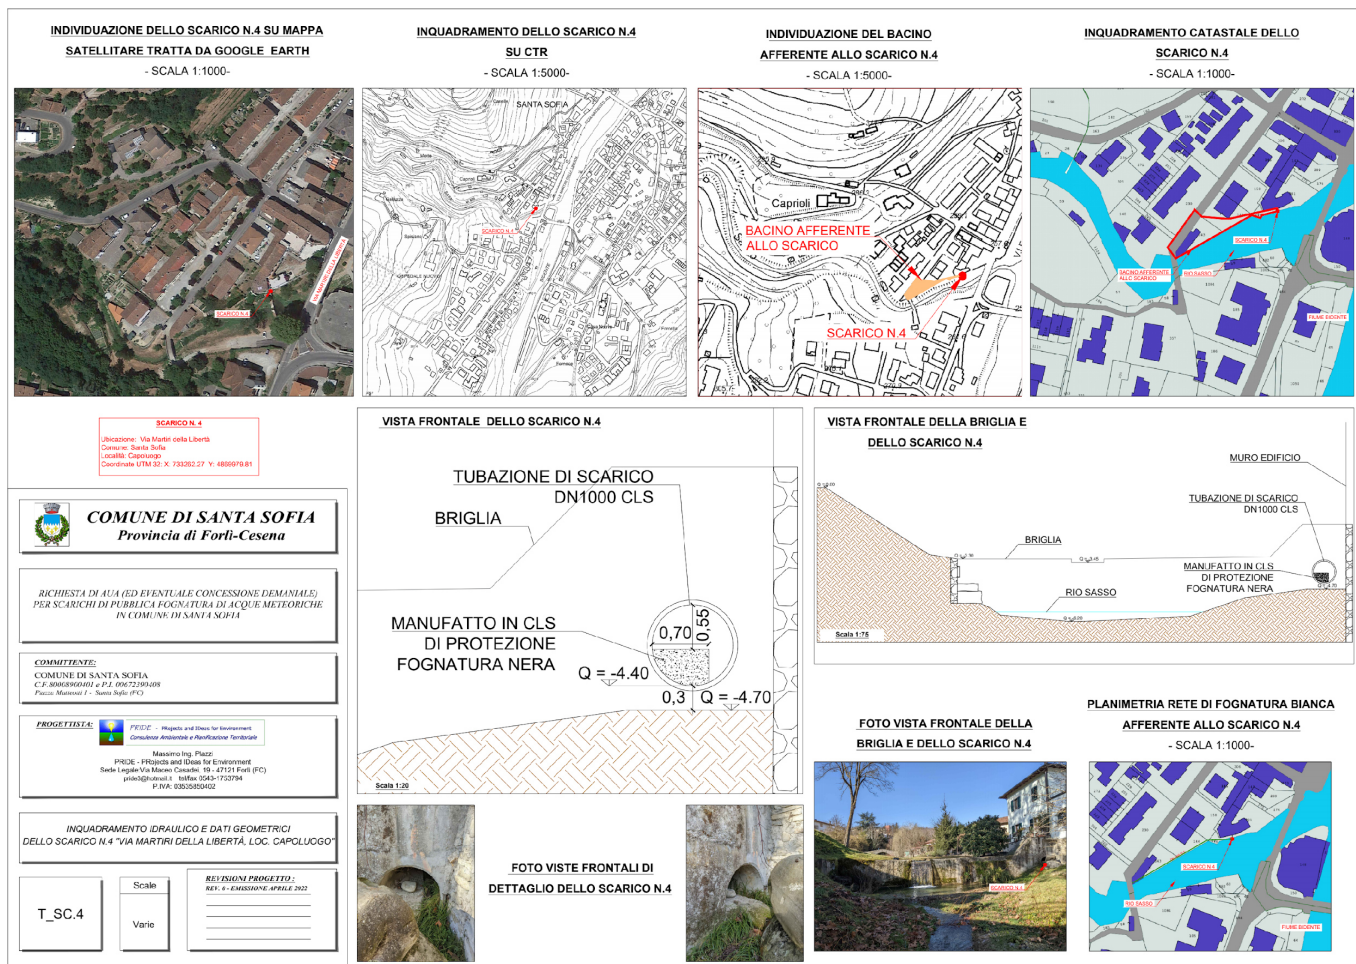

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 57 (ex n. 25)

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 57 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano compreso principalmente tra le vie San Martino, Rio Sasso e Amendola (con via Togliatti baricentrica al bacino), la cui superficie risulta pari a circa 32000 mq.; la rete afferente è costituita da dorsali principalmente realizzate con condotte DN500/315 PVC;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Rio Sasso, sul muro di sponda in pietra presente a valle ed in continuità con la briglia del rio Sasso ubicata circa 25 metri a monte del ponte stradale su via Martiri della Libertà; Il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN500 in PVC con scarico nel muro di sponda in pietra adiacente alla briglia sul Rio Sasso (recettore), con acque riversate direttamente in alveo centrale;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 57 (ex n. 25)

- **Località:** Via Martiri della Libertà – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Sasso
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro finale da 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 32.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733266.6 Y = 4869964.3

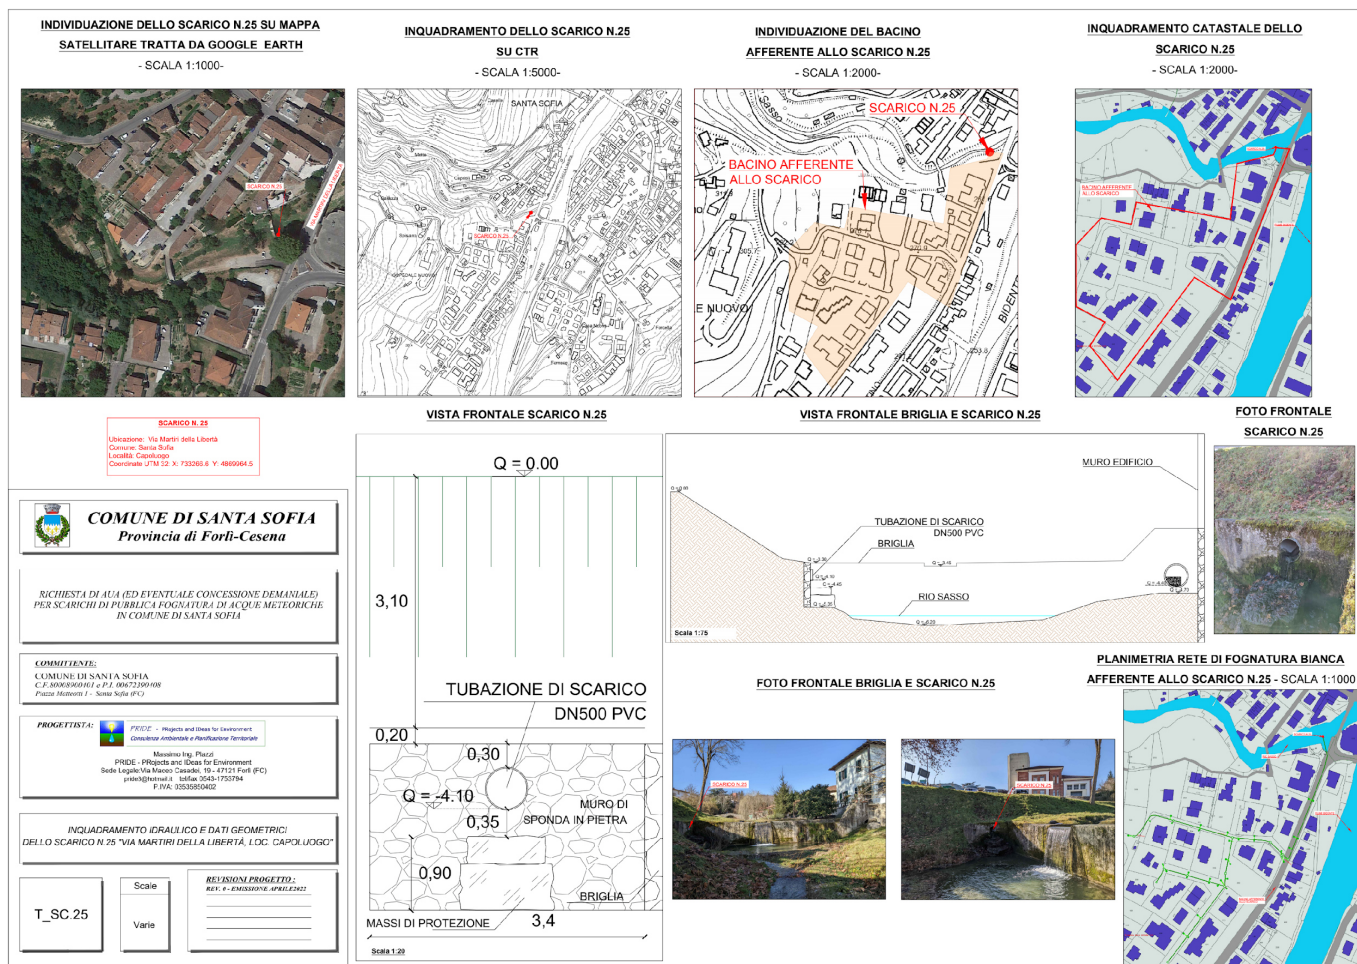

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 26

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 26 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla via Giovanni XXIII, la cui superficie risulta pari a circa 20300 mq.; la rete afferente è costituita da varie dorsali secondarie, di dimensioni variabili da DN600 CLS a DN300 CLS, le quali intercettano tutte le acque meteoriche della porzione di agglomerato urbano, che si riuniscono in corrispondenza di un pozzetto d'ispezione su via Giovanni XXIII che ha come emissario un unico condotto DN600 PVC con direzione verso il fiume Bidente;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente subito, a monte del ponte stradale della SS310 sul medesimo fiume, con sedime a fianco del muro in pietra di contenimento del terrazzamento a verde contiguo all'incrocio sovrastante con via Giovanni XXIII ed esattamente al limitare dell'area demaniale fluviale; Il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN 600 PVC con scarico a monte del ponte della S.S. 310 sul fiume Bidente. Si sottolinea che la condotta di scarico scorre nel tratto finale internamente ad un manufatto in CLS rettangolare ("bauletto" di protezione), posto al piede del muro di contenimento della sponda destra del fiume. Il tratto terminale della condotta di scarico ai piedi del muro succitato occupa la superficie demaniale per una lunghezza complessiva di circa 62 m.;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 26

- **Località:** Via Giovanni XXIII – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 20.300
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733360,59 Y = 4869921,25

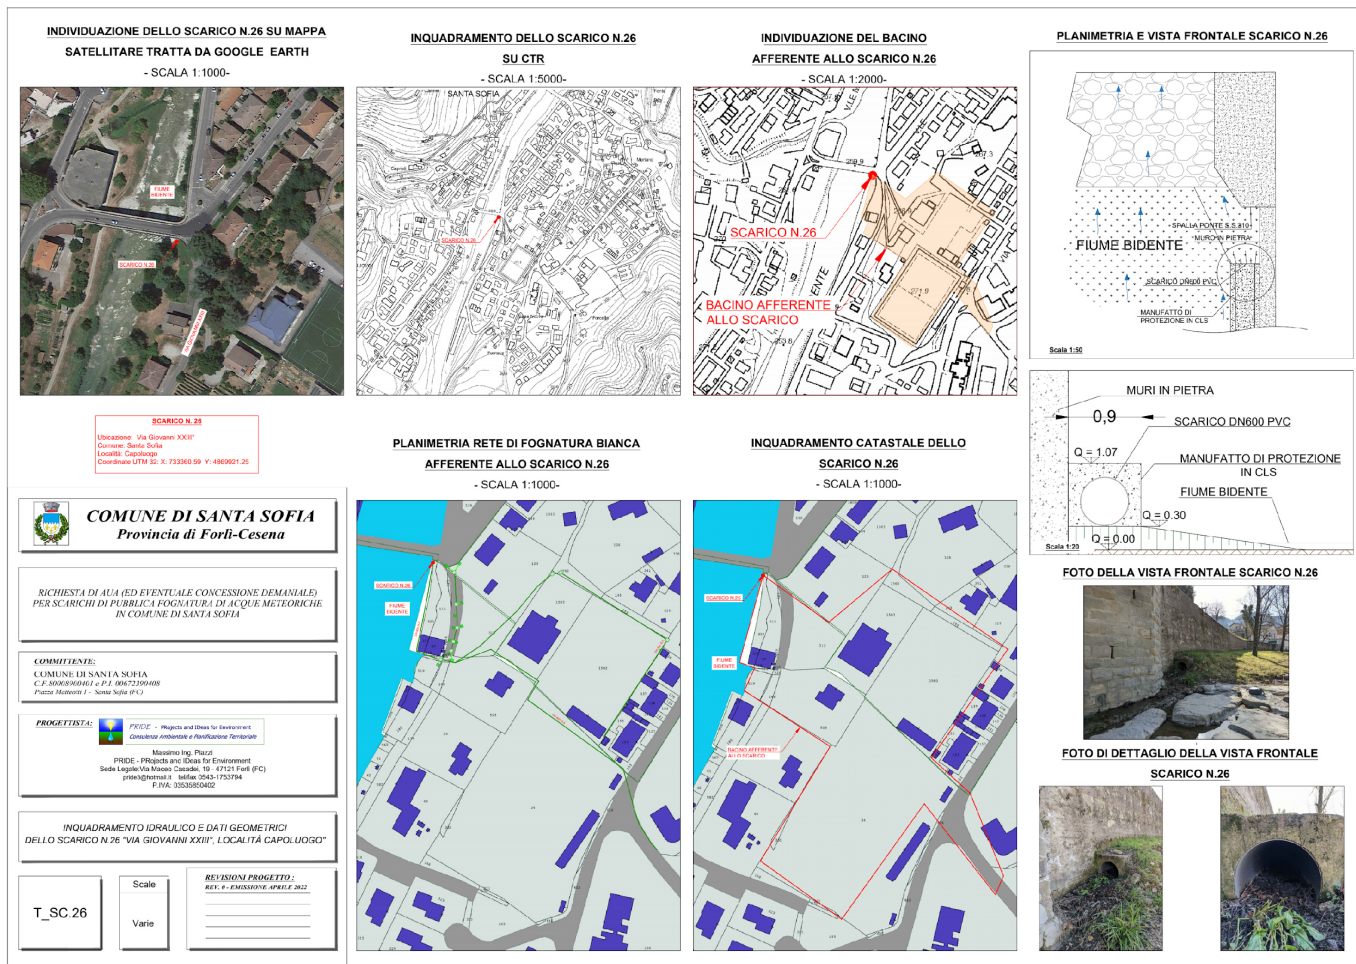

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 41

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola lottizzazione residenziale, la cui superficie risulta pari a 11.000 mq.; i collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 280.00 m e sono realizzati con tubazioni in PVC aventi diametri DN200, DN400 e DN600;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Fiume Bidente su area demaniale.; il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN 630 di lunghezza pari a 38.00 m.;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 41

- **Località:** Via Campo Isola – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 630 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 11.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733162,72 Y = 4869461,59

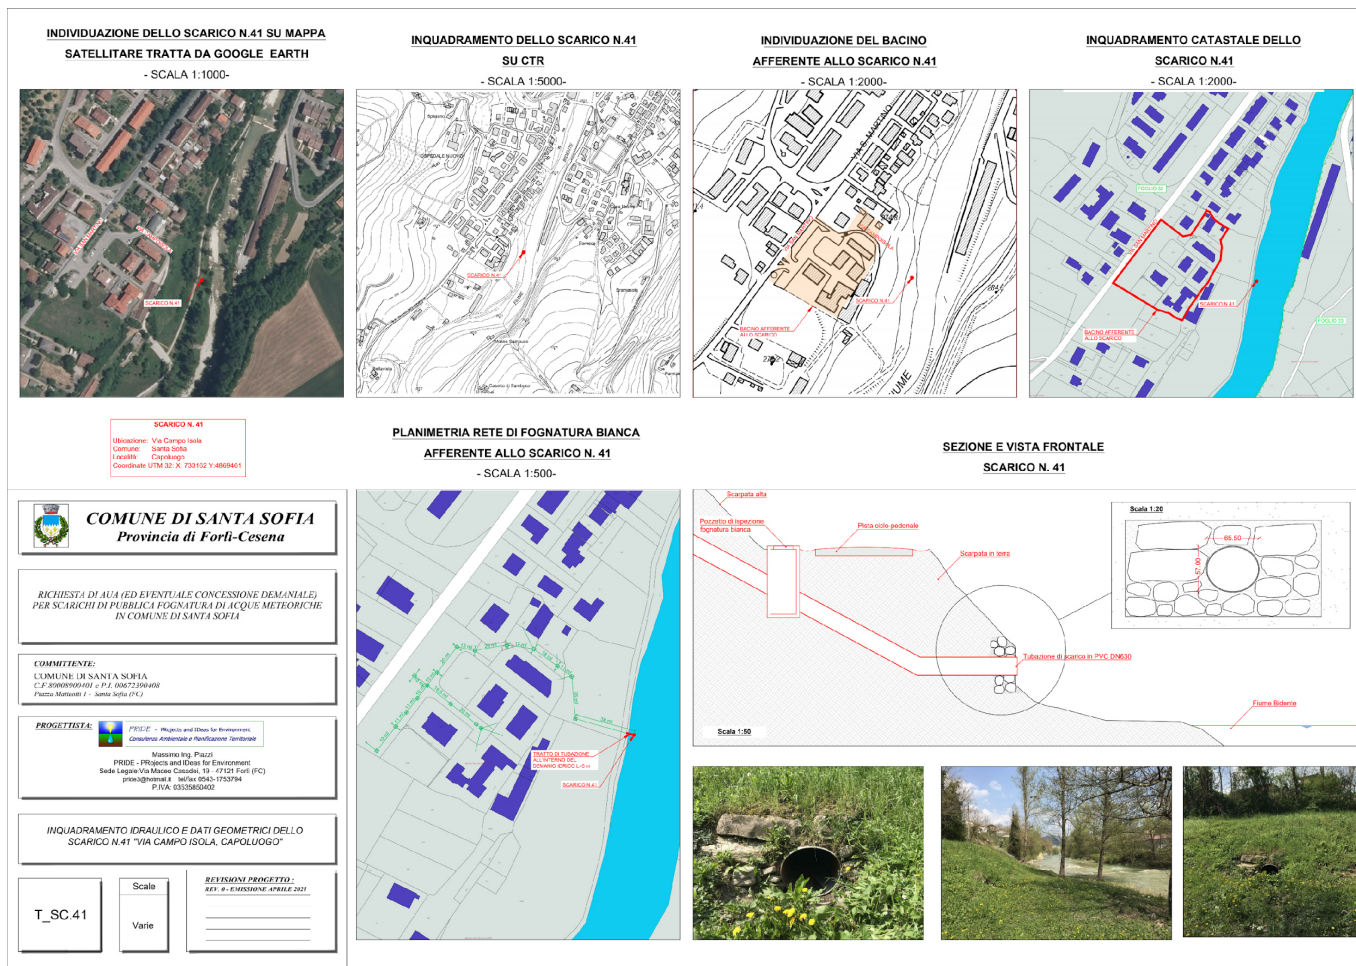

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 48

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 48 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano avente una superficie di circa 32.600 mq. Il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN630 avente una lunghezza di circa 5 m.;
- Lo scarico finale è ubicato in fondo ad una diramazione cieca di via Nicolò Gentili; il corpo idrico recettore è il canale di derivazione della centrale idroelettrica di Santa Sofia gestito da ENEL Green Power che poi confluisce nel Fiume Bidente;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 48

- **Località:** Via N. Gentili – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** centrale idroelettrica gestita da ENEL Green Power che confluisce nel Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametri vari
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 32.600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733576 Y = 4870407

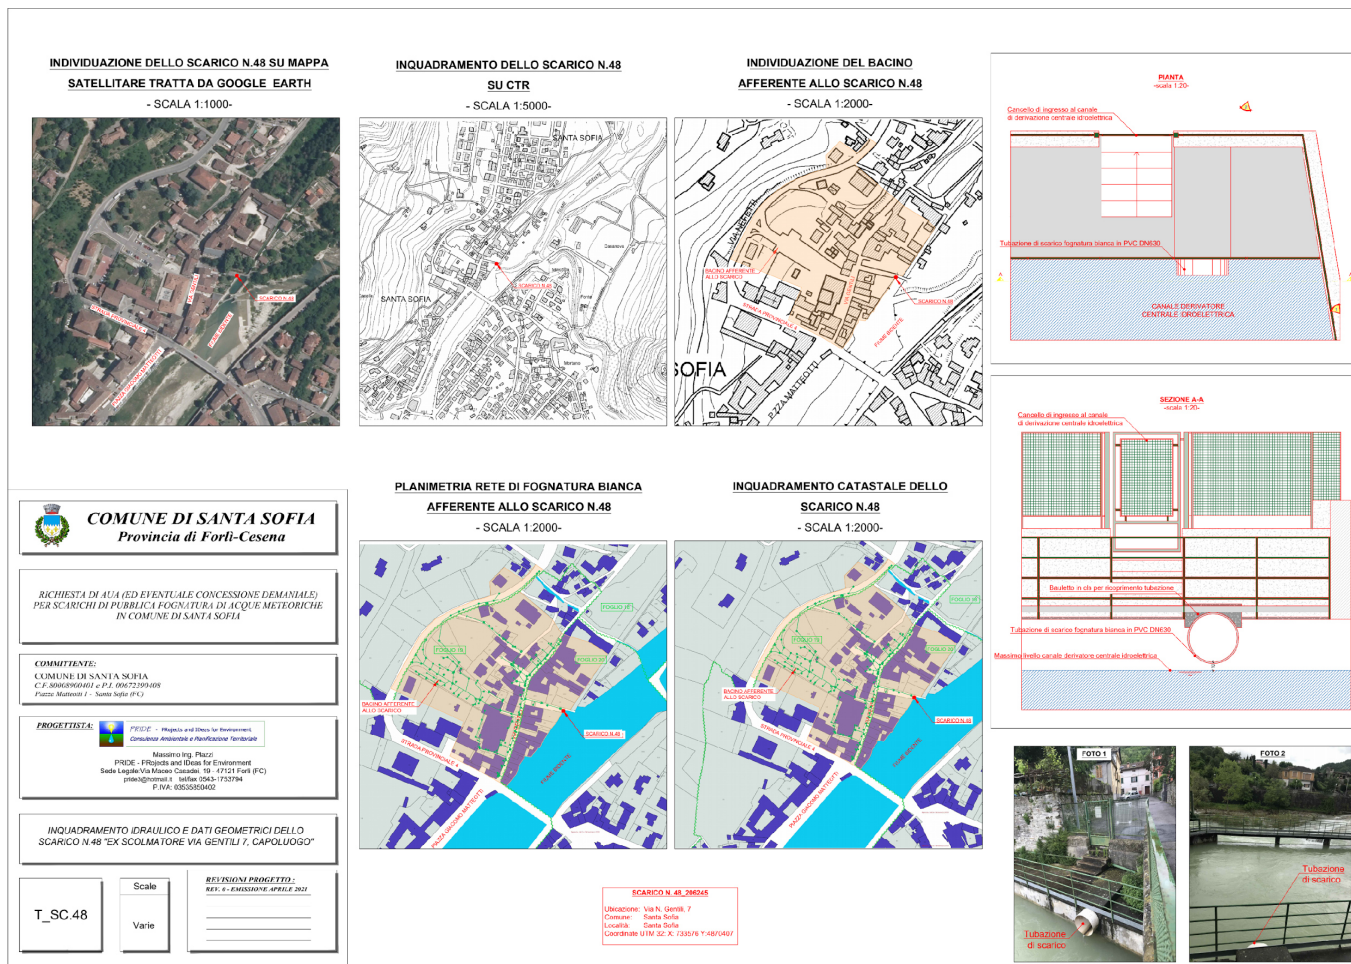

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 49

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 49 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla piazza presente in via Martiri della Libertà, la cui superficie risulta pari a circa 350 mq.;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Fiume Bidente, sul muro in pietra di contenimento della strada pubblica sovrastante ed esattamente al limite dell'area demaniale fluviale; il manufatto di scarico si presenta come un condotto realizzato in blocchi di pietra avente dimensioni interne di 55 cm x H70 cm.;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 49

- **Località:** Via Martiri della Libertà – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametri vari
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 350
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733383,16 Y = 4870161,19



PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 52

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 03/06/22 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/92306, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 52 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una piccola porzione di edificato residenziale, la cui superficie risulta pari a circa 3750 mq.; I collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 115.00 m e sono realizzati con tubazioni in CLS con diametro DN400;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda sinistra orografica del Rio Pondo, su area demaniale; il manufatto di scarico si presenta appunto come un condotto in CLS DN 400;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2022/104032 del 23/06/22, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico n. 2112 del 21/06/2022 con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione richiesta da Hera S.p.A. ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/06/2022 Prot. n. PG/2022/92306;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/06/2022 al PG/2022/92306.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 52

- **Località:** Via Spinello – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Pondo
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie bacino scolante:** mq 3.750
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733947,27 Y = 4869934,67

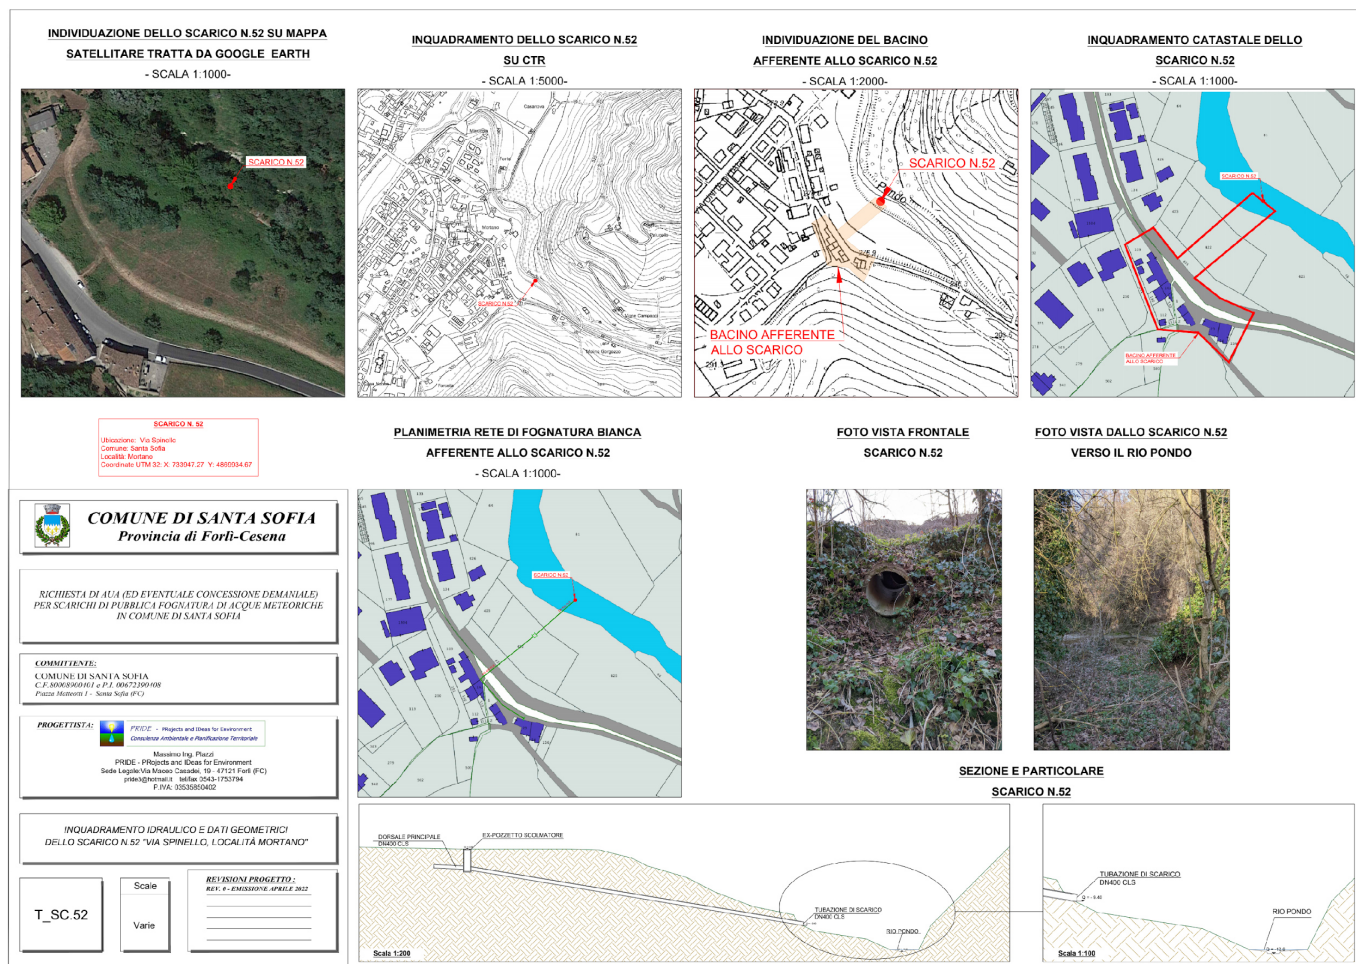

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 58 (2N istanza)

PREMESSE:

- Con determinazione dirigenziale di ArpaE SAC n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/22 è stata rilasciata al Comune di Santa Sofia l'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
Con l'istanza di modifica sostanziale presentata in data 03/07/2023 acquisita da ArpaE ai prot. n. PG/2023/115595-115727-115735, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, l'autorizzazione di n. 4 nuovi scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 58 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla via Guglielmo Marconi, la cui superficie risulta pari a circa 44150 mq; la rete afferente è costituita da varie dorsali secondarie, di dimensioni variabili, le quali intercettano tutte le acque meteoriche della porzione di agglomerato urbano, che sono convogliate in corrispondenza di un pozzetto d'ispezione ubicato sul demanio idraulico del fiume Bidente che avrà come emissario un unico condotto, DN800 PVC, con direzione delle acque verso la golena destra e infine l'alveo centrale del fiume stesso;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente, subito a monte del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume, con sedime al piede del muro in pietra di contenimento alla via Guglielmo Marconi ed al limitare dell'area demaniale fluviale; il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN 800 PVC con scarico a monte del ponte della SP26 sul fiume Bidente (a piede muro e a filo golena);
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di ArpaE al n. PG/2023/145817 del 28/08/2023, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 03/07/2023 Prot. n. PG/2023/115595-115727-115735;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 03/07/2023 al PG/2023/115595-115727-115735.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 58

- **Località:** Via Guglielmo Marconi – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie bacino scolante:** mq 44.150
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733456 Y = 4870072

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 59 (3N istanza)

PREMESSE:

- Con determinazione dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/22 è stata rilasciata al Comune di Santa Sofia l'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
Con l'istanza di modifica sostanziale presentata in data 03/07/2023 acquisita da Arpae ai prot. n. PG/2023/115595-115727-115735, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, l'autorizzazione di n. 4 nuovi scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 59 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su una porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla via Giovannetti, la cui superficie risulta pari a circa 7910 mq.; la rete afferente è costituita da varie dorsali, di dimensioni variabili, le quali intercettano tutte le acque meteoriche della porzione di agglomerato urbano, che si riuniscono in corrispondenza di un pozzetto d'ispezione ai piedi del muro di protezione nei pressi di Giovannetti che ha, come emissario, un unico condotto DN630 PVC (già esistente, realizzato – come predisposizione - dagli uffici tecnici competenti sul fiume della Regione Emilia-Romagna durante i lavori di "ammodernamento" della grande briglia fluviale presente appena a valle del ponte) con direzione verso la briglia del fiume Bidente;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente subito, a valle del ponte stradale della SP26 sul medesimo fiume e con sedime sulla briglia esistente; il manufatto di scarico si presenta come una condotta DN 630 PVC con scarico a valle del ponte della SP 26 sul fiume Bidente, in corrispondenza del paramento di valle (gradonato) della briglia;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2023/145817 del 28/08/2023, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/07/2023 Prot. n. PG/2023/115595-115727-115735;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/07/2023 al PG/2023/115595-115727-115735.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 59

- **Località:** Via Giovannetti – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 630 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie bacino scolante:** mq 7.910
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733497 Y = 4870133

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 60 (5N istanza)

PREMESSE:

- Con determinazione dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/22 è stata rilasciata al Comune di Santa Sofia l'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
Con l'istanza di modifica sostanziale presentata in data 03/07/2023 acquisita da Arpae ai prot. n. PG/2023/115595-115727-115735, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, l'autorizzazione di n. 4 nuovi scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 60 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti su via Giovannetti e su una porzione dell'agglomerato urbano retrostante alla via stessa, la cui superficie risulta pari a circa 4651 mq.; la rete afferente è costituita da una dorsale principale, di dimensioni variabili da DN200 PVC a DN160 PVC, le quali intercettano tutte le acque meteoriche della porzione di agglomerato urbano, che si riuniscono in corrispondenza di un pozzetto d'ispezione sul marciapiede di via Giovannetti, che ha come emissario un unico condotto DN200 PVC, a calata verticale fino al piede del muro di contenimento sulla golena fluviale, con direzione poi delle acque verso il fiume Bidente, proprio in corrispondenza di una briglia fluviale;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Fiume Bidente subito, con sedime al piede del muro in pietra di contenimento contiguo alla via Giovannetti ed esattamente al limitare dell'area demaniale fluviale; il manufatto di scarico si presenta quindi come una condotta DN 200 PVC con scarico al piede del muro di contenimento sul fiume Bidente. Si sottolinea che la condotta di scarico scorre verticalmente nel tratto finale dietro al muro di contenimento del fiume Bidente;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2023/145817 del 28/08/2023, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/07/2023 Prot. n. PG/2023/115595-115727-115735;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/07/2023 al PG/2023/115595-115727-115735.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 60

- **Località:** Via Giovannetti – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Bidente
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 200 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie bacino scolante:** mq 4.651
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733599 Y = 4870210

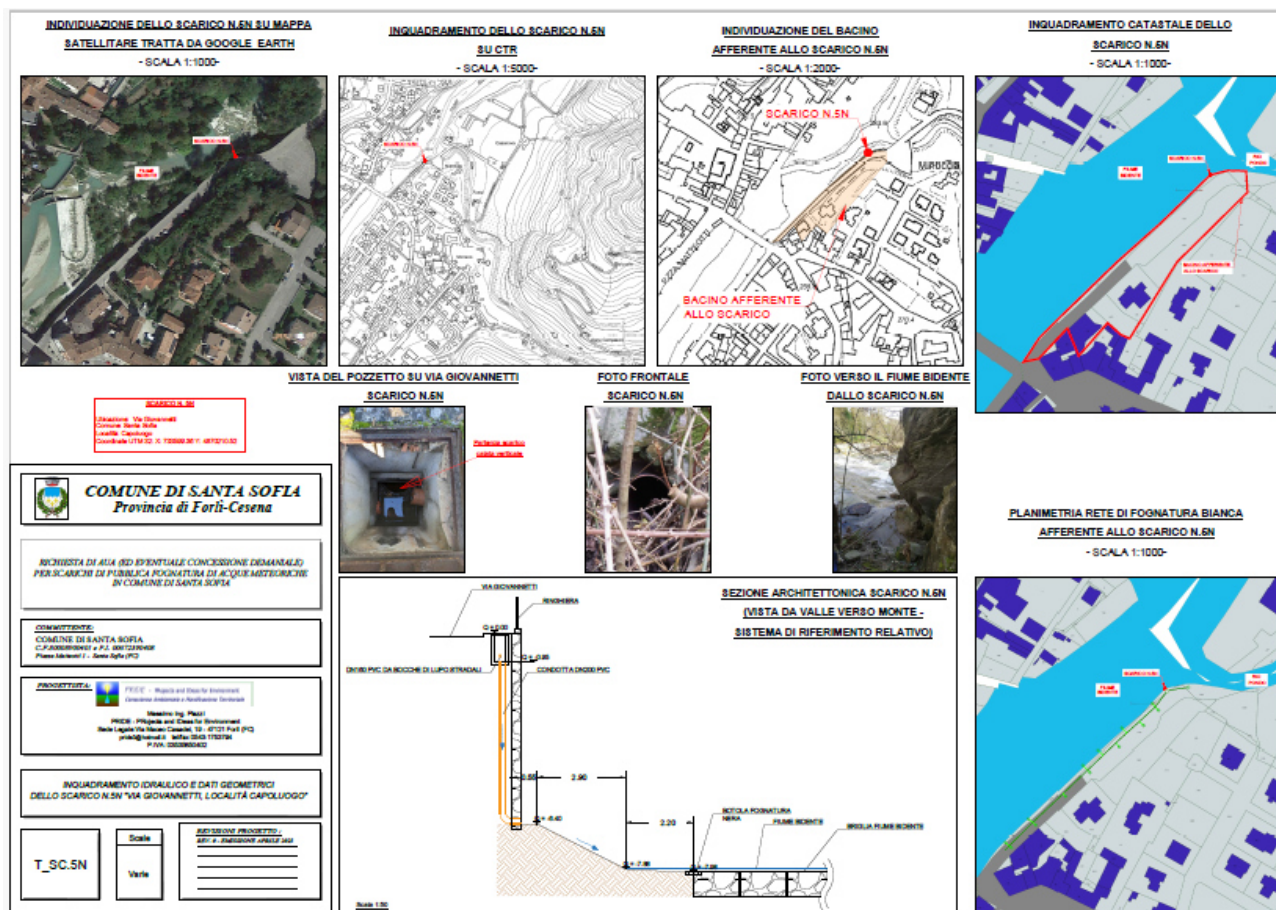

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 61 (6N istanza)

PREMESSE:

- Con determinazione dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2022-4030 del 08/08/22 è stata rilasciata al Comune di Santa Sofia l'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
Con l'istanza di modifica sostanziale presentata in data 03/07/2023 acquisita da Arpae ai prot. n. PG/2023/115595-115727-115735, il Comune di Santa Sofia chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, l'autorizzazione di n. 4 nuovi scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0106_Santa Sofia;
L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Santa Sofia non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 61 del catasto scarichi, raccoglie le acque meteoriche ricadenti sulla via Bertini e sul parcheggio di Via Giovanetti, la cui superficie risulta pari a circa 4954 mq; i collettori di fognatura bianca hanno uno sviluppo lineare di circa 230 metri e sono realizzati con tubazioni di diametri vari;
- Lo scarico finale è posizionato in sponda destra orografica del Rio Pondo, al limite dell'area demaniale, pochi metri prima della confluenza nel Fiume Bidente; il manufatto di scarico si presenta come un condotto in PVC DN400;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì ha comunicato, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2023/145817 del 28/08/2023, di aver rilasciato per tale scarico il nulla osta idraulico con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC22T0024, richiesta dal Comune di Santa Sofia ad oggi in fase di istruttoria presso l'Unità Demanio Idrico di questo SAC di Forlì-Cesena;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.


DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 03/07/2023 Prot. n. PG/2023/115595-115727-115735;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 03/07/2023 al PG/2023/115595-115727-115735.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 61

- **Località:** Via Bertini – Santa Sofia
- **Corpo idrico recettore:** Rio Pondo
- **Bacino idrico:** Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro finale da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie bacino scolante:** mq 4.954
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0106_Santa Sofia
- **Coordinate punto di scarico ETRS1989 UTM32N** X = 733663 Y = 4870223

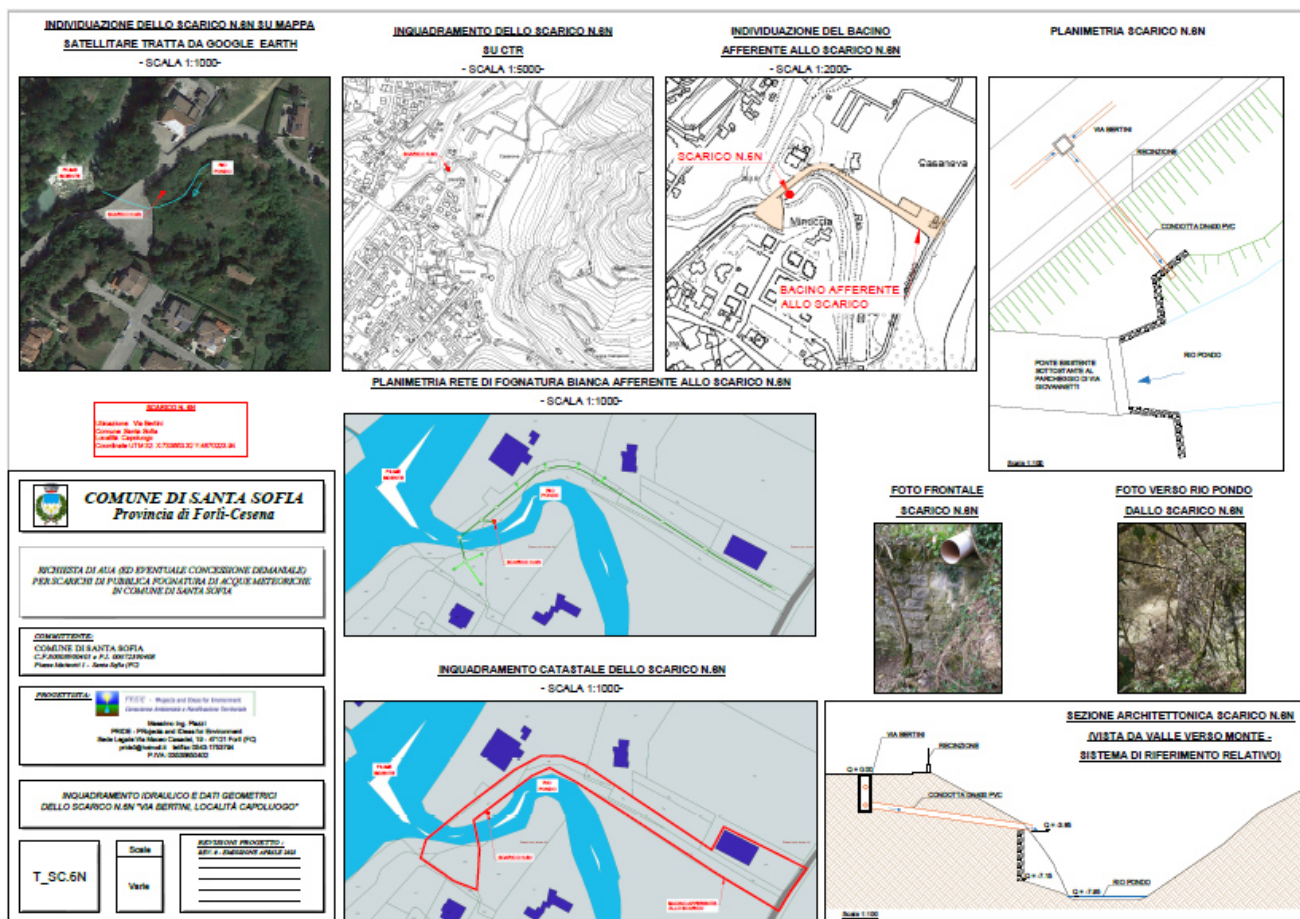

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.