

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2113 del 12/04/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società METANGAS S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti per autotrazione, sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2205 del 12/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **METANGAS S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti per autotrazione, sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/C.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Metangas S.r.l. (C.F. e P.IVA 02680671209) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti per autotrazione, sito in Comune di Imola, via Montanara n. 50/C, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1445/2014, Num. 637/2014 P.G. n. 37001 del 10/03/2014, con scadenza di validità in data 12/05/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento atto unico n. 13/T/2014 Prot. n. 18652 del 13/05/2014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1445/2014, Num. 637/2014 P.G. n. 37001 del 10/03/2014, con scadenza di validità in data 12/05/2029, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **METANGAS S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Metangas S.r.l. (C.F. e P.IVA 02680671209) con sede legale ed impianto siti in Comune di Imola, via Montanara n. 50/C, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 04/12/2023 (Prot. n. 43685) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifica del punto di innesto dello scarico nella fognatura e per l'inserimento della matrice comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 44710 del 12/12/2023 (pratica SUAP n. 117/2013), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/12/2023 al PG/2023/210458 e confluito nella **Pratica SINADOC 42842/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/2328 del 08/01/2024 ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 2275 del 22/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/01/2024 al PG/2024/11743, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/37398 del 26/02/2024 ha sollecitato il Comune di Imola e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato con nota Prot. n. 25378 del 15/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/03/2024 al PG/2024/50568, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 20/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/03/2024 al PG/2024/53360, ha trasmesso Atto n. 363 del 20/03/2024 di nulla osta per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per le autodichiarazioni rese per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 12/04/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto METANGAS S.r.l.
Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/C

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque prima pioggia in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico parziale denominato S1 che recapita (mediante lo scarico condiviso con altra Società denominato S3) nella pubblica fognatura nera di via Montanara (afferente al depuratore comunale di Imola-Santerno via Lughese) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque di prima pioggia” costituite dall’unione di acque di prima e di seconda pioggia presenti nell’attività di distribuzione carburanti per autotrazione.

Le acque di prima pioggia ricadenti nei piazzali della succitata attività sono trattate mediante impianto di prima pioggia (dato da un by-pass iniziale per le seconde piogge, da 2 vasche di accumulo e da un separatore di fanghi ed oli e da un successivo pozzetto di campionamento parziale dedicato denominato A) prima di essere unite (nel pozzetto denominato C) alle relative seconde piogge (dotate di pozzetto di campionamento parziale dedicato denominato B) ed allo scarico parziale denominato S2 di acque reflue industriali derivate da un’attività di autolavaggio (tale attività è presente in adiacenza distributore carburanti, è oggetto di separata AUA in capo ad altra società ed i relativi reflui industriali sono preventivamente trattati mediante idoneo impianto di trattamento prima di confluire con gli altri reflui) e scaricate assieme nella pubblica fognatura nera di via Montanara mediante lo scarico denominato scarico S3, in quanto è presente un unico un reticolo fognario privato che genera lo scarico condiviso tra le due società.

Scarico S4

Scarico nella pubblica fognatura nera di via Montanara (afferente al depuratore comunale di Imola-Santerno via Lughese) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” derivate dai servizi igienici dell’edificio del gestore presenti nell’attività di distribuzione carburanti per autotrazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento (derivate dalle pensiline di rifornimento carburanti e dal coperto dell'edificio del gestore dell'attività di distribuzione carburanti per autotrazione) nel fosso stradale tombato dichiarate non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 25378 del 15/03/2024, con Atto n. 363 del 20/03/2024 di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/03/2024 al PG/2024/53360). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/133/2013).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/12/2023 al PG/2023/210458).


Pratica Sinadoc 42842/2023

Documento redatto in data 12/04/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 363 del 20/03/2024

OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, METEORICHE E DOMESTICHE - METANGAS S.R.L. - VIA MONTANARA 50/C - IMOLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;

PREMESSO altresì che:

- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n.54 del 26/01/2023 è stato attribuito al Dott. Sergio Maccagnani l'incarico di direzione dell'Area sviluppo economico e turistico e progetti europei all'interno della quale è collocato il servizio sviluppo economico del territorio - suap associato;
- con Decreto dirigenziale del Dott. Sergio Maccagnani n. 1323 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del Servizio sviluppo economico del territorio alla Dott.ssa Federica Degli Esposti fino al 31/12/2024;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 637/2014 PG 37001 del 10/03/2014 dalla Provincia di Bologna, rilasciata dal Comune di Imola - Servizio Interventi Economici con Atto Unico n. 13/T del 13/05/2014;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. . 43685 del 04/12/2023 (Comune di Imola), presentata dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta METANGAS S.r.l. (C.F. 02680671209), per la matrice scarico

in pubblica fognatura di acque reflue industriali, meteoriche e domestiche, derivanti dall'impianto sito in Comune di Imola via Montanara 50/C;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0025378/24 del 15/03/2024 pervenuta al Prot. Gen. 6031 del 15/03/2024 (NCI) e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

DATO ATTO che con il presente atto il sottoscritto dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, meteoriche e domestiche, derivanti dall'impianto METANGAS S.r.l., sito in Comune di Imola via Montanara 50/C, come da indicazioni e condizioni stabilite da HERA Spa con comunicazione Prot. n. 0025378/24 del 15/03/2024, pervenuta al Prot. Gen. 6031 del 15/03/2024 (NCI), sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. In qualsiasi momento potranno essere disposte:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 20/03/2024

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di IMOLA
Suap Nuovo Circondario Imolese
Area Sviluppo Economico -Turistico e Progetti
Europei
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 15 marzo 2024
Prot. n. 0025378/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MC

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 32/2023 Richiesta di parere Prot. 110818 del 13/12/2023;
- Rif. pratica SUAP 117/2013.

▪ Ragione sociale ditta	METANGAS SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MONTANARA, 50/C - IMOLA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Acque reflue domestiche: fossa Imhoff - Acque di prima pioggia dilavamento piazzale: pozzetto deviatore dotato di valvola di non ritorno a galleggiante, n.2 vasche di accumulo e decantazione (di cui la prima dotata di sensore galleggiante), sezione di disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SANTERNO 1/2, VIA LUGHESE IMOLA

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista la richiesta di Modifica Sostanziale AUA presentata a seguito di verifica impiantistica e regolarizzazione stato di fatto;

Vista l'Autorizzazione AUA della Provincia di Bologna atto n. IP/ANNO 1445/2014 rilasciata dal Comune di Imola con atto unico n.12/T del 13/05/2014, intestata a nome della ditta medesima e relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto il parere allo Scarico di Hera Spa Prot.n.112161 del 10/09/2013 rilasciato a nome della ditta

medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Nadia Giovannini – iscritta all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.2934, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.U del 22/11/2023 – Planimetria Rete Fognaria;
- Relazione Tecnica AUA del 29/11/2023;

Preso Atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- a seguito di verifica impianto è stato riscontrato che i punti d'innesto di scarico nella fognatura delle acque oggetto dell'autorizzazione risultano in posizione diversa rispetto a quanto rappresentato nella planimetria allegata all'atto 2014;
- il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dilavamento piazzali non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto autorizzato;
- lo scarico delle acque di prima pioggia derivante dall'attività di distributore carburanti risulta collettato in Pubblica Fognatura in Forma Associata a quello di altra attività (punto di immissione distinto in planimetria S3);

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

- 1) Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Montanara le immissioni indicate in planimetria ai punti S3 (scarico parziale S1 acque di prima pioggia) e S4 acque reflue domestiche;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
 - "A" pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;Il Pozzetto di campionamento "A" deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
(Caratteristiche pozzetto campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 5) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove;
- 7) IL saracinesca posta a salvaguardia ambientale nel pozzetto S1 deve essere mantenuta sempre in perfetta efficienza e sottoposta a operazioni di controllo e manutenzione;
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 9) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 10) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 11) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- 12) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 13) Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 14) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere al Comune/ all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Trattandosi di scarico in forma associata il presente parere fa salvi i diritti di terzi.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico Tav.U del 22/11/2023 – Planimetria Rete Fognaria

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
 Geometra Gianfranco Montanari & C. snc
 Via S. Maria Maddalena, 10 - 50139 Firenze
 Tel. 055/239412 - Fax 055/239411 - Email: gfm@stta.it
 P. IVA: 01600001051 - Email: gfm@stta.it


UNICA
 INOLTA VIA MONTANARA S.p.A.

PROGETTO
 22/11/2023
 MODIFICA SOSTANZIALE ALI AMMARESCHE SCARICHI
 PROT. 520062017 ACQUE DI PAZZALE E CIVILI

PROGETTISTA
 ING. FRANCESCO S. L. S.p.A.
 VIA MONTANARA S.p.A.
 VIA S. MARIA MADDALENA, 10 - 50139 FIRENZE
 Tel. 055/239412 - Fax 055/239411 - Email: gfm@stta.it
 P. IVA: 01600001051 - Email: gfm@stta.it

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA SCALA 1:200
 PAZZALE SOGGETTO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE 1° PIOGGIA

- PAZZALE SOGGETTO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE 1° PIOGGIA
- ACQUE METEORICHE DI PAZZALE
- ACQUE CIVILI
- ACQUE METEORICHE DI COPERTURA

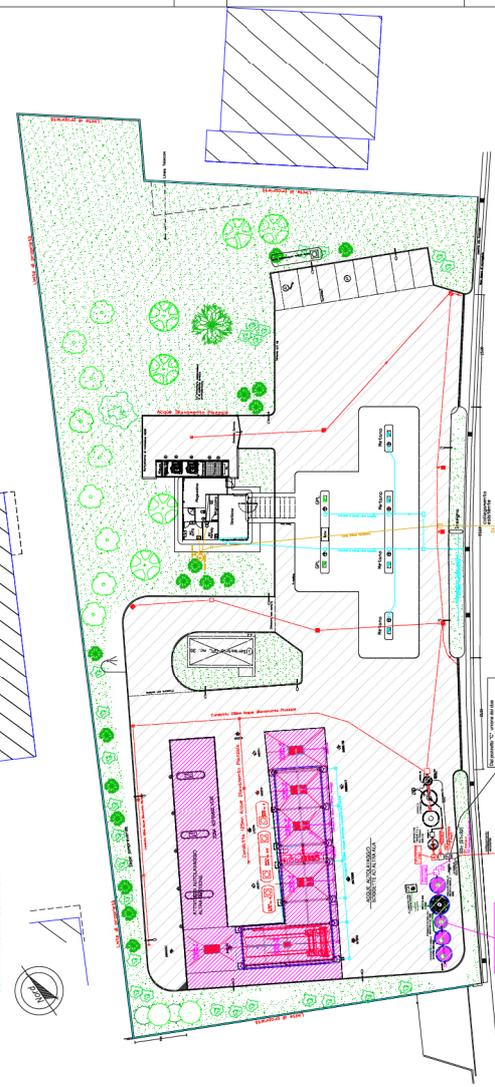


Dir. Firenze

Via Montanara


Dir. Porta

PARTICOLARE IMPIANTO DI TRATTAMENTO 1° E 2° PIOGGIA (NON SOGGETTO A MODIFICHE)




PARTICOLARE POZZETTI


PARTICOLARE POZZETTO PRELIEVO 1° PIOGGIA "A"



PARTICOLARE POZZETTO PRELIEVO 2° PIOGGIA "B"



PARTICOLARE POZZETTO "C"



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto METANGAS S.r.l.
Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/C

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 04/12/2023 da Eliana Ricci, in qualità di Legale Rappresentante della società Metangas S.r.l., la dichiarazione datata 27/11/2023 che *“l’attività è preesistente alla data di entrata in vigore della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n°447 del 26.10.1995 e non sono intervenuti cambiamenti sulle sorgenti sonore”* per l’attività di distribuzione carburanti per autotrazione.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Imola, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione datata 27/11/2023 da Eliana Ricci, in qualità di Legale Rappresentante della società Metangas S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 12/12/2023 al PG/2023/210458).

Pratica Sinadoc 42842/2023

Documento redatto in data 12/04/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.