

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6788 del 05/12/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ENIMO OV S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7067 del 04/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ENIMO OV S.P.A.** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società ENIMO OV S.P.A. (C.F. e P.IVA 02701740108) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5, che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Comunicazione in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **ENIMO OV S.P.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁸, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società ENIMO OV S.P.A. (C.F. e P.IVA 02701740108) con sede legale in Comune di Roma (RM), viale Giorgio Ribotta n. 51, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 16/09/2024 (Prot. n. 615085/2024) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 647419/2024 del 26/09/2024 (pratica SUAP n. 615085/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/09/2024 al PG/2024/0173162 e confluito nella **Pratica SINADOC 33128 /2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/0175558 del 30/09/2024, presa visione della documentazione presentata ha ritenuto opportuno comunicare le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7557596 del 13/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/11/2024 al PG/2024/0204985, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 06/11/2024 al Prot. n. 786819/2024.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 97602/24 del 14/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/11/2024 al PG/2024/206671, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune con nota Prot. n. 232/2024 del 09/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2024 al PG/2024/0185669, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti

urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 04/12/2024

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹¹

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Paola Cavazzi¹²¹³
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹³ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108435 del 12/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto di distribuzione carburante
Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Marco Emilio Lepido (afferente al depuratore comunale di via W. Shakespeare n. 29), denominato S2 e con punto di prelievo per la verifica della conformità analitica denominato S2-1 (come individuati nella planimetria di riferimento allegata in calce), **classificato dal Comune di Bologna** in base a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (visto il parere del G.S.I.I. Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come **scarico di acque reflue industriali costituito dall'unione di acque reflue di dilavamento di superfici a potenziale contaminazione** (acque di prima pioggia) e di acque meteoriche di dilavamento di superfici non contaminate (acque di seconda pioggia) provenienti dalla medesima attività (rif. D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 97602/24 del 14/11/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 859938/2024 del 03/12/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2024 al PG/2024/218697). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

26/09/2024 al PG/2024/173162).

- Elaborato “Relazione tecnica opere fognarie” datato 30/10/2024 (agli atti di ARPAE in data 13/11/2024 al PG/2024/204985).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 01/06/2024 (agli atti di ARPAE in data 26/09/2024 al PG/2024/173162) – allegato in calce.

Pratica Sinadoc 33128/2024

Documento redatto in data 04/12/2024

MODENA







VIA EMILIO LEPIDO

BOLOGNA

S2

INFERANICHE SERRINI IN CARATTERE
ACQUEDOTTO DI COOPERAZIONE
SRL - VIA SERRINI 10 - 40138 BOLOGNA
Tel. 051/2110642

IMPIANTO PRIVE POCCE SZL 4000 B
model 194

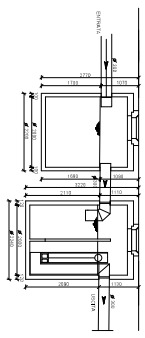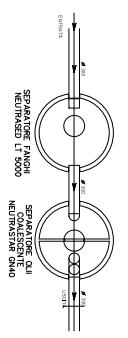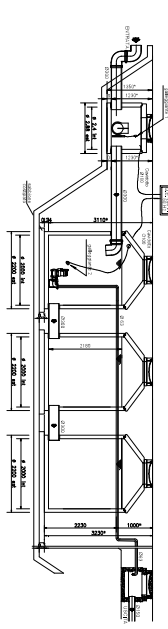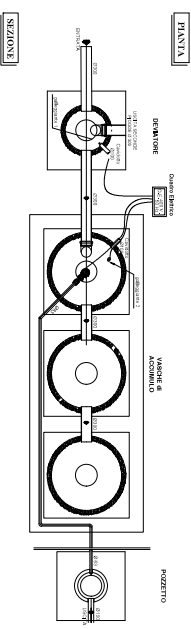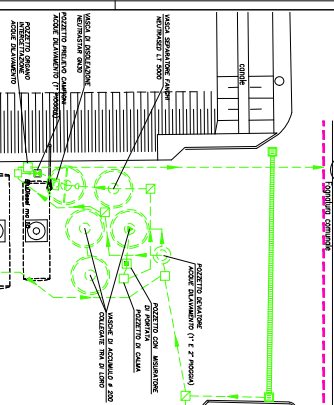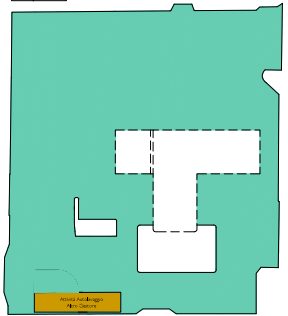

COMUNE DI BOLOGNA

AREA DI SERVIZI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI
PER AUTOTRAZIONE

BOLOGNA (BO)

VIA MARCO EMILIO LEPIDO N. 204/5

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

INFERANICHE SERRINI IN CARATTERE

ACQUEDOTTO DI COOPERAZIONE

SRL - VIA SERRINI 10 - 40138 BOLOGNA

Tel. 051/2110642

31/03/2014

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna

UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	859938/2024
Data protocollazione:	03/12/2024
Oggetto :	Parere SUAP
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Lauri Carla
Impresa :	ENIMOOV S.P.A.

Via

Civico

Quartiere

VIA MARCO EMILIO LEPIDO

204/5

Borgo Panigale - Reno

Documentazione informatica

Nome File : **AUA - PARERE SUAP COBO.pdf.p7m**

Hash (SHA-256) : 1c0d0afdc43b0025c52df87237c57015d549dbb2c9c2befa7ba2115c6efc9121

Il documento elettronico è firmato digitalmente.

Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.

Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 615085 / 2024 – Richiesta di AUA per impianto sito in VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 204/5. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di distributore di carburanti per autotrazione nello stabilimento sito in VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 204/5 , acquisita al P.G. n. 615085 / 2024 del 16/09/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 97602/2024 del 14/11/2024

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 718322/2024
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL
NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 14 novembre 2024
Prot. n. 0097602/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 46/2024 Richiesta di parere Prot. 82547 del 26/09/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 647419/2024.

▪ Ragione sociale ditta	ENIMO OV SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 204/5 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Separazione prime piogge Sedimentazione Disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società ENIMO OV S.P.A., sito in Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5.
Pratica Suap 647419/2024
Pratica Sinadoc. 33128/2024

In riferimento all'istanza di rilascio di AUA presentata dal Sig. MUSIARI ANGELO c.f. MSRNGL63B17G337W in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **ENIMO OV SPA** con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta,51 e stabilimento in Bologna, via Marco Emilio Lepido 204/5 esercente l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE** ; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

l'istanza è presentata dalla ditta Enimoov SpA per separare le attività svolte nell'area di servizio. Alla Richiedente Enimoov SpA rimarrà la sola attività di distribuzione di carburanti mentre l'autolavaggio verrà gestito da altra società.

In riferimento alla matrice acque reflue l'impianto genera acque meteoriche di dilavamento di superfici a potenziale contaminazione e quindi soggette al rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n° 286/2005.

Tale tipologia di contaminazione, per gli impianti di distribuzione carburanti, può essere ritenuta limitata ai primi 5 mm di precipitazione (frazione di prima pioggia).

È presente un impianto di trattamento dimensionato per trattare il volume di prima pioggia generato dai **3310 m²** di superficie di responsabilità di ENIMO OV SPA.

L'impianto è costituito da:

- pozzetto deviatore
- n.3 vasche di accumulo della prima pioggia
- n.1 pozzetto misuratore di portata
- n.1 pozzetto di calma
- n.1 separatore di fanghi (sedimentatore) e oli (separatore)
- n.1 pozzetto di prelievo campioni
- n.1 pozzetto di ispezione
- n.1 pozzetto con valvola di intercettazione

Le seconde piogge sono avviate allo scarico senza alcun trattamento nel medesimo punto di collettamento alla pubblica fognatura di via Carlo Emilio Lepido e identificato in planimetria come scarico **S2**. Il punto di unione delle due sottoreti (prime e seconde piogge) è sostituito da un pozzetto di unione a valle del pozzetto di campionamento delle prime piogge.

Le acque meteoriche di prima pioggia sono considerate come **acque di tipo produttivo** e quindi soggette al rispetto dei limiti stabiliti in tabella 3 Allegato V Parte III Dlgs152/2006 e ss.mm.ii. colonna "scarico in pubblica fognatura"

Il punto di conformità analitico è identificato in planimetria (allegato 1) come scarico **S2-1**.

Tutte le acque descritte recapitano nella pubblica fognatura di via Marco Emilio Lepido IDSAP 1080046 e da questa al depuratore di acque reflue di Bologna via Shakespeare,29 IDSAP 1018586. Fognatura pubblica e depuratore sono gestiti dalla Scrivente Società.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue meteoriche di prima pioggia;
-le acque meteoriche di seconda pioggia;
- 2) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) qualora non presente è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le frequenze indicate dal fornitore/gestore quale che sia la frequenza maggiore;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
- È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 16) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

Allegato.1 Planimetria (documento di 1 pagina)

Cordiali saluti


Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

All.1 Parere 46/2024 pag. 1 di 1

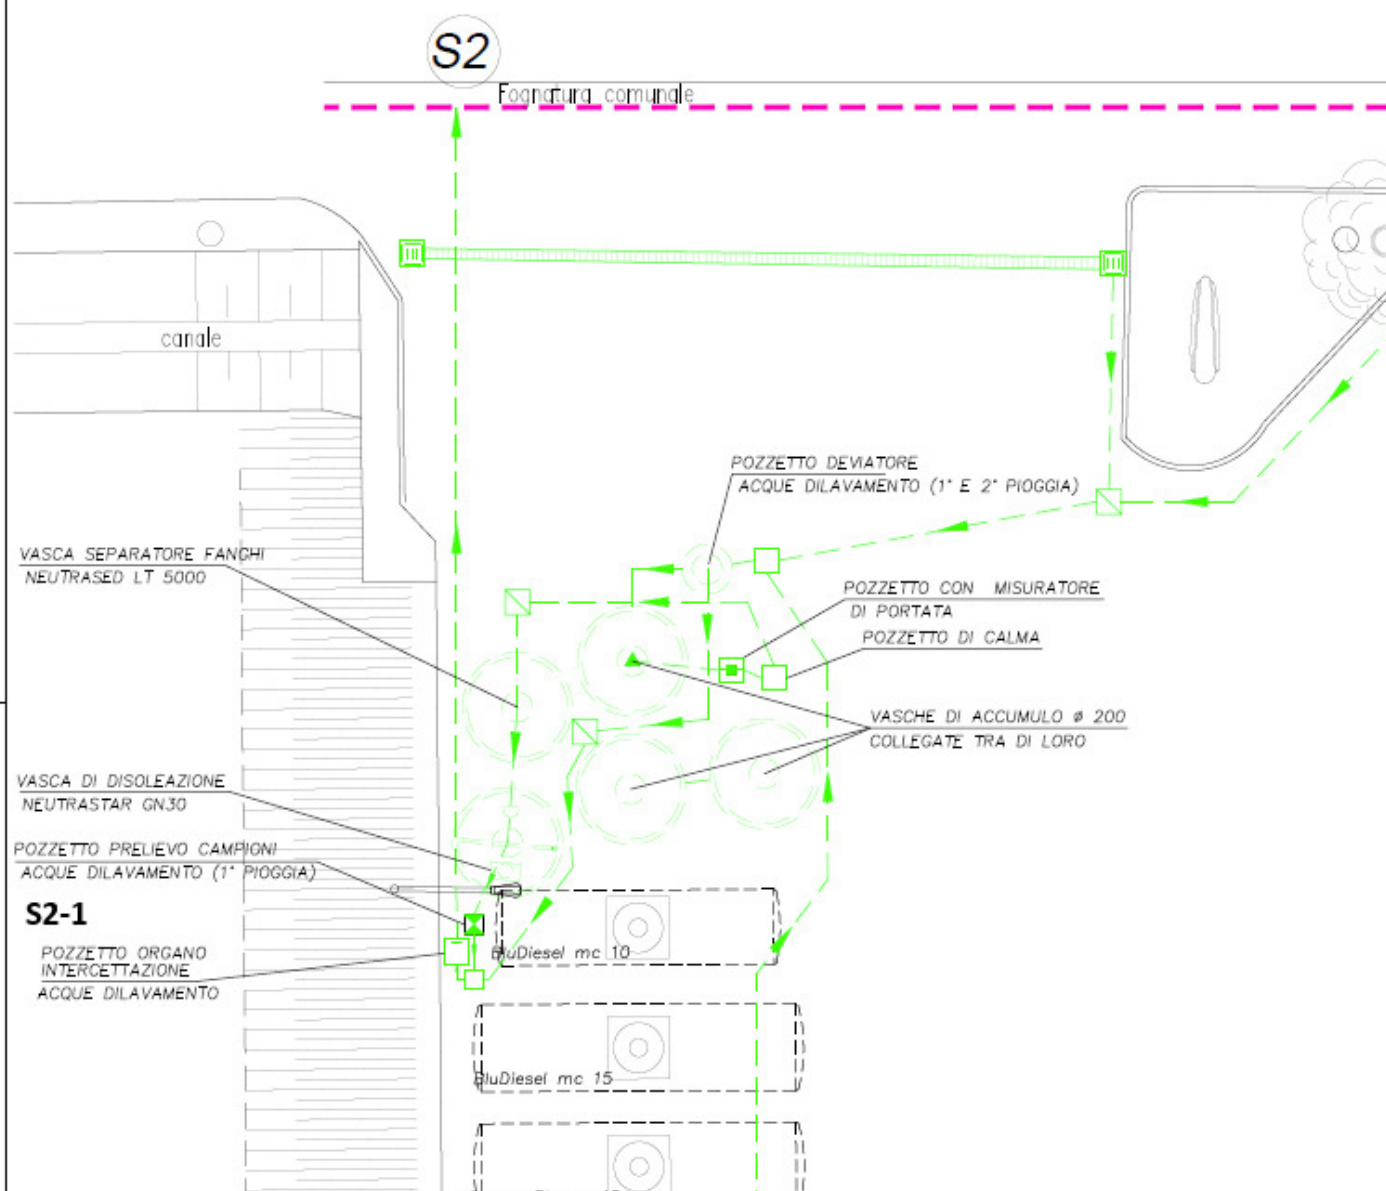

Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto di distribuzione carburante

Comune di Bologna (BO), via Marco Emilio Lepido n. 204/5

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 16/09/2024 dalla sig.ra Carla Lauri, in qualità di Procuratore della società Enimoov S.p.A, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "*assenza di sorgenti sonore significative*" per l'attività di distribuzione carburanti.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 232 del 09/10/2024.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 13/06/2024 dalla sig.ra Carla Lauri, in qualità di Procuratore della società Enimoov S.p.A, (agli atti di ARPAE in data 26/09/2024 al PG/2024/173162).

Pratica Sinadoc 33128/2024

Documento redatto in data 04/12/2024

PROT. UFF. N. **232**
del 09/10/2024

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

E, per conoscenza:

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue

via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PG 615085/2024 - Richiesta di AUA per l'impianto di distribuzione carburanti sito in via Marco Emilio Lepido n. 204/5. **Contributo in merito alla componente acustica.**

Con PG 615085/2024 è stata attivata da Enimoov SpA la richiesta di AUA per l'impianto di distribuzione carburanti di via Marco Emilio Lepido n. 204/5.

Per la componente acustica è stata allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal procuratore della Società Enimoov, nella quale viene attestato che *"...relativamente all'attività di distribuzione carburanti per autotrazione, esercita presso l'area di servizio in oggetto, non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi e non si inducono aumenti significativi dei flussi di traffico. All'interno dell'area di servizio, in adiacenza all'area interessata dall'attività di competenza della scrivente, è installato un impianto di autolavaggio gestito da altra ditta."*

Si prende atto di quanto sopra dichiarato ma si tiene ad evidenziare che, relativamente all'impianto di autolavaggio, viene specificato che solamente la gestione è affidata ad un'altra ditta rispetto a quella richiedente l'AUA.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

Al riguardo si precisa che la dichiarazione, o l'eventuale Doima, deve avere per oggetto tutti gli impianti e le attività che sono riferite alla stessa società cui sarà riferita l'autorizzazione.

Se l'autolavaggio dovesse rientrare tra gli impianti ricompresi nell'AUA, la documentazione presentata dal richiedente dovrà essere aggiornata considerando anche il suo contributo.

Se al contrario l'impianto di autolavaggio non rientra tra quelli oggetto di autorizzazione, si prende atto della dichiarazione resa dal procuratore e, relativamente alla componente acustica, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.