

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1359 del 07/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), Via S.Donato 205/8, c.a.p. 40127, richiesta dalla ENIMO OV S.p.A. per l'attività di distributore carburanti.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1414 del 07/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sette MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), Via S.Donato 205/8, c.a.p. 40127, richiesta dalla ENIMO OV S.p.A. per l'attività di distributore carburanti.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 11/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/205223 del 13/11/2024 (**pratica Sinadoc 38099/2024**) dal procuratore della ENIMO OV S.p.A. (C.F. 02701740108 / PIVA 02701740108), con sede legale in Viale Giorgio Ribotta n. 51, c.a.p. 00144, Roma, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di distributore carburanti svolta presso lo stabilimento ubicato in Via S.Donato 205/8, c.a.p. 40127, Comune di Bologna;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA a seguito di frazionamento della titolarità dell'area di distributore carburanti e bar (ENIMO OV S.p.A.), dall'area di gestione dell'attività di autolavaggio (quest'ultima oggetto di separata richiesta di Modifica Non Sostanziale dell'AUA vigente n. DET-AMB-2017-322 del 24/01/2017 intestata alla ditta CENTOVENTI S.A.S. - rif. Pratica Sinadoc 37882/2024), titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque di prima pioggia (industriali) e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/210482 del 20/11/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Bologna, Hera S.p.A) l'espressione dei pareri di competenza.
- l'Impresa istante con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/217527 del 2/12/2024 trasmetteva

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

integrazione volontaria a firma congiunta delle società Enimoov S.p.A. ed Enilive S.p.A. recante chiarimenti circa la responsabilità della manutenzione del veicolo idraulico a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, la quale è assunta unicamente dalla Società ENILIVE s.p.a., proprietaria dell'area distributore carburanti a gestione Enimoov S.p.A. ed annesso autolavaggio a gestione Centoventi S.A.S.;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA:

- Parere per la matrice scarichi del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. Prot. 109162 del 19/12/2024 (atti Arpae PG/2024/232101 del 20/12/2024);
- Parere per la matrice scarichi del Comune di Bologna Prot. 4444 del 7/1/2025 (atti Arpae PG/2025/1535 del 7/1/2025);

CONSIDERATA la Dichiarazione Sostitutiva di atto di Notorietà allegata alla domanda di AUA nella quale si dichiara che “non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi e non si inducono aumenti significativi dei flussi di traffico” e che il Comune di Bologna non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque di prima pioggia (industriali) in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che la ENIMOOV S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ENIMOOV S.p.A., per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della ENIMO OV S.p.A. (C.F. 02701740108 e P.IVA 02701740108) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Bologna, Via S. Donato 205/8, c.a.p. 40127, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia (industriali) ed acque reflue domestiche" di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ENIMO OV S.p.A. ubicato in Via San Donato 205/8, c.a.p. 40127, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di prima pioggia (industriali) ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura (affidente al depuratore comunale di via Shakespeare n. 29, Bologna) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque di prima pioggia (industriali), costituite dall'unione di acque di prima pioggia, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento dei coperti.

Le acque di prima pioggia originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate con separatore di fanghi (sedimentatore) e oli (separatore).

Relativamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici e del bar, la frazione proveniente dal punto di ristoro, prima di unirsi a quella dei servizi igienici è trattata con un separatore di grassi.

Prima del recapito in pubblica fognatura le suddette acque sono miscelate con le acque meteoriche di dilavamento (pluviali) nonché con le acque di seconda pioggia.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. 109162 del 19/12/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. 4444 del 7/1/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/1535 del 7/1/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si prescrive inoltre che l'organo di intercettazione di sicurezza sia sempre accessibile ad entrambe le società operanti nell'area e che pertanto entrambe le società, in caso di malfunzionamento delle attrezzature deputate al trattamento dei reflui prodotti (impianto di depurazione scarichi autolavaggio di competenza Centoventi s.a.s. e impianto di trattamento prime piogge di competenza Enimoov S.p.A.), oppure in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti

e/o pericolose, oppure di reflui non trattati, potranno agire sull'organo di intercettazione per impedire che reflui non adeguatamente trattati recapitino in pubblica fognatura.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

· Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- Tavola AS 1 "Planimetria generale impianto fognario e particolari" in scala 1:50 - 1:100 1:200 e datata Ottobre 2024 (agli atti di ARPAE in data PG/2024/205223 del 13/11/2024).

Pratica Sinadoc n. 38099/2024

Documento redatto in data 04/03/2025



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 799563 / 2024 Richiesta di AUA - VIA SAN DONATO, 205/8.
RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di distributore di carburanti per autotrazione nello stabilimento sito in VIA SAN DONATO, 205/8 , acquisita al P.G. n. 799563 / 2024del 11/11/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 109162 del 19/12/2024

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 895915/2024
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL
NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 dicembre 2024
Prot. n. 0109162/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

Rif. pratica Hera n° 48/2024 Richiesta di parere Prot. 97391 del 13/11/2024;
Rif. pratica SUAP 799563/2024.

▪ Ragione sociale ditta	ENIMO OV SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA SAN DONATO, 205/8 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione Desoliazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

In riferimento all'istanza di rilascio di AUA presentata dal Sig. MUSIARI ANGELO c.f. MSRNG63B17G337W in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **ENIMO OV SPA** con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta, 51 e stabilimento in Bologna, via San Donato 205/8 esercente l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE** ; esaminata la documentazione è possibile stabilire che:

l'istanza è presentata dalla ditta Enimoov SpA per separare le attività svolte nell'area di servizio. Alla Richiedente Enimoov SpA rimarrà la sola attività di distribuzione di carburanti mentre l'autolavaggio verrà gestito da altra società intestataria dell'autorizzazione DET-AMB-2017-322 del 24/01/2017.

In riferimento alla matrice acque reflue l'impianto è costituito dalle seguenti reti:

1) acque meteoriche di dilavamento di superfici a potenziale contaminazione e quindi soggette al rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n° 286/2005. Tale tipologia di contaminazione, per gli impianti di distribuzione carburanti, può essere ritenuta limitata ai primi 5 mm di precipitazione (frazione di prima pioggia).

2) Acque meteoriche non contaminate: derivanti dai coperti della pensilina, del locale stazione di servizio e bar e dalle acque di seconda pioggia

3) Acque reflue domestiche dei servizi igienici e del bar. La frazione proveniente dal punto di ristoro, prima di unirsi a quella dei servizi igienici è trattata con un separatore di grassi;

La superficie a potenziale contaminazione ha un'estensione di 1340 m² e le acque meteoriche che la dilavano sono trattate, per la sola frazione di prima pioggia, in un impianto composto dalle seguenti sezioni:

-pozzetto deviatore prima/seconda pioggia.

-n.1 vasca di accumulo di 7.69 m³ di volume utile in grado di contenere i primi 5 mm per metro quadro di precipitazione e dotata di sensoristica di livello e pompa di rilancio.

-n.1 pozzetto misuratore di portata

-n.1 pozzetto di calma

-n.1 separatore di fanghi (sedimentatore) e oli (separatore)

Raggiunta la piovosità di prima pioggia, le ulteriori precipitazioni sono inviate verso la rete delle altre acque meteoriche non contaminate derivanti dai coperti (rete n.2)

Le acque meteoriche di prima pioggia sono considerate come acque di tipo produttivo e quindi soggette al rispetto dei limiti stabiliti in tabella 3 Allegato V Parte III Dlgs152/2006 e ss.mm.ii. colonna "scarico in pubblica fognatura"

A valle del desolatore è presente un pozzetto di campionamento che rappresenta il punto di conformità analitico. Tale punto è identificato come S-1 nella planimetria allegata.

Successivamente le acque di cui sopra si uniscono alle acque reflue domestiche (rete 3) e ancora a valle alle acque meteoriche non contaminate (rete 2).

Il tratto terminale dello scarico costituirà anche vettore idraulico per lo scarico della società che gestisce l'impianto di autolavaggio. A monte di tale unione è presente un pozzetto di verifica analitica per l'accertamento di conformità delle acque dell'impianto dell'autolavaggio.

Lo scarico terminale S è quindi costituito dall'unione di acque reflue domestiche, meteoriche contaminate trattate, acque meteoriche non contaminate, acque reflue industriali.

Tale scarico recapita alla pubblica fognatura mista di Via del Commercio Associato IDSAP 1089292 e, tramite essa, al depuratore di acque reflue urbane di Bologna via Shakespeare, 29 IDSAP 1018586. Rete fognaria e depuratore sono gestiti dalla Scrivente Società.

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
-acque meteoriche e di seconda pioggia;
- 2) le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo

manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del fornitore/gestore quale che sia la frequenza maggiore;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 15) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria pag.1 di 1.


Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

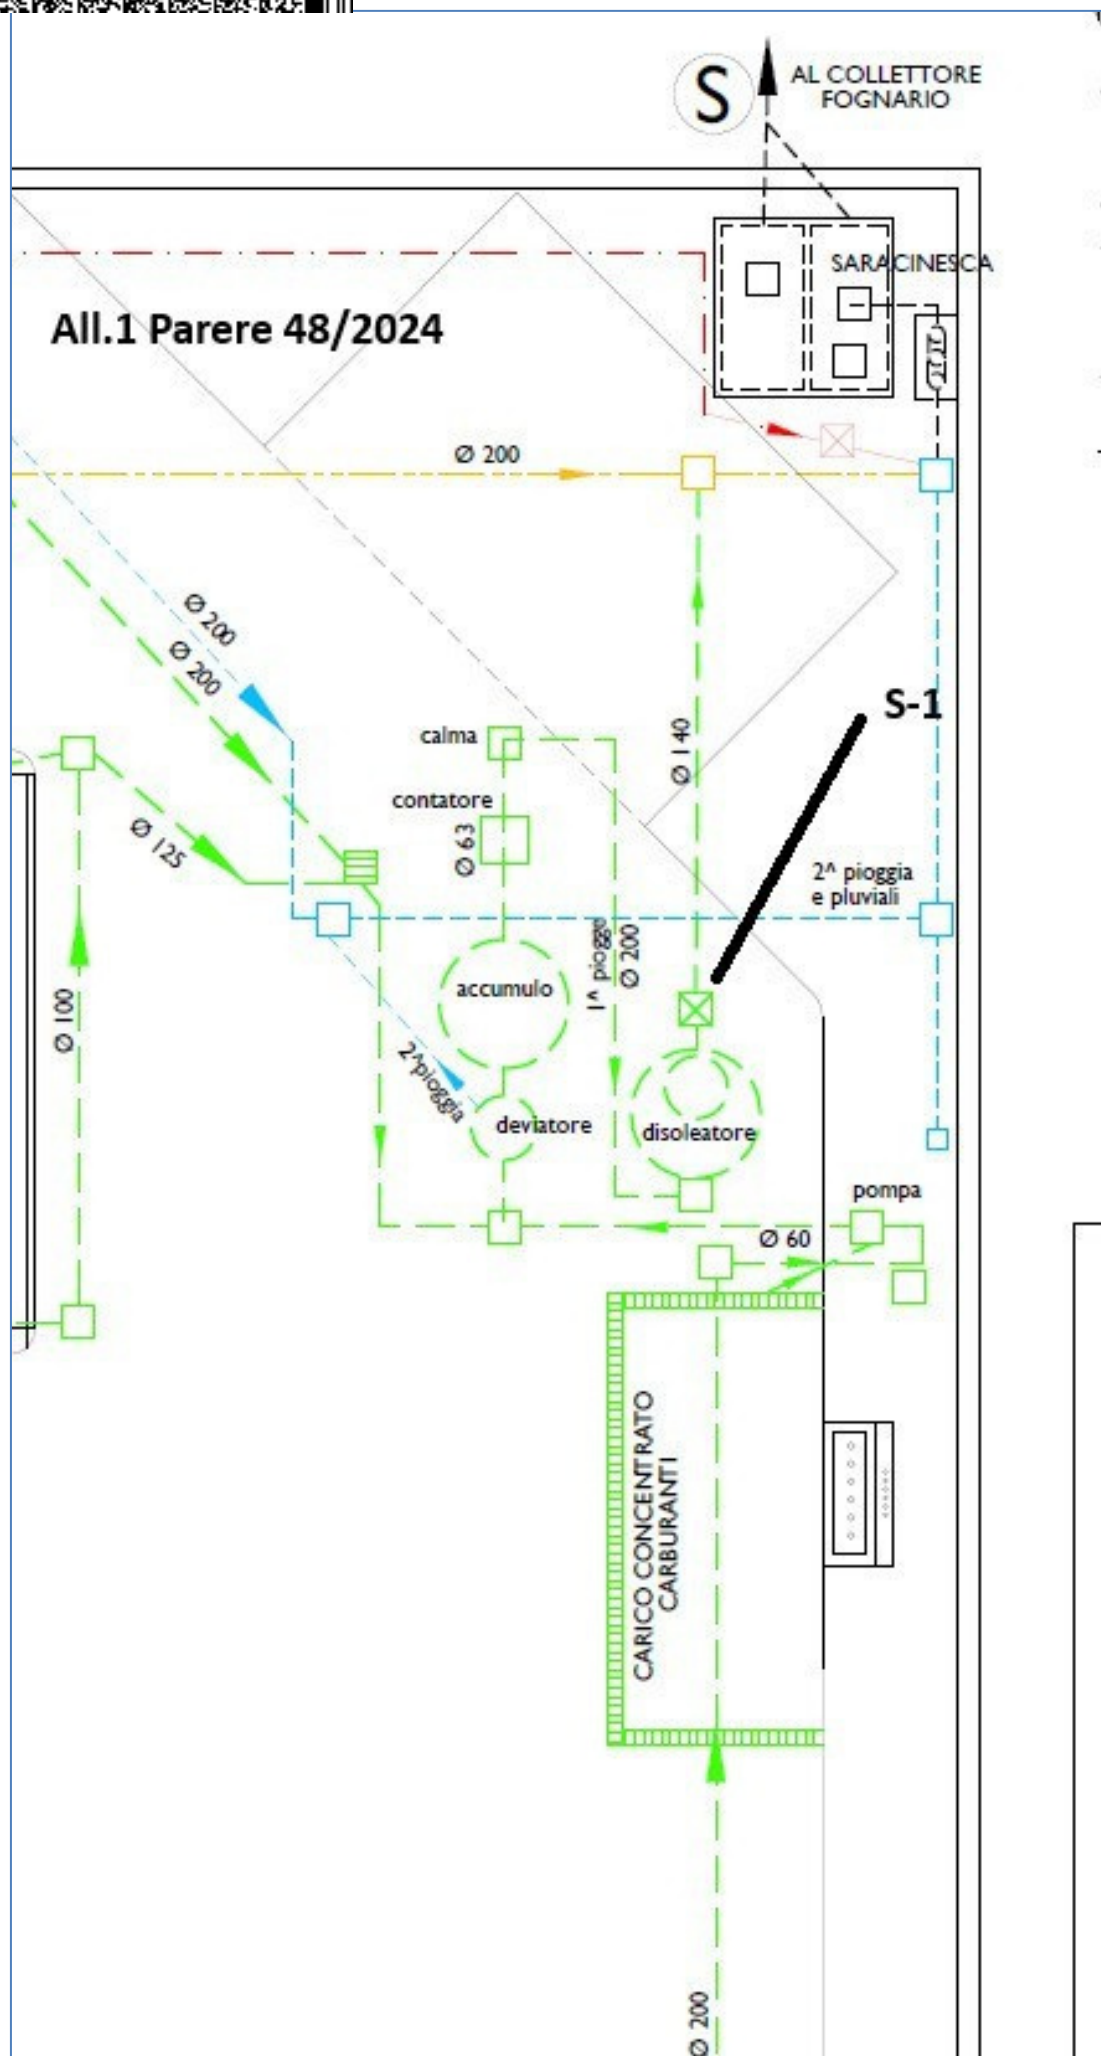

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.