

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2247 del 15/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Enzo Biagi senza numero civico, richiesta dalla società Margherita S.p.A. per l'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2325 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Enzo Biagi senza numero civico, richiesta dalla società Margherita S.p.A. per l'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 29/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/220889 del 05/12/2025 (**pratica Sinadoc 40267/2024**) dal procuratore della società Margherita S.p.A. (C.F. e P.IVA 01514850369), con sede legale in Comune di Modena (MO), Via Danimarca n. 80, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Enzo Biagi senza numero civico;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*”

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il SUAP con nota Prot. n. 52150 del 04/12/2024, acquisita con PG/2024/ 220889 del 05/12/2024, indicava la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.
- ARPAE SAC con nota PG/2024/223289 del 10/12/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere tecnico e di compatibilità idraulica per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore provvisorio del Sistema Fognario pubblico delle acque reflue urbane del Comparto D5.2 – Tiro a Segno – Stralcio B - società l’Airone S.r.l. (PG/2025/4356 del 10/01/2025);
- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di San Giovanni in Persiceto (PG/2025/36987 del 26/02/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/40853 del 03/03/2025).
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/55235 del 24/03/2025);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Comune di San Giovanni in Persiceto (PG/2025/62504 del 02/04/2025).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 346,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.6.1 pari a € 320,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Margherita S.p.A., per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Margherita S.p.A. (C.F. e P.IVA 01514850369) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Enzo Biagi senza numero civico, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia”* di competenza del Comune di San Giovanni in Persiceto con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di San Giovanni in Persiceto con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
 4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Giovanni in Persiceto e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Margherita S.p.A.

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Enzo Biagi senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura acque nere di via Pierpaolo Pasolini (afferente al depuratore comunale in via Locatello a San Giovanni in Persiceto) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture e di acque di prima pioggia provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici e dei lavandini (acque reflue non trattate) sono unite alle acque di prima pioggia trattate e scaricate in pubblica fognatura acque nere.

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree potenzialmente contaminate sono raccolte, mediante idonea rete fognaria dedicata, e sono separate (attraverso dedicato pozzetto deviatore) in prime piogge e seconde piogge (che recapitano in acque superficiali, previo loro parziale accumulo ai fini irrigui). Le prime piogge sono trattate nell'impianto di prima pioggia (dato da una vasca di accumulo e di sedimentazione dal volume utile di 10 m³ e da una sezione di separazione fanghi e di disoleazione dal volume utile di 1,22 m³) e poi, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato ai fini dei controlli, sono unite alle acque reflue domestiche trattate e scaricate in pubblica fognatura acque nere.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico denominato S2 nella pubblica fognatura acque bianche di via Pierpaolo Pasolini di acque meteoriche di dilavamento del coperto del locale tecnico e delle pensiline carburanti e di seconda pioggia non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto

gestore del corpo idrico ricettore (alla data di redazione del presente allegato il Gestore provvisorio del Sistema Fognario pubblico delle acque reflue urbane del Comparto D5.2 – Tiro a Segno – Stralcio B la società l'Airone S.r.l.).

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto il parere del Gestore provvisorio del Sistema Fognario pubblico delle acque reflue urbane del Comparto D5.2 – Tiro a Segno Stralcio B - società l'Airone S.r.l (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/4356 del 10/01/2025) e il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 25284 del 24/03/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 13277 del 31/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/62504 del 02/04/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Relazione tecnico illustrativa” datata 24/11/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/220889 del 05/12/2024).
 - “Impianto di prima pioggia” non datato (agli atti di ARPAE con PG/2025/52089 del 19/03/2025).
 - “PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO RETI FOGNARIE INTERO COMPARTO” in scala 1:200 e datata 01/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/10338 del 20/01/2025).

Pratica Sinadoc n. 40267/2024

Documento redatto in data 14/04/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Tecnica
Servizio Ambiente
tel. 051 6812849-46-44
e-mail: ambiente@comunepersiceto.it

PROT. N. 2025/0013277

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 48/2024

Rif. Ns. Doc.: Suap n. 451/2024

San Giovanni in Persiceto, lì 31/03/2025

Spett.le

S.U.A.P.

SEDE

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, D.P.R. n. 160/2010, dell'art. 4, comma 4, D.P.R. n. 59/2013 e dagli artt. 14 e ss., L. n. 241/1990 per il procedimento unico inerente l'esercizio di impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via E. Biagi, snc - Società "MARGHERITA S.p.A.". Riferimento Pratica SUAP – 451/2024 per le matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico – AGGIORNAMENTO NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale contenuta nell'ambito del procedimento unico in oggetto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 acquisito al P.G. in data 02/12/2024 con prot. n. 51620, presentato dalla Società "MARGHERITA S.p.A." per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico ubicato in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via E. Biagi, snc per le matrici scarichi di acque in pubblica fognatura e impatto acustico;

Richiamati:

- il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Società l'Airone Srl in qualità di Gestore provvisorio del sistema fognario pubblico acque reflue urbane, acquisito al Prot. Gen. con n. 2685/2025 in merito allo scarico delle acque in pubblica fognatura;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA S.p.a. in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica, acquisito al Prot. Gen. con n. 3820/2025 in merito allo scarico delle acque in pubblica fognatura;
- il contributo tecnico di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna – Distretto di Pianura – Imola, acquisito al Prot. Gen. con n. 9182/2025 pratica SINADOC 40267/2024 in merito all'impatto acustico;
- il proprio Nulla Osta Ambientale rilasciato con P.G. n.9376 in data 05.03.2025;
- il nuovo parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Responsabile Operations Idrico Emilia di HERA S.p.a., acquisito al Prot. Gen. con n. 12267 in data 24.03.2025 in merito allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Richiamati:

Comune di San Giovanni in Persiceto

corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Centralino 051 6812701

www.comune.sangiovanniinpersiceto.bo.it - Pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Codice identificativo SGIOVPTO - P.IVA 00525661203 CF 00874410376



Comune di
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Tecnica
Servizio Ambiente
tel. 051 6812849-46-44
e-mail: ambiente@comunepersiceto.it

- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- la Del. G.R. n.1053 del 9/06/2003, direttiva contenente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) e recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n.227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;

Si conferma l'espressione del **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici dell'impatto acustico e per gli scarichi in pubblica fognatura, a condizione che sia rispettato quanto indicato nella domanda di nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nei parere tecnici per la matrice scarico delle acque in pubblica fognatura presentati dalla Società l'Airone Srl in qualità di Gestore provvisorio del sistema fognario pubblico acque reflue urbane e da HERA S.p.A. in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica, pervenuti al Prot. Gen. dell'Ente rispettivamente con n.2865/2025, n.3820/2025 e n.12267/2025. Sono fatte salve tutte le prescrizioni e/o indicazioni riportate nel parere tecnico per la matrice impatto acustico SINADOC n.40267/2024 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna – Distretto di Pianura – Imola, pervenuto al Prot. Gen. con n.9182/2025.**

Si precisa che gli allegati alla presente sono parte integrante e sostanziale del presente nulla osta ambientale.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati:

- Parere Soc. l'Airone Srl P.G. n.2685/2025;
- Parere HERA S.p.A. P.G. n.3820/2025;
- Parere ARPAE SINADOC 40267/2024 P.G.n.9182/2025;
- Parere HERA S.p.a. - Operations Idrico Emilia P.G.n.12267/2025.

Comune di San Giovanni in Persiceto

corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Centralino 051 6812701
www.comune.sangiovanniinpersiceto.bo.it - Pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
Codice identificativo SGIOVPTO - P.IVA 00525661203 CF 00874410376

Spett.le

ARPAE EMILIA ROMAGNA
AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA

Unità AUA ed acque reflue
Via San Felice 25 - 40122 Bologna
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

MARGHERITA S.P.A.

c/o Ing. Taietta Paola

wolftank.assago@legalmail.it

OGGETTO: Parere tecnico e di compatibilità idraulica del Gestore provvisorio del Sistema Fognario pubblico delle acque reflue urbane del Comparto D5.2 – Tiro a Segno – Stralcio B (Società l’Airone S.r.l.) per scarico di Acque Reflue Domestiche e Meteoriche.

Immobile: sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Enzo Biagi, snc.

Si sottolinea che tale parere si rende necessario dato che alla data odierna la pubblica fognatura nera e bianca sono realizzate e provvisoriamente gestite dalla società l’Airone S.r.l., quale opera di urbanizzazione da cedere al Comune di San Giovanni in Persiceto per la gestione pubblica e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato per la futura gestione pubblica.

In riferimento alla richiesta di scarico fatta da Margherita S.P.A, esaminata la documentazione e lo schema fognario presentati a firma del tecnico ING. TAIETTA PAOLA si rilascia, per quanto di competenza, il presente parere tecnico positivo condizionato alle seguenti prescrizioni tecniche.

Non si segnalano motivazioni ostative alla presenza in carico dei suddetti scarichi.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Fognatura Nera/Mista

L'immissione delle acque reflue dell'insediamento avverrà nella "Fogna Nera trattata" di VIA PIERPAOLO PASOLINI - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO). Il tratto di rete nera di scarico delle acque reflue (nere + prima pioggia) che confluisce nel pozzetto esistente N39 sarà realizzato da Società L'Airone Srl e rimarrà in gestione provvisoria alla suddetta società sino alla presa in carico da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato per la futura gestione pubblica.

Fognatura Bianca

L'immissione delle acque meteoriche dell'insediamento avverrà con la seguente modalità: recapito nella vasca di laminazione di proprietà "L'Airone Srl" sita in VIA PIERPAOLO PASOLINI - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).

La vasca di laminazione è predisposta e tiene già conto della quota parte di volume associato alle aree impermeabili dell'immobile in oggetto (distributore carburanti). Si ricorda che tale vasca di laminazione a cielo aperto recapita le acque nella rete meteorica a servizio del parcheggio pubblico per poi confluire nello Scolo Cantalupo.

Alla data odierna tale rete è ancora in gestione provvisoria ad Airone S.r.l.

La costruzione del punto di scarico in vasca è già avvenuta. Prima di eseguire qualunque lavoro all'impianto fognario interno è obbligatorio individuare la posizione del punto di consegna.

Si ricorda che lo scarico terminale della rete meteorica è dotato di AUA (*determina dirigenziale n. DET-AMB-2024-5582 del 11/10/2024*) Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla società L'AIRONE S.r.l. per il sistema fognario BO53054 rete separata acque meteoriche con vasca di laminazione "Comparto D5.2 - Tiro a Segno - Stralcio B" tra via Bologna e via Pierpaolo Pasolini in Comune di San Giovanni in Persiceto, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione commerciale realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di San Giovanni in Persiceto e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

PRESCRIZIONI GENERALI

Nella progettazione e realizzazione delle opere il tecnico incaricato dovrà attenersi a quanto prescritto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – ATO 5 (approvato con delibera del 28.05.2008) ed alla normativa vigente e s.m.i. in materia ambientale e disciplina degli scarichi.

Eventuali malfunzionamenti della rete fognaria, riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel Regolamento vigente, non potranno in alcun modo essere imputati alla responsabilità del Gestore Provvisorio del Sistema Fognario Pubblico individuato nella **Società L'Airone S.r.l.**

**Gestore provvisorio del
Sistema Fognario pubblico
delle acque reflue urbane del
Comparto D5.2 – Tiro a Segno –
Stralcio B**

Per la Società L'Airone S.r.l.

Il legale Rappresentante

Riccardo Gatti

L'AIRONE S.r.l.
Via F. Cavallotti, 116
41049 Sassuolo (MO)
P.IVA 03020310367

**Il tecnico incaricato della valutazione
tecnica e di compatibilità idraulica**

Ing. Lorenzo Corti





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva Gruppo Hera P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. → 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica - SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via D'Azeglio, 20
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 24 marzo 2025
Prot. n. 0025284/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 13/2025 Richiesta di parere Prot. 104059 del 04/12/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 2024/0052150.

▪ Ragione sociale ditta	MARGHERITA S.P.A.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ENZO BIAGI, 9999 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione Disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SAN GIOVANNI IN P.-EX ZUCCHERIFICIO, VIA LOCATELLO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società MARGHERITA S.p.A. sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Enzo Biagi senza numero civico.
Prot. 2024/0052150
Pratica Sinadoc. SINADOC n° 40267/2024

In riferimento all'istanza di richiesta di AUA presentata dal Sig.ra PAOLA TAIETTA c.f. TTTPLA77R58F205P in qualità di professionista incaricato dalla Ditta richiedente **MARGHERITA S.P.A.** con sede legale in Modena via Danimarca, 80 e stabilimento in San Giovanni in Persiceto (BO), via Enzo Biagi snc (Coordinate Geografiche 44.625337 N, 11.193976 E) esercente l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI**; esaminata la documentazione:

nel sito in oggetto avverrà la sola distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione. Non avverrà alcuna produzione di manufatti.

Le acque di scarico generate saranno riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) Scarico di acque reflue domestiche dei servizi igienici del gestore;
- b) Acque meteoriche delle coperture e le acque di seconda pioggia
- c) Le acque meteoriche di prima pioggia contaminate e trattate in apposito impianto

Le acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture saranno raccolte in un serbatoio da 3 m3 per poter essere recuperate per uso irriguo. Il surplus è avviato, unitamente alle acque di seconda pioggia, verso una vasca di laminazione, prima di essere scaricate nello Scolo Cantalupo attraverso lo scarico S2.

Le acque di prima pioggia sono generate dalla superficie pari a 1472 m2 soggetta a contaminazione. Esse sono raccolte da un sistema di griglie perimetrali e inviate all'unità di trattamento dedicata. Tale impianto è costituito da una vasca di sedimentazione di 10 m3 ampiamente capiente rispetto alla superficie scolante.

In successione alla vasca di accumulo è presente la sezione di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza.

Prima dell'unione delle acque di prima pioggia trattate con le acque reflue domestiche è presente un pozzetto di campionamento.

Le acque meteoriche di prima pioggia sono equiparate ad acque reflue industriali e la verifica della conformità è stabilita nel pozzetto S1-1 indicato nella planimetria allegata.

Le acque di prima pioggia trattate si uniscono quindi alle acque reflue domestiche e giungono al punto di scarico S1 sulla pubblica fognatura nera di via Pier Paolo Pasolini IDSAP 11245869 e, tramite questa, al depuratore di acque reflue urbane di S.Giovanni in Persiceto via Centese IDSAP 1075823.

La gestione delle acque reflue urbane del comparto è attualmente in titolarità del soggetto attuatore l'Airone S.R.L. Hera spa ha emesso un parere in relazione alle opere di urbanizzazione primaria (Prot.0007765/25 Data 29/01/2025)

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dall'impianto di prima pioggia

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue in uscita dall'impianto di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;

- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del costruttore/fornitore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura del volume sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 16) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria (documento di 1 pagina)

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

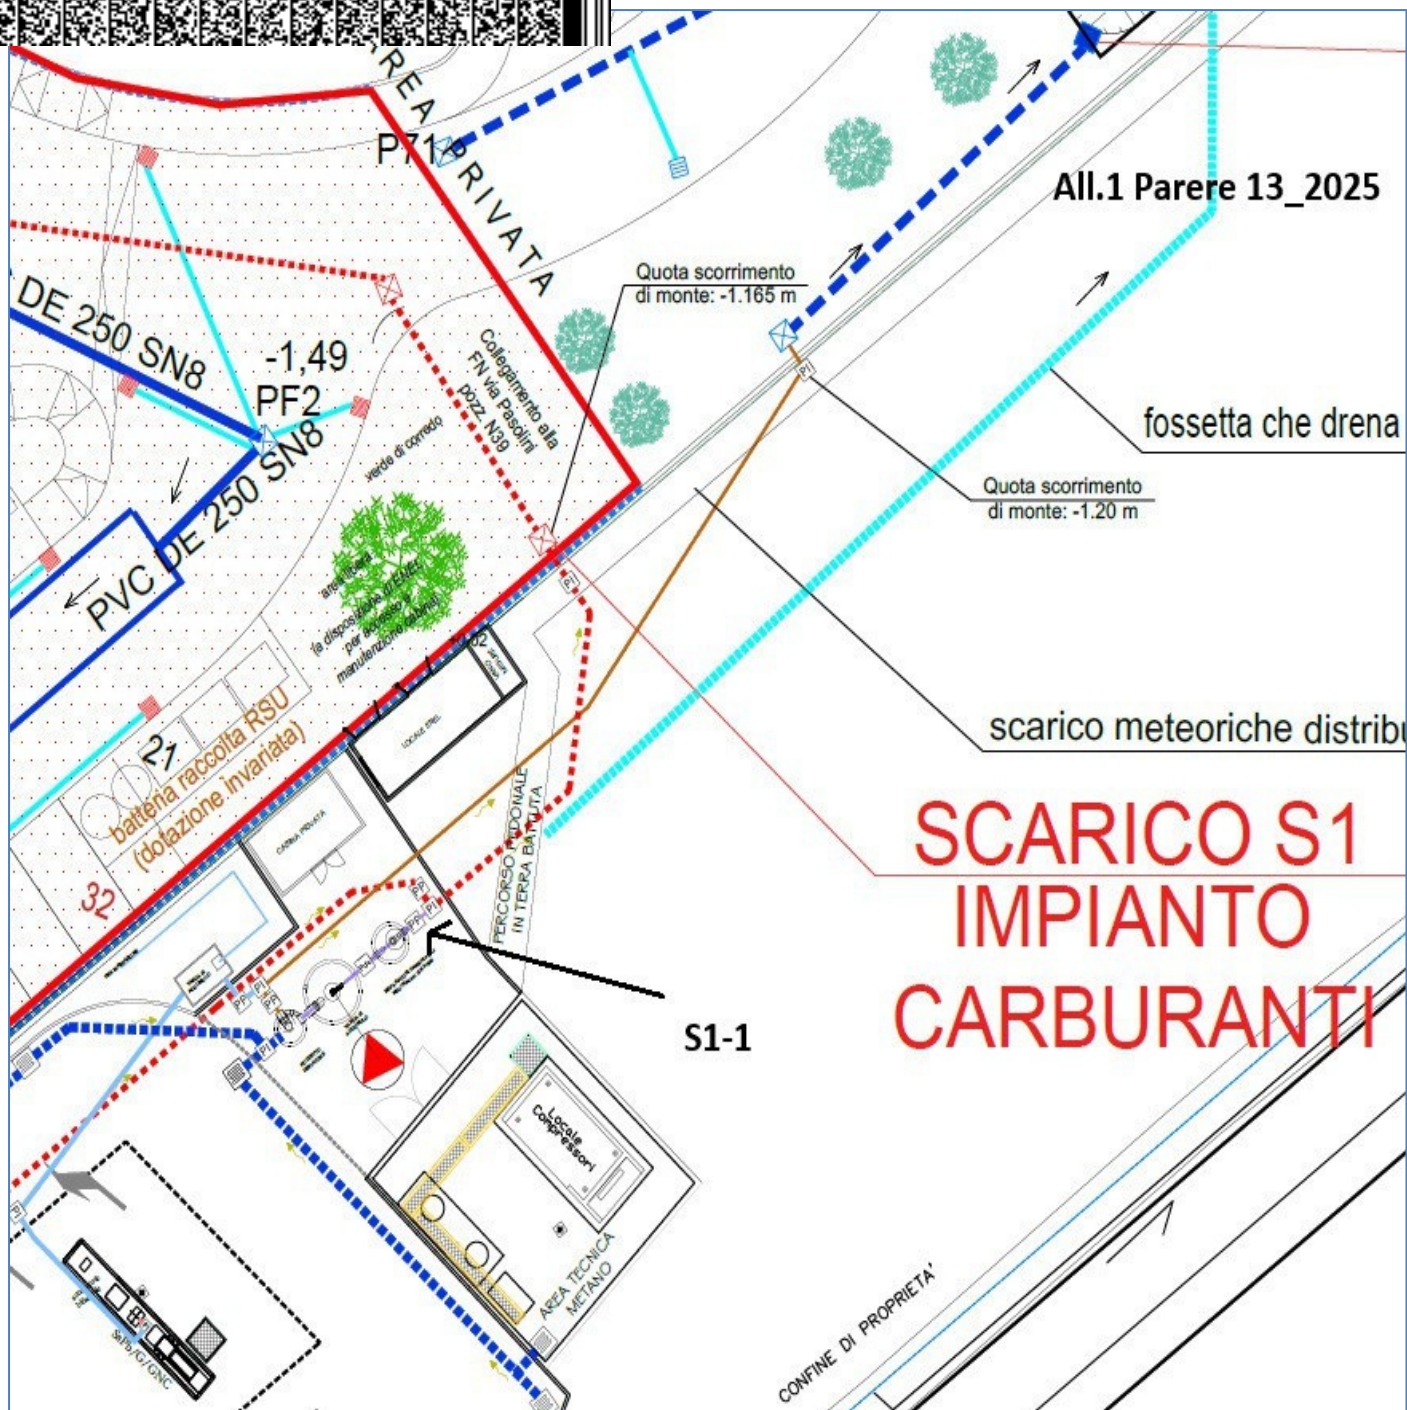

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Margherita S.p.A.

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Enzo Biagi senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 03/06/2023 presentata dalla società Margherita S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di San Giovanni in Persiceto (Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/04/2011) per l'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture svolta nell'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Enzo Biagi senza numero civico.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/40853 del 03/03/2025.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto con nota Prot. n. 13277 del 31/03/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/40853 del 03/03/2025, con nulla osta acustico Prot. n. 13277 del 31/03/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/62504 del 02/04/2025. Il parere del Comune di San Giovanni in Persiceto è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione di previsione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 03/06/2023 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Margherita S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/220889 del 05/12/2024).

Pratica Sinadoc n. 40267/2024

Documento redatto in data 14/04/2025



Sinadoc n. 40267/2024

San Giorgio di Piano, 28/02/2025

Servizio Ambiente
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Corso Italia, 74 a San Giovanni in Persiceto
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**AREA TECNICA SUAP - Sportello Unico
per le Attività Produttive**
Via d'Azeglio, 20 a San Giovanni in Persiceto
c.a. Antonio Rinaldi
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA**
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità AUA e acque reflue
c.a. Lorenzo Farnè
PEC: aoobo@cert.arpae.emr.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Unica per nuovo impianto di distribuzione carburante ad uso pubblico denominato Margherita SpA, con Sede Legale via Danimarca 40 a Modena (MO), sito in via E. Biagi snc a San Giovanni in Persiceto (BO).
Rif.to SUAP Pratica Reg. nr.0051620/2024 del 02/12/2024, integrazioni documentali Prot. n. 1020 e **Prot. n. 2025/0002150 del 17/01/2025** (agli atti Arpae PG/2025/10338 del 20/01/2025). **Trasmissione contributo tecnico per matrice impatto acustico.**

In relazione alla domanda presentata dalla ditta Margherita SpA per nuova Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla documentazione previsionale presentata in merito alla sola matrice acustica, si riportano le seguenti valutazioni.

La VPIA presentata da TCA¹ prevede che l'impianto di distribuzione carburanti sia posto in fregio a nuova tangenziale (strada extraurbana a carreggiata unica); l'impianto risulta costituito da 3 colonnine di distribuzione carburanti con erogatori (gasolio/benzina, benzina/HVO-Hydrotreated Vegetable Oil e benzina/gasolio/Gas naturale compresso-metano) per autotrazione e la realizzazione della relativa area tecnologica posta sul lato nord-est dell'insediamento.

In tale area saranno installate le apparecchiature di compressione, la cabina elettrica di trasformazione ed il dispositivo di misurazione del metano di rete immesso nell'impianto.

L'area oggetto dell'intervento è classificata in **classe IV**, mentre ai ricettori individuati (R1 e R2) viene assegnata la **classe acustica II**; i medesimi ricettori sono inoltre collocati rispettivamente in fascia A e in fascia B di pertinenza acustica della tangenziale E. Biagi e distano rispettivamente 75 e 80 m dall'area dell'impianto.

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Massobrio Daria iscritta al n° 1925 dell'elenco Enteca.

Il TCA contempla quale unica sorgente acustica potenzialmente significativa dell'attività, nel contesto di intenso traffico veicolare che caratterizza la zona posta in fregio alla tangenziale E. Biagi, la stazione di compressione del gas metano, posta all'interno di cabinato in cemento armato insonorizzato (l'estratto della scheda tecnica riportato in relazione riporta un Livello di pressione sonora L_p pari a 65 dB(A) alla distanza di 1 m).

La VPIA non prevede un incremento del traffico indotto causato dall'insediamento.

La stima fornita non si basa sull'utilizzo di software previsionale, ma esclusivamente sull'attenuazione per divergenza geometrica dell'emissione prodotta dall'unica sorgente sonora significativa che il TCA ha considerato (la cabina di compressione del metano), in relazione alla distanza che la separa dai ricettori residenziali individuati.

Il Livello di Immissione ai ricettori viene calcolato come somma energetica del livello di emissione e il Livello misurato (*ante operam*), ossia il Livello di pressione sonora presente prima dell'insediamento dell'impianto di distribuzione carburanti (rumore residuo).

La misura (*ao*) è stata eseguita in prossimità del ricettore R1 per circa 70 minuti (dalle ore 9:01 alle ore 10:11), in periodo diurno di traffico medio (non nelle ore di punta) il giorno 01 giugno 2023; la Time History allegata presenta il valore di L_{Aeq} pari a 50,1 dB(A).

La misura è stata eseguita con strumentazione fonometrica tarata, come evidenziato dai certificati allegati.

Il nuovo impianto di distribuzione carburanti, limitatamente al servizio di rifornimento di gas metano, viene dichiarato attivo nel solo periodo diurno; a tale proposito si evidenzia che la presenza di distributori automatici di altre tipologie di carburanti può potenzialmente incidere sul livello sonoro notturno presso i ricettori R1 ed R2 individuati. Si sottolinea inoltre che non sono previste altre tipologie di attività (es. lavaggio automatico).

La VPIA ha evidenziato la compatibilità del nuovo insediamento con il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si esprime, rispetto alle condizioni di esercizio ed esclusivamente alle sorgenti sonore contemplate dal TCA e indicate nella VPIA, il presente contributo tecnico **favorevole a condizione che:**

1. *Nei 60 gg. successivi all'ultimazione dell'impianto di distribuzione carburanti in esame, con attività a pieno regime, dovrà essere presentata ad Arpae e al Comune di San Giovanni in Persiceto, una **certificazione di collaudo acustico** redatta da TCA, contenente un'indagine fonometrica finalizzata ad attestare/asseverare il **rispetto dei valori limite diurni e notturni**, presso tutti i ricettori individuati nella VPIA (R1 ed R2) **di immissione assoluti di classe e differenziali**, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'intera attività, oltretutto con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente (nel periodo diurno);*
2. **Il nuovo servizio di rifornimento metano dovrà essere attivo esclusivamente in periodo diurno;**
3. *La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
4. *qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali*



da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;

5. *In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;*
6. *In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
7. *Qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli² e dal TCA Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

***L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)***

(Documento firmato digitalmente)

² TDP iscritto all'albo.

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.