

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3670 del 25/06/2025
Oggetto	D.LGS. 190/2024 - D.M. 10/09/2010 - D. LGS 199/2021 - L.R. 8/2023 - D.P.R. 327/2001 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA NOMINALE TOTALE PARI A 8.015,67 KWP E LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE (TICA-0000007514 - POD IT011E53033440 INRETE DISTRIBUZIONE S.P.A.) IN MT DA NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT E CONSEGNA N. 2353950 DENOMINATA "V.TREBEGHINO" A CABINA PRIMARIA MT/AT N. 1007 "HERA SELICE", SITO NEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA PALMIERA SNC FOGLIO 34 MAPPALE 198 - FDG SRL VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 20 20123 MILANO - P. IVA 12628870961
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3820 del 25/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.LGS. 190/2024 – D.M. 10/09/2010 – D. LGS 199/2021 – L.R. 8/2023 – D.P.R. 327/2001 – AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA NOMINALE TOTALE PARI A 8.015,67 KWP E LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE (TICA-0000007514 - POD IT011E53033440 INRETE DISTRIBUZIONE S.P.A.) IN MT DA NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT E CONSEGNA N. 2353950 DENOMINATA “V.TREBEGHINO” A CABINA PRIMARIA MT/AT N. 1007 “HERA SELICE”, SITO NEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA PALMIERA SNC FOGLIO 34 MAPPALE 198 – FDG SRL VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 20 20123 MILANO – P. IVA 12628870961

## LA DIRIGENTE

### VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l’installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

**VISTA** la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica*”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:

- 3. *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”;*
- 4. *“ L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”;*
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;*
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”;*
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
  - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;*

- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 del "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)" e s.m.i.;
- Legge Regionale 17 luglio 2023, n. 8 "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale. Abrogazione della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 ("Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative")";
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 Marzo 2024, n. 417 "Direttiva inerente all'attuazione della legge regionale 17 luglio 2023 n. 8";
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n.19 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 "Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O. convertito con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili." e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 20 maggio 2022 n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

- Legge 15 luglio 2022, n. 91 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- Legge 21 aprile 2023, n. 41 (entrata in vigore il 22 aprile 2023), di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 c.d. PNRR ter , recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- Legge 31 luglio 2023 n. 100 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 2023, n.61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023”*;
- Legge 11 febbraio 2024 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.”*
- Legge 12 luglio 2024 n. 101 di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*;
- Decreto Legislativo 12 dicembre 2024 n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 26, commi 4, 5, lettera b) e d), della Legge 5 agosto 2022, n.118”*;
- Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 125 del 23.05.2023 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023);*
- Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazione di dissesto idrogeologico, ai sensi dell’articolo 20-octies comma 2, lettera c), del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100;
- Decreto del Segretario Generale n. 13 del 07.03.2025 *“ART. 65, COMMA 7 E ART. 68, COMMA 4 TER DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. – ADOZIONE DI NUOVE MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE COINVOLTE DA EVENTI DI DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023, CON CONTESTUALE ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI MISURE ADOTTATE CON IL DECRETO SG N. 32/2024 E PRESA D’ATTO DI MODIFICHE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 Aprile 2024, n. 693 *“Criteri per l’individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 *“Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE”;

**DATO ATTO CHE** in applicazione dell'art 15 comma 2 del D.Lgs. 190/2024, in assenza di esplicita richiesta da parte del soggetto proponente Società FDG Srl di optare per le disposizioni del sopraccitato decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni ex art 12 D. lgs 387/2003;

**PREMESSO CHE:**

- in data 25.05.2023 la Società FDG Srl con sede legale in via Giovanni Boccaccio, 20 20123 Milano – P. IVA 12628870961, depositava istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale pari a 8.015,67 kWp e relative opere di connessione alla rete elettrica, sito in Comune di Massa Lombarda (RA) via Palmiera snc Foglio 34 mappale 198, acquisita agli atti rispettivamente ai PG 2023/91468, PG 2023/91481, PG 2023/91593, PG 2023/91619 e PG 2023/92093, completata in data 30.05.2023 PG 2023/95081; in fase di istanza la Società richiedeva di mantenere valida parte della documentazione inoltrata in data 28.04.2023 e acquisita rispettivamente ai PG 2023/72595, PG 2023/73791, PG 2023/73798, PG 2023/73803, PG 2023/73810, PG 2023/73815, PG 2023/73820, PG 2023/73826, PG 2023/73830, PG 2023/73833, PG 2023/73839;
- con nota PG 2023/96278 del 01.06.2023 ARPAE SAC di Ravenna comunicava l'avvio e la contestuale sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica al fine dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le opere connesse;
- con nota PG 2023/105454 del 15.06.2023 ARPAE SAC di Ravenna comunicava, atteso quanto previsto all'art. 4 c. 3 Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", che i termini di pubblicazione dell'avviso di deposito contenuti nella nota PG 2023/96278 e successiva con nota PG 2023/98532 a correzione di mero errore materiale, erano da ritenersi sospesi fino al 31.08.2023;
- con nota PG 2023/122630 del 13.07.2023 ARPAE SAC di Ravenna rilevava che nel raggio di 1 km dall'area di realizzazione dello stesso risultavano presenti altri impianti della medesima categoria progettuale, rendendo necessaria una valutazione rispetto a quanto previsto dal punto 4.1 del Decreto Ministeriale 30.03.2015 con conseguente dimezzamento della soglia dei 10 MW prevista dall'art. 47, comma 11-bis della legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, a 5 MW e comunicava alla Società FDG Srl la necessità di sottoporre il progetto all'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna al fine di una verifica circa la necessità di sottoposizione alle procedure previste dalla Parte II, Titolo III, Art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. con il mantenimento della sospensione dei termini procedurali alla conclusione delle procedure previste dalla Parte II, Titolo III, Art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

- l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna rilasciava la Determinazione n. 5954 del 22/03/2024 avente oggetto: *"LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) DEL "PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA PALMIERA SNC, SP117, MASSA LOMBARDA (RA)", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), PROPOSTO DA FDG S.R.L."*;
- la Società FDG Srl, su richiesta di ARPAE SAC di Ravenna (PG 2024/72627), procedeva al deposito della documentazione progettuale predisposta e aggiornata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, acquisita agli atti con PG 2024/73856 del 22.04.2024;
- con nota PG 2024/83474 del 07.05.2024 ARPAE SAC di Ravenna comunicava l'avvio e la contestuale sospensione dei termini del procedimento al fine dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le opere connesse;
- in data 22.05.2024 veniva pubblicato sul BURERT della Regione Emilia-Romagna periodico n. 150 (Parte Seconda), all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Massa Lombarda l'avviso di deposito (PG 2024/78340) per un periodo di 30 (trenta) giorni, ai fini della procedura di evidenza pubblica stante la dichiarazione di pubblica utilità al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione (POD IT011E530033440) che prevede un nuovo tratto di elettrodotto interrato in MT a 15 kV dalla Cabina Primaria n. 1007 "Selice" alla nuova cabina di trasformazione MT/BT e consegna MT n. 2353950 denominata "V. TREBEGHINO" di lunghezza pari a 869 metri di cui 856 m di posa cavi in polifore esistenti e 13 m di posa cavi in nuove polifore di progetto sulle seguenti particelle in Comune di Massa Lombarda:
  - Foglio 30 particella, 521;
  - Foglio 34 particella 198;

In merito alle interferenze con opere speciali l'elettrodotto è interferente con condotte idriche/sottoservizi e con le seguenti strade comunali: via Trebeghino, via Caduti del Lavoro, via della Cooperazione;

- ARPAE SAC di Ravenna procedeva a notificare tramite PEC PG 2024/83658 del 07.05.2024 e tramite Raccomandata A/R PG 2024/78856 del 30.04.2024 ai soggetti interessati dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs 387/2003 e degli artt. 8, 11,15 della L. R. 37/2002;
- in data 22.05.2024 la Società procedeva alla pubblicazione su quotidiano a tiratura locale, Corriere di Romagna, dell'avviso di deposito e ne dava attestazione con PG 2024/94169;

- nel periodo di pubblicazione (22.05.2024 – 21.06.2024) perveniva ad ARPAE SAC di Ravenna osservazione da parte di un soggetto interessato dal vincolo preordinato all'esproprio, acquisita al PG 2024/112237 del 18.06.2024;
- al termine del periodo di pubblicazione sono state acquisite le relata di deposito della Provincia di Ravenna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Massa Lombarda rispettivamente ai PG 2024/115740, PG 2024/117396 e PG 2024/125089;
- il giorno 22.06.2024 venivano riaperti i termini del procedimento di Autorizzazione Unica e della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/1990;
- con nota PG 2024/118825 del 27.06.2024 ARPAE SAC di Ravenna indiceva e convocava la prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, per il giorno 09.07.2024, in esito della quale con nota PG 2024/129638 veniva trasmesso il verbale PG 2024/129375 contenente l'attestazione di sospensione dei termini del procedimento a far data dal 09.07.2024 per le richieste di documentazione integrative degli Enti e per il deposito delle controdeduzioni alle osservazioni acquisite ai PG 2023/170483 del 09.10.2023 e PG 2024/112237 del 18.06.2024;
- con nota PG 2024/143055 del 05.08.2024 la Società inoltrava richiesta di proroga di 30 giorni per il deposito della documentazione integrativa, motivata per l'attesa di documentazione formale da Enti pubblici Comune e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; proroga concessa con nota PG 2024/144302 fino al 14.09.2024;
- entro i termini previsti, la Società FDG Srl, con nota PG 2024/143055 del 05.08.2024, richiedeva ulteriore motivata proroga di 30 giorni per il deposito della documentazione integrativa e delle controdeduzioni; proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 144302 del 06.08.2024 indicando come nuovo termine per il deposito il 14.09.2024;
- in data 13.09.2024, entro i termini concessi, la Società FDG Srl depositava documentazione integrativa acquisita ai PG 2024/165677, PG 2024/165795, PG 2024/165804 e PG 2024/165839 del 16.09.2024;
- in data 30.09.2024 con nota PG 2024/174967 la Società FDG Srl richiedeva 120 giorni di sospensione del procedimento al fine di consentire una puntuale e coerente risoluzione in riferimento alle osservazioni pervenute e in ragione delle avviate verifiche e interlocuzioni con il distributore IN RETE Distribuzione Energia S.p.A., per l'individuazione di possibili soluzioni tecniche che consentano di tutelare gli interessi sia della Società FDG Srl che della Società VIOCAR S.p.A.;
- con nota PG 2024/175263 del 30.09.2024 ARPAE SAC di Ravenna concedeva la sospensione dei termini richiesta stabilendo come termine ultimo per il deposito il giorno 13.01.2025, dando contestualmente atto del mantenimento di sospensione dei termini del procedimento e della Conferenza dei Servizi a far data dal giorno 09.07.2024, come attestato nel verbale PG 2024/129375;



- in data 12.01.2025, nei termini previsti, la Società FDG Srl depositava documentazione integrativa acquisita ai PG 2025/5342, PG 2025/5845, PG 2025/5848, PG 2025/5849, PG 2025/5852 e PG 2025/5853 del 14.01.2025;
- con nota PG 2025/12265 del 22.01.2025 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seconda seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, per il giorno 13.02.2025, in esito della quale con nota PG 2025/32463 del 19.02.2025 veniva trasmesso il verbale PG 2025/32399 attestante la sospensione dei termini del procedimento per effetto della comunicazione di motivi ostantivi ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990;
- in data 25.02.2025 con nota PG 2025/36549 a seguito di errore materiale per cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini non è stata coinvolta nell'iter procedurale autorizzativo, ARPAE SAC di Ravenna chiedeva al suddetto Ente pubblico l'espressione del parere di competenza in merito al progetto dell'impianto fotovoltaico presentato dalla Società FDG Srl;
- in data 03.03.2025, entro i termini, la Società FDG Srl depositava la documentazione in risposta ai motivi ostantivi, acquisita al PG 2025/39877 del 28.02.2025;
- in data 11.03.2025, con nota PG 2025/46567, ARPAE SAC di Ravenna, a seguito dell'entrata in vigore, il 08.03.2025, del Decreto del Segretario Generale n. 13 del 07.03.2025, chiedeva alla Società FDG Srl di depositare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della sopraccitata nota, una nuova asseverazione redatta da tecnico competente, contenente gli elementi previsti dall'Allegato 1 – "MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA" – del suddetto Decreto; contestualmente ARPAE dava atto della sospensione dei termini del procedimento autorizzativo fino al deposito dell'asseverazione richiesta in ottemperanza alla novazione intervenuta sulle misure di salvaguardia;
- con nota PG 2025/68405 del 10.04.2025 il Tecnico incaricato della Società FDG Srl depositava il documento "*0\_fdg\_asseverazione\_invarianza\_idraulica\_completo.pdf.p7m*" relativo all'asseverazione firmata dal tecnico abilitato, secondo i disposti del Decreto del Segretario Generale n. 13/2025;
- ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/173572 del 26.09.2024 chiedeva alla Società FDG Srl di dare riscontro formale a quanto indicato nel documento "*11\_controdeduzioni\_osservazioni\_viocar\_spa\_pdfa.pdf.p7m*" (PG 2024/165795);
- in data 19.04.2025, oltre i termini utili per la presentazione delle osservazioni ai motivi ostantivi, la Società FDG Srl depositava ulteriore documentazione integrativa acquisita al PG 2025/75424 del 22.04.2025;
- con nota PG 2025/83212 del 06.05.2025 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva la documentazione depositata dalla Società per il superamento dei motivi ostantivi e convocava per il giorno 19.05.2025 la seduta conclusiva telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona;

- in data 13.05.2025, oltre i termini utili per la presentazione delle osservazioni ai motivi ostatici, la Società FDG Srl depositava ulteriore documentazione integrativa acquisita ai PG 2025/88085 e PG 2025/88101, a completamento di quanto depositato in data 19.04.2025 (PG 2025/75424 del 22.04.2025); nella medesima data la Società con nota acquisita al PG 2025/88120 chiedeva di posticipare la Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona convocata da ARPAE per il 19.05.2025 al fine di *“consentire agli enti interessati un’approfondita valutazione della ulteriore documentazione di chiarimento”* e *“consentire alla società FdG srl di inoltrare l’atto preliminare di servitù registrato e trascritto”*;
- con nota PG 2025/90332 del 15.05.2025 ARPAE SAC di Ravenna accogliendo la sopraccitata richiesta disponeva il posticipo in data 06.06.2025 della seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona prevista per il giorno 19.05.2025, e contestualmente trasmetteva la documentazione depositata dalla Società per il superamento dei motivi ostatici acquisita nelle date successive alla prima nota PG 2025/83212 del 06.05.2025 di convocazione della Conferenza dei Servizi;
- in data 16.05.2025 la Società FDG Srl depositava volontariamente ulteriore documentazione integrativa acquisita al PG 2025/91073 riguardante gli atti preliminari registrati e trascritti per le servitù di cabina ed elettrodotto, a completamento di quanto depositato in data 19.04.2025 (PG 2025/75424) e 13.05.2025 (PG 2025/88085 e PG 2025/88101) e resa disponibile sul sito web di ARPAE SAC di Ravenna, dando attestazione dell’ultimo aggiornamento per le vie brevi agli Enti interessati;
- con nota PG 2025/107139 del 13.06.2025 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2025/106142) della seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona, svoltasi il 06.06.2025 e attestante l’approvazione del progetto presentato, condizionando il rilascio del provvedimento al deposito di un elaborato generale del layout dell’impianto nel quale non sia presente il locale tecnico adibito a magazzino e all’acquisizione delle autocertificazioni antimafia redatte dai soggetti proprietari delle quote della Società FDG Srl;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2023/17973 presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni acquisiva i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2023/17973:

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
PG 2023/100136 del 08.06.2023 e PG 2024/86019 del 10.05.2024	Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.	Comando Interregionale Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio
PG 2023/118555 del 05.07.2023	1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio. 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.	Aeronautica Militare - Comando 1 <sup>a</sup> Regione Aerea
PG 2023/113030 del 28.06.2023	In riferimento alla richiesta di codesta Agenzia pratica Arpae 17973/2023, esaminata la documentazione progettuale disponibile sul server di "Google Drive", si fa presente che nel caso in oggetto non risulta necessario il Nulla Osta/assenso tecnico di questo U.S.T.I.F., in quanto l'intervento di cui trattasi non determina interferenze con impianti fissi rientranti nella giurisdizione di questo Ufficio.	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - Unità Organizzativa Territoriale di Venezia - Sezione coordinata di Bologna dell'ex USTIF di Venezia
PG 2023/107760 del 20.06.2023	- Visto l'art. 56 del D.Lgs 1 agosto 2003 n 259 e s.m.i. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). - Vista l'istanza di richiesta di procedura di Autorizzazione unica presentata da codesta FDG S.r.l. con C.F./P.I. n. 12628870961 all'Arpae S.A.C. di Ravenna in data 25/05/2023 (istanza che deve ricomprendere le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, o atti di assenso comunque	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>nominati) per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare con potenza nominale pari a 8.015,67 kWp e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica dell'impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A., sito in via Palmiera s.n.c. nel comune di Massa Lombarda in provincia di Ravenna.</p> <p>- Viste le note di codesta spett.le Arpae S.A.C. di Ravenna di richiesta a questo Ispettorato di trasmettere le determinazioni di competenza, rubricate al Registro Ufficiale in ingresso di questo Ispettorato territoriale con prot. n. E.0111498 del 01/06/2023 e n. E.0114159 del 06/06/2023</p> <p>- Esaminati il Progetto definitivo impianto fotovoltaico n. EL23/030, il Progetto impianto fotovoltaico schema di installazione generale n. 02 del 27/03/2023, la Planimetria elettrodotti esistenti e in progetto n. 3-2081 e la Planimetria piano particellare n. 3-2082 del 15/03/2023 del nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare con potenza nominale pari a 8.015,67 kWp, composto da n. 13.702 moduli da 585 W, da n. 26 inverter, da n. 2 power station e da cabine di ricevimento e di consegna e dalle relative opere per la connessione alla R.T.N. del gestore Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (linea di MT in cavo interrato cordato ad elica visibile per il collegamento alla nuova cabina di consegna "V.Trebeghino").</p> <p>- Visti il Contratto preliminare di compravendita del 27/02/2023 sottoscritto da codesta spett.le impresa FDG S.r.l. e la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata in data 19/04/2023 ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 di assenza di cavi di comunicazione elettronica di rete pubblica nell'area su cui si intendono realizzare le condutture elettriche asservite al campo fotovoltaico individuato nel catasto terreni del Comune di Massa Lombarda al foglio 34, mappale 198, (ns. prot. n. E.0082214 del 24/04/2023).</p>	<p>postali - Divisione XIV - Ispettorato territoriale Emilia-Romagna</p>

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
PG 2024/183057 del 10.10.2024	<p>- Vista l'Attestazione di Conformità e la Dichiarazione sulla fase di realizzazione n. SAEE 2023.03 rilasciate ai sensi dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs. 259/2021 e s.m.i. dal gestore Inrete Distribuzione Energia S.p.A., relative alla condotta di energia elettrica sotterranea realizzata in cavo cordato ad elica visibile, per la connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto alla R.T.N..</p> <p>- Visto l'Atto di sottomissione del 08/04/ 2023 sottoscritto da codesta spett.le ditta FDG S.r.l., registrato con serie 3 n. 203 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lodi in data 12/04/2023.</p> <p>- Constatata la regolarità del versamento effettuato in data 18/04/2023 ai sensi del D.M. 15/02/2006 per l'attività di istruttoria relativa al rilascio del presente nulla osta.</p> <p style="text-align: center;"><b>SI RILASCIA</b></p> <p>per quanto di competenza, il relativo NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:</p> <p>1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalle condutture di energia elettrica sotterranee realizzate in cavo non elicordato, in osservanza alle norme richiamate nel Progetto definitivo impianto fotovoltaico n. RL23/039 del 27/03/2023 al punto 1.1. Riferimenti legislativi e nell'Atto di Sottomissione registrato con serie n. 203 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lodi in data 12/04/2023.</p> <p>2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nel Progetto definitivo impianto fotovoltaico n. EL23/030 e nell'elaborato Progetto impianto fotovoltaico schema di installazione generale n. 02 del 27/03/202, nella Planimetria elettrodotti esistenti e in progetto n. 3-2081 e nella Planimetria piano particellare n. 3-2082 del 15/03/2023 del nuovo impianto fotovoltaico per la</p>	

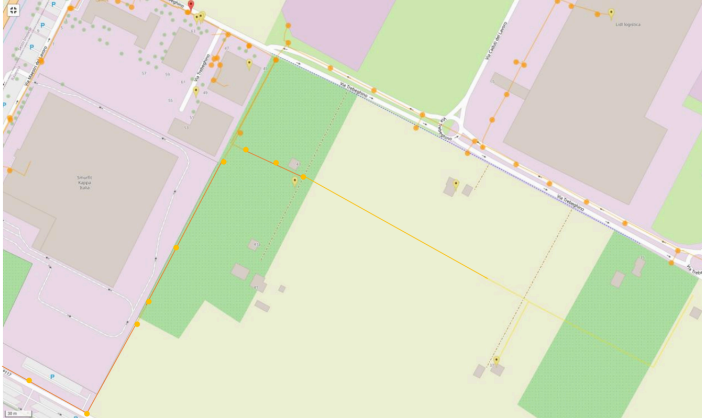
Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere per la connessione alla R.T.N. del gestore Inrete Distribuzione Energia S.p.A., sito in via Palmiera s.n.c. nel Comune di Massa Lombarda in provincia di Ravenna.</p> <hr/> <p>Si fa riferimento alla nota PEC di codesto spett.le ARPAE - S.A.C. di Ravenna, acquisita al ns prot. mimit.AOO_COM.Registro Ufficiale. E.102569 del 27 giugno 2024, relativa all'istanza di P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza installata pari a circa 8.015,87 kWp composto da n° 13.702 moduli FTV, n° 26 inverter, n° 2 power station, cabina di consegna e relative opere di connessione alla RTN del gestore InRete Distribuzione Energia (elettrdotto interrato in MT a 15 kV dalla Cabina Primaria n. 1007 "Selice" alla nuova cabina di trasformazione MT/BT e consegna MT n. 2353950 denominata "V. Trebeghino", di lunghezza pari a circa 869,00 m) in via Palmiera s.n.c. nel Comune di Massa Lombarda in provincia di Ravenna.</p> <p>A riguardo si comunica che a far data dal 28/04/2024 è entrato in vigore il d.lgs. 24/03/2024, n. 48 che modifica il d.lgs. 01/08/2003, n. 259, recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".</p> <p>Ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, co. 1, del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i., per costruzione, modifica o spostamento di elettrodotti, a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi classe, i soggetti interessati sottoscrivono e trasmettono allo scrivente Ministero apposita dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti, tra l'altro, l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di TLC; tale dichiarazione sostituisce il preventivo atto di assenso (nulla osta) dell'Ispettorato sul relativo progetto.</p> <p>Ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, co. 3, del medesimo decreto, per il seguito di competenza di questo Ministero necessita che la società proponente</p>	

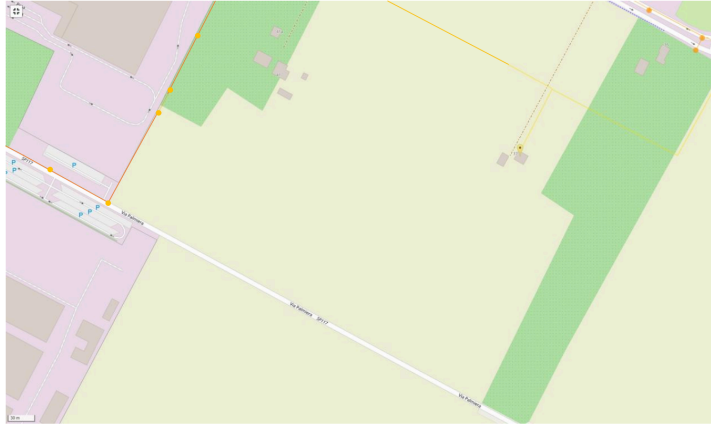
Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>produca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull'impianto;</b></li> <li>2. relazione a firma del professionista abilitato (già prodotta);</li> <li>3. elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti (già prodotti);</li> <li><b>4. copia di atto di atto di sottomissione;</b></li> <li><b>5. dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 "pantouflage";</b></li> <li><b>6. segnalazione di inizio e fine dei lavori di realizzazione del progetto in parola.</b></li> </ol> <p>Si rammenta che la documentazione da presentare andrà realizzata in formato digitale nativo e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, che ha titolarità sull'impianto, legale rappresentante o procuratore, e dal tecnico abilitato incaricato.</p> <p>Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti. La società proponente è tenuta a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.</p> <p>Si evidenzia che il mancato invio all'Ispettorato della documentazione sopra indicata da parte della società interessata è sanzionato ai sensi dell'art. 30, co. 17, del D.Lgs. n. 259/2003 (da euro 3.000,00 a euro 15.000,00).</p> <p>Si comunica inoltre che a far data dal 30/06/2024 i precedenti indirizzi delle caselle PEC risultano chiusi e pertanto i messaggi non saranno reindirizzati ed i</p>	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>mittenti riceveranno una comunicazione di non ricezione da parte di Aruba.</p> <p>Il modello della dichiarazione asseverata da produrre è reperibile al seguente link istituzionale:  <a href="https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/23-ispettorati/138-moduli-prot-linee-tlc">https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/23-ispettorati/138-moduli-prot-linee-tlc</a>.</p>	
<p>PG 2024/125069 del 08.07.2024</p>	<p>VISTO il P.T.C.P. di Ravenna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 01/02/2000 e n. 2663 del 3/12/2001 e con Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006 pubblicata sul BUR n. 65 del 10/05/2006</p> <p>Modificato a seguito di:</p> <p>Approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C. 25/2007 del 27.02.2007 ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000, pubblicata sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n. 57 del 26.04.2007;</p> <p>Approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna, pubblicato sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n. 106 del 17.06.2009;</p> <p>Approvazione della variante normativa al PTCP in materia di commercio al dettaglio con Delibera di C.P. n. 04/2010 del 26.01.2010, pubblicata sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna 24 del 17.02.2010;</p> <p>Approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) con delibera di C.P. n. 71/2010 del 29.06.2010, pubblicata sul BURERT del 04.08.2010;</p> <p>Approvazione del Piano Energetico Provinciale con delibera di C.P. n. 21/2011 del 2.03.2011, pubblicata sul BURERT del 27.04.2011;</p> <p>Approvazione della Variante al PTCP in attuazione al Piano Tutela delle Acque (PTA) della regione Emilia-Romagna con delibera di C.P. n. 24/2011 del 22.03.2011, pubblicata sul BURERT n. 73/2011 del 11.05.2011;</p> <p>Approvazione della Variante specifica al PTCP relativa alla tavola 2-18 riguardante un'area ubicata nel comune di Cervia con delibera di C.P. n. 106/2012 del 13.11.2012, pubblicata sul BUR della Regione E-R n. 9/2013 del 16.01.2013;</p> <p>Approvazione della Variante specifica al P.T.C.P. in attuazione al P.R.G.R. approvato dall'assemblea</p>	<p>Provincia di Ravenna- Servizio Pianificazione Territoriale</p>



Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017 - Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019 si è verificato che l'opera in oggetto è compatibile con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria.</p> <p>Si evidenzia che le aree interessate dall'intervento in oggetto, sulla base di quanto riportato nella cartografia pubblicata sul geoportale della Regione Emilia-Romagna (<a href="https://geoportale.regione.emilia-romagna.it">https://geoportale.regione.emilia-romagna.it</a>) risultano essere state coinvolte dagli eventi alluvionali dello scorso maggio 2023 e come tali ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 32 del 06 maggio 2024 che, per tali zone ha adottato particolari Misure Temporanee di Salvaguardia.</p>	
<p>PG 2024/123787 del 05.07.2024</p>	<p><b>Allegati:</b> planimetrie con infrastrutture TLC esistenti</p> <p>Con riferimento alla Vs. comunicazione PEC di pari oggetto del 27/6/24, comunichiamo l'avvenuta presa visione degli elaborati ed al contempo, valutata la presenza di ns. infrastrutture ed impianti in esercizio nell'area di competenza, come già da nostra comunicazione del 20/5/24:</p> <p><b>PARERE FAVOREVOLE</b>, <u>subordinato</u> alle indicazioni sottostanti</p> <p>Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A cura del lottizzante o della ditta incaricata, sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (<a href="https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi">https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi</a>) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto.</li> <li>- Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse</li> </ul>	<p>FiberCop S.p.A.</p>

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata “Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC” coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (<a href="https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi">https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi</a>) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per poter esaminare e valutare l’eventuale progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata “Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni” coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (<a href="https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi">https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi</a>)</li> <li>- Tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all’inizio dei lavori, per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari.</li> </ul> <p><b>ALLEGATI</b></p> 	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
		
<p>PG 2024/131263 del 17.07.2024</p>	<p>In esito a quanto chiesto con i fogli in riferimento in a. e in b., acquisiti i pareri degli Alti Comandi, si comunica che nelle aree interessate dai lavori non risultano presenti infrastrutture militari di proprietà dell'Amministrazione Difesa.</p> <p>2. Questo Comando, in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con foglio in riferimento in c., non ravvisa impedimenti e/o contrasti alla realizzazione delle opere in argomento.</p> <p>3. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.</p>	<p>COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA" SM –Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari</p>
<p>PG 2024/159953 del 05.09.2024</p>	<p>Vista l'istanza di Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere di connessione in Comune di Massa Lombarda (RA), via Palmiera, presentata da FDG SRL via Giovanni Boccaccio, 20 20123 Milano, e vista la documentazione tecnica alla stessa allegata, si comunica che dalle verifiche effettuate da questo Ufficio, la stessa non attraversa le aree di concessione di acque minerali e termali vigenti in provincia di Ravenna.</p> <p>Si rilascia pertanto il Nulla Osta Minerario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e</p>	<p>ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna</p>

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	impianti elettrici" e della L.R. n. 8 del 17/07/2023 in attuazione ed integrazione Linee guida nazionali D.M. 20/10/2022.	
PG 2025/15099 del 27.01.2025	In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta in data 22/01/2025, prot. HERA S.p.A. n. 5998 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 2472 del 23/01/2025, per la pratica di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore, con la presente si comunica che nell'area interessata dal parco fotovoltaico non si riscontrano interferenze con impianti gestiti dalle scriventi.	HERA SPA - SERVIZIO TECNICO CLIENTI
PG 2025/29264 del 14.02.2025	<p>In riferimento alla comunicazione in oggetto (rif. PG 2023/105475 dal 15/06/2023 e integrazioni ricevute PG 2025/5342, PG 2025/5845, PG 2025/5848, PG 2025/5849, PG 2025/5852 e PG 2025/5853 del 14.01.2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● vista la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di trasmissione;</li> <li>● preso atto che per l'analisi e la valutazione dei campi elettromagnetici il progetto prevede le seguenti opere: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a solare fotovoltaico della potenza nominale pari a 8.015,67 kWp, con potenza in immissione richiesta di 5.850,00 kW e delle relative opere di connessione, sito in Comune di Massa Lombarda censito al Foglio 34 mappale 198p</li> </ul> </li> </ul> <p>Esaminata la documentazione ricevuta ed effettuata la valutazione dell'impatto elettromagnetico prodotto dall'impianto in oggetto,</p> <p style="text-align: center;"><b><u>si esprime parere di conformità</u></b></p> <p>degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., <b>con le seguenti condizioni:</b></p> <p><u>1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di</u></p>	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p><u>persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTRICOMAGNETICO</b></p> <p>Per la valutazione preventiva dei livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico- magnetico prodotto dall'impianto di "Istanza di Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale pari a 8.015,67 kWp e relative opere di connessione sito in Comune di Massa Lombarda (RA) via Palmiera snc Foglio 34 mappale 198 – FDG SRL via Giovanni Boccaccio, 20 20123 Milano (P. IVA 12628870961)", si è fatto riferimento alla seguente normativa:  Legge quadro n° 36 del 22/2/2001;  D.P.C.M. 08/07/2003;  D.M. 29/05/2008 (fasce di rispetto a 3 microTesla);  L.R. n° 8 del 17/07/2023 e s.m.i.;  DGR 417/2024;  D. Lgs 387/03;  D.Lgs 28/11.</p> <p><u>Descrizione delle componenti considerate nella valutazione</u></p> <p>Per la stima dei valori di induzione magnetica, si sono considerati i seguenti componenti (riportati nella documentazione allegata all'istanza):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● REV_01_FDGsrl_690_01_RELAZIONE_STUDIO_PR ELIMINARE_AMBIENTALE.pdf</li> <li>● fdg-progetto di rete massa lombarda.pdf</li> <li>● fdg_relazione integrazioni cds_12 01 2025.pdf</li> <li>● r01_rt_progetto definitivo_rev02 13 01 25.pdf</li> <li>● 0_fdg-progetto di rete massa lombarda.pdf</li> <li>● A.00.03-500.pdf</li> <li>● B.01.01_timbrato.pdf</li> <li>● b.01.03_rev01.pdf</li> <li>● B.02.01_timbrato.pdf</li> <li>● B.02.03.pdf</li> </ul>	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p><u>Documentazione pervenuta</u>  Richiesta di valutazione;  Elaborato tecnico, caratteristiche tecniche, planimetria delle zone interessate e relazione tecnica ricevute (rif. PG 2023/105475 dal 15/06/2023 e integrazioni ricevute PG 2025/5342, PG 2025/5845, PG 2025/5848, PG 2025/5849, PG 2025/5852 e PG 2025/5853 del 14.01.2025);</p> <p><u>Valutazione tecnica</u>  La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita.</p> <p>I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente).</p> <p>Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni in cui si assevera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La DPA di 3,29 m, che approssimata al mezzo metro superiore diventa di 3,5 m per la station 1;</li> <li>• La DPA di 3,29 m, che approssimata al mezzo metro superiore diventa di 4 m per la station 2;</li> <li>• all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore.</li> <li>• polifora a 12 fori (9 esistenti e 3 in costruzione) del tratto dalla cabina primaria Selice alla cameretta D, con posa di relativi 12 cavi MT in alluminio ad elica visibile da 240 mm<sup>2</sup>, è di 3 m (valore depositato presso ARPAE)</li> <li>• polifora a 12 fori esistenti del tratto dalla cameretta D alla cameretta H, con posa di relativi 12 cavi MT in alluminio ad elica visibile da 240 mm<sup>2</sup>, è di 2 m (valore depositato presso ARPAE)</li> <li>• polifora a 9 fori (7 esistenti e 2 in progetto) del tratto dalla cameretta H alla cameretta N, con posa di</li> </ul>	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>relativi 9 cavi MT in alluminio ad elica visibile da 240 mm<sup>2</sup>, è di 2 m (valore depositato presso ARPAE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● polifora a 10 fori esistenti del tratto dalla cameretta N alla cameretta O, con posa di relativi 10 cavi MT in alluminio ad elica visibile da 240 mm<sup>2</sup>, è di 2 m (valore depositato presso ARPAE)</li> <li>● polifora a 4 fori esistenti del tratto dalla cameretta O alla cameretta P, in progetto con posa di relativi 4 cavi MT in alluminio ad elica visibile da 240 mm<sup>2</sup>, è di 1 m (valore depositato presso ARPAE)</li> <li>● polifora a 6 fori in progetto del tratto dalla cameretta P alla nuova cabina in progetto, con posa di relativi 6 cavi MT in alluminio ad elica visibile da 240 mm<sup>2</sup>, è di 1 m (valore depositato presso ARPAE).</li> </ul> <p>all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore. Pertanto, gli impianti elettrici oggetto di valutazione risultano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m..</p> <p>Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</p>	
<p>PG 2025/29136 del 14.02.2025</p>	<p><b>Oggetto: D. Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. – FDG s.r.l. - Istanza di Autorizzazione Unica per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 8015,67 kWp sito in Comune di Massa Lombarda, via Palmiera snc – Espressione di parere a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi del 13/02/2025</b></p> <p>Con riferimento all'istanza in oggetto, con la presente si esprime il seguente parere:  Si prende atto della documentazione inerente alla realizzazione degli accessi carrai di cui all'elaborato "B 01 07" su tombamenti preesistenti;  In relazione alla quantificazione dell'importo per i costi di smaltimento e ripristino dei luoghi ipotizzati si</p>	<p>Comune di Massa Lombarda - Area Tecnica</p>

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>ritiene congruo quanto considerato nella computazione di cui all'elaborato "R 22 CME";  In merito alle opere compensative da realizzare per il Comune di Massa Lombarda, nella fase di stesura e perfezionamento della relativa convenzione dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni già fornite durante la fase di screening, premettendo che la loro realizzazione dovrà precedere la fase di inizio lavori dell'intervento in oggetto.</p>	
<p>PG 2025/100421  del 30.05.2025</p>	<p>Con riferimento all'istanza in oggetto, richiamato il precedente parere del 13/02/2025;  In riferimento alla richiesta pervenuta a mezzo mail del 23/04/2025 relativa alla deroga dalla distanza minima di 20 metri dal confine stradale sulla via Trebeghino per l'installazione di una nuova cabina a servizio dell'impianto fotovoltaico, si comunica quanto segue:  Si rileva che, dal punto di vista tecnico, sussistono potenzialmente i presupposti per una deroga, in quanto la strada interessata risulta già dotata di una larghezza adeguata ai sensi del D.M. 5 novembre 2001 e, in prossimità dell'intervento, è già presente una rotonda che assolve le funzioni di regolazione del traffico, per cui non si prevedono necessità ulteriori di allargamento della sede stradale. Tuttavia, la documentazione trasmessa appare carente delle motivazioni tecniche dettagliate che dimostrino l'impossibilità di rispettare la distanza minima prevista di 20 ml dal confine stradale. Si invita pertanto a integrare la richiesta con elementi più esaustivi che giustificano la deroga proposta.  Si evidenzia inoltre che, trattandosi di una deroga alle distanze stradali, è necessario acquisire il parere del Comando di Polizia Locale, anche in relazione ai profili di sicurezza e viabilità, tenuto conto che il Comando non risulta presente nella conferenza attualmente in corso.  Per quanto riguarda infine gli scavi previsti su sede stradale, si esprime parere favorevole a condizione che gli interventi vengano eseguiti nel pieno rispetto del Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi</p>	<p>Comune di Massa Lombarda - Area Tecnica</p>



Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>su suolo pubblico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2019. Si richiama in particolare l'osservanza dell'Allegato A al Regolamento, che prescrive, in caso di scavi longitudinali, l'estensione del ripristino all'intera larghezza della carreggiata interessata.</p>	
<p>PG 2025/29306 del 14.02.2025</p>	<p>Vista la comunicazione pervenuta da Arpae - Sac con PG 12265/2025 del 22/01/2025 con la quale si Comunicava la convocazione della 2<sup>a</sup> seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 07.08.1990 n. 241.</p> <p>Vista inoltre la documentazione integrativa trasmessa a Gennaio 2025 e in particolare le relazioni così denominate:  1-r01_rt_Progetto definitivo_rev02 13 01 25  2_r09 documento di Valsat  6_r23 relazione di compatibilità urbanistica</p> <p>si esprimono le seguenti considerazioni.</p> <p>Premesso che in data 22/03/2024, è stata emessa la Determinazione n. 5954 dalla Regione Emilia Romagna, che conclude positivamente la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della Legge Regionale 4/2018, art. 11 per il progetto denominato PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) DEL "PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA PALMIERA SNC, SP117, MASSA LOMBARDA (RA)", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA), PROPOSTO DA FDG S.R.L.</p> <p>In sede di approvazione di tale progetto sono stati valutati gli impatti ambientali da parte di questo Servizio, tra i quali impatto acustico, terre e rocce da scavo ed emissioni in atmosfera con emissione di parere favorevole condizionato.  Tenuto conto che le modifiche apportate al progetto</p>	<p>ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna</p>

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	già approvato in sede di screening consistono sostanzialmente in un diverso tracciato dell'elettrodotto interrato in MT che si sviluppa principalmente su viabilità pubblica, si ritiene di poter confermare il parere favorevole espresso in sede di screening.	
PG 2025/42345 del 05.03.2025	<p>Istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale pari a 8.015,67 kWp e relative opere di connessione  Richiedente: FDG SRL  Art. 2.3 delle NTA del RUE – Unione Bassa Romagna  <u>Prescrizioni di tutela archeologica</u></p> <p>In riferimento all'oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esaminata la documentazione tecnica pervenuta;</li> <li>- preso atto che l'intervento prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere di connessione;</li> <li>- rilevato che le attività di scavo previste raggiungeranno profondità diversificate, fin a circa -1,20 m dall'attuale p.d.c. per la realizzazione dei cavidotti, come evidenziato negli elaborati grafici;</li> <li>- tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in una zona censita a <i>medio rischio archeologico</i>, nella Carta delle Potenzialità Archeologiche dei Comuni della Bassa Romagna, nonché in area di conservazione dell'impianto della centuriazione tardomedievale;</li> <li>- visto quanto prescritto dall'art. 2.3 delle NTA del RUE dell'Unione della Bassa Romagna;</li> </ul> <p>questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, prescrivendo il <u>controllo archeologico in corso d'opera</u> sulle attività di scavo previste per la realizzazione delle opere di connessione. I controlli archeologici dovranno essere</p>	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>eseguiti da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.</p> <p>Si sottolinea che, se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o di evidenze archeologiche, pure se conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza. In tal caso, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con ulteriori verifiche e approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Questa Soprintendenza si riserva altresì di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.</p> <p>Al termine dei lavori e dei controlli archeologici, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo ufficio una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito con D.S. n. 25/2022 e disponibile sul sito web di questa Soprintendenza.</p> <p>Si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima), al fine di consentire le spettanti funzioni ispettive. Si precisa che la ditta archeologica incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori delle prescrizioni contenute nella presente nota, raccomandando la consegna di una copia della stessa.</p> <p>Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del DPCM n. 57 del 15/03/2024, si trasmette il presente parere alla Commissione di Garanzia per il patrimonio culturale.</p> <p>Avverso il presente provvedimento è ammesso</p>	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	
PG 2025/77289 del 24.04.2025	<p>Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con le quali si richiedeva la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto.</p> <p>Secondo quanto indicato dall'art.707 del Codice della Navigazione, in esito all'istruttoria svolta ed al parere espresso da ENAV con la nota a rif. B), <u>si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.</u></p> <p>Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000) e quanto di competenza dell'Ente locale territorialmente competente in merito al Piano di Rischio, ai sensi dell'art. 707 co. 1 del Codice della Navigazione.</p>	ENAC
PG 2025/102403 del 06.06.2025	<p>Con riferimento all'istanza di Autorizzazione unica per il "progetto per realizzazione di impianto fotovoltaico in via palmiera snc, SP 117, Massa Lombarda (RA)", Fg. 34 Mapp.198, preso atto degli elaborati tecnici presentati lo scrivente Consorzio conferma il parere favorevole espresso in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 4/2018 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, con nota prot. cons. 4034 del 11.03.2024, che si allega alla presente. Si torna a precisare che l'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto. In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta</p>	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>essere caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni, si conferma la quota di tirante d'acqua definita con nota prot. cons. 4034 del 11.03.2024 suddetta. Qualora in fase di esecuzione lavori fossero apportate modifiche alle strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Santerno, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà preventivamente essere autorizzata dallo scrivente Consorzio e a lavori ultimati dovrà depositare elaborato "as built" dell'intervento. Inoltre a lavori ultimati la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Consorziale il sopralluogo di riscontro di competenza. Si fa presente che l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po in data 06 maggio 2024 ha adottato il Decreto n.32/2024 con le Misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico del maggio 2023, individuate nel Piano Speciale Preliminare del Commissario Straordinario EV/fm Allegati 1 Ns. rif. 8477/2024 Risposta a nota in data 07.05.2024 Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale - Prot. 10962 del 06/06/2025 Partenza alla Ricostruzione, e in data 08 marzo 2025 ha adottato il Decreto n.13/2025 con le nuove misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, con contestuale abrogazione delle precedenti misure adottate con il Decreto SG n. 32/2024 e presa d'atto di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure di salvaguardia. Tale Piano ha identificato la perimetrazione delle aree allagate negli eventi alluvionali del 2023 e 2024, per le quali trova applicazione il Decreto suddetto. L'area oggetto di intervento ricade all'interno della perimetrazione di cui sopra. Visto quanto sopra si precisa che lo scrivente</p>	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>Consorzio si rimette comunque alle determinazioni che vorrà assumere l'Amministrazione comunale in merito al procedimento di Autorizzazione Unica per il progetto per realizzazione di impianto fotovoltaico in via palmiera snc, SP 117, Massa Lombarda (RA).</p> <hr/> <p>Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il "progetto per realizzazione di impianto fotovoltaico in via palmiera snc, SP 117, Massa Lombarda (RA)", Fg. 34 Mapp.198p.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati;</li> <li>- visto il bacino scolante dell'area agricola oggetto di modifica d'uso;</li> </ul> <p>preso atto che negli elaborati tecnici presentati sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Santerno, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole in ordine all'invarianza idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del nuovo impianto nell'esistente rete di scolo, così come risulta dal progetto allegato alla presente.</p> <p>L'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto.</p> <p>In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni, si comunica, che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua di 30 cm rispetto alla quota stradale della</p>	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>via Trebeghino, indicata nel piano quotato con il valore 49.001, allegato all'istanza di cui all'oggetto. Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa dei manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali elettriche, ...) dovrà tener conto della quota sopra indicata.</p> <p>Qualora in fase di esecuzione lavori fossero apportate modifiche alle strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Senio, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà preventivamente essere autorizzata dallo scrivente Consorzio e a lavori ultimati dovrà depositare elaborato "as built" dell'intervento</p>	
<p>PG 2025/103391 del 09.06.2025</p>	<p><b>Vista</b> la delibera di G.U. n. 104 del 10/08/2023 con cui è stata approvata la riorganizzazione dell'Unione e dell'Area Territorio e Ambiente, con riorganizzazione dei servizi a decorrere dal 01/09/2023;</p> <p><b>Visto</b> il Decreto della Presidente dell'Unione n. 28 del 06/12/2024 con cui è stato attribuito l'incarico di Dirigente Tecnico dell'Area Territorio e Ambiente all'Arch. Marina Doni dal 10/12/2024 fino al 09/12/2027;</p> <p><b>Viste</b> l'istanza presentata dalla Ditta FDG s.r.l. e la convocazione della Conferenza dei Servizi di ARPAE SAC prot. Unione n. 51724/24 del 27/06/2024;</p> <p><b>Vista</b> la documentazione presentata dalla ditta in sede di istanza, nonché quella presentata a seguito di richiesta di integrazioni;</p> <p><b>Visti</b> gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona tenutasi in data 13/02/2025 e conclusasi con la comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90;</p> <p><b>Viste</b> l'ulteriore documentazione e le osservazioni presentate dalla ditta FDG s.r.l.;</p> <p>Con la presente si trasmettono i contributi dei Servizi</p>	<p>Unione dei Comuni della Bassa Romagna</p>

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.</p> <p><b>Servizio Ambiente ed Energia:</b>  PARERE FAVOREVOLE con le seguenti <u>prescrizioni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sistema verde perimetrale dovrà essere realizzato così come individuato negli elaborati "B.01.03 rev1 – Opere di mitigazione ambientale", "B.01.04 rev1 – Opere di mitigazione ambientale – Dettagli" e "R21 – Relazione opere a verde" presentati ad ARPAE a seguito della seduta di CdS del 12/01/2025, rispettando quanto previsto dall'Allegato E del RUE del Comune di Massa Lombarda;</li> <li>• l'attecchimento del suddetto sistema verde perimetrale dovrà essere garantito da un impianto di irrigazione così come descritto nell'elaborato "R21 – Relazione opere a verde" e rappresentato nell'elaborato "C.01.04 – Impianto di irrigazione - schema". L'approvvigionamento del sistema di irrigazione avverrà tramite autobotti che dovranno sostare all'esterno della carreggiata stradale;</li> <li>• eventuali piante che non dovessero svilupparsi adeguatamente, dovranno essere tempestivamente sostituite da parte del titolare dell'autorizzazione unica, così come dichiarato dal Legale Rappresentante della società proponente nel documento "15 - Dichiarazione di impegno attecchimento fascia mitigazione"</li> </ul> <p><b>Servizio Edilizia:</b>  PARERE FAVOREVOLE con le seguenti <u>prescrizioni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• come previsto dalla DAL 125/2023 alla lett. C) punto 1 lett. b), <b>l'intervento è ammissibile all'interno delle fasce di rispetto stradale solo a seguito dell'ottenimento del relativo parere favorevole</b> da parte degli enti gestori delle infrastrutture stradali (Provincia di Ravenna per via Palmiera e Comune di Massa Lombarda per via Trebeghino);</li> <li>• nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo, l'intervento proposto non rientri più nella casistica degli Interventi Privi di Rilevanza ai fini della Pubblica Incolumità (IPRIPI), occorrerà presentare il relativo deposito sismico prima della comunicazione</li> </ul>	



Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>di inizio lavori.</p> <p>Ai sensi del DPR 380/2001, art. 15 c.2 il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica.</p> <p>Si precisa inoltre che, prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto titolare dell'Autorizzazione Unica dovrà presentare al Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la documentazione inerente alla comunicazione di fine lavori dell'impianto (l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio lavori, salvo proroga motivata) con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato nonché le dichiarazioni e certificazioni relative alle strutture realizzate e degli impianti previsti (come previsto dal DM 37/2008 e s.m.i.), compreso l'accatastamento dello stesso.</p> <p>Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità esecutive fissate nell'atto autorizzativo.</p> <p>Nel corso dei Lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1086 del 05/11/71, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, è fatto obbligo:</p> <p>a) al costruttore, di presentare denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato o a struttura metallica e di conservarne copia vistata in cantiere;</p> <p>b) al titolare del permesso di presentare al Comune, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere onde ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità.</p> <p>Nella esecuzione di tutte le opere devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme di sicurezza vigenti ed è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale, nei limiti di</p>	

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>competenza. Nel caso di sostituzione dell'impresa costruttrice o del Direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia tramite comunicazione sottoscritta dal rinunciante e dal nuovo incaricato.</p> <p>In cantiere deve essere conservata copia dell'autorizzazione e del progetto approvato, da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo e deve essere esposta una tabella recante i suoi estremi, l'intestazione del committente, della ditta esecutrice dei lavori, le generalità del progettista, del direttore dei lavori e di tutte le figure professionali coinvolte.</p> <p><b>Per quel che riguarda il locale tecnico ad uso magazzino/deposito</b>, si comunica che non può essere identificato come "volume tecnico" ai sensi delle definizioni tecniche uniformi (DTU), e conseguentemente <b>NON PUÒ ESSERE AUTORIZZATO</b>, in quanto all'interno di lotti con destinazione agricola non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni se non ai fini della conduzione del fondo agricolo.</p> <p>A questo riguardo <b>si prescrive che, prima della comunicazione di inizio lavori, venga presentato apposito elaborato dal quale si evinca l'avvenuto stralcio dal progetto;</b></p> <p><b>Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilità:</b>  Alla luce delle modifiche riguardanti il tracciato dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico e dell'esclusione del mappale 521 foglio 30 dal progetto, si dà atto che non sussiste più la necessità di attivazione della procedura relativa all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Per il mappale 198 foglio 34, nell'ambito del procedimento, è stato depositato l'atto di costituzione di servitù preliminare registrato e trascritto in favore del gestore di rete.</p>	
	<p>È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui</p>	<p>AUSL DELLA ROMAGNA - Dipartimento di</p>

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
	<p>all'oggetto.</p> <p>Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio, non si riscontrano pareri ostativi.</p> <p>Si rammenta che è vietata la costruzione o modifica di edifici e strutture che prevedano la permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto individuate dal gestore dell'impianto.</p>	<p>Sanità Pubblica - Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica - Ravenna</p>

**ATTESO CHE** la realizzazione del progetto prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 8.015,65 kWp, con potenza in immissione richiesta di 5.850,00 kW, da installarsi su un terreno agricolo identificato al catasto del Comune di Massa Lombarda al Foglio 34, particella 198, situato tra la via Trebeghino e la S.P. 117 "Palmiera", di superficie pari a 106.036 m<sup>2</sup>, di cui l'impianto occupa solo una porzione del lotto per una superficie di circa 79.535,9 m<sup>2</sup>.

L'impianto sarà costituito da n. 13.702 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 585 Wp, del tipo Jinko Solar Tiger Neo N-TYPE 72HL4-V di dimensione pari a 1,134 m x 2,274 m x 0,35 m, suddivisi in 527 stringhe da 26 moduli ciascuna, collegate a 26 inverter da 225 kW ciascuno. Gli inverter sono collegati a due power station, ubicate all'interno del lotto, con potenza di 3000 kVA (trasformatore a doppio secondario 2x1500 kVA) e 3500 kVA (trasformatore a doppio secondario 2x1750 kVA).

I moduli fotovoltaici saranno disposti in file parallele, poste ciascuna ad una distanza di circa 3,6 m per evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco, su tracker realizzati con pali di sostegno infissi nel terreno, senza fondazioni, e da una trave trasversale con sistema di movimentazione autoalimentato per l'inseguimento solare monoassiale, con disposizione dell'asse di rotazione nord-sud ed esposizione dei moduli est-ovest.

L'impianto sarà connesso in antenna alla cabina primaria MT/AT n. 1007 "HERA SELICE" uscente dalla nuova cabina di trasformazione BT/MT e consegna MT n. 2353950 denominata "V.TREBEGHINO", come individuato dalla soluzione tecnica minima generale individuata da INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. (TICA-0000007514 - POD IT011E53033440). La connessione dell'impianto fotovoltaico prevede la posa di un nuovo cavo isolato ad elica visibile in MT (15 kV) di circa 1.060 m, sia in polifore esistente che in polifore di nuova realizzazione, e la posa di 52 m di nuovo cavo isolato ad elica visibile in polifora esistente e di nuova realizzazione per le ricircuitazioni di rete ed interesserà le particelle 135 e 140 al Foglio 34 di proprietà del Comune di Massa Lombarda, un'area non censita al Foglio 30 relativa alla via Trebeghino e le particelle 48, 583 e 519 al Foglio 30 per le quali INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha in essere una servitù esistente del 05.04.2019, fino alla Cabina Primaria situata al Foglio 30 particella 579, come riassunto nella seguente tabella:

PROPRIETA' INTERESSATE DALL'IMPIANTO DI RETE							
Comune	Foglio	Mappale	Proprietà	Uso	Note	Area da asservire	Camerette
Massa Lombarda	30	579	HERA SPA Viale Carlo Berti Pichat 2/4 Bologna	Cabina primaria 1007 Selice	Polifera esistente da ampliare		
Massa Lombarda	30	519	VIOCAR SPA Via Duca d'Aosta 44 Forlimpopoli (FC)	Seminativo	Polifera esistente da ampliare nel primo tratto in confine con la cabina primaria Servitù esistente del 05.04.2019, Notaio Luciano Vitali, repertorio 50087		
Massa Lombarda	30	583	VIOCAR SPA Via Duca d'Aosta 44 Forlimpopoli (FC)	Fabbricati collabenti	Polifera esistente Servitù esistente del 05.04.2019, Notaio Luciano Vitali, repertorio 50087		
Massa Lombarda	30	48	VIOCAR SPA Via Duca d'Aosta 44 Forlimpopoli (FC)	Seminativo	Polifera esistente Servitù esistente del 05.04.2019, Notaio Luciano Vitali, repertorio 50087		
Massa Lombarda	30	non censita	COMUNE DI MASSA LOMBARDA Via Matteotti 16 Massa Lombarda (RA)	Strada comunale Via Trebeghino	Polifera esistente		
Massa Lombarda	34	140	COMUNE DI MASSA LOMBARDA Via Matteotti 16 Massa Lombarda (RA)	Strada comunale Via Trebeghino	Polifera esistente da ampliare		
Massa Lombarda	34	135	COMUNE DI MASSA LOMBARDA Via Matteotti 16 Massa Lombarda (RA)	Seminativo	Polifera esistente		
Massa Lombarda	34	198	FOLLI LUCA (FLLLCU75E31D458E) Via Santa Lucia 42 Massa Lombarda (RA)	Seminativo	Polifera e cameretta da realizzare	Centrale 10 m <sup>2</sup> Laterali 30 m <sup>2</sup>	1

Il progetto non prevede l'installazione di un impianto di illuminazione del campo fotovoltaico, ma si prevede un sistema di sorveglianza mediante l'installazione di rilevatori di movimento wireless con fotocamera (fototrappole) per verifica degli allarmi.

L'accesso all'impianto avverrà mediante l'esistente accesso carraio sulla S.P. 117 "Palmiera", opportunamente adeguato e con nuovo cancello di accesso in metallo.

L'impianto sarà perimetrato da recinzione metallica e schermato da una siepe composta da specie a portamento arboreo-arbustivo, tra cui *Acer campestre*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Hippophae rhamnoides*, *Laurus nobilis*, *Ligustrum vulgare*, *Malus sylvestris*, *Rhamnus cathartica*, *Rosa canina*, *Viburnum opulus* e *Viburnum tinus*.

Il mantenimento della siepe perimetrale sarà garantito da un impianto di irrigazione alimentato periodicamente da un'autobotte; l'allaccio dell'autobotte all'impianto di irrigazione avverrà mediante un raccordo a baionetta e sarà ubicato in corrispondenza della fascia di vegetazione perimetrale in prossimità del passo carraio dalla via Palmiera, senza ingombri delle pertinenze stradali.

#### DATO ATTO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia ARPAE SAC di Ravenna inoltrava in data 04.05.2023 alla Prefettura di Milano la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), richiesta n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0141773\_20230504; richiesta nuovamente caricata sul portale in data 28.06.2024, n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0216039\_20240628. In assenza di comunicazioni circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della competente Prefettura, ARPAE SAC di Ravenna acquisiva al PG 2025/5845 del 14.01.2025 è stata acquisita la certificazione antimafia dell'Amministratore Unico della Società FDG Srl attestante l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 successivamente integrata con le autocertificazioni dei soggetti proprietari delle quote della FDG Srl, attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 acquisite in data 12.06.2025 al PG 2025/105817;
- il procedimento di Autorizzazione Unica è stato avviato precedentemente alla modifica normativa intervenuta con l'art. 5, comma 2 del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, pertanto l'area di sedime

dell'impianto fotovoltaico è idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 1) del D.Lgs. 199/2021, ricadendo all'interno di un perimetro di 500 m da un'area industriale;

- la Società FDG Srl, in ottemperanza al paragrafo 13.1 lettera c) del D.M. 10.09.2010 depositava al PG 2025/5845 del 14.01.2025 il “*CONTRATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA SUBORDINATA A CONDIZIONE SOSPENSIVA*” a rogito del Notaio Dott. Renato Giganti in Lugo, Repertorio n. 73716 Raccolta n. 34173, Registrato a Ravenna il 16.12.2024 n. 14184 Serie 1T e Trascritto a Ravenna in data 16.12.2024 N. Reg. Gen. 24400 N. Reg Part. 18004, per l'acquisto del terreno sito in Comune di Massa Lombarda, via Trebeghino, censito al Catasto Terreni al Foglio 34 particella 198, subordinato all'avveramento entro il 31.12.2025 delle condizioni elencate all'Articolo 2 del sopraccitato atto;
- la Società FDG Srl con sede legale in via Giovanni Boccaccio n. 20, 20123 Milano, P. IVA 12628870961, ha come oggetto sociale: *“la realizzazione, ivi compreso l'ottenimento delle pratiche autorizzative, e la costruzione, mediante appalto a terzi, di impianti di produzione di energia elettrica; - la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, di qualsiasi origine, e la vendita a terzi dell'energia elettrica prodotta. Per conseguire l'oggetto sociale sopra indicato la Società potrà altresì acquistare, vendere e permutare terreni ed aree edificabili, nonché renderli in locazione, costruire su suoli di proprietà sua o di terzi. [omissis]”*;
- la Società FDG Srl depositava (PG 2025/5845) al fine del superamento delle osservazioni presentate, nuova soluzione di connessione individuata da INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. (TICA-0000007514 - POD IT011E53033440 con posa nuovo cavo isolato ad elica visibile in MT (15 kV) in partenza dalla nuova cabina di trasformazione BT/MT e consegna MT n. 2353950 denominata “V.TREBEGHINO” transitante poi sulle particelle 135 e 140 al Foglio 34 del Comune di Massa Lombarda, un'area non censita al Foglio 30 relativa alla via Trebeghino e le particelle 48, 583 e 519 al Foglio 30 per le quali INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha in essere una servitù esistente del 05.04.2019, fino alla Cabina Primaria MT/AT n. 1007 “HERA SELICE” situata al Foglio 30 particella 579;
- in merito alle attribuzioni patrimoniali con PG 2024/165795 veniva acquisito il documento “12\_documento\_inrete.pdf” attestante quanto segue:
  - *“Relativamente alla nuova cabina di trasformazione e consegna MT denominata “V.TREBEGHINO” n. 2353950, come da normativa, la proprietà del manufatto edile sarà e rimarrà del produttore, mentre INRETE sottoscriverà opportuna servitù inamovibile di utilizzo cabina per alimentazione del produttore e di terzi nell'area.*
  - *In riferimento agli elettrodotti, necessari per l'alimentazione della nuova cabina soprarichiamata, le proprietà rimarranno in capo ad INRETE come Gestore della rete. Sia per gli elettrodotti di nuova realizzazione che per quelle esistenti (rappresentati nella tavola di progetto presentata in conferenza dei servizi n. 3-2081 REV 00 planimetria elettrodotti esistenti ed in progetto) il produttore dovrà sottoscrivere idonea servitù inamovibile di elettrodotto a favore di INRETE.”*;

- in termini di quadro autorizzativo il presente Atto sostituisce le seguenti autorizzazioni/nulla osta :
  - Titolo abilitativo edilizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (DPR 380/2001 - L.R. 15/2013);
  - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di connessione 15 kV in capo a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. (L. R. 8/2023);
  
- in merito alle osservazioni riguardo l'applicazione del vincolo preordinato all'esproprio stante la richiesta di pubblica utilità sulla particella 521 Foglio 30 del catasto terreni del Comune di Massa Lombarda presentate dalla Ditta VIOCAR S.p.A. acquisite ai PG 2024/112237 del 18.06.2024 e PG 2023/170483 del 09.10.2023, la Società FDG SRL con le controdeduzioni acquisite al PG 2025/5848 del 14.01.2025 andava in superamento delle stesse attraverso il deposito di una nuova soluzione di connessione *“che consentono di tutelare gli interessi sia della Società FdG s.r.l. che della società VIOCAR S.p.A”* con un nuovo percorso interrato della linea di media tensione non interferente con le aree di cui ai mappali 10, 14, 24, 32, 46, 48, 329, 331, 517, 519, 521, 524 e 583 al foglio 30, segnalate dalla società VIOCAR S.p.A. con il deposito al PG 2025/5845 del 14.01.2025 dei seguenti documenti *“6\_06\_prevconnessioneinrete.pdf.p7m”, “12\_16bis\_ allegato a ç modulo di accettazione del preventivo (connessione inrete).pdf” e 11\_16\_ allegato a ç modulo di accettazione del preventivo (connessione inrete)\_pdfa.pdf”* . Tale soluzione di connessione riguarda i mappali 583, 48 e 519 foglio 30 sui quali insiste la servitù trascritta il 17/07/2019 in favore della società INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A a questo proposito si richiama quanto contenuto nel verbale (PG 2025/32399) della seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 13.02.2025 attestante il superamento delle osservazioni;
  
- le modifiche apportate al tratto di rete per la connessione con esclusione dal piano particellare di esproprio della particella 521 al Foglio 30 del Comune di Massa Lombarda e il deposito del contratto preliminare per la servitù sulla particella 198 al Foglio 34 della nuova cabina di trasformazione BT/MT e consegna MT n. 2353950 denominata “V.TREBEGHINO”, documento *“1\_attoservitùcabina-74288.pdf.p7m”* acquisito agli atti al PG 2025/91073 con atto del Notaio Giganti in data 13 dicembre 2024 rep. n. 73716/34173, trascritto il 16/12/2024 all'art. 18004, subordinato a condizioni sospensive che dovranno risultare avverate entro il 31 dicembre 2025, fanno decadere la necessità dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
  
- in data 12.06.2025 la Società FDG Srl depositava il documento *“3\_FDG\_TAVOLA\_C.01.01\_rev.\_FINALE\_CDS-C.01.01.pdf”* acquisito al PG 2025/105817 al fine del rispetto delle condizioni poste in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva al fine del rilascio del provvedimento richiesto;

**DATO ATTO INOLTRE CHE:**

- ai sensi del D.M. 10.09.2010 § 13.1 lettera l) è stata acquisita con PG 2023/72595 del 27.04.2023 la documentazione attestante la *“Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni*

*Archeologici, Architettonici e Paesaggistici*"; con PG 2025/42345 del 05.03.2025 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini per la tutela archeologica rilasciava parere favorevole condizionato al controllo archeologico in corso d'opera;

- con PG 2024/12348 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna U.O. III<sup>A</sup> - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche trasmetteva in data 20.06.2023 al PG 2023/107760 il Nulla Osta Definitivo alla Costruzione condizionato, integrato in data 10.10.2024 ed acquisito al PG 2024/183057 a seguito della modifica del D.lgs. 01/08/2003, n. 259, recante il *"Codice delle Comunicazioni Elettroniche"* con ulteriori prescrizioni;
- con PG 2024/159953 del 05.09.2024 veniva rilasciato il Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1993 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"* e e della L.R. n. 8 del 17/07/2023 in attuazione ed integrazione Linee guida nazionali D.M. 20/10/2022;
- con PG 2023/100136 del 08.06.2023 e PG 2024/86019 del 10.05.2024 il Comando Interregionale Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio rilasciava il Nulla Osta ai soli fini militari non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare;
- con PG 2024/118555 del 05.07.2023 è stato acquisito il Nulla Osta dell' Aeronautica Militare Comando 1 Regione Aerea Reparto Territorio E Patrimonio Ufficio Servitu' Militari;
- con PG 2024/131263 del 17.07.2024 il COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA" SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari comunicava di *"non ravvisa impedimenti e/o contrasti alla realizzazione delle opere in argomento"*;
- il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con PG 2025/102403 confermava il parere favorevole prot. 4034 del 11.03.2024 fornito nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ordine all'invarianza idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del nuovo impianto nell'esistente rete di scolo stabilendo in ottemperanza alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009 un tirante d'acqua di 30 cm rispetto alla quota stradale della via Trebeghino, indicata nel piano quotato con il valore 49.001 quale quota di posa dei manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali elettriche, ...);
- relativamente all'impatto elettromagnetico con PG 2025/29264 del 14.02.2025 ARPAE APA Est rilasciava parere di conformità condizionato;
- con PG 2025/29136 del 14.02.2025 il Comune di Massa Lombarda esprimeva parere favorevole per l'adeguamento del passo carraio esistente su via Trebeghino per l'accesso alla cabina di consegna di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.;

- con PG 2025/100421 del 30.05.2025 il Comune di Massa Lombarda esprimeva parere favorevole condizionato per la posa di linea elettrica MT 15 kV, in scavo a cielo aperto su via Trebeghino;
- in data 09.06.2025 al PG 2025/103391 ARPAE SAC di Ravenna acquisiva i seguenti pareri da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna confermati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva del 06.06.2025:
  - parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente e Energia;
  - parere favorevole con prescrizioni del Servizio Edilizia;
- è stato depositato l'impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi come previsto dal D.M. 10.09.2010 al punto 13.1 lettera j);
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2023/17973;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, concorre all'obiettivo del conseguimento di una riduzione dei gas serra GHG entro il 2030 e alla neutralità carbonica entro il 2050;
- PG 2025/68405 del 10.04.2025 la Società FDG Srl depositava il documento "*O\_fdg\_asseverazione\_invarianza\_idraulica\_completo.pdf.p7m*" relativo all'asseverazione firmata dal tecnico abilitato, redatto secondo i disposti del Decreto del Segretario Generale n. 13/2025;
- con nota PG 2024/125069 del 08.07.2024 il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Ravenna, esprimeva il proprio parere favorevole in termini di compatibilità dell'impianto al PTCP della Provincia di Ravenna;
- in merito alle verifiche relative alle coltivazioni in atto nelle aree di sedime dell'impianto fotovoltaico, la Società FDG Srl depositava il documento "*2\_autocertificazione luca folli\_pdfa.pdf*" (PG 2025/39877), contenente un'autocertificazione sottoscritta dal proprietario del terreno identificato al Foglio 34, Particella 198 del Comune di Massa Lombarda, attestante che "*le colture indicate non hanno aderito a regimi di certificazione nei tre anni precedenti e nell'anno in corso alla data del procedimento*";



- il Comune di Massa Lombarda con nota PG 2025/29136 del 14.02.2025 esprimeva parere favorevole riguardo la valorizzazione dei costi di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi per un importo complessivo pari a 240.856,18 euro (*diconsi duecentoquarantamilaottococinquantasei/18 euro*);
- la Società FDG Sr ha provveduto al rimborso delle spese sostenute da ARPAE SAC di Ravenna per l'invio della comunicazione al soggetto privato interessato da vincolo preordinato all'esproprio tramite Raccomandata A/R;

**CONSIDERATE** le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" di cui alla L.R. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08.10.2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. ssa Tamara Mordenti;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, D.ssa Antonella Gagliardi, di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna,

## **DETERMINA**

1. **DI AUTORIZZARE** la Società FDG Srl con sede legale in via Giovanni Boccaccio, 20 20123 Milano – P. IVA 12628870961, alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale pari a 8.015,67 kWp sito in Comune di Massa Lombarda (RA) via Palmiera snc Foglio 34 mappale 198 e le relative opere di connessione come da STMG individuata da INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A.

(TICA-0000007514 - POD IT011E53033440) con posa nuovo cavo isolato ad elica visibile in MT (15 kV) in partenza dalla nuova cabina di trasformazione BT/MT e consegna MT n. 2353950 denominata "V.TREBEGHINO" transitante poi sulle particelle 135 e 140 al Foglio 34 del Comune di Massa Lombarda, un'area non censita al Foglio 30 relativa alla via Trebeghino e le particelle 48, 583 e 519 al Foglio 30 per le quali INRETE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha in essere una servitù esistente del 05.04.2019, fino alla Cabina Primaria MT/AT n. 1007 "HERA SELICE" situata al Foglio 30 particella 579, in conformità con il progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2023/17973;

2. **DI DARE ATTO** che, il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell' ex art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e dell'art.2 comma 2 del D Lgs. 190/2024, le opere oggetto della presente autorizzazione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
4. **DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), **sostituisce**:
  - Titolo abilitativo edilizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (DPR 380/2001 e s.m.i. L.R. 15/2013 e s.m.i.);
  - Autorizzazione per elettrodotto di connessione in MT in capo a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. (L. R. 8/2023);
5. **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati:
  - **Allegato n. 1** - *Elaborato 3\_FDG\_TAVOLA\_C.01.01\_rev.\_FINALE\_CDS-C.01.01.pdf*,
  - **Allegato n. 2** - *Progetto di rete per la connessione - 0\_fdg-progetto di rete massa lombarda.pdf*;
6. **DI STABILIRE CHE** in merito alle attribuzioni patrimoniali:
  - "Relativamente alla nuova cabina di trasformazione e consegna MT denominata "V.TREBEGHINO" n. 2353950, come da normativa, la proprietà del manufatto edile sarà e rimarrà del produttore, mentre INRETE sottoscriverà opportuna servitù inamovibile di utilizzo cabina per alimentazione del produttore e di terzi nell'area.
  - In riferimento agli elettrodotti, necessari per l'alimentazione della nuova cabina soprarichiamata, le proprietà rimarranno in capo ad INRETE come Gestore della rete. Sia per gli elettrodotti di nuova realizzazione che per quelle esistenti (rappresentati nella tavola di progetto presentata in conferenza dei servizi n. 3-2081 REV 00 planimetria elettrodotti esistenti ed in progetto) il produttore dovrà sottoscrivere idonea servitù inamovibile di elettrodotto a favore di INRETE.;

7. **DI STABILIRE CHE** prima della comunicazione di inizio lavori ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di ARPAE n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad ARPAE mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
8. **DI STABILIRE CHE** l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale pari a **240.856,18 euro** (*diconsi duecentoquarantamilaottocentocinquantasei/18 euro*);
9. **DI STABILIRE CHE** la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
10. **DI STABILIRE CHE** la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo, previa diffida; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo;
11. **DI STABILIRE CHE** il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
12. **DI STABILIRE CHE** i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ISTAT ogni 5 anni;
13. **DI STABILIRE CHE** la mancata presentazione della garanzia finanziaria, o il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporteranno, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
14. **DI STABILIRE CHE** lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da

tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

- 15. DI STABILIRE CHE prima della comunicazione di inizio lavori**, la Società dovrà inviare alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni, Area Agricoltura Sostenibile, le autocertificazioni corredate della documentazione prevista al paragrafo 3.2 della Delibera n. 693/2024, al fine del rispetto dell'idoneità dell'area ai sensi della DAL 125/2023 della Regione Emilia Romagna, dandone riscontro ad ARPAE SAC di Ravenna;
- 16. DI STABILIRE CHE prima della comunicazione di inizio lavori** dovrà essere presentato il contratto definitivo registrato e trascritto in favore del gestore di rete sulla particella 198 foglio 34;
- 17. DI STABILIRE CHE** il titolare dell'Autorizzazione Unica provvederà alla sottoscrizione prima della comunicazione di inizio lavori di una convenzione con il Comune di Massa Lombarda per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del verde e delle alberature comunali;
- 18. DI STABILIRE CHE prima della comunicazione di inizio lavori** la Società dovrà correggere le tavole di progetto in merito allo stralcio del locale tecnico ad uso magazzino e depositate all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE SAC di Ravenna;
- 19. DI STABILIRE CHE prima della comunicazione di inizio lavori dell'opera connessa**, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. dovrà acquisire l'Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico rilasciata dal Comune di Massa Lombarda;
- 20. DI STABILIRE CHE prima della comunicazione di inizio lavori dell'opera connessa**, con un congruo anticipo al fine dell'esecuzione di tutti i sopralluoghi e per la realizzazione degli interventi necessari, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto;
  - se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente;

- per poter esaminare e valutare il progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata “Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni” coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>);
- tutte le richieste sopraccitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all’inizio lavori per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari;

**21. DI STABILIRE CHE** almeno **15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo**, la Società INRETE trasmetta ad ARPAE SAC e ST di Ravenna la dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 del Regolamento DPR 120/2017, recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo, nella quale sarà attestata dal produttore anche la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 del medesimo decreto;

**22. DI STABILIRE CHE** gli interventi vengano eseguiti nel pieno rispetto del Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2019 di Massa Lombarda. Si richiama in particolare l’osservanza dell’Allegato A al Regolamento, che prescrive, in caso di scavi longitudinali, l’estensione del ripristino all’intera larghezza della carreggiata interessata;

**23. DI STABILIRE CHE** debba essere effettuato il controllo archeologico in corso d’opera sulle attività di scavo previste per la realizzazione delle opere di connessione. I controlli archeologici dovranno essere eseguiti da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini. Se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o di evidenze archeologiche, pure se conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza. In tal caso, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con ulteriori verifiche e approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Questa Soprintendenza si riserva altresì di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;

**24. DI STABILIRE CHE** al termine dei lavori e dei controlli archeologici, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo ufficio una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito con D.S. n. 25/2022 e disponibile sul sito web di questa Soprintendenza;

**25. DI STABILIRE CHE** dovrà essere comunicato il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima), al fine di consentire le spettanti funzioni ispettive. Si precisa che la ditta archeologica incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori delle prescrizioni contenute nella presente nota, raccomandando la consegna di una copia della stessa;

- 26. DI STABILIRE CHE** siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalle condutture di energia elettrica sotterranee realizzate in cavo non elicordato, in osservanza alle norme richiamate nel Progetto definitivo impianto fotovoltaico n. RL23/039 del 27/03/2023 al punto 1.1. Riferimenti legislativi e nell'Atto di Sottomissione registrato con serie n. 203 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lodi in data 12/04/2023;
- 27. DI STABILIRE CHE** tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nel Progetto definitivo impianto fotovoltaico n. EL23/030 e nell'elaborato Progetto impianto fotovoltaico schema di installazione generale n. 02 del 27/03/202, nella Planimetria elettrodotti esistenti e in progetto n. 3-2081 e nella Planimetria piano particellare n. 3-2082 del 15/03/2023 del nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere per la connessione alla R.T.N. del gestore INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A, sito in via Palmiera s.n.c. nel Comune di Massa Lombarda in provincia di Ravenna;
- 28. DI STABILIRE CHE** ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D. Lgs 259/2003 recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche “ la Società dovrà produrre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione XIV - Ispettorato territoriale Emilia-Romagna la seguente documentazione:
- dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull'impianto il cui modello è reperibile al seguente link istituzionale: <https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/23-ispettorati/138-moduli-prot-linee-tlc.>;
  - copia di atto di atto di sottomissione;
  - dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 “pantouflage”;
  - segnalazione di inizio e fine dei lavori di realizzazione del progetto in parola;
- 29. DI STABILIRE CHE** in riferimento alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni, al fine del non incremento del rischio idraulico, la quota di posa dei manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali elettriche, ...) dovrà tener conto, del tirante idrico di 30 cm rispetto alla quota stradale della via Trebeghino, indicata nel piano quotato con il valore 49.001;
- 30. DI STABILIRE CHE** qualora in fase di esecuzione lavori fossero apportate modifiche alle strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Senio, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, la Società, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e a lavori ultimati dovrà depositare elaborato “as built” dell'intervento;

- 31. DI STABILIRE CHE** l'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto;
- 32. DI STABILIRE CHE a fine lavori** il proponente dovrà richiedere al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale il sopralluogo di riscontro, per la parte di competenza, delle opere eseguite;
- 33. DI STABILIRE CHE** il sistema verde perimetrale dovrà essere realizzato così come individuato negli elaborati "B.01.03 rev1 – Opere di mitigazione ambientale", "B.01.04 rev1 – Opere di mitigazione ambientale – Dettagli" e "R21 – Relazione opere a verde" presentati ad ARPAE a seguito della seduta di CdS del 12/01/2025, rispettando quanto previsto dall'Allegato E del RUE del Comune di Massa Lombarda;
- 34. DI STABILIRE CHE** l'attecchimento del suddetto sistema verde perimetrale dovrà essere garantito da un impianto di irrigazione così come descritto nell'elaborato "R21 – Relazione opere a verde" e rappresentato nell'elaborato "C.01.04 – Impianto di irrigazione - schema". L'approvvigionamento del sistema di irrigazione avverrà tramite autobotti che dovranno sostare all'esterno della carreggiata stradale;
- 35. DI STABILIRE CHE** eventuali piante che non dovessero svilupparsi adeguatamente, dovranno essere tempestivamente sostituite, durante tutto l'arco di esercizio dell'impianto fotovoltaico, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, così come dichiarato dal Legale Rappresentante della società proponente nel documento "15 - Dichiarazione di impegno attecchimento fascia mitigazione";
- 36. DI STABILIRE CHE** che la Società **sia tenuta alla conservazione**, qualora l'impianto venga dismesso e si debba provvedere al ripristino dei luoghi con destinazione d'uso originaria agricola, **delle aree in cui sono state realizzate le nuove formazioni vegetazionali;**
- 37. DI STABILIRE CHE** nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo, l'intervento proposto non rientri più nella casistica degli Interventi Privi di Rilevanza ai fini della Pubblica Incolumità (IPRIPI), occorrerà presentare il relativo deposito sismico prima della comunicazione di inizio lavori;
- 38. DI STABILIRE CHE** ai sensi del DPR 380/2001, art. 15 c.2 il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica e detta comunicazione dovrà essere inviata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE SAC di Ravenna;
- 39. DI STABILIRE CHE** prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto titolare dell'Autorizzazione Unica dovrà presentare al Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE SAC di Ravenna, la documentazione inerente alla

comunicazione di fine lavori dell'impianto (l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio lavori, salvo proroga motivata) con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato nonché le dichiarazioni e certificazioni relative alle strutture realizzate e degli impianti previsti (come previsto dal DM 37/2008 e s.m.i.), compreso l'accatastamento dello stesso;

- 40. DI STABILIRE CHE** Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità esecutive fissate nell'atto autorizzativo;
- 41. DI STABILIRE CHE** nel corso dei Lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 42. DI STABILIRE CHE** ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1086 del 05/11/71, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, è fatto obbligo:
- a) al costruttore, di presentare denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato o a struttura metallica e di conservarne copia vistata in cantiere;
  - b) al titolare del permesso di presentare al Comune, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere onde ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità;
- 43. DI STABILIRE CHE** nell'esecuzione di tutte le opere devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme di sicurezza vigenti ed è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale, nei limiti di competenza. Nel caso di sostituzione dell'impresa costruttrice o del Direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia tramite comunicazione sottoscritta dal rinunciante e dal nuovo incaricato;
- 44. DI STABILIRE CHE** in cantiere deve essere conservata copia dell'autorizzazione e del progetto approvato, da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo e deve essere esposta una tabella recante i suoi estremi, l'intestazione del committente, della ditta esecutrice dei lavori, le generalità del progettista, del direttore dei lavori e di tutte le figure professionali coinvolte;
- 45. DI STABILIRE CHE** nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
- 46. DI STABILIRE CHE** per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prescrive che il progetto sia conforme alla normativa regionale L.R. 19/2003 e smi. e alla D.G.R. 1732 del 12/11/2015;
- 47. DI STABILIRE CHE** la Società FDG S.r.l. ha l'obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna ed il Comune di Faenza entro il **15 febbraio di ogni anno** dei dati di esercizio, dei programmi di



manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:

- la produzione energetica totale definita come energia elettrica equivalente;
- l'energia autoconsumata e l'energia ceduta;
- le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti.

- 48. DI STABILIRE CHE** la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;
- 49. DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
- 50. DI STABILIRE** che la Società FDG S.r.l. **ha l'obbligo di comunicare** tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria, sede legale ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
- 51. DI STABILIRE** che la Società FDG S.r.l. dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Comune di Massa Lombarda della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto;
- 52. DI DICHIARARE CHE** per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., **vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;**
- 53. DI DICHIARARE CHE** il presente Atto ai sensi dell'art. 9 comma 11 del D.Lgs. 190/2024 ha un'efficacia temporale pari a 25 anni dalla data di rilascio;
- 54. DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2025/88101 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'Amministratore della Società FDG S.r.l. con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01230552221818 con data di emissione 09.012025;
- 55. DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni per gli aspetti ambientali sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
- 56. DI DARE ATTO** che i termini del procedimento non sono stati rispettati a causa dell'accoglimento della richiesta inoltrata dalla Società FDG Srl di posticipare la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria precedentemente fissata;

**57. DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

**DICHIARA** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI DI RAVENNA  
*(Dott. ssa Tamara Mordenti)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**