

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7182 del 16/12/2025
Oggetto	Art. 9 del D.Lgs. 190/2024 - Neoen Renewables Italia S.r.l.: autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica agrivoltaica di tipo avanzato denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7470 del 16/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il Decreto Legislativo n. 387/2003;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 26/2004;
- il Decreto Ministeriale del 10/09/2010;
- la Delibera di Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 28/2010;
- il D.Lgs. n. 199/2021;
- la Delibera di Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 125/2023;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 693/2024;
- il Decreto Legislativo n. 190/2024.

PREMESSO CHE:

la società Neoen Renewables Italia S.r.l. con sede in Milano, Via Rovani 7, C.F. e P.IVA n. 11953710966, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato ai sensi delle "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal Ministero Transizione Ecologica in data 27/6/2022, avente una potenza elettrica complessiva di 9.928,36 kW e costituito da un totale di 16.276 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino con potenza di picco pari a 610 Wp, installati in configurazione 'portrait', orientati ('azimut') a Sud (0°) con un'inclinazione rispetto all'orizzontale ('tilt') variabile tra +55° e -55° circa, le strutture di supporto saranno ad inseguimento ('trackers'), ognuna costituita da 2 file da 26 moduli ciascuna, oltre a n. 6 Power Station ('PS') collocate in posizione baricentrica rispetto alle varie aree dell'impianto, con la duplice funzione di collegare gli inverter presenti in campo e di elevare la tensione da BT a MT. L'impianto sarà allacciato alla Rete di E-Distribuzione tramite una nuova Cabina di Consegna ('POD') collegata in antenna dalla cabina primaria AT/MT di Fontevivo. La soluzione prevede la connessione nel punto di rete indicato, ai sensi dell'Art. 6.4 del TICA e s.m.i., con una potenza massima in immissione di 8.400 kW. La superficie in disponibilità del proponente risulta pari a circa 19 ha (area catastale) mentre le aree interessate dall'occupazione delle strutture è pari a circa 4,4 ha;

il progetto prevede le seguenti aree destinate alle coltivazioni:

- un'area perimetrale interna alla recinzione del parco della larghezza di 5 m;
- due aree di coltivazione interne al parco per la coltivazione tra tutte le file dei tracker e nelle aree libere;
- coltivazione delle aree sottostante le strutture di sostegno come fasce di impollinazione,

mentre le dimensioni delle superfici coltivabili ammontano:

- area perimetrale interna di circa 8.302,00 mq;
- area coltivabile tra le file dei tracker e sotto parte dei tracker di circa 135.726,63 mq;
- area sotto i tracker denominata "fascia di impollinazione" di circa 11.000 mq;

per complessivi 15,50 ha circa di area coltivata pari al 81,42% dell'area totale dell'impianto.

L'istanza di cui sopra, completa del progetto definitivo e degli allegati previsti dal D.M. 10/9/2010, è pervenuta all'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente e Energia (ARPAE), Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, in data 17/12/2024, acquisita al prot. n° 228762, la società proponente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Neoen Renewables Italia S.r.l. ha richiesto la dichiarazione di Pubblica Utilità e l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/01, in quanto ha la disponibilità delle aree di sedime dell'impianto fotovoltaico come richiesto dalla norma, ma non la disponibilità dei terreni interferiti dalla linea elettrica di connessione nel tratto insistente nel territorio comunale di Fontevivo, pertanto la realizzazione dell'impianto comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Fontevivo;

l'area prevista per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico identificata al NCT del Comune di Noceto al foglio 12, particelle 117 e 121 risulta:

- ai sensi dell'art. 8 comma c-ter punti 1) e 2) del Decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 e, come definito in ambito regionale, dalla D.A.L. 6 dicembre 2010 n. 28, aggiornata dalla D.A.L. 23 maggio 2023 n. 125, area idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra senza limiti;
- coltivata negli ultimi tre anni con le colture certificate individuate dalla D.G.R. Emilia-Romagna 693/2024 e pertanto, ai sensi della D.A.L. 125/2023, idonea solo per l'installazione di impianti agrivoltaici avanzati come definiti dalle Linee Guida del Mi.T.E. del 27/6/2022;
- essere in disponibilità della società Neoen Renewables Italia S.r.l. mediante contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie stipulato con la società proprietaria dell'area Borgo del Sole s.p.a. registrato all'Agenzia delle Entrate in data 04/02/2025 al n. 000459-serie 3X;

DATO ATTO CHE:

in data 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 recante: *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"* che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;

che ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha avviato il procedimento ai sensi del suddetto subentrato D.Lgs. 190/2024 e pertanto:

- in data 7/1/2025 ARPAE con nota prot. 2029 ha trasmesso per via telematica, ai sensi del comma 4, art. 9, gli elaborati progettuali e amministrativi ricevuti dalla società proponente a tutte le Amministrazioni interessate ai fini, entro 20 giorni dal ricevimento, della verifica della completezza della documentazione presentata dalla società proponente per i profili di propria competenza;
- in data 31/1/2025 ARPAE con nota prot. 19246 ha trasmesso alla società proponente le richieste di integrazioni pervenute, in particolare da: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, Snam Rete Gas s.p.a., S.A.L.T. s.p.a., Consorzio della Bonifica Parmense, oltre a quelle formulate direttamente dall'Agenzia;
- in data 3/3/2025 con nota acquisita al prot. ARPAE n. 39833 integrata con nota acquisita al prot. ARPAE n. 41113 del 4/3/2025 la società proponente ha trasmesso le integrazioni documentali richieste
- in data 5/3/2025 ARPAE con nota prot. 42013 ha trasmesso alle Amministrazioni interessate le integrazioni documentali pervenute dal Proponente e contestualmente ha convocato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 190/2024, Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, invitando gli Enti in indirizzo a parteciparvi secondo le proprie competenze. Alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati i seguenti Enti: Comune di Noceto, Comune di Fontevivo, Provincia di Parma, Soprintendenza archeologia belle arti e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

paesaggio per le province di Parma e Piacenza, ANAS s.p.a., Consorzio Bonifica Parmense, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Azienda A.U.S.L. di Parma, S.A.L.T. s.p.a., Aeronautica Militare, Comando Esercito Emilia-Romagna, Marina Militare, SNAM Rete Gas s.p.a., Fibercop s.p.a., Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, E-Distribuzione s.p.a., oltre alla società proponente Neoen Renewables Italia S.r.l. e al Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest di ARPAE;

la Conferenza dei Servizi si è riunita tramite videoconferenza nei giorni 30 marzo 2025, 29 maggio 2025, 30 settembre 2025 e 20 novembre 2025, per ogni riunione è stato redatto uno specifico verbale sottoscritto dai rappresentanti degli Enti partecipanti. I verbali sono depositati presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

La documentazione progettuale è stata successivamente integrata dalla società proponente, a seguito di specifiche richieste da parte della Conferenza dei Servizi, in data 28 aprile 2025 con nota acquisita al prot. n. 78303, in data 16 luglio 2025 con nota acquisita al prot. 128366 e in data 10 novembre 2025 con nota acquisita al prot. n. 199286;

in data 31/7/2025 con nota acquisita al prot. 137887 Neoen Renewables Italia S.r.l. ha trasmesso formale impegno, come disposto dal combinato disposto dell'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, unitamente alle Linee Guida D.M. 10/09/2010, punti 14.15 e 16.5, a corrispondere delle opere compensative definite con l'Amministrazione comunale in coerenza con le esigenze territoriali del Comune di Noceto. Tale intervento, correlato alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, è volto a promuovere l'utilizzo della tecnologia a fonte rinnovabile, in accordo con il processo di transizione energetica dei Comuni;

l'avviso di deposito del progetto definitivo e della documentazione tecnica ed amministrativa allegata è stato pubblicato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 327/01 e L.R. 37/02, su:

- B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 68 del 26/3/2025;
- Albo Pretorio del Comune di Collecchio dal 26/3/2025 al 25/5/2025;
- Albo Pretorio del Comune di Fontevivo dal 10/6/2025 al 9/8/2025;
- quotidiano "Gazzetta di Parma" in data 26/3/2025;

ai sensi del comma 2 art. 9 della L.R. 37/02 l'avviso di deposito del progetto, con avvio del procedimento di apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio (asservimento), è stato inoltre notificato ai proprietari dei terreni interferiti dalle opere di connessione tramite Raccomandate AR, ricevute dai destinatari come risultante agli atti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni;

in data 24/9/2025 con nota acquisita al prot. 168933 C.E.P.I.M. s.p.a. ha presentato osservazione ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 37/02;

in data 10/11/2025 con nota acquisita al prot. 199286 la società proponente ha controdedotto le osservazioni formulate da C.E.P.I.M. s.p.a.

la C.d.S. ha accolto la controdeduzione formulata dalla società proponente in riscontro all'osservazione presentata da C.E.P.M. s.p.a.:

- a) *Il percorso della linea di connessione è stato individuato e scelto da E-Distribuzione in quanto soggetto gestore nonché esecutore delle suddette opere, come ottimale al fine di collegare*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'impianto alla CP Fontevivo. L'alternativa di Via delle Anime (proposta dal Proponente in fase di accettazione del preventivo di connessione) è stata scartata dal gestore di rete poiché già satura di sottoservizi,

- b) *il comune di Fontevivo ha confermato che la viabilità interna al perimetro del Polo Funzionale C.E.P.I.M. non è di proprietà comunale ma risulta tuttora di proprietà della società medesima, ciò trovando inoltre conferma dalla visura catastale delle relative particelle dal sito dell'Agenzia delle Entrate,*
- c) *Il progetto della linea M.T. ha tenuto conto di quanto attualmente in vigore, prima dell'inizio dei lavori verranno comunque prese in considerazione eventuali variazioni della viabilità e adattando il progetto esecutivo di conseguenza.*

CONSIDERATO CHE:

nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti qui elencati:

1. **Marina Militare**, Comando Marittimo Nord: nota acquisita al prot. ARPAE 4022 del 10/1/2025 nulla osta (allegato 1);
2. **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 9544 del 17/1/2025, aspetti archeologici: nulla osta con prescrizioni (allegato 2);
3. **Comando provinciale Vigili del Fuoco**: nota acquisita al prot. ARPAE 16670 del 28/1/2025: comunicazione di attività NON soggetta a controllo dei VV.F., in quanto non inclusa in quelle dell'allegato I del D.P.R. 151/2011 (allegato 3);
4. **ANAS s.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE 36183 del 25/2/2025: parere di massima favorevole con prescrizioni (allegato 4);
5. **Aeronautica Militare**, Comando 1^a regione aerea, nota acquisita al prot. ARPAE n. 51388 del 18/3/2025: nulla osta (allegato 5);
6. **AUSL di Parma.**: nota acquisita al prot. ARPAE 57049 del 26/3/2025: parere favorevole con prescrizioni (allegato 6)
7. **IRETI S.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 71801 del 15/4/2025: parere favorevole (allegato 7);
8. **Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 86870 del 12/5/2025: parere idraulico favorevole con prescrizioni (allegato 8);
9. **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 105869 del 12/6/2025: nulla osta interforze (allegato 9);
10. **SNAM Rete Gas s.p.a.**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 171934 del 30/9/2025: nulla osta con prescrizioni (allegato 10);
11. **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 178090 del 8/10/2025, comunicazione di non competenza per gli aspetti paesaggistici in quanto l'impianto non è situato in aree tutelate (allegato 11);

12. **Provincia di Parma**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 194721 del 3/11/2025: Decreto Presidenziale n. 204/2025 con il quale si parere favorevole in merito alla variante urbanistica del Comune di Fontevivo (allegato 12)
13. **E-Distribuzione s.p.a.**, nota acquisita dal Proponente Neoen Renewables Italia S.r.l.: benessere al progetto per le opere di connessione (allegato 13);
14. **Comune di Fontevivo**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 207479 del 27/11/2025: delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 17/11/2025, parere favorevole su variante urbanistica (allegato 14);
15. **Consorzio della Bonifica Parmense**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 209514 del 26/11/2025, parere favorevole con prescrizioni (allegato 15);
16. **RFI-Rete Ferroviaria Italiana**: nota prot. PAU/RFI.DOIT.BO\PEC\P\2025\0000999 parere favorevole di massima con prescrizioni alla realizzazione degli attraversamenti interferenti la linea ferroviaria (allegati 16 e 16a);
17. **Comune di Noceto**: nota acquisita al prot. ARPAE n. 174499 del 2/10/2025, delibera di C.C. n. 125/2025 con la quale si esprime parere favorevole sulle opere compensative proposte dalla società proponente (allegato 17).
18. **ENAC**: nota prot. enac-aer-20/3/2025-0040219-p con la quale si comunica che per il progetto presentato non sussiste un interesse di carattere aeronautico.

Nel corso delle riunioni della C.d.S. tenute in modalità sincrona tramite videoconferenza nelle date del 30 marzo 2025, 29 maggio 2025, 30 settembre 2025 e 20 novembre 2025 sono stati acquisiti i seguenti pareri, così come risultante dai verbali acquisiti agli atti e depositati presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma:

- Provincia di Parma, Servizio viabilità ha espresso parere favorevole in merito all'interferenza della linea di connessione con le strade provinciali a condizione che i lavori siano effettuati tramite T.O.C. per tutto il tratto di strada provinciale interessato dal passaggio del cavidotto, in seguito al rilascio dell'autorizzazione sarà poi necessario fare domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Si evidenzia inoltre che sono previste due rotatorie in corrispondenza delle strade del C.E.P.I.M. e del Comune di Fontevivo, la cui esecuzione e direzione lavori è affidata alla Provincia di Parma, pertanto prima dell'inizio lavori la società proponente/E-Distribuzione dovrà confrontarsi con la Provincia, Ufficio Progettazione, per non sovrapporre dal punto di vista temporale gli interventi in progetto.
- ARPAE Servizio Sistemi Ambientali ha espresso parere favorevole senza prescrizioni per quanto riguarda i campi elettromagnetici, per quanto riguarda le opere di scavo per la viabilità interna al campo fotovoltaico e l'utilizzo di inerti ha espresso la prescrizione che in sede di progetto esecutivo siano verificate le necessità definitive circa lo sviluppo della viabilità interna, limitando scavi e riporto di inerti all'effettiva necessità di accesso agli impianti direttamente con i mezzi di trasporto.
- Provincia di Parma, Servizio Pianificazione Territoriale ha espresso l'assenza di motivi ostativi al progetto rispetto alle previsioni del P.T.C.P.

- Comune di Fontevivo, Servizio Lavori Pubblici, Viabilità e patrimonio ha espresso parere favorevole alla concessione e manomissione temporanea del suolo e del sottosuolo per la gestione e costruzione dell'elettrodotto interrato, con le seguenti prescrizioni:
 1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuta l'autorizzazione/concessione stradale per occupazione permanente di suolo e sottosuolo pubblico e per manomissione temporanea di suolo e sottosuolo pubblico ai sensi del "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale". La richiesta dovrà essere completa di cronoprogramma dettagliato delle opere e di apposite fideiussioni a garanzia dell'esatta e tempestiva esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione comunale. Prima di inoltrare la richiesta, ai sensi del Regolamento comunale sopracitato, si dovrà concertare con l'ufficio preposto al fine di definire nel dettaglio le opere che sono solo schematizzate nel progetto definitivo;
 2. le strade oggetto di manomissione dovranno essere ripristinate interamente indipendentemente dalla loro dimensione trasversale e dalla sezione dello scavo effettuato, nelle modalità previste dall'art. 8 del "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale";
 3. dovranno essere svolte le valutazioni mirate, in caso di realizzazione di entrambi gli impianti denominati "NOCETO-E" e "NOCETO CELANA", a coordinare i lavori di scavo in modo da evitare manomissioni di suolo pubblico in tempi ravvicinati lungo le stesse strade di competenza comunale;
 4. eventuali costi aggiuntivi derivati dalla modifica del percorso del trasporto pubblico e del servizio di trasporto scolastico saranno a carico del Richiedente;
- Comune di Fontevivo, Servizio Ambiente e Urbanistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni:
 1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata la documentazione inerente le attività rumorose temporanee di cantiere, secondo le tempistiche stabilite dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 10/07/2023 e s.m.i.;
 2. il Proponente dovrà presentare possibilmente entro 10 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica gli elaborati cartografici aggiornati, sulla base della documentazione presentata e recepita nell'Autorizzazione, in formato digitale compatibile (editabile in formato Dwg e Gis) con le specifiche tecniche regionali, per l'aggiornamento interno degli strumenti urbanistici da pubblicare sul sito web del Comune per la libera consultazione;
 3. il Proponente dovrà accordarsi/coordinarsi con tutte le proprietà private coinvolte al fine di contenere il possibile disagio arrecato. In particolare per l'area dell'Interporto dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi, e dovrà esserne dato adeguato preavviso, in modo da concordare orari e tipologia dello scavo, a CEPIM S.p.A. e Consorzio dei Servizi dell'interporto di Parma, dandone notizia altresì al Comune;
 4. prima dell'inizio dei lavori, in considerazione del progetto di CEPIM S.p.A di modifica alla viabilità pubblica di ingresso all'Interporto, dovranno essere effettuate valutazioni in

- merito alla compresenza dell'elettrodotto e del progetto viabilistico dell'Interporto, risolvendo eventuali interferenze;
5. prima dell'inizio dei lavori dovrà:
 - a) essere avviata la procedura per la costituzione di servitù da elettrodotto ai sensi del D.P.R. 327/2001, qualora non fossero conclusi accordi bonari. Si stabilisce fin da ora che tutti i costi, nessuno escluso, finalizzati all'espletamento della costituzione della servitù di elettrodotto, sono a carico del proponente e dovranno essere anticipati al Comune,
 - b) essere verificata la presenza di eventuali aree di occupazione temporanea di aree private per la quantificazione degli importi dovuti da inserire nella procedura di costituzione della servitù, da comunicare al Comune;
 6. la ditta dovrà rimanere disponibile alla produzione di appositi elaborati e comunque fornire il supporto tecnico necessario agli uffici ed agli incaricati, che si rendessero eventualmente necessari al raggiungimento della costituzione della servitù;
 7. Qualora il tracciato dovesse subire variazioni sostanziali la ditta dovrà fornire apposita documentazione aggiornata.
- Comune di Noceto ha espresso parere favorevole per tutto quanto di competenza del Comune, con le seguenti prescrizioni:
1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita Convenzione in merito alle opere di compensazione, conformemente agli indirizzi del Consiglio Comunale approvati con delibera n. 125/2025,
 2. dovranno essere attuate fin da subito tutte le precauzioni per ridurre al minimo l'impatto visivo dell'impianto: prima dell'inizio della fase di cantiere, dovrà avvenire la messa a dimora delle specie arboree ed arbustive (con specie autoctone da concordare con il Comune) di altezze non inferiori a 2,5/3 m. (soprattutto sul lato sud), al fine di ottenere un'efficace schermatura visiva dell'impianto, oltremodo ben visibile dal capoluogo di Noceto (Via Papa Giovanni Paolo II). Dovrà inoltre essere garantita la manutenzione della fascia verde in questione per tutta la durata dell'impianto e l'immediata sostituzione delle alberature che potranno essiccare nel tempo;
 3. qualora la normativa nazionale e regionale subisca variazioni tali da poterlo consentire, si richiede la presentazione di una modifica dell'A.U. che preveda l'installazione di un impianto agrivoltaico standard (con quindi altezze ridotte dei pannelli), in luogo dell'attuale agrivoltaico avanzato;
 4. dovrà essere presentata successivamente al rilascio dell'A.U. l'apposita richiesta di manomissione del suolo pubblico, per il quale si rilascia comunque fin da ora parere favorevole con la prescrizione di ripristino dell'intera sede stradale, se la richiesta sarà presentata a nome o per conto di E-Distribuzione vi sarà esenzione degli oneri di concessione;

il progetto non è soggetto alla normativa di cui al D.P.R. 151/2011;

la società Neoen Renewables Italia S.r.l. con documentazione prodotta in sede di istanza, ha:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ottemperato alle disposizioni del Ministero delle Imprese e Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali mediante presentazione di dichiarazione asseverata ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 259 del 1/8/2003 e atto di sottomissione registrato. La dichiarazione di cui al succitato comma 1 sostituisce il preventivo atto di assenso (Nulla Osta) sul relativo progetto;
- dichiarato l'insussistenza di interferenze con attività mineraria equivalente a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993,

la società Neoen Renewables Italia S.r.l. ha trasmesso in data 16/7/2025, acquisito al prot. 128366, memorandum d'intesa con la Borgo Agricola s.r.l. Società Agricola, con sede legale in comune di Noceto, avente come oggetto l'attuazione di attività agricole e zootecniche compatibili con l'impianto agrivoltaico che garantiscano la continuità delle coltivazioni agricole e delle attività zootecniche;

RITENUTO:

che per gli Enti/Organismi i quali, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno fatto pervenire alcun parere o espressione di merito e non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14 bis, comma 4, della L.241/90:

"fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito".

DATO ATTO:

- che la Conferenza dei Servizi ha concluso i lavori con esito favorevole in data 20 novembre 2025, come riportato nel verbale sottoscritto dagli Enti partecipanti e depositato presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, in data antecedente l'entrata in vigore del D.L. 175 del 21 novembre 2025 pubblicato sulla G.U. n. 271 ed entrato in vigore in data 22 novembre 2025 ;
- che sono state acquisite, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.
- che si ritiene pertanto di poter procedere al rilascio della presente Decisione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla competente Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

RITENUTO:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

per quanto tutto sopra esposto di poter concludere positivamente la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per la realizzazione e gestione di impianto agrivoltaico avanzato denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo;

DETERMINA

la **conclusione positiva della Conferenza dei Servizi** e conseguentemente di **autorizzare**, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 190/2024, la Società Neoen Renewables Italia S.r.l. con sede in Milano, Via Rovani 7, C.F. e P.IVA n. 11953710966, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica agrivoltaica di tipo avanzato, ai sensi delle Linee Guida pubblicate dal Ministero Transizione Ecologica in data 27/6/2022, denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo;

di precisare che l'impianto di rete per la connessione verrà realizzato da E-Distribuzione s.p.a. e pertanto la presente autorizzazione si intende contestualmente rilasciata alla medesima società;

di stabilire che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo, così come integrato nel corso del procedimento e illustrato nelle premesse e approvato dalla Conferenza dei Servizi, il proponente ed i progettisti firmatari sono pertanto pienamente ed esclusivamente responsabili del progetto definitivo debitamente firmato;

di dare atto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere accessorie e della linea elettrica di collegamento alla rete elettrica di distribuzione è **soggetta alle condizioni e prescrizioni** espresse dagli Enti competenti negli atti/nulla osta/pareri indicati nelle premesse e allegati al presente atto quale **parti integranti e sostanziali**, fatte propri da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con il rilascio della presente Autorizzazione Unica;

di stabilire inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 11 del D.Lgs. 190/2024, che:

- l'efficacia temporale della presente autorizzazione è pari ad anni 30;
- i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla data di inoppugnabilità del presente atto;
- l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 18 mesi dalla data di inizio lavori;

di stabilire che dovrà essere garantito lo svolgimento delle attività agricole per tutta la durata dell'impianto, come riportato negli elaborati trasmessi in sede di istanza e a seguito di stipula di apposito accordo di cooperazione con l'azienda agricola che si occuperà di dette attività agricole;

l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, oltre che delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

prima dell'inizio dei lavori Neoen Renewables Italia S.r.l. è tenuta a emettere apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: "ARPAE - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna, via Po, 5 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370", autorità competente al rilascio della presente autorizzazione unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da ARPAE;

la garanzia finanziaria dovrà:

- a) essere di importo commisurato all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale così come indicato nel progetto definitivo approvato;
- b) coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni, il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;

Neoen Renewables Italia S.r.l. dovrà comunicare ad ARPAE la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

si prescrive inoltre che Neoen Renewables Italia S.r.l. è inoltre tenuta a presentare ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, oltre alla garanzia di cui ai punti precedenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- 1) il progetto esecutivo;
- 2) il crono-programma con indicazione di data di inizio/fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;
- 3) il contratto definitivo con la società Borgo del Sole s.p.a., registrato e trascritto, attestante la piena disponibilità dell'area di impianto;
- 4) l'accordo di cooperazione con la Borgo Agricola s.r.l. Società Agricola che si occuperà dell'attività agricola del sistema agrivoltaico garantendo la continuità dell'attività agricola su tale terreno, nel rispetto del requisito B delle Linee Guida Mi.T.E. 27/6/2022 (*...il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli*).

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/90 la presente determinazione di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera indicata in oggetto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- l'avviso relativo al rilascio del presente provvedimento verrà pubblicato sul BURERT della Regione Emilia Romagna;
- ARPAE si riserva di ritirare o modificare, in via di autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo al rispetto della normativa antisismica, agli aspetti di cantierizzazione dei lavori, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- Il responsabile del procedimento è Miselli Massimiliano incaricato di funzione % ARPAE S.AC. di Parma

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD

Ufficio Infrastrutture e demanio

Indirizzo Telegrafico: MARINA NORD LA SPEZIA

PEI: marina.nord@marina.difesa.it

PEC: marina.nord@postacert.difesa.it

P. di c.: Ass. Amm. Francesco MAZZOTTA ☎ 0187786182
francesco_mazzotta@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: ARPAE PR (PEC)

e, per conoscenza: MARISTAT 4° REP. INFR. E LOG. (PEC)
MARICOMLOG NAPOLI (PEC)
COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA (PEC)

Argomento: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo.

Riferimenti: foglio n° 2029 del 07 gennaio 2024 di codesta Agenzia (*non a tutti*).

Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE
(C.F. Alessandro BERTOLOTTI)

Documento firmato digitalmente



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma, data del protocollo

A

**ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**
aoopr@cert.arpa.emr.it

p.c. al

Comune di Noceto (PR)
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

p.c. al

Comune di Fontevivo (PR)
protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it

prot. n.
class. **34.43.04/6850/2025**

allegati:

risposta al foglio prot. 2029 del 7.1.2025 qui registrato a prot. SABAP 95
dell'8.1.2025

PR-BN/49
PR-BN/8

OGGETTO: D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. – Parte Seconda e Terza –

**Comuni di Noceto (PR) e Fontevivo (PR), loc. varie – progetto di impianto agrivoltaico su area di 44.000 mq
ca. denominato “Noceto Celana” all'interno dei siti di cui al D. Lgs. 199/2021 art. 20 c. 8 e relativo elettrodotto
a 15 Kv interrato, di lunghezza pari a circa 6 km, per la connessione alla Cabina Primaria di Fontevivo–
Convocazione di conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e smi in forma semplificata e in modalità
asincrona –**

Richiedente: Neoen Renewables Italia srl.

Verifica di completezza - Richiesta di chiarimenti e integrazioni.

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in allegato alle note segnate a margine, si comunica che non risulta possibile dare corso agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 42/2004 art 146 e dal D. Lgs. 387/2003 art. 12 c.3 bis a causa dell'insufficienza della documentazione pervenuta.

Tutela architettonica e paesaggistica di cui alla Parte Seconda e Parte Terza D. Lgs. 42/2004

In relazione al profilo architettonico delle opere in progetto, non è chiaro se siano presenti beni culturali ricadenti nella fascia di rispetto di 500 metri così come definita dall'art. 8, lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

Per quanto riguarda il profilo paesaggistico non è chiaro se le opere in progetto (impianto fotovoltaico ed elettrodotto) interferiscano parzialmente con zone di vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte Terza.

Si rileva quindi che i due Comuni in indirizzo dovranno verificare con precisione se ci siano alcune delle opere in progetto che ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

In caso affermativo, in relazione a tali opere, che dovranno essere individuate ed esplicitate con esattezza, la procedura autorizzativa dovrà ricomprendere l'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale, su parere endoprocedimentale della scrivente ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art 146, sulla base delle seguenti integrazioni:

- 1. Elaborato planimetrico con chiara indicazione dei vincoli paesaggistici ex D. Lgs. 42/2004 Parte Terza interessati e delle opere in progetto ivi ricadenti.



- 2. Precisa individuazione grafica dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 eventualmente ricadenti nella fascia di rispetto di 500 metri così come definita dall'art. 8, lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021 (compresi eventuali ulteriori beni culturali tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004).
- 3. Esaustiva documentazione fotografica dello stato dei luoghi, incluse viste "da e verso" i complessi tutelati eventualmente interessati soprarichiamati, e mappa con punti di ripresa.
- 4. Relazione Paesaggistica completa ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 relativa alle opere ricadenti nelle zone di vincolo paesaggistico eventualmente individuate di cui al punto 1.
- 5. Atti istruttori comunali (parere CQAP, relazione tecnico-illustrativa, proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione paesaggistica) relativi alle eventuali opere oggetto di autorizzazione paesaggistica di cui al punto 1.
- 6. Planimetrie e sezioni a scala territoriale (1:200) delle eventuali aree paesaggistiche vincolate di cui al punto 1, con rappresentazione dello stato attuale, di tutti gli elementi in progetto, dei beni culturali eventualmente interessati di cui al punto 2 e degli assetti vegetazionali e morfologici del terreno in relazione a stato di fatto, sovrapposizione e progetto.
- 7. Analisi della visibilità delle eventuali opere ricadenti in zone paesaggistiche vincolate di cui al punto 1, individuando i punti di possibile visuale sul territorio indicandoli su stralcio cartografico e predisponendo fotografie dello stato di fatto e fotoinserimenti realistici dell'intervento da tali punti.
- 8. Rilievo vegetazionale cartografico, fotografico e descrittivo degli esemplari vegetali eventualmente interessati dalle opere, che dovranno essere preservati, da redigersi con la collaborazione di professionisti specialisti del settore.

Tutela archeologica di cui alla Parte Seconda D. Lgs. 42/2004

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, presa visione degli elaborati progettuali disponibili, si comunica che l'area di intervento non è al momento interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici.

Ciò premesso, in considerazione:

-della conoscenza da parte di questo Ufficio – in base agli atti di archivio e alle verifiche archeologiche già espletate nel territorio limitrofo

-della prossimità dell'area oggetto dell'intervento in progetto con i siti identificati nelle schede nn. 302 e 303 del WebGis del Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna;

-dell'alto grado di rischio archeologico presente nel territorio interessato dall'intervento;

-dell'impossibilità di attivare le adeguate misure di tutela in corso d'opera per la modalità di posa dei sostegni per l'alloggiamento dei pannelli che potrebbe compromettere eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo,

si ritiene opportuno che, preliminarmente all'avvio dei lavori (al fine di evitare ben più problematici interventi di tutela a posteriori e in corso d'opera), siano effettuate verifiche preventive da parte di un archeologo di comprovata professionalità che opererà a carico della committenza sotto la direzione scientifica di questo Ufficio.

Nel trasmettere quanto sopra richiesto, si prega di far riferimento alla pratica inerente, citando gli estremi della presente nota e la sigla di classificazione sopra riportata.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:

Maria Luisa Laddago

C=IT
O=MiC

CB/FM

Responsabile dell'istruttoria per la tutela paesaggistica e del procedimento: arch. Camilla Burrelli, funzionario architetto

Responsabile dell'istruttoria per la tutela archeologica: dott.ssa Francesca Michelotti



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-pr@beniculturali.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF



Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO PARMA
"Omne pro alieno bono"

P.E.C.: com.parma@cert.vigilfuoco.it
Via Chiavari, 11/b ☎ 0521.953211

Ufficio Prevenzione incendi
P.E.C.: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it
☎ 0521.953213-263

Spett.le ARPAE
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA
aopr@cert.arpa.emr.it

Sinadoc 39860/2024

Oggetto: D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, L. 241/90: istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico denominato "Noceto E" avente potenza di 9.516,00 kWp e opere connesse, da realizzarsi in via Rivalazzo s.n.c., nel Comune di Noceto (PR), nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo. Proponente: NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L. Localizzazione: COMUNE DI NOCETO (PR), FOGLIO CATASTALE 7 - PARTICELLE 29, 30AA, 30AB, 31AA, 31 AB, 32, 55, 60, 115

In riferimento alla nota di pari oggetto, acquisita da questo Comando con prot. n.124 del 03/01/2025, si comunica che la documentazione trasmessa non contiene elaborati tecnici inerenti alla prevenzione incendi e comunque non conforme ai contenuti del D.M.Int. 07/08/2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare*).

Nella documentazione allegata il progettista incaricato Ing. Riccardo Garavello ha dichiarato che l'attività non risulta soggetta a controllo dei VV.F., in quanto non inclusa in quelle dell'allegato I del D.P.R. 151/2011. Tale dichiarazione risulta presente nell'allegato 24449-PD-AMM-D-011, pertanto questo Comando non esprimerà parere di competenza.

Si fa presente che qualora l'attività in esame risulti soggetta a controllo dei VV.F., in quanto inclusa in quelle dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*), prima dell'esercizio dell'attività devono essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del decreto citato, con le modalità di cui all'art.2 del D.M.Int. 07/08/2012, allegando la documentazione tecnica prevista.

Il Responsabile Area Prevenzione Incendi
DCS Arch. Fabrizio Finuoli
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



IL COMANDANTE
Annalicia Vitullo
(firmato digitalmente)

ANNALICIA VITULLO
MINISTERO
DELL'INTERNO
27.01.2025 11:49:28
GMT+01:00



AAG/SERV/Bologna/LL.CC./gn
Vs. Rif. del 07/01/2025
Ns. Rif. CDS 2-25

Spett.le ARPAE
Pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Pec: neoenrenewablesitalia@pecplus.it

AL SUPPORTO TECNICO – SEDE

“ AL CENTRO A - SEDE

“ AL SORVEGLIANTE S.S. 357
ZAFFINO PAOLO
p.zaffino@stradeanas.it

OGGETTO: S.S. 357 “DI FORNOVO”

D.LGS. 190 DEL 25 NOVEMBRE 2024, L. 241/90: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 D. LGS. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO “NOCETO CELANA” AVENTE POTENZA DI 9.928,36 KWP E OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI SU TERRENI AGRICOLI CENSITI AL CATASTO COMUNALE DI NOCETO AL FOGLIO 12, MAPPALI 117 E 121, NONCHÉ DEL RELATIVO ELETTRDOTTO A 15 KV, INTERRATO, DI LUNGHEZZA PARI A CIRCA 8 KM. NEI COMUNI DI NOCETO E FONTEVIVO (PR) PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA CABINA PRIMARIA DI FONTEVIVO - PROPONENTE: NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L. - **PARERE**

In riferimento alla nota CDG-8762 del 08/01/2025, inerente all'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria per il progetto in argomento,

VISTO

Struttura Territoriale Emilia Romagna

Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna T [+39] 051 6301111 - F [+39] 051 244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



il vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. di seguito per brevità "Codice della Strada") ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. di seguito per brevità "Regolamento");

consultati gli elaborati tecnici;

ESPRIME PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE

In riferimento al progetto in argomento, si esprime parere di massima positivo, specificando che l'eventuale esecuzione di opere interferenti con la Strada Statale di competenza sarà soggetta alle disposizioni del vigente Codice della Strada, ed in particolare, degli artt. 16 – 17 – 20 – 21- 22 – 24 – 25 – 26 – 27 e 28, ed al relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.

Per quanto sopra, si fa presente che:

- Il rilascio dell'autorizzazione da parte di ANAS, in qualità di Ente proprietario della strada, resta comunque subordinato all'espletamento dell'istruttoria prevista dalle suddette disposizioni normative ed alla preventiva sottoscrizione, da parte dell'Ente richiedente, di apposito disciplinare nel quale verranno specificate le condizioni alle quali potrà essere assentita la realizzazione delle opere in argomento, così come al preventivo versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali inadempienze del beneficiario sia nei confronti dell'ANAS sia nei confronti dei terzi danneggiati;
- Ai fini di quanto sopra, dovrà essere presentata formale richiesta alla scrivente Società, da parte dell'Ente Pubblico territoriale preposto a tali servizi, corredata dal progetto esecutivo degli interventi previsti, debitamente sottoscritto dal progettista regolarmente iscritto all'albo professionale di appartenenza e dal legale rappresentante del richiedente, da trasmettere alla scrivente Struttura Territoriale in formato elettronico (file PDF firmato digitalmente);
- La suddetta documentazione progettuale dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare, anche in relazione all'interferenza delle opere in progetto con le preesistenti strutture e componenti della sede stradale interessata;
- Sarà obbligo del titolare dell'autorizzazione di mantenere, a suo totale carico o dei suoi aventi causa, le opere assentite in condizioni ottimali in modo che ne sia sempre assicurata la perfetta funzionalità e stabilità, restando, in ogni caso, unico responsabile della sicurezza del transito e di qualsiasi danno che dovesse verificarsi alle persone, animali o cose in genere, con l'obbligo di riparare e/o risarcire tali danni e tenere questa Società ed i suoi funzionari indenni da ogni pretesa e/o richiesta, anche giudiziaria, che per dato o fatto dell'autorizzazione potesse provenire da terzi.

Il richiedente dovrà accettare incondizionatamente l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all'eventuale ripristino delle aree interessate dalle opere di sistemazione esterna previste in fascia di rispetto stradale, qualora ciò fosse richiesto dall'ANAS per qualsiasi esigenza relativa alla viabilità.

Chiarimenti e/o informazioni possono esser richiesti al seguente indirizzo e-mail:
uosp-llcc.bo@stradeanas.it.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA GESTIONALE
(Dott. Antonio MERCURIO)



Firmato da Antonio
Mercurio
Data: 24/02/2025
20:07:50 CET



Aeronautica Militare
Comando Squadra Aerea - 1^a Regione Aerea

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73905532

ARPAE DI PARMA

OGGETTO: PRAT.108/2025/CS: NEOEN RENEWABLES ITALIA SRL: IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO "NOCETO CELANA" DA 9.928,36 KWP E OPERE CONNESSE SU TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI DI NOCETO E FONTEVIVO - Conferenza dei Servizi.

e, per conoscenza:

COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA


COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

Riferimento: Foglio N.2029 datato 07/01/2025.

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
3. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:*
 - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
 - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
 - *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
 - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.**(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aerosquadraregione1.utp@aeronautica.difesa.it).*

d'ordine
IL COMANDANTE f.f.
REPARTO SUPPORTO E TERRITORIALE
(Gen. B. Luca BAIONE)



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 42013/2025 del 05/03/2025 alle ore 08:55) NEOEN Renewables Italia - Impianto Agrovoltaiico Noceto Celana: autorizzazione Unica, per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza di picco totale pari a 9,92836 MWp da installarsi nel comune di Noceto su terreni identificati al N.C.T. al Foglio 12 Mappali 117-119-121 - CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI

Si comunica in riferimento alla nota di ARPAE Sac prot 42013 del 05.03.2025 avente per oggetto: D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, L. 241/90: istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto agrovoltaiico avanzato denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo.

Proponente: NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.

Fermo restando la corretta valutazione sull'ambito di applicazione del divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole introdotto dall'art. 5 del Decreto Legge n. 63 del 15/5/2024 "D.L. Agricoltura", che riduce drasticamente la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sulle aree agricole, per quanto di competenza non si evidenziano particolari problematiche connesse con la realizzazione dell'opera, si fa comunque presente la necessità di porre una particolare attenzione durante la fase di cantiere al fine di evitare disagi alla popolazione, in particolare durante la posa dell'elettrodotto interrato, evitando il diffondersi delle polveri presso le abitazioni e le ditte poste nelle vicinanze dei tracciati.

Si evidenzia l'obbligo del rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida "IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA Prevenzione e mitigazione ante operam, in corso di esercizio e post operam" del 19.05.2010, in particolare il mascheramento deve tenere presente l'altezza massima dei pannelli fotovoltaici che raggiunge una estensione massima di metri 6, con una maggiore attenzione lungo il perimetro che costeggia l'abitato di Noceto.

Le opere di mitigazione dovranno prevedere l'inserimento di siepi autoctone configurandosi come intervento di tipo naturalistico.



Il gestore deve garantire la manutenzione della siepe per favorirne l'attecchimento e deve essere previsto un impianto di irrigazione o altro sistema di pari efficacia, evitando lo spreco di acqua e garantendo la tutela degli acquiferi.

La recinzione inoltre deve essere tale da consentire il passaggio della piccola avifauna.

Si ricorda inoltre il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare di quanto stabilito da:

- Titolo IV in merito ai Cantieri mobili e temporanei;
- Titolo I – Sezione VI in merito alla Gestione delle emergenze con riferimento, tra l'altro, all'introduzione di un efficace sistema di segnalazione dei percorsi e dei luoghi all'interno del sito al fine di garantire un pronto e tempestivo intervento dei mezzi di soccorso in occasione delle situazioni di emergenza all'interno del sito, lasciandone anche adeguata traccia formale nel "Piano di Emergenza";
- art. 26 c. 2 in merito alla necessità di elaborare, in relazione alla fase di esercizio dell'impianto di produzione, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)" ove indicare, tra l'altro, le misure di emergenza indicate al punto precedente e le misure correlate al controllo del rischio investimento dovuto alla presenza nel sito di vie di circolazione utilizzate dai mezzi di trasporto di cose e persone, nonché le misure necessarie affinché tutti i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica (sia in fase di esercizio che di manutenzione).

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Parma 15/04/2025
Prot. RT004590-2025-P

Spett.li
ARPAE
aopr@cert.arpa.emr.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Autorizzazione Unica costruzione e gestione impianto agrivoltaico "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché relativo elettrodotto a 15 Kv, di circa 8 km nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo. Proponente: NEOEN RENEWABLES ITALIA.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda l'acquedotto, le opere previste sembrano avvicinarsi molto alle infrastrutture esistenti e, pertanto, si chiede la tracciatura preventiva sul posto, da concordare con Michele Saccani (340 9445995, Michele.Saccani@ireti.it).

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi

Il Responsabile
Ing. Fabio Bignone



		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5		ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:	DP/	Classif.						Fasc.			



VISTA la D.G.R. 1300 del 01/08/2016 con la quale sono state dettate le “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del Progetto di variante al P.A.I. ed al P.A.I. delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;

RICHIAMATI gli accordi sostitutivi di concessione di cui alla D.G.R. n. 1121/2009 ed alla D.G.R. n. 1278/2009, stipulati tra l'Azienda ENEL Distribuzione e l'Ente Regione Emilia-Romagna, in osservanza al T.U. R.D. 1775/1933;

CONSIDERATO che:

- il richiedente dichiara che l'interferenza con il Torrente Recchio rispetta le prescrizioni tecniche, da intendersi qui integralmente richiamate, previste dagli accordi sostitutivi di cui sopra;
- il tracciato in subalveo dell'elettrodotto in argomento non interferisce con il corretto regime idraulico ed il buon deflusso delle acque del torrente Recchio, ex art. 2 del R.D. 523/1904;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo Unico delle Disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico e opere connesse, di potenza di immissione in rete complessiva pari a 9.928,36 kW, denominato “Noceto Celana” in Comune di Noceto (PR), alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) si rammenta che la recinzione dell'impianto e la cabina di consegna dovranno essere posizionate ad una distanza dalla sponda/ciglio dx del Canale Grande conforme a quanto indicato nell'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.;
- 2) la cabina primaria, e relative pertinenze, dovrà essere posta in sicurezza idraulica; qualora ciò non fosse possibile per motivazioni contingenti (cabina già realizzata) dovrà presentarsi una dichiarazione di impegno da parte della società esercente la rete elettrica a non richiedere alla Regione alcun rimborso di danni a seguito di eventuali alluvioni o esondazioni fluviali;
- 3) nel caso in cui si verificino erosioni spondali determinate dall'interferenza dell'impianto e della rete elettrica, la responsabilità in termini di recupero del danno e ripristino delle opere sarà imputato al richiedente; a tal proposito, lo stesso è ritenuto responsabile in solido della progettazione ed individuazione della tipologia di scavo che dovesse risultare incompatibile con gli interessi tutelati dallo scrivente UT, in termini di erosione spondale e/o di fondo alveo, nonché connessi al libero deflusso delle acque e regolare regime idraulico del Torrente Recchio e del Canale Grande;
- 4) il richiedente dovrà provvedere autonomamente, in ottemperanza all'art. 12 commi 2 e 3 del R.D. 523/1904, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dipendenti dalla normale divagazione del Torrente Recchio e del Canale Grande nei tratti interferenti, di monte e di valle, provvedendo alla contestuale manutenzione ordinaria e straordinaria, a propria cura e spese, di tutte le opere di difesa eventualmente interessate;
- 5) le modifiche alle opere che, in ogni momento, potranno essere disposte da questa Autorità idraulica per assicurare il corretto regime idraulico ed il buon deflusso delle acque del torrente Recchio e del Canale Grande nel tratto interferente con l'elettrodotto competeranno



unicamente al richiedente;

- 6) si ricorda che qualsiasi difformità o diversa interferenza delle lavorazioni previste dal progetto in oggetto con le aree del demanio idrico dovranno essere autorizzate dallo scrivente UT ai sensi degli art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904;
- 7) essendo le aree in oggetto a rischio alluvionale, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente e quotidianamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento meteo, idraulici ed idrogeologici emessi dall'autorità preposta; si rammenta che tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
- 8) il presente parere idraulico non rappresenta pertanto garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle aree in oggetto, nonché a predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
- 9) tutte le interferenze con il demanio idrico dell'impianto (compreso l'accesso) e della rete elettrica di connessione dovranno essere oggetto di concessione da richiedere ad ARPAE-SAC ai sensi della L.R. 7/2004 e s.m.i..

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree demaniali del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica o privata a seguito dell'esercizio del presente parere e sarà quindi tenuto a provvedere alle necessarie riparazioni e ripristini o risarcimenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di qualsiasi danno che venisse arrecato alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/PV



COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA”

SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari

email istituzionale: cme_emilia_rom@esercito.difesa.it
email certificata: cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Cod.id.PLSM-LOG Ind.Cl.10.12.4.8/I3A-FTV-PR/313-25
Annessi: 1

PdC Ass.Amm. Luca BALDI
Tel. 051/584130 int 603 Sotrin 1351603
casezlog@cmebo.esercito.difesa.it

OGGETTO: Sinadoc 39862/2024. Istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato “Noceto Celana” avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell’impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo. D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, L. 241/90 e ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 387/2003. Proponente: NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L. Localizzazione: COMUNE DI NOCETO (PR), FOGLIO CATASTALE 12 - PARTICELLE 117, 119, 121.

A ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Sezione Provinciale di Parma
SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

43121 PARMA

e, per conoscenza:

COMANDO FORZE OPERATIVE NORD
Ufficio Demanio e Servizi Militari
comfopnord@postacert.difesa.it

35141 PADOVA

^^^^^^

Rif.:

- a. f.n. 2029/2025 in data 07 gen. 2025 di Arpae-SAC-PR;
- b. f.n. M_D AF4BACF REG2024 0001499 in data 16 feb. 2024 di 6° RepaInfra (non a tutti);
- c. f. n. M_D SSMD 0019743 del 13 mar. 2013 di Stato Maggiore Difesa (non a tutti).

^^^^^^

In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento in a., ed in aderenza alle disposizioni, dello Stato Maggiore della Difesa con il foglio in riferimento in c. si invia, annesso, il Nulla Osta Interforze per la realizzazione dell’opera in oggetto.

d’ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE in s.v.
Col. a.(c/a) RN Nicola PERRONE



energy to inspire the world

Inviata a mezzo PEC

Fidenza, 29/09/2025
Prot. n. DICEOR/C.Fz/LaP/Vig n 147/2025
Master EAM93453

Spett.le
Arpae
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia-Romagna - Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area
Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 Parma PR
c.a. dott. Miselli
pec: aopr@cert.arpa.emr.it

c.c.
Snam Rete Gas Spa
Distretto Centro Orientale
Via M.E. Lepido, 203/15 - 40132 Bologna BO
Pec: distrettoceor@pec.snam.it

c.c.
NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.
pec: neoenrenewablesitalia@pecplus.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo.

Ditta Richiedente: NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.

Interferenza con gasdotti Snam Rete Gas S.p.A.:
10886 All. La Veggia DN 100 (4")
24 Cortemaggiore Bologna DN300 (12")

Nulla Osta con prescrizioni

Con riferimento alla vs. pratica numero Sinadoc 39862/2024 convocazione terza seduta CDS del 07/08/2025 e successiva PEC del 28/08/2025 protocollo n.28/08/2025.0153009.U e relativi elaborati grafici revisionati in sostituzione di quanto inviato in fase di indizione di CDS. Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate in accordo alla Vs. predetta nota e come da tavole ad essa allegate:

➤ **UBICAZIONE INTERFERENZE E MODALITA' DI POSA – Rev.02 - Data 10/06/2025;**

Inoltre, il richiedente si impegna a rispettare inderogabilmente le seguenti condizioni:

- a) L'inizio dei lavori nei tratti interferenti le nostre condotte, dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio di Fidenza (tel. 0521964034 - *numero verde 800 900 010*), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

Le opere in progetto (cavidotto collegamento impianto fotovoltaico denominato "Noceto Celana" con area terna), potranno essere realizzate in attraversamento ai metanodotti **10886 All. La Veggia DN 100 (4") e 24 Cortemaggiore Bologna DN300 (12")** purché, nei punti di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.4 punto b), pari a una distanza minima di sicurezza (**scavi a cielo aperto**) misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine della condotta SNAM con il cavidotto, non inferiore a:

- **(tubo libero)** metri 1,50 (*unovirgolacinquanta*) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
- **(tubazione protetta)** metri 0,50 (*zerovirgolacinquanta*) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
- Nel caso di attraversamenti, i sottoservizi interferenti messi in opera con **tecnologia HDD** dovranno mantenere una distanza maggiore di 1,5 m. dai gasdotti. Tale distanza è misurata tra le superfici affacciate dei gasdotti (o opera di protezione se presente) e dei sottoservizi.

Dovrà essere trasmessa la relazione tecnica esecutiva contenente l'indicazione del sistema di guida previsto per le fasi di trivellazione, corredata dalla dichiarazione di conformità del sistema stesso al contesto operativo specifico, con esplicita indicazione delle tolleranze ammesse.

Si precisa che dovrà essere adottato, in base al contesto in cui viene realizzata l'opera

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



(considerando, ad esempio, la presenza di campi magnetici interferenti o altri fattori che Potrebbero compromettere la precisione della rilevazione della posizione della testa) e alla lunghezza e profondità della perforazione, il sistema di guida più idoneo che sia in grado di garantire un controllo continuo e puntuale dell'andamento della trivellazione, sia in planimetria che in profondità.

Inoltre, in corrispondenza degli scavi a cielo aperto dovranno essere posizionate piastre in cemento armato prefabbricate (beole) dim. 2 x 2 x 0,10 metri nei punti di attraversamento tra le superficie affacciate dei sottoservizi e tra il sottoservizio con minore copertura e il piano campagna/stradale.

Eventuali pozzetti dovranno essere posizionati fuori fascia di rispetto dei metanodotti, gli eventuali passaggi temporanei dei mezzi di cantiere sulla tubazione SRG al di fuori della viabilità ordinaria esistente dovranno essere preventivamente concordati con lo scrivente ufficio Snam rete gas di Fidenza per le modalità operative del caso.

La fascia di rispetto dovrà essere sempre accessibile al personale SNAM per opere di manutenzione ordinaria, straordinaria ed emergenza, quindi sempre libera da piantumazioni, depositi di materiale, opere di cantierizzazione e altro limitante la fruibilità della fascia stessa.

- b) Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese del Richiedente - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- c) L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate come da planimetrie e sezioni presentate e sopra citate. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, fino ad una distanza di 0,50 m dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- d) Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa il proponente dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- e) Il proponente si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (c) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034

www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

- f) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratte di metanodotti.
- g) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratte di metanodotti, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e malleata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Fidenza tel. 0521964034 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione entro quattro mesi dalla trasmissione della presente e/o essere allegato alla determina conclusiva della conferenza dei servizi. Resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle Vostre opere entro e non oltre mesi 18 mesi dalla predetta accettazione.

In allegato Vi trasmettiamo il modello del verbale dei rischi specifici, da redigere in occasione delle attività di picchettamento prima dell'inizio dei lavori, affinché fin d'ora ne prendiate conoscenza dei contenuti da trasferire all'eventuale impresa esecutrice dei lavori. Si allega altresì l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Distinti saluti.

Timbro e Firma per Accettazione

.....




Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Fidenza
"Manager"
Rosario La Pira

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it
Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

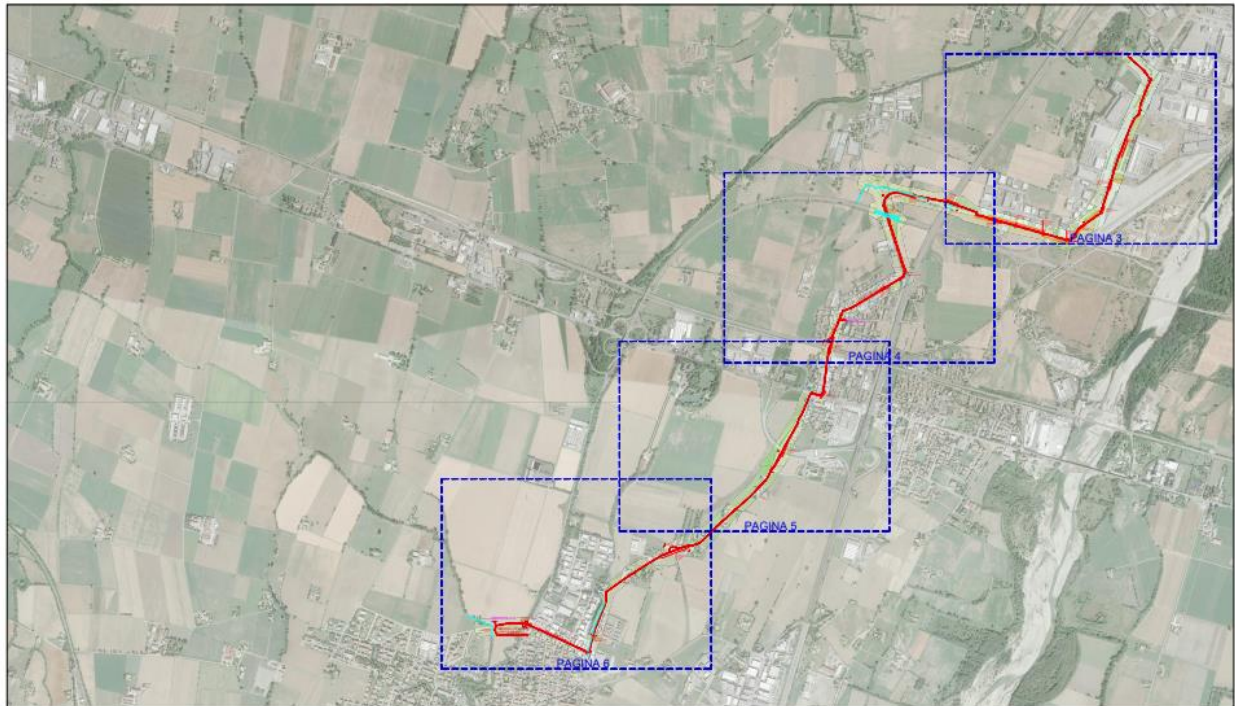

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it


Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.


Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

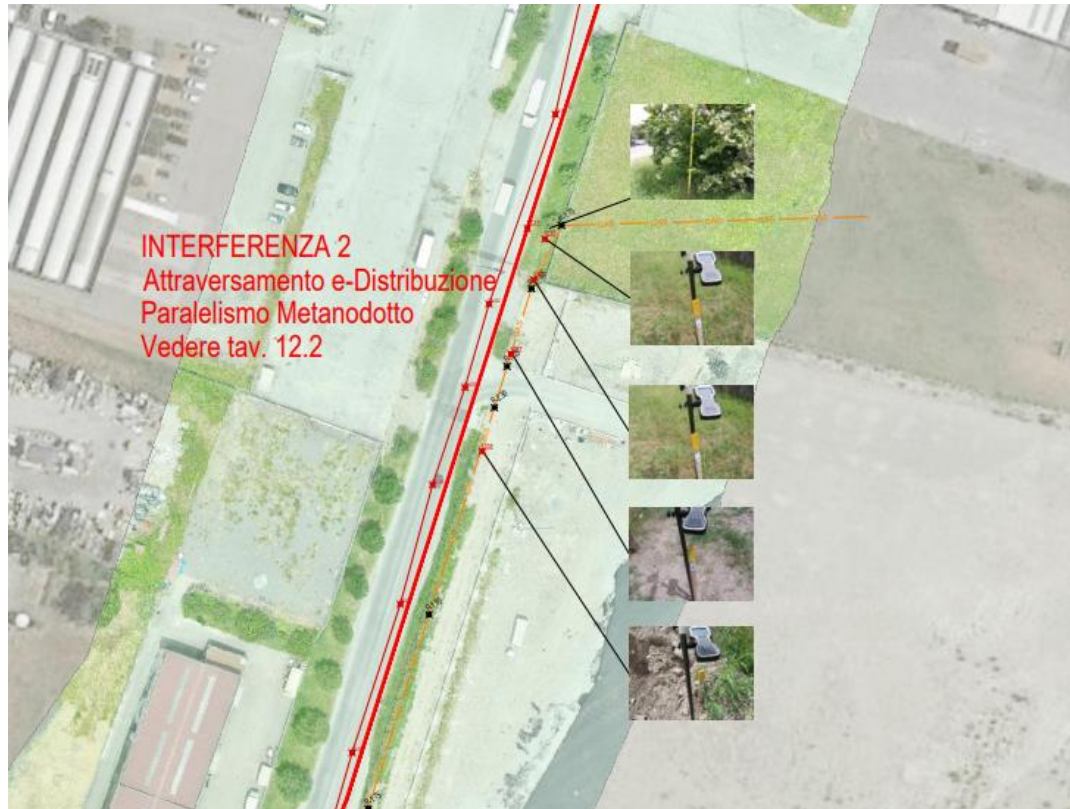

SEZIONE B-B
SCALA 1:10
PARALLELISMO METANODOTTO

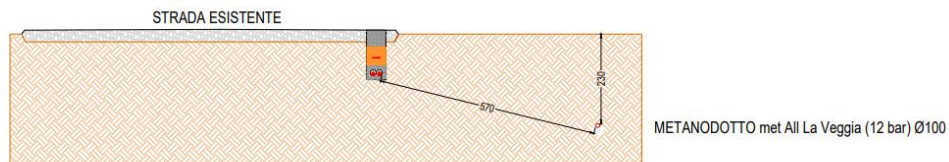

Modalità di posa con scavo a cielo aperto

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it


Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

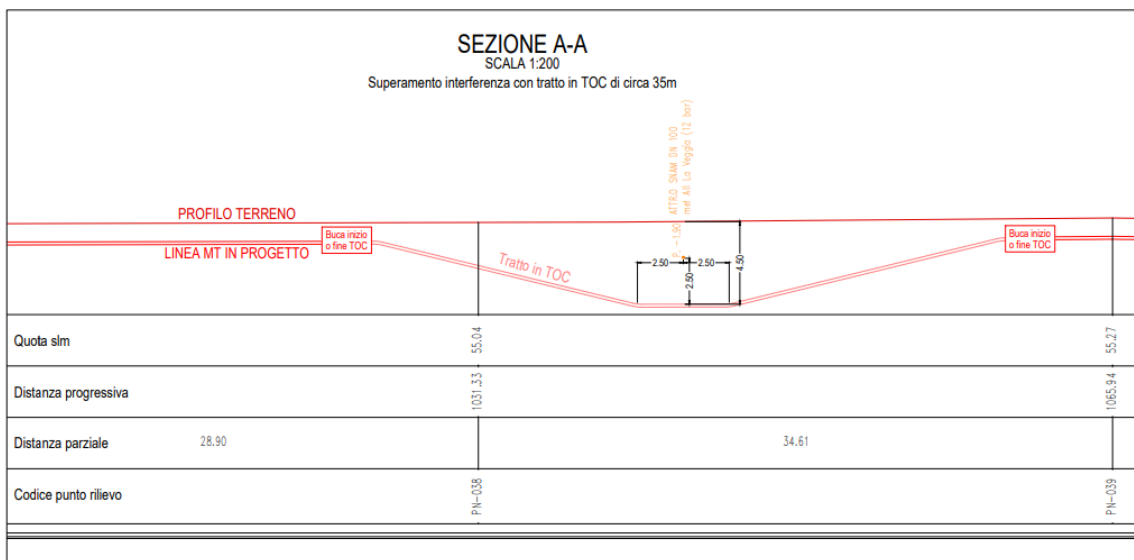

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it


Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

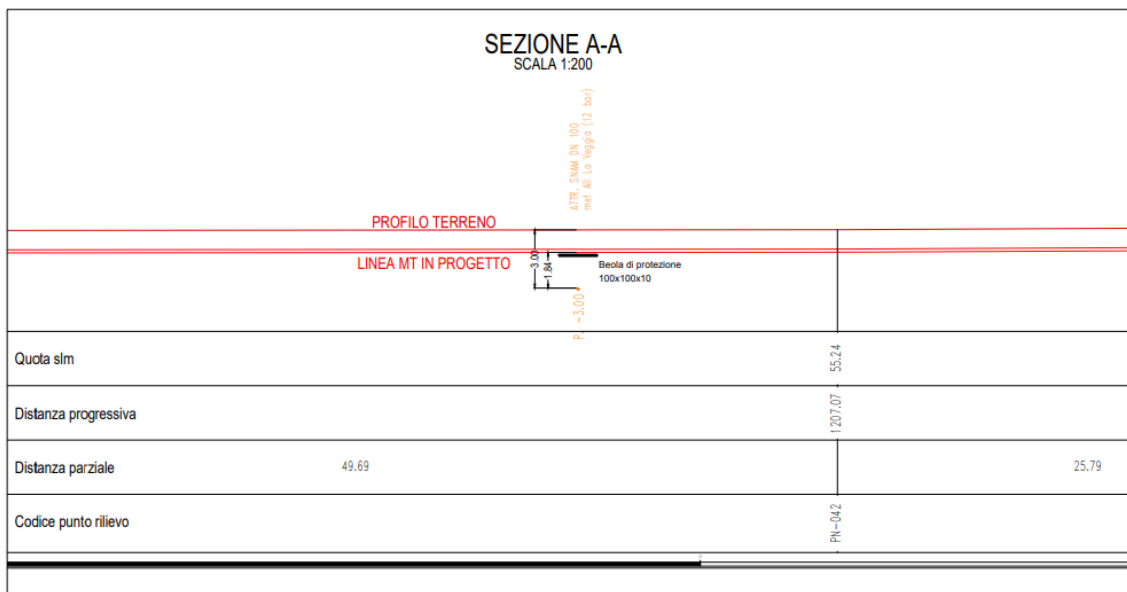

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamregas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world



SEZIONE A-A SCALA 1:200	
PROFILO TERRENO LINEA MT IN PROGETTO ATTRE SNAM DN 100 med. Alt. to' veggio (12 bar) Becchia di protezione 100x100x10 P. -3.00	
Quota slm	1481.11 + 56.42
Distanza progressiva	55.19
Distanza parziale	
Codice punto rilievo	PN-051

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it


Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

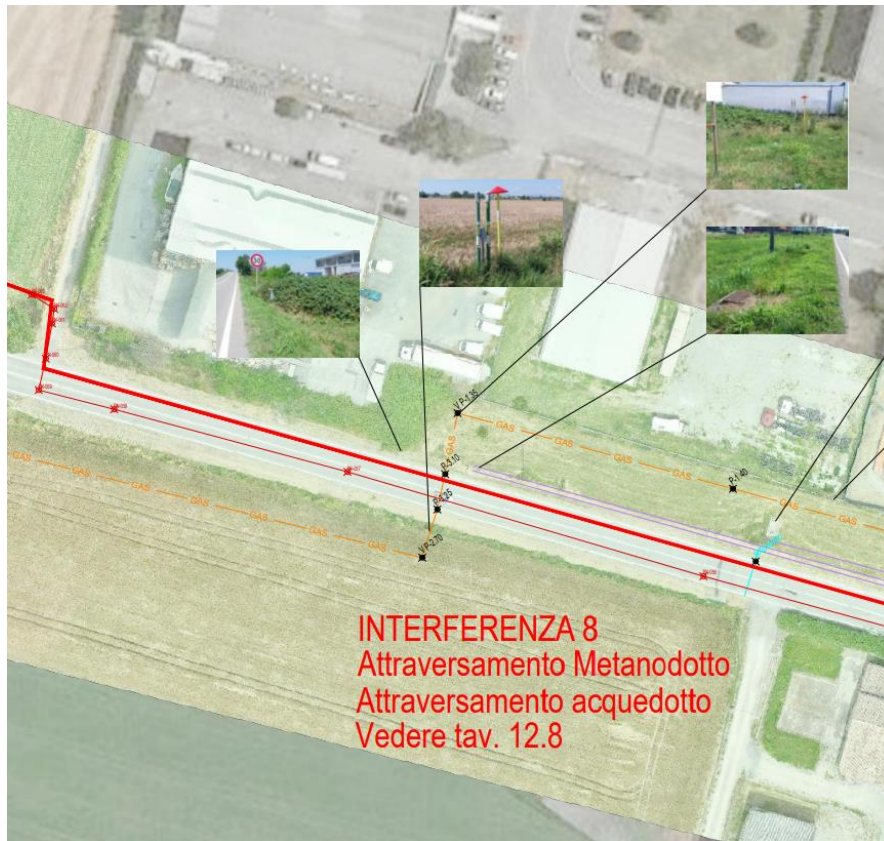

SEZIONE A-A SCALA 1:200	
ATT. GAS/STG PROTEZIONE CON VELA ATT. SNAW DA 100 nei 20 m la Vegg. (1.2 bar)	
	Bocce di protezione 100x100x10 R. -3,10
Quota sim	56.73
Distanza progressiva	1779.18
Distanza parziale	73.27
Codice punto rilievo	PH-056

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034

www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.


Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

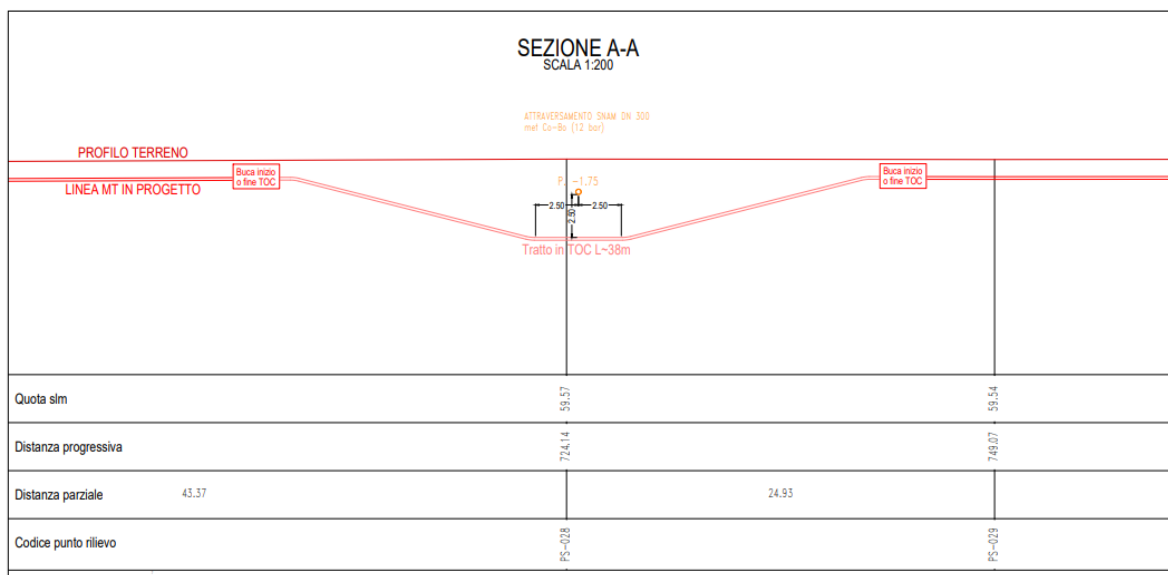

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Fidenza
Via Bologna, 9
43036 Fidenza (PR)
Tel. + 39 0521.964034
www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma, data del protocollo

A

**ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**
aopr@cert.arpa.emr.it

al

Comune di Noceto (PR)
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

p.c. al

Comune di Fontevivo (PR)
protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it

prot. n.
class. **34.43.04/6850/2025**

allegati:

risposta al foglio prot. 2025/15996 qui registrato a prot. SABAP 10638 del
3.10.2025

**PR-BN/49
PR-BN/8**

OGGETTO: D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. – Parte Seconda e Terza –

**Comuni di Noceto (PR) e Fontevivo (PR), loc. varie – progetto di impianto agrivoltaico su area di
44.000 mq ca. denominato “Noceto Celana” all’interno dei siti di cui al D. Lgs. 199/2021 art. 20 c.
8 e relativo elettrodotto a 15 Kv interrato, di lunghezza pari a circa 6 km, per la connessione alla
Cabina Primaria di Fontevivo–**

Convocazione di conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e smi –

Richiedente: Neoen Renewables Italia srl.

Riscontro.


Con riferimento all’oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in allegato alla nota del Comune di Noceto segnata a margine, si prende atto che entrambi i comuni interessati hanno dichiarato che non sussistono opere soggette ad autorizzazione paesaggistica riferite al procedimento in oggetto sui territori di rispettiva competenza. Non sussistono pertanto competenze di tutela paesaggistica di questa Amministrazione.

Per quanto riguarda gli aspetti legati agli scavi conseguenti alle opere in progetto permane valido quanto già espresso con nota SABAP 426 del 17.1.2025.

IL SOPRINTENDENTE
dott. Leonardo Lamanna

Firmato digitalmente da:
Leonardo Lamanna

C=IT
O=MiC.



Responsabile dell'istruttoria per la tutela paesaggistica e del procedimento: arch. Camilla Burresti
Responsabile dell'istruttoria per la tutela archeologica: Dott. Francesca Michelotti



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-pr@beniculturali.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 204 del 03/11/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO "NOCETO CELANA" NONCHÈ DEL RELATIVO ELETTRODOTTO A 15KV, INTERRATO, DI LUNGHEZZA PARI A CIRCA 8 KM, NEI COMUNI DI NOCETO E FONTEVIVO, PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA CABINA PRIMARIA DI FONTEVIVO - ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA VARIANTE URBANISTICA DEL
COMUNE DI FONTEVIVO

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008;

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.2021;

il D.Lgs. n. 190/2024;

la L. n. 241/1990;

PREMESSO sotto il profilo procedurale:

che la Società Neoen Renewables Italia S.r.l. con sede in Milano, Via Rovani 7, ha presentato istanza ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto;

che con nota nostra PEC n. 323 del 07.01.2025 ARPAE ha trasmesso l'istanza di cui all'oggetto per l'avvio del procedimento;

che con successiva nota nostra PEC n. 3184 del 31.01.2025 ARPAE ha trasmesso la richiesta integrazioni a seguito dell'avvio della procedura e con nota PEC n. 6542 del 05.03.2025 sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla Ditta proponente ed è stata indetta, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 190/2024, la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge;

che la Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente si è svolta nelle sedute del 20.03.2025, del 22.05.2025 e del 30.09.2025;

che il territorio del Comune di Fontevivo è interessato dal progetto dell'impianto fotovoltaico denominato "NOCETO CELANA" limitatamente per l'elettrodotto di connessione dell'impianto alla cabina primaria di Fontevivo e che durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi l'Amministrazione Comunale di Fontevivo ha ravvisato la necessità di apportare modifiche agli strumenti di Pianificazione Comunale;

che nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi il Comune di Noceto ha dichiarato la non necessità di apportare specifiche varianti agli strumenti di Pianificazione Comunale;

CONSTATATO, nel merito:

che la Società Neoen Renewables Italia S.R.L. ha presentato ad ARPAE, istanza di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003, per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "NOCETO CELANA" avente potenza di 9.928,36 kwp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli in Comune di Noceto, nonché del relativo elettrodotto a 15 kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla cabina primaria di Fontevivo;

che l'elettrodotto a 15 kv interrato, è ubicato in zona est del Comune di Fontevivo (PR) con lunghezza pari a circa 4 Km e sviluppo dalla via Emilia, via Toscanini, Quartiere Case Rosi, strada Farnese, SP11, area Interporto di Parma fino alla cabina primaria di Fontevivo posta in strada delle Anime, e sarà inamovibile in quanto acquisita dalla rete elettrica nazionale, con utilizzo per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica;

che l'area interessata dall'intervento ricade in aree di viabilità pubblica e in aree private;

che l'elettrodotto a 15 kv, interrato con le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private non risulta individuato negli elaborati cartografici:

- del Piano Strutturale Comunale (PSC): tavola "3-Progetto";
- del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): tavole "14-Case Rosi, Ponte Taro", "15-Taro-

na, Pontetaro” e “11-Cepim sud”;

- del Piano Operativo Comunale (POC): tavola “2.2-Sistemi dotazioni territoriali e dei sistemi fruitivi”;

pertanto è stata prodotta dai proponenti su richiesta del Comune di Fontevivo documentazione urbanistica di variante con valutazioni ambientali sulla quale il Comune ha espresso parere di massima favorevole con richiesta di ulteriori integrazioni nell’ambito dello svolgimento delle sedute della Conferenza dei Servizi;

che nell’ambito dello svolgimento della procedura ARPAE SAC ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di deposito della richiesta di autorizzazione, indicando altresì che per le opere in oggetto è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la servitù di elettrodotto e la variante agli strumenti urbanistici comunali;

che nei termini previsti dal deposito non risultano pervenute osservazioni in merito alle varianti urbanistiche proposte;

CONSIDERATO:

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale;

che in particolare:

AUSL ha espresso parere di competenza favorevole al progetto, con specifico parere trasmesso ad ARPAE, ricordando la necessità di porre una particolare attenzione durante *“la fase di cantiere al fine di evitare disagi alla popolazione, in particolare durante la posa dell’elettrodotto interrato, evitando il diffondersi delle polveri presso le abitazioni e le ditte poste nelle vicinanze dei tracciati”*. Ha altresì evidenziato l’obbligo del rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida “IMPIANTI FOTO-VOLTAICI A TERRA Prevenzione e mitigazione ante operam, in corso di esercizio e post operam” del 19.05.2010 ed ha ricordato le indicazioni necessarie per le opere di mitigazione;

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA - UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA USTPC - PR ha espresso parere, con specifica nota trasmessa ad ARPAE, di competenza favorevole con condizioni e prescrizioni tecniche in materia idraulica al progetto;

IRETI ha espresso con nota Prot. RT004590-2025-P del 15.04.2025 parere favorevole di fattibilità;

ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole nell’ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute specifiche osservazioni di privati;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti e le caratteristiche del progetto in esame, e visti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, si ritiene di rientrare nei casi di esclusione previsti dall’art. 19 comma 6 della L.R. 24/2017 e s.m.i., che ricalca quanto stabilito all’art. 5 comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere parere di competenza favorevole relativamente alla Variante Urbanistica del Comune di Fontevivo nell'ambito della procedura di cui in oggetto e inerente la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "NOCETO CELANA" avente potenza di 9.928,36 kwp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli in Comune di Noceto, nonché del relativo elettrodotto a 15 kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla cabina primaria di Fontevivo evidenziando l'assenza di rilievi di carattere urbanistico e ambientale;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale della necessaria proposta di variante urbanistica propedeutica alla realizzazione dell'opera;

di dare atto che la necessaria proposta di variante urbanistica, propedeutica alla realizzazione dell'opera, ricade nei casi di esclusione della Valsat di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000;

di trasmettere altresì ad ARPAE e al Comune di Fontevivo copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3682 /2025** ad oggetto:

" AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO "NOCETO CELANA" NONCHÈ DEL RELATIVO ELETTRDOTTO A 15KV, INTERRATO, DI LUNGHEZZA PARI A CIRCA 8 KM, NEI COMUNI DI NOCETO E FONTEVIVO, PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA CABINA PRIMARIA DI FONTEVIVO - ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA VARIANTE URBANISTICA DEL COMUNE DI FONTEVIVO

“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 31/10/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale

Spett.le
NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Via Giuseppe Rovani, 7
20123 Milano (MI)

Codice Rintracciabilità: 394127346

Oggetto: Validazione **Progetto Definitivo** dell'impianto di produzione alla rete di e-distribuzione -
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI da realizzarsi in Via Papa Giovanni Paolo II, n°
snc Comune Noceto, relativamente alla pratica 394127346.

Con la presente Vi comunichiamo, in merito al progetto definitivo da Voi inviato, l'esito **POSITIVO** della nostra verifica.

Come disposto dal TICA restiamo in attesa della presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Si allega alla presente

PD firmato da E-DIS inviato ai vs indirizzi mail il 26/08/25 e allegato alla presente

Il nostro referente FERRARI MASISMO che ha in gestione la Sua richiesta, ha i seguenti recapiti:
telefono 3294306166 e-mail massimo.ferrari@e-distribuzione.com.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali Saluti

e-distribuzione S.p.A.



Ferrari Massimo (Grids IT EMR)

Da: Ferrari Massimo (Grids IT EMR)
Inviato: martedì 26 agosto 2025 12:04
A: Federica Panini
Oggetto: PD 394127346 NEOEN - VIA PAPA NOCETO

Buongiorno con la presente ad inviare PD in oggetto firmato da E-DIS

Link <https://www.swisstransfer.com/d/1a892745-9f09-4adc-96c2-a933f6e072d7>

Saluti

Massimo Ferrari

Progettazione Lavori
Programmazione e Gestione – Progettazione Lavori Autorizzazioni Mt
Grids Italia Area Regionale Emilia Romagna

e-distribuzione
PREMIUM PARTNER



e-distribuzione S.p.A
Via Charles Darwin 4
40131 Bologna – Italy
M +39 329 4306166
massimo.ferrari@e-distribuzione.com
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it



COMUNE DI FONTEVIVO
PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 47 DEL 17/11/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO “NOCETO CELANA” E OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI SU TERRENI AGRICOLI CENSITI AL CATASTO COMUNALE DI NOCETO, NONCHÉ DEL RELATIVO ELETTRDOTTO INTERRATO PER LA CONNESSIONE DELL’IMPIANTO ALLA CABINA PRIMARIA LOCALIZZATA NEL COMUNE DI FONTEVIVO. NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L. - PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI ART. 9 DEL D.LGS N. 190/2024 - DETERMINAZIONI.

L’anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, su convocazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 34 comma 1 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di 1^ convocazione **in modalità videoconferenza** (ex art. 7 del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari in modalità telematica).

La seduta inizia alle h. 18:04

All’appello iniziale risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
RUSCA MARIAVITTORIA	Si	
CAVAZZINI ENRICA	Si	
ZECCA COSTANZA	Si	
BORRINI MATTEO	Si	
MENTA ALESSANDRO	Si	
FAZZA TOMMASO	Si	
CESENA DAVIDE	Si	
GIUFFREDI SARA	Si	
VILLA ANNAMARIA	Si	



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

MORONI FABIO	Si
BUSSOLATI LUCA	Si
TIBERTI ANNA MARIA	Si
BINI SIMONE	Si

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Rita Aversano, il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Risulta inoltre presente in collegamento la Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale Rag. Angela Calzolari;

Sono presenti all'appello nominale iniziale effettuato dal Segretario n. 13 (tredici) Consiglieri, su n. 13 (tredici) assegnati e proclamati eletti;

Il consigliere Annamaria Villa, in qualità di Presidente del Consiglio, collegata presso un'apposita sala del Palazzo Municipale ex art. 7 comma 1 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari in modalità telematica", dopo essersi accertata che il collegamento da remoto garantisca a ciascun partecipante la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente le votazioni sono effettuate mediante alzata di mano.

Ai sensi dell'art. 59 comma 2 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Presidente propone al Consiglio di modificare l'ordine di trattazione delle proposte all'ordine del giorno, anticipando la discussione della proposta di cui al n. 7 e spostandola al n. 5.



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Consigliere Matteo Borrini;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Tommaso Fiazza e Fabio Moroni;

RICHIAMATO il D. Lgs 190/2024 e s.m. e i. che prevede:

- all'art. 9, comma 1: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
- all'allegato C, Sezione I - Interventi di competenza regionale, comma 1: "Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS (...), sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a: a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; (...) v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete"
- all'art. 9, comma 10: "La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: (...) c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi";

PRESO ATTO

- del Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2012;
- del Regolamento Urbanistico Comunale (RUE), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2012;
- della variante normativa n.1 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2017;
- della variante normativa n. 2 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.09.2017;
- della variante normativa n.3 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23/10/2017;
- dell'adeguamento ed integrazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all'atto di coordinamento tecnico ai sensi degli artt. 2-bis e 12 della L.R. 15/2013 e s.m.i. e DGR n. 922 del 28.6.2017, nonché all'art. 4 del DPR 380/2001 e s.m.i., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2018;
- della variante n.4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 26/03/2018;
- della variante generale n.5 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata con



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2019 inerente la rettifica di errori materiali e varianti puntuali - relazione illustrativa;

- della variante n.6 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/06/2019;
- della variante n.7 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 16/12/2019;
- della variante normativa n. 8 ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), inerente al Centro Sportivo "Michele Zoppi", approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18/05/2020;
- della variante normativa n. 9 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), inerente la correzione di errore materiale commesso in fase di approvazione della variante n. 7 al RUE, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/05/2020;
- variante normativa n. 10 ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/11/2021;
- della variante normativa n. 11 ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26/10/2023;
- del Piano Operativo Comunale (POC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/07/2017;
- delle varianti n. 1 e n. 2 al POC, inerenti opere compensative TI-BRE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18/11/2019;
- della variante n. 3 al POC (stralcio POC), inerente all'area "P3 Molinetto approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2019;
- della variante n. 4 al POC (stralcio POC), inerente al Centro Sportivo "Michele Zoppi", approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18/05/2020;
- della variante n. 5 al POC (stralcio POC), inerente all'area "R3", approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2023;
- della variante n. 6 al POC (stralcio POC), inerente all'area "T1", approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/12/2023;

CONSIDERATO che la Società Neoen Renewables Italia S.R.L. (di seguito società Proponente) con sede legale in Via Giuseppe Rovani n. 7, Milano (P.IVA 11953710966) ha presentato ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, istanza di Autorizzazione Unica (rif. domanda acquisita al prot. ARPAE n° 228762/2024 e seguenti) ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e s.m. e i., per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "NOCETO CELANA" avente potenza di 9.928,36 kwp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla cabina primaria esistente all'interno della zona dell'Interporto di Parma nel Comune di Fontevivo;



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

ACCERTATO che l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, ai sensi della L.R. 13/2015 e s.m.i.;

DATO ATTO che

- ARPAE SAC ha comunicato avvio del procedimento ai sensi del D. Lgs. 190/2024 con lettera prot. ARPAE n. 2029 del 07/01/2025, acquisita agli atti con prot. c.le n. 132 del 08/01/2025 e ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito su BURERT (n.68 del 26/03/2025 periodico - Parte Seconda) della richiesta di autorizzazione, indicando altresì che per le opere in oggetto è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la servitù di elettrodotto e la variante agli strumenti urbanistici comunali;
- il Comune ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito all'albo pretorio comunale per 60 giorni consecutivi a far data dal 10 giugno 2025;
- ARPAE SAC ha provveduto a trasmettere a mezzo raccomandata A/R comunicazione individuale dell'avvenuto deposito del progetto come previsto dall'art. 16 d.P.R. 327/2001, e successivamente all'aggiornamento del piano particellare intervenuto nel corso della CDS, a tutti i proprietari (persone fisiche o giuridiche) delle superfici da occuparsi temporaneamente e/o permanentemente per la realizzazione dell'opera;
- è stato reso possibile prendere visione della documentazione depositata, ottenere informazioni e formulare proposte ed osservazioni ad ARPAE entro il termine di 60 giorni decorrente dal 10 giugno 2025;
- nei termini previsti dal deposito non risultano pervenute osservazioni in merito all'elettrodotto;
- ARPAE SAC con prot.n. 42013/2025 del 05/03/2025 ha indetto, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 190/2024, Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, allegando le integrazioni documentali pervenute dalla società proponente in data 28/2/2025 con nota acquisita al prot. ARPAE n. 39833 integrata con nota acquisita al prot. ARPAE n. 41113 del 3/3/2025;
- che l'indizione è stata acquisita agli atti del Comune di Fontevivo con prot.n. 2861 del 05/03/2025;
- che nel corso dello svolgimento della conferenza dei servizi (prima seduta C.d.S. del 20/03/2025, seconda seduta C.d.S. del 29/05/2025, terza seduta del 30/09/2025) la società proponente ha provveduto a presentare la documentazione richiesta dagli Enti coinvolti, pervenuta al Comune in data 29/04/2025 agli atti prot. n. 5663, in data 08/08/2025 agli atti prot. n. 11307 e in data 10/11/2025 agli atti prot.n. 15846;

PRECISATO che

- il territorio del Comune di Fontevivo è interessato dal progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "NOCETO CELANA" limitatamente alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione dell'impianto alla cabina primaria di Fontevivo;
- l'elettrodotto a 15 kv interrato, è ubicato in zona est del Comune di Fontevivo (PR) con



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

lunghezza pari a circa 4 Km e lo sviluppo del tracciato si snoda lungo la via Emilia, via Toscanini, Quartiere Case Rosi, strada Farnese, SP11, area Interporto di Parma fino alla cabina primaria di Fontevivo posta in strada delle Anime (individuato cartograficamente sugli elaborati progettuali);

- l'elettrodotto sarà acquisito dalla rete elettrica nazionale, con utilizzo per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica;
- lo sviluppo del tracciato dell'elettrodotto ricade sia in aree di viabilità pubblica sia in aree private;
- le aree private interessate dall'intervento risultano individuate:
 - dal vigente PSC, in parte come “Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva” art. 35 delle Norme Tecniche di attuazione (NTA), in parte come “Ambiti per nuove attività produttive di rilievo sovracomunale” art. 28 delle NTA, in parte come Polo Funzionale – Centro Padano Interscambio Merci art. 25 delle NTA e “Perimetro del Territorio Urbanizzato” art. 15 delle Norme Tecniche di attuazione (NTA);
 - dal vigente RUE in parte come “Insediamenti agricoli in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AGR-AVP)” art. 193 delle Norme Tecniche di attuazione (NTA), in parte come “Insediamenti agricoli esistenti in ambiti agricoli periurbani” art. 194 delle NTA e “Interventi edilizi negli ambiti di trasformazione soggetti a POC” (Ambito P1) art. 187 delle NTA, in parte come “Poli funzionali” art. 177 delle NTA e “Territorio Urbanizzato” art. 158 delle NTA;
 - la proprietà delle aree private interessate dall'intervento risulta definita negli elaborati “24450-PD-GN-D-012_R01” e “NOCETO C PTO-09 Inquadramento su Mappa Catastale” allegati alla domanda di autorizzazione;

DATO ATTO che le modifiche da introdurre nella strumentazione urbanistica del Comune di Fontevivo, richieste dalla società Proponente sulla base della documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione e successive integrazioni, sono desumibili dagli elaborati “24450-PD-GN-D-016_R01_Relazione Variante urbanistica”, “allegato_2” e “24450 - Inquadramento rispetto a POC 2.2 - Comune di Fontevivo”, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e riguardano:

- modifiche cartografiche alla tavola “3-Progetto” del Piano Strutturale Comunale, per includere il tracciato degli elettrodotti di MT con le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private e conseguente inserimento del vincolo “Sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – elettrodotto esistente e relativa fascia di rispetto” – art. 46 delle NTA, tracciato già individuato nell'elaborato “allegato_2” allegato alla domanda di autorizzazione;
- modifiche cartografiche alle tavole “14-Case Rosi, Ponte Taro”, “15-Tarona, Pontetaro” e “11-Cepim sud” del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), per includere il tracciato degli elettrodotti di MT con le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private e conseguente inserimento del vincolo “Interventi edilizi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti” – art. 214 delle NTA, tracciato già individuato nell'elaborato “allegato_2” allegato alla domanda di autorizzazione;



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

- modifiche cartografiche in stralcio alla tavola “2.2-Sistemi dotazioni territoriali e dei sistemi fruitivi” del *Piano Operativo Comunale (POC)*, per includere il tracciato dell'elettrodotto di MT e le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private, e conseguente inserimento del vincolo “*Elettrodotti*” e “*Fascia di rispetto elettrodotti*”, tracciato già individuato negli elaborati “24450 - *Inquadramento rispetto a POC 2.2 - Comune di Fontevivo*” allegato alla domanda di autorizzazione;

DATO ATTO che il tracciato attraversa anche in parte un'area in espansione identificata nel Piano Strutturale Comunale (PSC) come *Ambiti per nuove attività produttive di rilievo sovracomunale* denominata P1 e un'area ricompresa nel Piano Particolareggiato Ce.p.i.m.;

VISTA la L.R. 24/2017 e s.m. e i.;

VERIFICATO che

- ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge, il Comune, allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione, poteva, con apposito atto del Consiglio Comunale, assumere una delibera di indirizzo, con la quale stabilire, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte avanzate dai soggetti interessati, da realizzare ai sensi della normativa previgente;
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2021 *Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 della LR 24/2017 relativamente all'attuazione delle previsioni del PSC e del POC vigenti e presa d'atto delle manifestazioni di interesse relative a proposte di modifica del territorio da inserire nella fase di formazione del nuovo strumento comunale PUG* il Consiglio Comunale ha consentito di dare avvio al procedimento di attuazione delle manifestazioni di interesse pervenute:
 - relative al PSC, attraverso PUA in variante al POC ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 4 comma 4 lett. c) della LUR 24/2017, n. 22 comma 1 lett b) e n.35 della LR 20/2000, da presentare entro il 31/10/2021 ed entro il 25/11/2021 per la sola scheda n.4, che necessitava di separate e successive trattazioni;
 - relative al POC, attraverso permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell'art. 4 c.3 della LR 24/2017 da presentare entro il 31/10/2021;
 - ha rinviato le valutazioni in merito alle manifestazioni di interesse non inquadrabili tra gli atti assentibili all'art. 4 comma 4 lett. a), b), c), d) ed e) della LUR vigente, alla fase procedimentale di formazione del PUG, che sarà avviata *formalmente successivamente all'assunzione della proposta completa di PUG*;
- che non è stato attivato il procedimento di attuazione dell'area P1 nei termini stabiliti nella Deliberazione;

RILEVATO che successivamente all'avviso di aggiornamento del piano partecellare intervenuto nel corso della CDS, è stata trasmessa ad ARPAE SAC (prot. ARPAE n. 168933 del 24/09/2025), n. 1 osservazione dagli intestatari fisici/società proprietarie delle aree interessate dalla servitù di elettrodotto, società CEPIM S.p.A., acquisita agli atti prot. c.le n. 14577 del 16/10/2025, quale parte



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

integrante e sostanziale seppur non allegata alla presente, della quale si riporta in sintesi quanto indicato:

1. richiesta del tracciato in strada comunale denominata strada delle anime anziché nelle aree private;
2. richiesta che l'intervento avvenga con minor danno e disagio per i diversi soggetti interessati;
3. ritiene che le strade interessate dal progetto se anche sono ancora formalmente di proprietà di CEPIM Spa sono (come da convenzione registrata tra CEPIM Spa e Comune di Fontevivo), *private ma di destinazione pubblica* pertanto Cepim non può disporre in alcun modo né assentire ad opere sopra o sotto la strada senza la necessaria espressione della volontà del Comune al quale dovrete chiedere la necessaria espressione del parere;
4. informa che i mappali censiti nel comune di Fontevivo di proprietà di CEPIM al foglio 30 numero 134, 136 e 138 sono oggetto di un importante progetto di modifica alla viabilità pubblica di ingresso all'interporto che non permette l'esecuzione del tracciato di cui al progetto che si osserva;
5. informa che le strade dell'interporto di Parma sono gestite, sulla base di atti aventi data certa, dal Consorzio dei Servizi dell'interporto di Parma che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale.
6. chiede in conclusione che sia rivisto il tracciato non sussistendo alcuna disponibilità da parte della ditta.

VISTE le controdeduzioni alle osservazioni di CEPIM S.p.A. prot. n. 14577 del 16/10/2025, rese dalla società Proponente e acquisite agli atti con prot.n. 15846 del 10/11/2025, quali parte integrante e sostanziale seppur non allegate alla presente, nelle quali è dichiarato che:

- Il percorso della linea di connessione è stato individuato e scelto da E-Distribuzione in quanto soggetto gestore nonché esecutore delle suddette opere, come ottimale al fine di collegare l'impianto alla CP Fontevivo. L'alternativa di via delle anime (proposta dalla scrivente in fase di accettazione del preventivo di connessione) è stata scartata dal gestore di rete poiché già satura di sottoservizi.
- Il comune di Fontevivo, coinvolto nella CDS ha confermato che la viabilità interna al perimetro del Polo Funzionale C.E.P.I.M. non è di proprietà comunale ma risulta tutt'ora di proprietà della società medesima. Questo trova inoltre conferma facendo visura catastale delle relative particelle dal Sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Il progetto della linea MT ha tenuto conto di quanto attualmente in vigore, prima dell'inizio dei lavori verranno comunque prese in considerazione eventuali variazioni della viabilità e adattando il progetto esecutivo di conseguenza.

ACCERTATO che le aree identificate al Catasto terrenti Fg. 22, Mapp. 296, 309, 310, 117, 219, 422, 249, 410, 142, 144, 354, 355 e al Fg. 30 Mapp. 138, 136, 134, sono ricompresi nel Piano Particolareggiato del Polo Funzionale – Centro Padano Interscambio Merci (Ce.p.i.m) e, come risulta dal piano particellare allegato alla domanda di autorizzazione, sono di proprietà della società CEPIM S.p.A.;



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

COSIDERATO che elettrodotto sarà acquisito dalla rete elettrica nazionale, con utilizzo per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e per tale motivo è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità;

RITENUTO pertanto che non risultano incompatibilità tra il vincolo dell'elettrodotto e la destinazione urbanistica dell'area prevista nel Piano Particolareggiato del Polo Funzionale – Centro Padano Interscambio Merci (Ce.p.i.m) a “viabilità”, “verde pubblico e attrezzature”, “Zone destinate agli insediamenti produttivi”, così come desumibile dall'elaborato “Allegato 3” (quale parte integrante e sostanziale seppur non allegato alla presente) e “24450-PD-GN-D-016_R01_Relazione Variante urbanistica”, allegati alla domanda di autorizzazione;

VISTI

- il comma 2 dell'art. 6 “*Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio*” della L.R. 15/2013 che stabilisce “La Commissione si esprime: lett. c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal *regolamento edilizio*;
- l'art. 12 “Definizione e compiti della Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio (CQ)” delle NTA di RUE;

DATO ATTO che il progetto prevede la sola realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità e pertanto non riguardando aspetti inerenti qualità urbana e architettonica, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio non è tenuta all'espressione del parere;

PRESO ATTO che in data 03/11/2025, agli atti prot.n. 15451 è pervenuto il parere favorevole relativamente agli aspetti di competenza mediante Decreto del Presidente della Provincia di Parma;

RILEVATA la necessità, in questa sede, di esprimere un parere in merito alle proposte di variante urbanistica, stante la competenza del Consiglio Comunale quale organo deputato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000, poiché dal punto di vista procedurale tale valutazione si inserisce nel procedimento dell'autorizzazione unica rilasciata da ARPAE – SAC di Parma ai sensi dell'art. 9 del D. L gs n. 190/2024 e non segue le ordinarie procedure indicate dalla normativa urbanistica;

EVIDENZIATO che successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte di ARPAE-SAC di Parma, la Società Proponente dovrà presentare gli elaborati cartografici aggiornati, sulla base della documentazione presentata e recepita nell'Autorizzazione, in formato digitale compatibile (editabile in formato Dwg e Gis) con le specifiche tecniche regionali, per l'aggiornamento interno della cartografia;

RITENUTO di dover esprimere parere favorevole in merito alle proposte di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e in stralcio al Piano Operativo Comunale (POC) contenute negli elaborati “24450-PD-GN-D-016_R01_Relazione Variante urbanistica”, “allegato_2” e “24450 - Inquadramento rispetto a POC 2.2 - Comune di Fontevivo” – (allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), consistenti in:

- modifiche cartografiche alla tavola “3-Progetto” del Piano Strutturale Comunale, per includere



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

il tracciato degli elettrodotti di MT con le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private e conseguente inserimento del vincolo *“Sistema delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – elettrodotto esistente e relativa fascia di rispetto”* – art. 46 delle NTA, tracciato già individuato nell’elaborato *“allegato_2”* allegato alla domanda di autorizzazione;

- modifiche cartografiche alle tavole *14-Case Rosi, Ponte Taro*, *15-Tarona, Pontetaro* e *11-Cepim sud* del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), per includere il tracciato degli elettrodotti di MT con le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private e conseguente inserimento del vincolo *“Interventi edilizi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti”* – art. 214 delle NTA, tracciato già individuato nell’elaborato *“allegato_2”* allegato alla domanda di autorizzazione;
- modifiche cartografiche in stralcio alla tavola *“2.2-Sistemi dotazioni territoriali e dei sistemi fruitivi”* del Piano Operativo Comunale (POC), per includere il tracciato dell’elettrodotto di MT e le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private, e conseguente inserimento del vincolo *“Elettrodotti”* e *“Fascia di rispetto elettrodotti”*, tracciato già individuato negli elaborati *“24450 - Inquadramento rispetto a POC 2.2 - Comune di Fontevivo”* allegato alla domanda di autorizzazione;

sulla scorta degli elaborati sopracitati allegati all’istanza presentata e acquisita da ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con prot. n. 228762/2024 (e seguenti) e alle successive integrazioni;

VISTI:

- il D. Lgs 190/2024 e s.m. e i.
- la L.R. 24/2017 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 78, comma 2, TUEL, secondo cui *“Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto alla Commissione Urbanistica del Consiglio Comunale, nella seduta del 13/10/2025;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. che sulla proposta della presente deliberazione:

- è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore IV – Gestione e sviluppo del Territorio;
- è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

situazione economico – finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

UDITA la dichiarazione di voto contrario da parte del Consigliere Fabio Moroni;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti n. 13 (tredici), consiglieri votanti n. 13 (tredici) voti favorevoli n. 9 (nove) voti contrari n. 4 (quattro) (Moroni, Bussolati, Tiberti, Bini) e, quindi, voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse ed i punti precedenti quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI ESPRIMERE parere favorevole** in merito alle proposte di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e in stralcio al Piano Operativo Comunale (POC) contenute negli elaborati *“24450-PD-GN-D-016_R01_Relazione Variante urbanistica”, “allegato_2” e “24450 - Inquadramento rispetto a POC 2.2 - Comune di Fontevivo”* – (allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), facente parte dei documenti allegati all'istanza presentata e acquisita da ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma con prot. n. 228762/2024 (e seguenti) e alle successive integrazioni, dalla società Neoen Renewables Italia S.R.L, con sede legale con sede legale in Via Giuseppe Rovani n. 7, Milano (P.IVA 11953710966), tendente ad ottenere il rilascio, ai sensi art. 9 del D.lgs n. 190/2024, dell'autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato *“NOCETO CELANA”* avente potenza di 9.928,36 kwp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla cabina primaria di Fontevivo;
- 3) **DI DARE ATTO** che le proposte di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e in stralcio al Piano Operativo Comunale (POC) consistono in:
 - modifiche cartografiche alla tavola *“3-Progetto”* del Piano Strutturale Comunale, per includere il tracciato degli elettrodotti di MT con le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private e conseguente inserimento del vincolo *“Sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – elettrodotto esistente e relativa fascia di rispetto”* – art. 46 delle NTA, tracciato già individuato nell'elaborato *“allegato_2”* allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 - modifiche cartografiche alle tavole *14-Case Rosi, Ponte Taro”, “15-Tarona, Pontetaro” e “11-Cepim sud”* del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), per includere il tracciato degli elettrodotti di MT con le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private e conseguente inserimento del vincolo *“Interventi edilizi nelle fasce di rispetto degli*



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

elettrodotti” – art. 214 delle NTA, tracciato già individuato nell’elaborato “*allegato_2*” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;;

- modifiche cartografiche in stralcio alla tavola “2.2-Sistemi dotazioni territoriali e dei sistemi fruitivi” del *Piano Operativo Comunale (POC)*, per includere il tracciato dell’elettrodotto di MT e le rispettive fasce di rispetto ricadenti in aree private, e conseguente inserimento del vincolo “*Elettrodotti*” e “*Fascia di rispetto elettrodotti*”, tracciato già individuato nell’elaborato “24450 - *Inquadramento rispetto a POC 2.2 - Comune di Fontevivo*” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 4) **DI RILEVARE** che i pareri espressi con la presente deliberazione si inseriscono nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, la cui competenza è in capo a ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e che il provvedimento autorizzativo avrà efficacia di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e in stralcio al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Fontevivo, oltre di dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto e delle opere connesse e apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del D. Lgs. 190/2024 e secondo le procedure di cui al DPR 327/2001 e della L.R. 37/2002 art. 15;
- 5) **DI RILEVARE** che successivamente all’avviso di aggiornamento del piano particellare intervenuto nel corso della CDS, è stata trasmessa ad ARPAE SAC (prot. ARPAE n. 168933 del 24/09/2025), n. 1 osservazione dagli intestatari fisici/società proprietarie delle aree interessate dalla servitù di elettrodotto, società CEPIM S.p.A., acquisita agli atti prot. c.le n. 14577 del 16/10/2025, quale parte integrante e sostanziale seppur non allegata alla presente;
- 6) **DI CONTRODEDURRE** l’osservazione di cui al punto precedente con le motivazioni formulate dal proponente con nota prot.n. 15846 del 10/11/2025 (quale parte integrante e sostanziale seppur non allegata alla presente) e di seguito indicate:
 - a) Il percorso della linea di connessione è stato individuato e scelto da E-Distribuzione in quanto soggetto gestore nonché esecutore delle suddette opere, come ottimale al fine di collegare l’impianto alla CP Fontevivo. L’alternativa di via delle anime (proposta dalla scrivente in fase di accettazione del preventivo di connessione) è stata scartata dal gestore di rete poiché già satura di sottoservizi.
 - b) Il comune di Fontevivo, coinvolto nella CDS ha confermato che la viabilità interna al perimetro del Polo Funzionale C.E.P.I.M. non è di proprietà comunale ma risulta tutt’ora di proprietà della società medesima. Questo trova inoltre conferma inoltre facendo visura catastale delle relative particelle dal Sito dell’Agenzia delle Entrate.
 - c) Il progetto della linea MT ha tenuto conto di quanto attualmente in vigore, prima dell’inizio dei lavori verranno comunque prese in considerazione eventuali variazioni della viabilità e adattando il progetto esecutivo di conseguenza.
- 7) **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non specificatamente descritto dalla presente Deliberazione si rimanda agli elaborati, nonché agli atti richiamati nella presente Deliberazione;



COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

- 8) **DI EVIDENZIARE** che successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte di ARPAE-SAC di Parma, la società Proponente dovrà presentare gli elaborati cartografici aggiornati, sulla base della documentazione presentata e recepita nell'Autorizzazione, in formato digitale compatibile (editabile in formato Dwg e Gis) con le specifiche tecniche regionali, per l'aggiornamento interno della cartografia;
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, ad ARPAE-SAC di Parma;
- 10) **DI DEMANDARE** al responsabile del Settore IV – Gestione e sviluppo del Territorio, ogni altro adempimento connesso con il presente atto oltre che all'espressione degli altri pareri/nulla osta di competenza;
- 11) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ed inserirlo nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m. e i. e sul sito web del Comune;
- 12) **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, con le precisazioni sopra evidenziate, i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma del D. Lgs n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito e la volontà di inviare celermente estratto della presente deliberazione ad ARPAE – SAC di Parma per il rilascio dell'autorizzazione unica, con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente esito: Consiglieri presenti n. 13 (tredici), consiglieri votanti n. 13 (tredici) voti favorevoli n. 9 (nove) voti contrari n. 4 (quattro) (Moroni, Bussolati, Tiberti, Bini) e, quindi, voti favorevoli;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i.



COMUNE DI FONTEVIVO
PROVINCIA DI PARMA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Annamaria Villa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Rita Aversano



Spett.le

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Pama
Pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

e

alla c.a. del Dott. Massimiliano Miselli
E.mail: mmiselli@arpae.it

OGGETTO: (COD. CBS 04-2025) D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, L. 241/90: istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Noceto Celana" avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a15 KW, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km nei comuni di Noceto (PR) e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo. Proponente: Neoen Renewables Italia S.R.L.

Parere di competenza.

Il procedimento in oggetto prevede la realizzazione di un campo agrivoltaico (potenza 9.928,36 kWp) nel comune di Noceto (PR) su un'area complessivo di circa 16 ha. In particolare, si tratta della posa di 16.276 moduli fotovoltaici in silicio al di sopra di strutture di supporto (tracker) e della realizzazione di sei cabine di campo e di una cabina di consegna MT.

Inoltre, è previsto di posare un elettrodotto per una lunghezza di circa 8,00 km a partire dal campo agrivoltaico di progetto fino alla cabina primaria di Fontevivo, interferendo con diversi canali in gestione al Consorzio della Bonifica Parmense.

Esaminata la documentazione progettuale in oggetto, pervenuta in data 08/01/2025 con protocollo n° 102, la documentazione integrativa, pervenuta in data 05/03/2025 con protocollo n°



2108, a seguito della richiesta di integrazioni, inoltrata in data 28/01/2025 con protocollo n° 757, la successiva documentazione integrativa, pervenuta in data 11/09/2025 con protocollo n° 8464, a seguito della seconda richiesta di integrazioni, inoltrata in data 24/04/2025 con protocollo n° 4473, e l'ultima documentazione integrativa, pervenuta in data 10/11/2025 con protocollo n° 10362, lo scrivente Consorzio esprime il proprio parere favorevole all'intervento in oggetto, condizionato al rispetto di alcune prescrizioni che vengono descritte di seguito.

1. Invarianza idraulica e manufatto di regolazione

Nella *"Relazione di invarianza idraulica"* viene affrontato il suddetto tema proponendo come scelta progettuale quella di realizzare due vasche di laminazione alimentate da un sistema di rete di collettamento interfilare e perimetrale posto, rispettivamente, tra le file di tracker e a valle degli stessi. A pagina 19 di 27 viene dichiarato che le vasche di progetto hanno volume pari a $V_1 = 2.756 \text{ m}^3$ (nord-ovest) e $V_2 = 2.170 \text{ m}^3$ (sud-est), compatibili con le indicazioni del Consorzio.

A causa delle pendenze sfavorevoli, in uscita da ciascuna vasca di progetto è previsto di realizzare un pozzetto per l'inserimento di un impianto di sollevamento composto da n° 3 pompe in grado di convogliare le acque laminate, con una portata non superiore a 30 l/s, verso il versante meridionale dell'area destinata all'impianto. Qui è previsto un manufatto in c.a. costituito da due camere separate da una bocca tarata di diametro pari a 200,00 mm, una soglia di sfioro attivabile per eventi con tempo di ritorno $\geq TR=100$ anni e un abbassamento del fondo di 0,50 m.

Poiché nella documentazione progettuale viene correttamente prevista la valvola anti-rigurgito a valle della bocca tarata all'interno del pozzetto di regolazione, si richiede di abbassare di pochi centimetri il fondo della bocca così da consentire un corretto movimento della valvola stessa.

In uscita dal manufatto di regolazione, le acque meteoriche vengono convogliate nel recapito finale mediante una tubazione interrata di diametro DN250 mm, la quale sfocia nel canale consortile canale Grande ad una distanza dal fondo pari a 0,70 m.

Si richiede di prevedere che il tubo in ingresso al canale consortile sia tagliato a "fetta di salame", ovvero in diagonale, e sia completamente protetto dalla scogliera di progetto, ossia senza lasciare una porzione di tubo scoperta al di fuori dalla massicciata.

Al fine di proteggere il recapito finale dall'erosione, è prevista una scogliera in massi a difesa sia del fondo che delle sponde naturali del canale per una lunghezza, in asse canale, di almeno 6,00 m.

Le scogliere da realizzare dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche. I massi di roccia dovranno provenire esclusivamente da cave di roccia compatta e non geliva ed avere peso compreso tra 300 e 1000 kg/cad, e dovranno essere posti in opera rigorosamente a faccia vista



sia sul fondo che sulle scarpate per uno spessore non inferiore a 50,00 cm circa, nel rispetto delle sezioni di progetto. A tal fine dovranno sempre essere conformati in modo tale da presentare una faccia piatta che verrà adeguatamente posizionata a vista, mentre i vari massi verranno strettamente incastrati fra di loro in modo da formare un mosaico che non presenti superfici vuote. Terminata la posa della massicciata si provvederà a completare la sagoma della scarpata sino al ciglio. I massi naturali utilizzati per la costruzione delle opere di difesa dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento e rispettare i seguenti limiti:

- peso volumico: $\geq 24 \text{ kN/m}^3$ (2400 kgf/m^3);
- resistenza alla compressione: $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ (500 kgf/cm^2);
- coefficiente di usura: $\leq 1,5 \text{ mm}$;
- coefficiente di imbibizione: $\leq 5\%$;
- gelività: il materiale deve risultare non gelivo.

Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Dovrà essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato canale, in modo da fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità. Il minimo intasamento tra un masso e l'altro dovrà essere intasato con terreno naturale recuperato in loco.

Si riportano di seguito foto esemplificative della posa dei massi secondo le precedenti specifiche tecniche.



2. Rispetto della distanza dai canali consortili

L'area di intervento lambisce sul lato sud-ovest il canale consortile denominato "Canale Grande", un canale di tipo principale adibito sia allo scolo che all'irrigazione. Il Regolamento di Polizia Idraulica consortile prevede che venga rispettata una distanza minima (fascia di rispetto) dal ciglio esterno del canale rispetto a qualsiasi ostacolo di progetto al fine di consentire il passaggio dei mezzi consortili per le operazioni di manutenzione.

Dalla documentazione progettuale si evince che la distanza tra la fascia di mitigazione prevista sul confine del campo fotovoltaico di progetto e il ciglio esterno del canale consortile sia pari ad almeno 10,00 m, in linea con i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica.

3. Interferenze e parallelismi

Dalla documentazione progettuale si evince che, a partire dall'area individuata per il campo agrivoltaico, viene previsto un cavidotto interrato che giunge fino alla cabina primaria di Fontevivo, con un percorso totale pari a circa 8,00 km. Poiché durante il tragitto il cavidotto in questione interferisce con diversi canali in gestione al Consorzio, è necessario che venga rispettato quanto previsto nel Regolamento di Polizia Idraulica consortile.

Per gli attraversamenti inferiori occorre mantenere una distanza di almeno 1,50 m dalla sommità del cavidotto fino al fondo del canale, mentre per i parallelismi, qualora non vengano sfruttate opere già esistenti, occorre mantenere una distanza di almeno 5,00 m dal ciglio esterno del canale.

In particolare, nella documentazione progettuale vengono segnalati ed approfonditi i seguenti parallelismi/attraversamenti:

- Parallelismo con il canale consortile "canale Grande" in via Papa Giovanni Paolo II;
- Attraversamento superiore del canale consortile "canale Forcello" in via Trieste;
- Parallelismo con il canale consortile "canale Forcello" lungo via Trieste;
- Attraversamento inferiore del canale consortile "cavo Ariazzo di Castelguelfo" in via Giacomo Matteotti.

Dalla documentazione integrativa emerge che i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica vengano rispettati e si richiede che ciò, ovviamente, sia mantenuto anche in fase di lavorazione.

Infine, si ricorda che trattandosi di attraversamenti/parallelismi con canali consortili, il Consorzio rilascerà al Proponente dell'intervento gli atti di concessione per ogni singola interferenza e sarà onere di quest'ultimo, eventualmente, richiedere la voltura a favore dell'Ente gestore della rete elettrica.



4. Protezione idraulica del territorio

Consultando la cartografia presente nel *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)*, si evince che l'area oggetto di intervento si trova in classe di pericolosità *P3* (pericolo elevato) per il *Reticolo Secondario di Pianura*, così come indicato nella relazione idraulica.

Dalla documentazione progettuale emerge che le cabine di campo previste saranno posate ad una quota di +0,50 m al di sopra del piano campagna circostante, come espressamente richiesto dal Regolamento di Polizia Idraulica consortile.

Si richiede, ovviamente, di mantenere tale disposizione anche in fase di lavorazione.

Per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza, si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile (Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Bonifica Parmense, 28 giugno 2018, n° 9).

Si specifica che l'inizio lavori dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 10 giorni ai tecnici del Consorzio, in particolare l'Ing. Nicola Mammi (tel. 335-7433145) e il Geom. Eros Rastelli (tel. 334-6865661).

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

25/11/2025

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri

Ing. Nicola Mammi
Ing. Alessandro Rizzi
Ufficio Agrario, Ambiente, Irrigazione e Concessioni
E-mail nmammi@bonifica.pr.it
E-mail arizzi@bonifica.pr.it
tel. 0521-381311



Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna
Ingegneria
La Responsabile

Spett.le ARPAE
postacert_dirigen@cert.arpa.emr.it

NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.
neoenrenewablesitalia@pecplus.it

E-DISTRIBUZIONE SPA
Divisione Infrastrutture e Reti Italia,
Area Regionale Emilia-Romagna
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

PAU/RFI.DOIT.BO\PEC\P\2025\0000999
Rif. ARPAE: Prot. 11/09/2025.0161322.U
del 11/09/2025

ALLEGATO N.1: ELENCO ALLEGATI ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DI LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE INTERFERENTI INFRASTRUTTURE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA

OGGETTO: NEOEN Renewables Italia s.r.l. - D.Lgs. 190 del 25 novembre 2024, L. 241/90: istanze di Autorizzazione Unica per la costruzione e gestione di:

1. impianto fotovoltaico denominato “Noceto E” avente potenza di 9.516,00 kWp e opere connesse, da realizzarsi in via Rivalazzo s.n.c., nel Comune di Noceto (PR), nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell’impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo.
2. impianto agrivoltaico avanzato denominato “Noceto Celana” avente potenza di 9.928,36 kWp e opere connesse, da realizzarsi su terreni agricoli censiti al catasto comunale di Noceto al foglio 12, mappali 117 e 121, nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell’impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo.

In riferimento alla Comunicazione in oggetto si esprime il preventivo parere favorevole di massima alla realizzazione degli attraversamenti interferenti la linea ferroviaria.

In relazione agli stessi, si informa che le Autorizzazioni definitive alla realizzazione delle interferenze, verranno rilasciate a conclusione del consueto iter procedurale (stipula dell’Atto disciplinante l’attraversamento, pagamento oneri, ecc.) a seguito di presentazione di specifica



Istanza per ogni singolo attraversamento ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 753/80 con acclusa la documentazione dell'Allegato n. 1.

Per l'individuazione della progressive chilometriche esatte della linea ferroviaria che verrà attraversata dai cavidotti occorrono due sopralluoghi preventivi congiunti per i quali si può far riferimento al Sig. Cialdini Pietro (cell. 3138094957, e-mail p.cialdini@rfi.it) dell'Unità Manutentiva Lavori 1 Piacenza BO. I relativi verbali dovranno essere allegati alle Istanze di Attraversamento.

Si prescrive una profondità superiore a tre metri dal piano della rotaia alla generatrice più esterna del tubo di protezione dell'elettrodotto e una distanza superiore ai trenta metri dai pozzetti di inizio e fine T.O.C alla più vicina rotaia; laddove tecnicamente non sia fattibile quanto più possibile distanti dalla più vicina rotaia e mai a una distanza inferiore a sei metri.

Per ulteriori chiarimenti sull'iter autorizzativo potranno essere presi contatti con l'Ing. Sara Cacchi (tel. 0512582176, cell. 3138009061, e-mail s.cacchi@rfi.it) del Reparto Patrimonio e Autorizzazioni di questa DOIT.

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede di trasmettere la documentazione debitamente timbrata e firmata dal tecnico progettista e dal responsabile del procedimento all'indirizzo PEC rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it.

Sandra Serra

Vistato da SARA CACCHI
il 10/11/2025 alle 14:40:09
CET

Firmato da SANDRA
SERRA
il 10/11/2025 alle
15:11:20 CET



ALLEGATO N.1

ELENCO ALLEGATI ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DI LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE INTERFERENTI INFRASTRUTTURE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA.

- A) Verbale di sopralluogo preventivo con DTP-UT competente.
- B) Progetto esecutivo debitamente firmato dal progettista costituito dai seguenti elaborati:
- 1) Bonifica Ordigni Bellici
 - 2) Piano di manutenzione dell'interferenza
 - 3) Piano della dismissione dell'interferenza
 - 4) Piano di spostamento dell'interferenza
 - 5) Cronoprogramma dei lavori, comprendente descrizione sintetica delle fasi di lavorazione e la loro tempistica di esecuzione
 - 6) Relazione tecnica generale contenente
 - La progressiva chilometrica ferroviaria dell'interferenza o altro elemento immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di interferenza di linea primaria)
 - Le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati
 - Le modalità di esecuzione delle opere
 - Le fasi di lavoro
 - Le caratteristiche di eventuali opere provvisoriale
 - Il rispetto della normativa prevista dal DM 21-10-2003 (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile) e delle norme Tecniche per le Costruzioni, Decreto 14/01/2008
 - 7) Il rilievo dello stato dei luoghi con riferimenti territoriali (Comune, frazione, località via ecc.) e ferroviari (linea, fabbricati, manufatti ferroviari, dispositivi TE, ecc.)
 - 8) Corografia, in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con l'ubicazione degli impianti da realizzare
 - 9) Planimetria contenente in evidenza gli eventuali sostegni ricadenti in proprietà RFI con le relative progressive chilometriche ferroviarie e identificazioni dei sostegni delimitanti le campate interferite
 - 10) Elaborati grafici prodotti in scala adeguata e opportunamente quotati, con riferimenti (distanze e quote) al piano del ferro e al confine di proprietà RFI, comprendenti
 - La planimetria dell'area dell'interferenza
 - Il profilo longitudinale e sezioni trasversali dell'impianto interferente con indicazione dei servizi esistenti
 - Particolari costruttivi
 - 11) Stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza con le proprietà ferroviarie
 - 12) Documentazione fotografica dello stato di fatto con identificazione sulla planimetria
 - 13) Piano di sicurezza con le indicazioni delle precauzioni e misure adottate per non arrecare danno alla sede ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati
 - 14) Relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente l'analisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilità e a fatica, verifiche di deformabilità e verifiche sismiche, prescrizioni sui materiali, prescrizioni delle unioni. Prescrizioni per le visite periodiche.



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che la seguente DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, sottoscritta con firme digitali valide e conformi alle relative certificazioni, estratta in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche dal CAD, è conforme all'originale:

DELIBERAZIONE 125 / 2025 avente oggetto: ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI/AGRIVOLTAICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOCETO.

con profilo archivistico: VI-09, 2025 / 3

IMPRONTE

BB90B948BD0B175F2DCF896229430DF39F56CF86D7213DA9E8FE6F4D78EAD753F9723041B9456A24
9FAFBFE39430E35319326B342B3FFB338E1F1EA2AAD45F26
DEL_DELI_G_125_2025.odt

Copia prodotta a Noceto in data



L'incaricato



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 del 25/09/2025

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI/AGRIVOLTAICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOCETO

L'anno 2025 addì 25 del mese di settembre alle **ore 20:15** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI/AGRIVOLTAICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOCETO

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la legge 207/2024 del 30 dicembre 2024 - [Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027](#) (GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 43/L);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2025-2027 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2/1/2025 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;

Premesso :

- che la ditta Neon Renewables Italia con sede legale in Via G. Rovani n° 7 a Milano (PIVA 11953710966) ha presentato all'Arpa Sac di Parma domanda di AU (Autorizzazione Unica) per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico denominato " Noceto E" avente potenza di 9.516,00 kWp e opere connesse, da realizzarsi in via Rivalazzo s.n.c., nel Comune di Noceto (PR), nonché del relativo elettrodotto a 15 Kv, interrato, di lunghezza pari a circa 8 km. nei comuni di Noceto e Fontevivo (PR) per la connessione dell'impianto alla Cabina Primaria di Fontevivo, da realizzarsi sui terreni individuati al foglio catastale 7 particelle 29- 30AA -30AB – 21Ab – 32 -55 – 60 -115 per una superficie di impianto complessiva di circa 10,4 ha;

- che la stessa ditta Neon Renewables Italia con sede legale in Via G. Rovani n° 7 a Milano (PIVA 11953710966) ha presentato all'Arpa Sac di Parma domanda di AU (Autorizzazione Unica) per la costruzione e gestione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato " La Celana" avente potenza di 9.928,00 kWp e opere connesse, da



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

realizzarsi in località Celana nel Comune di Noceto (PR), nonché delle relative opere di connessione alla Cabina Primaria di Fontevivo, da realizzarsi sui terreni individuati al foglio catastale 12 particelle 117 -119 -121 per una superficie di impianto complessiva di circa 14,6 ha;

- che la stessa Arpae per l'istruttoria delle due domande di AU ha convocato la CDS in modalità simultanea e sincrona con gli Enti competenti;

- che al riguardo delle domande di AU sopra citate si sono tenute due sedute per ogni CDS convocata da Arpae e pertanto le istruttorie risultano in fase avanzata;

Rilevato:

•che la legislazione Nazionale e comunitaria ed in particolar modo il Decreto Legislativo 387/2003, in attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77 relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, incentiva lo sviluppo delle energie rinnovabili in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;

•che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti a fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi del Dlgs 387/2003;

Visti:

•l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e le successive Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010 che stabiliscono che l'autorizzazione unica per la costruzione di impianti rinnovabili, al pari dei titoli abilitativi semplificati, è gratuita, e non può essere subordinata al pagamento di misure compensative meramente pecuniarie, facendo tuttavia salva la possibilità di prevedere, nell'ambito del procedimento autorizzativo e in favore dei Comuni interessati dall'intervento, *"misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale", "da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi"*, nel rispetto dei criteri dettati dall'allegato 2 alle Linee Guida Nazionali;

•che tali misure compensative, in conformità ai criteri dell'Allegato 2 delle Linee Guida DM 2010 possono consistere in interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, in interventi di efficienza energetica, di diffusione di impianti da fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi;

•il summenzionato Allegato 2 stabilisce inoltre che "le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto";

•il Dlgs 190 del 25/11/2024 che all'articolo 9 comma 10 stabilisce che la determinazione motivata della conclusione della Conferenza dei Servizi debba contenere le eventuali compensazioni territoriali a favore dei Comuni considerate indispensabili per la realizzazione dell'impianto;

Rilevato:

- che il Servizio Gestione Patrimonio Edilizia Territorio ed Ambiente del Comune di Noceto, all'interno delle CDS convocate da Arpae ha evidenziato che la conclusione favorevole dei procedimenti in corso, risulta condizionata alla stipula della convenzione per la definizione delle opere di compensazione territoriale;

Preso atto:

• che per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico denominato " Noceto E" avente potenza di 9.516,00 kWp le aree risultano classificate ai sensi del vigente RUE come ambiti ad alta vocazione agricola, ed in parte come ambiti per nuove attività produttive di tipo industriale ed artigianale previste dal PSC e soggette a POC (poi non inserite nel POC);

•che sempre per quanto concerne le aree di cui all'impianto fotovoltaico denominato " Noceto E" , nel PUG adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°29 del 24/07/2025 risultano classificate nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio rurale come aree dell'alta pianura agricola;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Preso atto inoltre:

- che per quanto riguarda l'impianto agrivoltaico avanzato denominato "La Celana" avente potenza di 9.928,00 le aree risultano classificate ai sensi del vigente RUE come ambiti ad alta vocazione agricola;

- che sempre per quanto concerne le aree di cui all'impianto agrivoltaico avanzato denominato "La Celana", nel PUG adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°29 del 24/07/2025 risultano classificate nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio rurale come aree dell'alta pianura agricola;

Considerato :

- che la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e la realizzazione delle relative opere di connessione e delle infrastrutture necessarie all'esercizio degli stessi comporteranno inevitabilmente impatti ambientali e paesaggistici;

- che inoltre al riguardo, l'attuale trend di nuove proposte di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio comunale, anche in relazione agli impianti esistenti /autorizzati, andrà ad impattare ulteriormente sul sistema territoriale e paesaggistico del Comune di Noceto;

Ritenuto pertanto in sede di istruttoria delle procedure sopra citate richiedere alla ditta Neon Renewables Italia con sede in Via G. Rovani n° 7 a Milano di individuare alcune misure di compensazione di carattere territoriale al fine di limitare per quanto piu' possibile l'impatto prodotto sul territorio comunale dalla realizzazione degli impianti in questione;

Visto che al riguardo, anche a seguito di incontri tra il Comune di Noceto e la Società, volti alla definizione delle opere di compensazione territoriale, la stesa Società ha presentato in data 31/07/2025 due diverse proposte:

- per quanto concerne l'impianto fotovoltaico denominato " Noceto E" avente potenza di 9.516,00 kWp, la proposta prevede che, in relazione ai costi totali dell'investimento per l'impianto in questione e della produzione dello stesso impianto, anziché il versamento annuale degli introiti, il versamento di euro 300,000,00 al Comune di Noceto di cui il 50% ad inizio lavori ed il 50% entro 15 mesi dalla data di comunicazione di inizio lavori e comunque non oltre il 31/12/2027;

- per quanto concerne l'impianto agrivoltaico avanzato denominato " La Celana" avente potenza di 9.928,00 kWp, la proposta prevede che, che in relazione ai costi totali dell'investimento per l'impianto in questione e della produzione dello stesso impianto, un versamento annuale di euro 25,000,00 fisso ed invariabile al Comune di Noceto per tutta la durata di valenza della AU (fissata in 30 anni) che potrà essere rilasciata da Arpae;

Preso atto che ai sensi delle legge di settore, a breve Arpae dovrà chiudere i procedimenti avviati e pertanto necessita del parere di competenza del Comune di Noceto in merito alle opere di compensazione territoriale di cui al D.Lgs. 387/2003 e successive Linee Guida Nazionali e di cui al Dlgs 190/2024;

Considerato che:

- come sopra evidenziato, la normativa prevede gli oneri di compensazione territoriale ricompresi tra il 2 ed il 3% degli introiti derivanti dalla produzione di energia, per tutta la durata della AU;

- di differenziare le modalità di introitare gli oneri di compensazione territoriale, in considerazione della necessità di realizzare anche interventi in una unica soluzione;

- che nel range previsto dalla normativa sugli oneri di compensazione e la svalutazione nei trent'anni di conversione, le due proposte possono ritenersi paragonabili;

Ritenuto di accettare le proposte sopra citate e di regolarla mediante la sottoscrizione di apposita convenzione che sarà approvata con successivo nuovo atto di Giunta Comunale una volta concluse le procedure autorizzative da parte di Arpae;

Di dare atto che, le somme di cui sopra, dovranno essere impiegate dal Comune di Noceto per la realizzazione di quanto segue:

- opere di efficientamento energetico di edifici pubblici;

- progettazione e/o realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici per l'autoconsumo;

- realizzazione di opere di riforestazione urbana, di fasce boscate o di boschi urbani permanenti, anche mediante



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

acquisizione a patrimonio di nuove aree, con piantumazione di essenze autoctone adeguate all'assorbimento dei principali agenti inquinanti atmosferici;

- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o che sia assorbente delle polveri sottili, realizzazione piste ciclabili, realizzazione aree a verde, ecc.);
- interventi volti ad implementare la promozione e organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici;
- realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio, in aree periferiche al centro cittadino, per favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici a bassa emissione;
- nuove piantumazioni in aree comunali (viali, strade pubbliche, parchi e giardini) ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi e la loro manutenzione a servizio della collettività;
- la realizzazione di viabilità alternativa o il ripristino di viabilità veicolare;
- realizzazione di piste ciclabili secondo i più moderni standard qualitativi;
- opere di dissesto idrogeologico;
- progettazione e/o costituzione di comunità energetiche/solari per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale e di riduzione degli impatti delle attività antropiche;

•Gli interventi sopra citati, da intendersi indicativi e la loro concreta individuazione è rimessa a successive determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale, secondo le priorità dell'Amministrazione Comunale stessa. Si tratterà comunque di interventi inerenti la tipologia sopra elencata volti alla compensazione e al riequilibrio ambientale, a contrastare il dissesto idrogeologico, a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a promuovere la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti riducendo l'utilizzo di combustibili fossili;

Dato atto inoltre che i contributi saranno da versare dal proponente a Comune di Noceto in base a quanto riportato nelle convenzioni che verranno successivamente approvate e stipulate per singolo impianto, e che il Comune di Noceto procederà ad introitarle nel bilancio comunale di competenza, con il vincolo della destinazione d'uso sopra indicate;

Visti :

- il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i.;
- il DM del Ministro dello Sviluppo economico del 4 luglio 2010;
- la DAL della Regione Emilia Romagna n° 28/2010;
- la DAL della Regione Emilia Romagna n° 125/2023;
- il Dlgs 8 novembre 2021 n° 199;
- il Dlgs 25 novembre 2024 n° 190;

Dato atto dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri, formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- 1) DI RICHIAMARE le premesse e gli altri punti precedenti quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI ESPRIMERE PARERE favorevole in merito alle proposte avanzate in data 31/07/2025 da parte della ditta Neon Renewables Italia con sede legale in Via G. Rovani n° 7 relative alle opere di compensazione territoriale circa la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato " Noceto E" avente potenza di 9.516,00 kWp, e di un impianto agrivoltaico avanzato denominato " La Celana" avente potenza di 9.928,00, per le quali è in corso da parte di Arpae il procedimento per il rilascio della AU richieste dalla stesa ditta;
- 3) DI DARE MANDATO per tutto quanto descritto al Servizio Gestione Patrimonio Edilizia Territorio ed Ambiente di predisporre le bozze di convenzione regolante la definizione di quanto proposto in data 31/07/2025 da parte della ditta Neon Renewables Italia e di cui sopra;
- 4) DI PRENDERE ATTO che con nuovi atti di Giunta Comunale saranno approvate le relative bozze di convenzione sopra citate prima della relativa stipula;
- 5) DI DARE MANDATO al Servizio Gestione Patrimonio Edilizia Territorio ed Ambiente in sede di istruttoria delle AU in corso di esprimere parer favorevole in merito ai due procedimenti in corso relativamente alle opere di compensazione territoriale;
- 6) DI DARE ATTO che i contributi di cui sopra, saranno da versare dal proponente a Comune di Noceto in base a quanto riportato nelle convenzioni che verranno stipulate, e che il Comune di Noceto procederà ad introitarla nel bilancio comunale di competenza, con il vincolo della destinazione d'uso sopra indicate;
- E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
MERCADANTI ALDO**



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Sulla proposta n. 1537/2025 del SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI/AGRIVOLTAICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOCETO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(SICILIA EDOARDO)



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 1537/2025 del SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LE MISURE DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI/AGRIVOLTAICI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NOCETO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)

Spett.le
Neoen S.r.l.
neoenrenewablesitalia@pecplus.it

e, p.c.

ENAV S.p.A. – Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli
funzione.psa@pec.enav.it

Aeronautica Militare – I regione Aerea
aeroregione1@postacert.difesa.it

Enac – Funzione Organizzativa Fatturazione - RBF

Enac - Direzione Bilancio, Contabilità e Patrimonio - RBC

Oggetto: MWEB_2024_2071 ver. 1 - Valutazione Impianto Fotovoltaico, di proprietà di Neoen S.r.l, nel Comune di Noceto (PR), in località Via Giovanni Paolo II snc - (da citare nella corrispondenza). OST124-2071
Comunicazione conclusione del procedimento ex art. 2 co.1 L. 241/90.

Riferimento

A) richiesta ENAC-PROT-17/12/2024-0186098-A
B) parere Enav: ENAC-PROT-11.03.2025-0034623-A

Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con le quali si richiedeva la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Secondo quanto indicato dall'art.707 del Codice della Navigazione, in esito all'istruttoria svolta ed al parere espresso da ENAV con la nota a rif. B), si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000) e quanto di competenza dell'Ente locale territorialmente competente in merito al Piano di Rischio, ai sensi dell'art. 707 co. 1 del Codice della Navigazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Elisabetta Zanette

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ZAN

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.